





樋管工構造図(1)
 S=1:50


縦断図

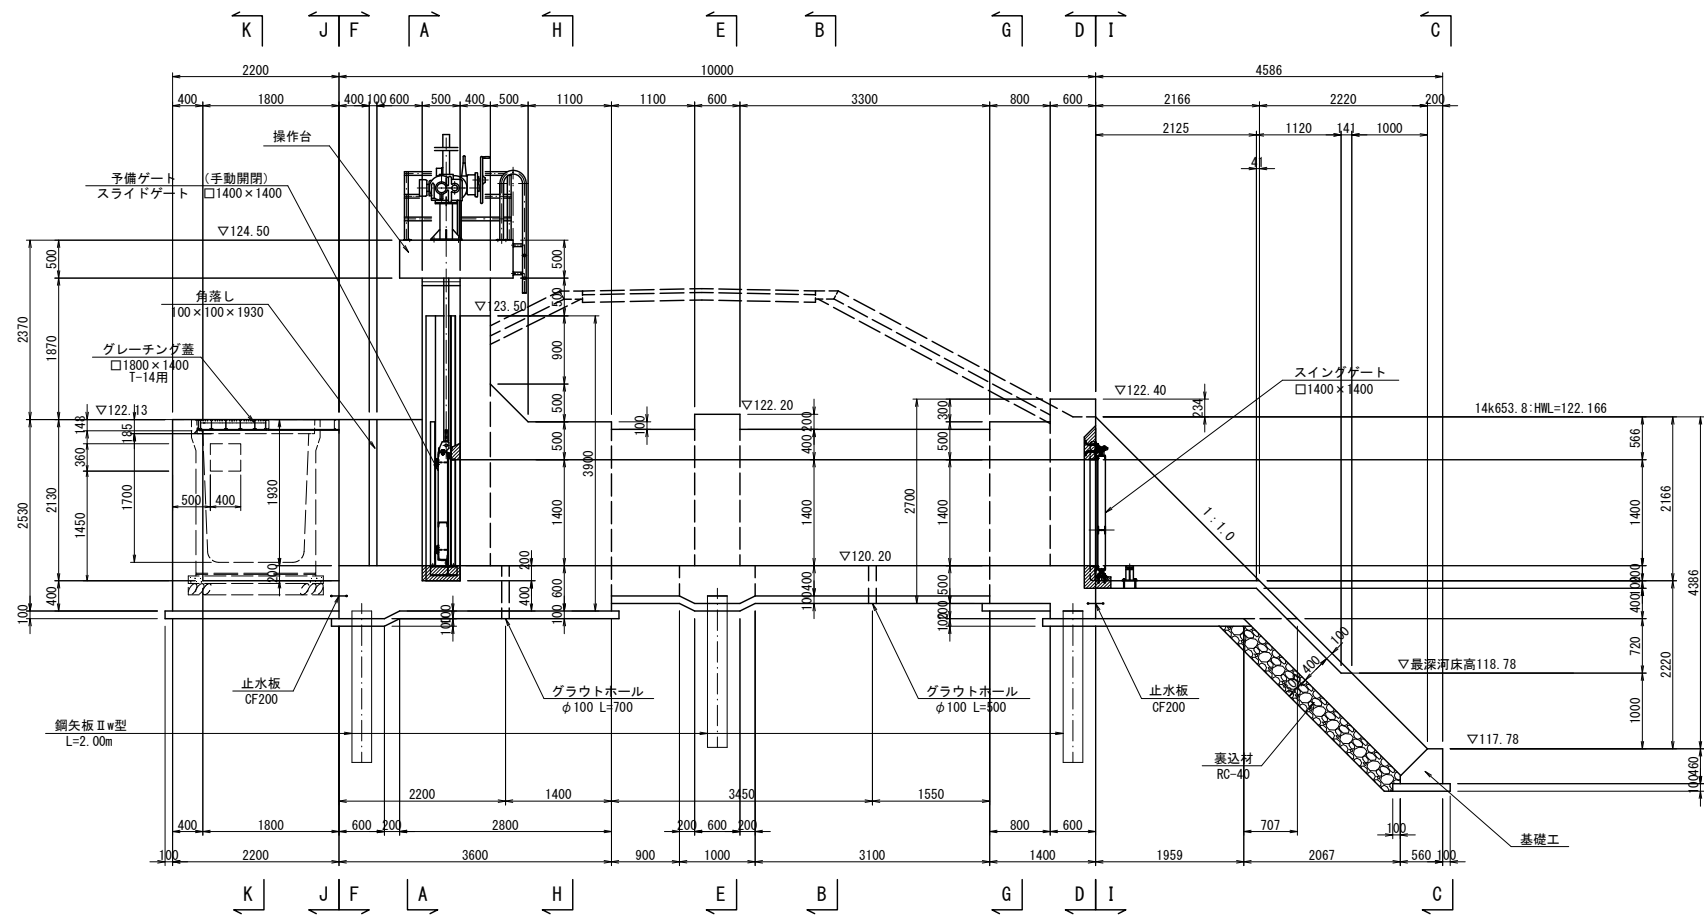


平面図

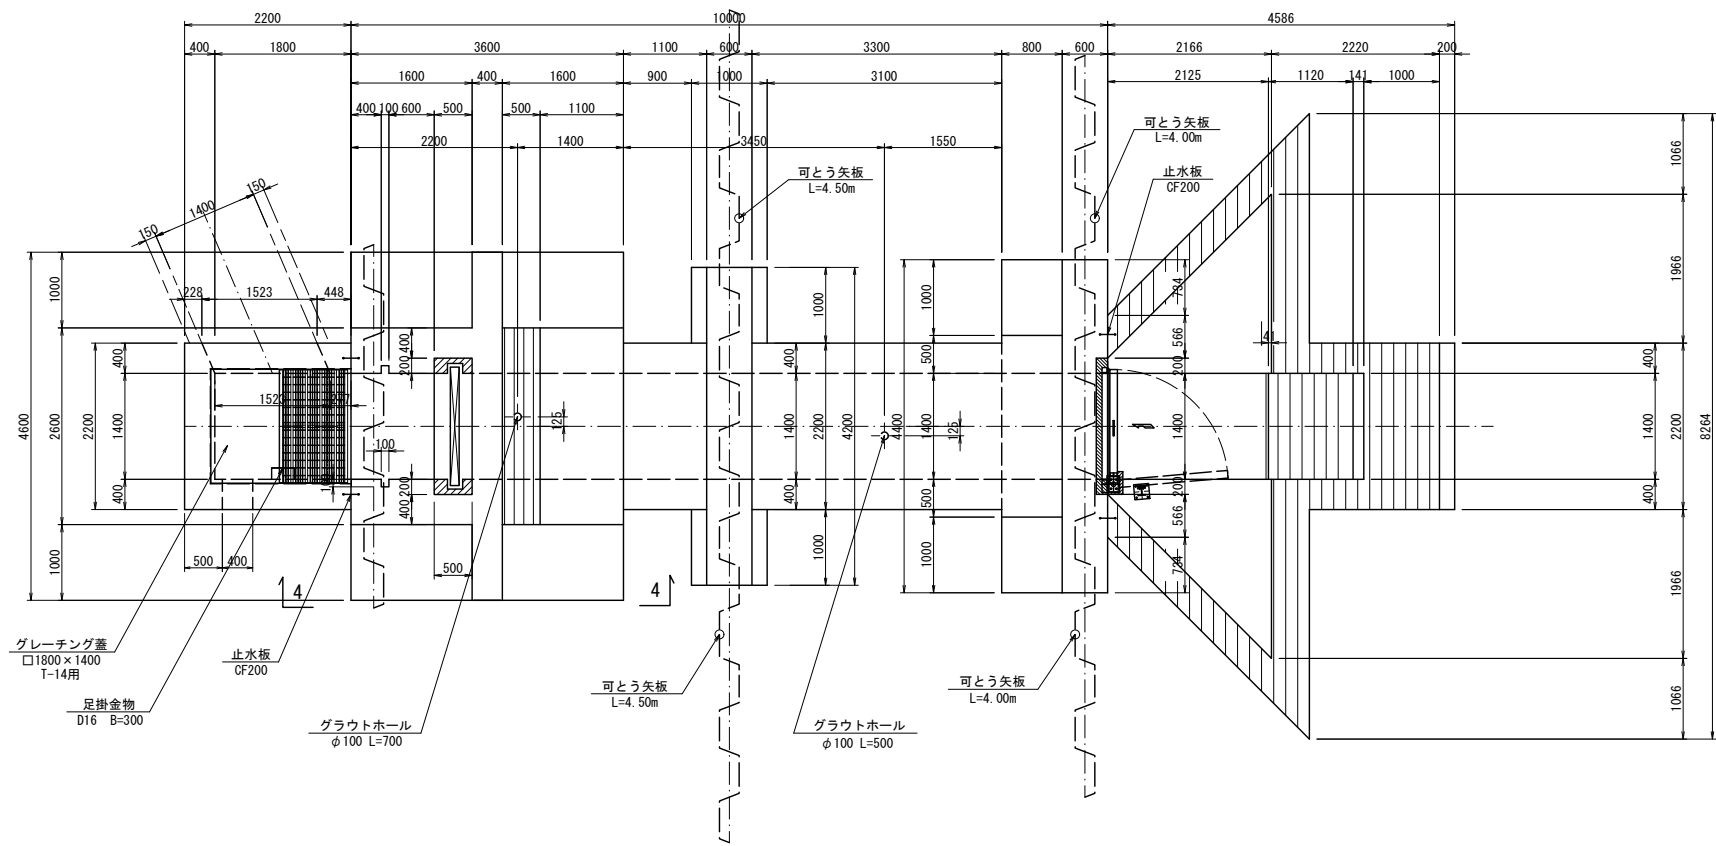


A - A

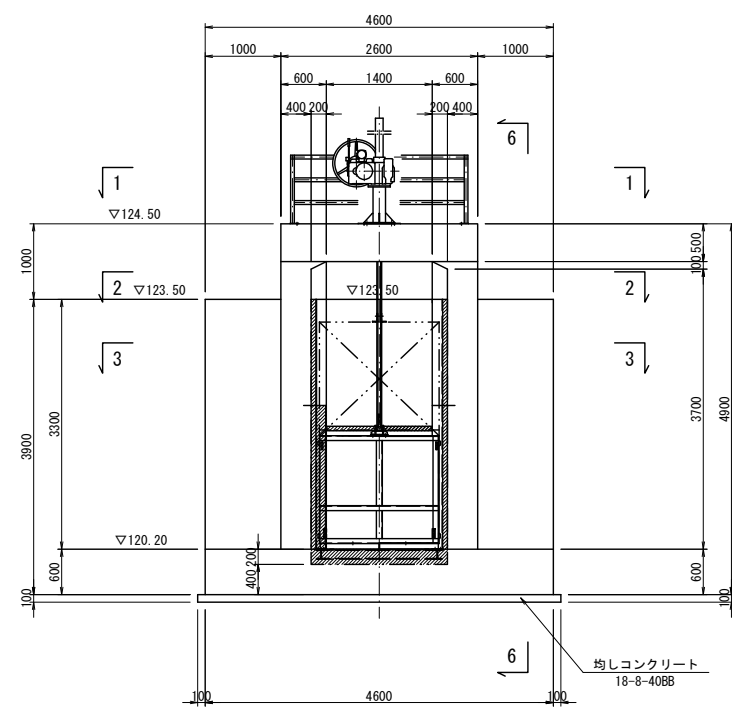


1 - 1

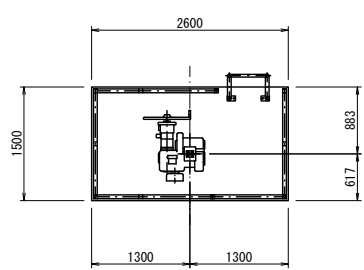

2 - 2




3 - 3

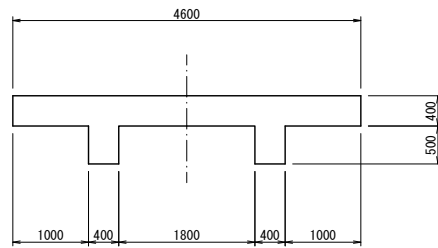

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工構造図(1)       |
| 縮尺   | 1:50            |
| 図面番号 | 2               |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |

樋管工構造図(2)






S=1:50

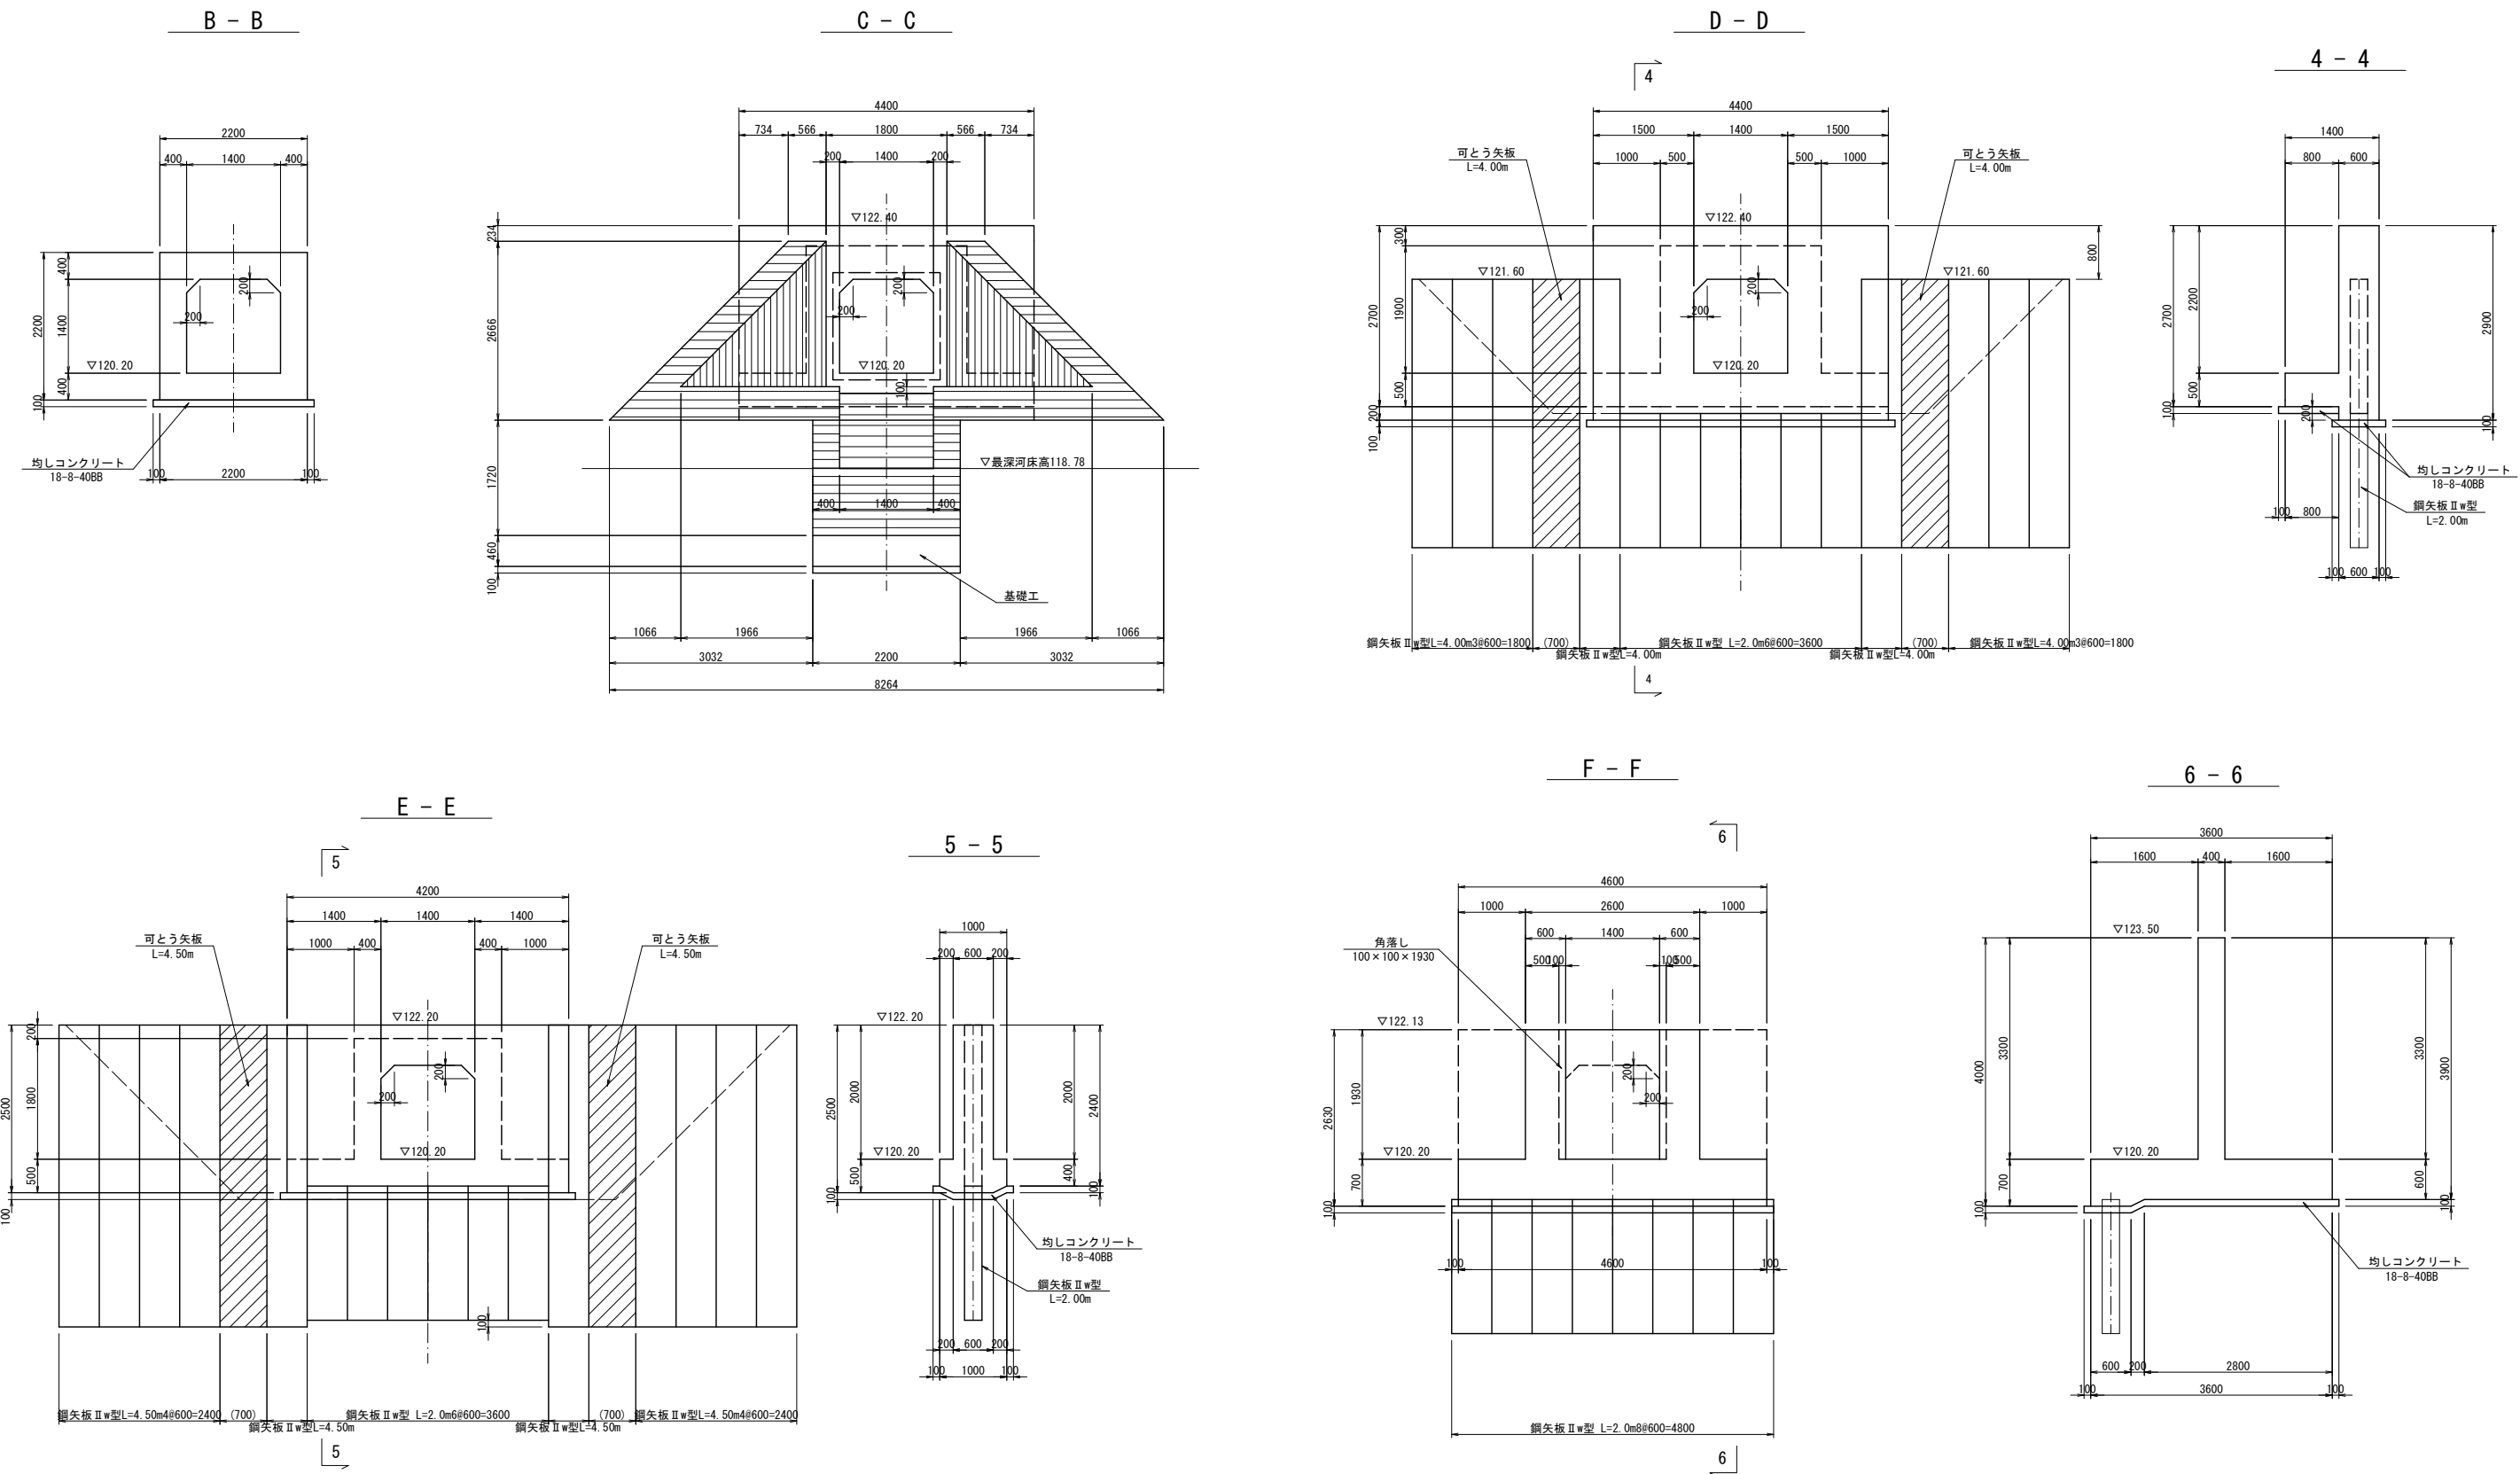

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工構造図(2)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 3               |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


樋管工構造図(3)

S=1:50

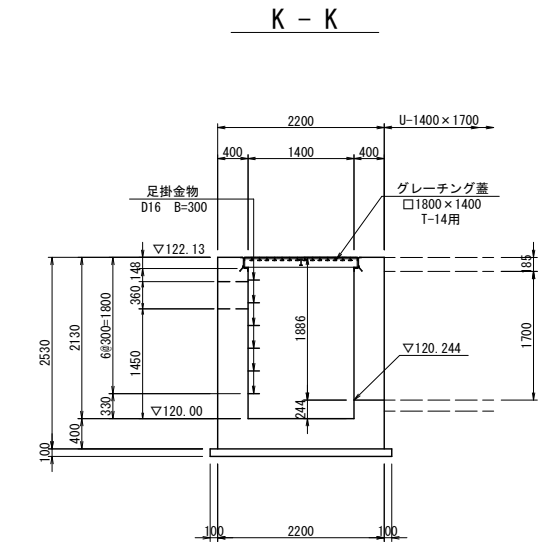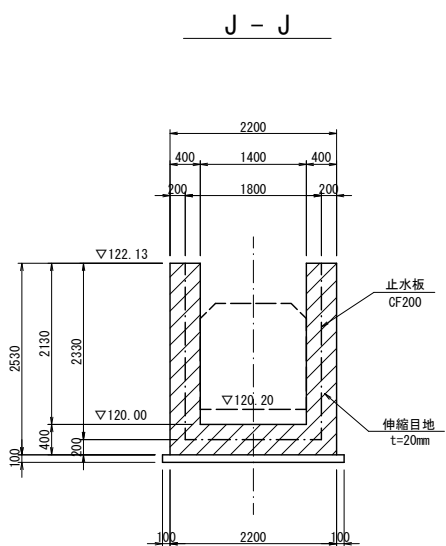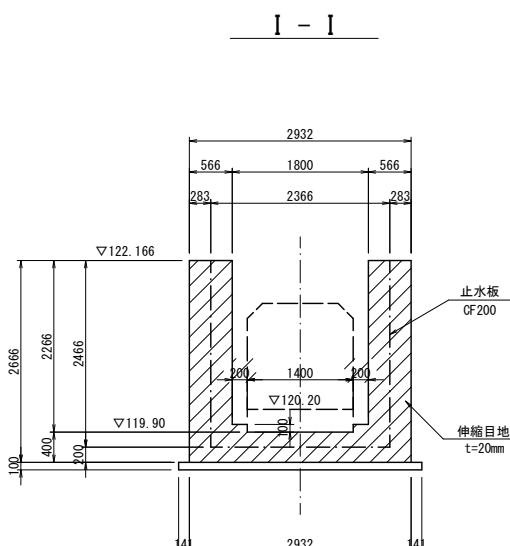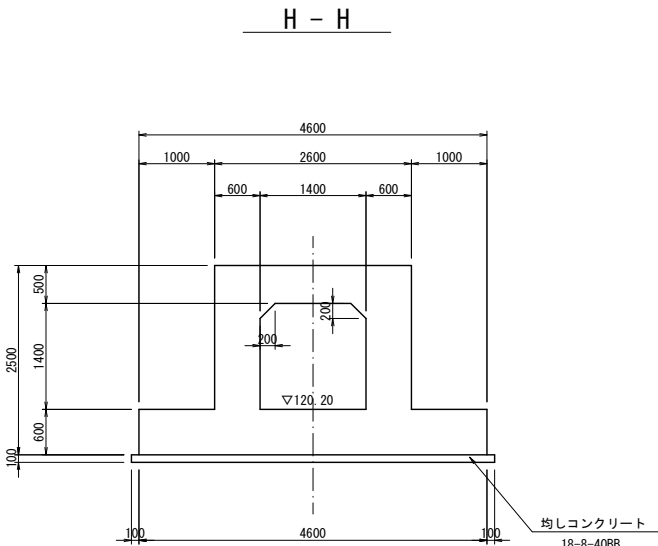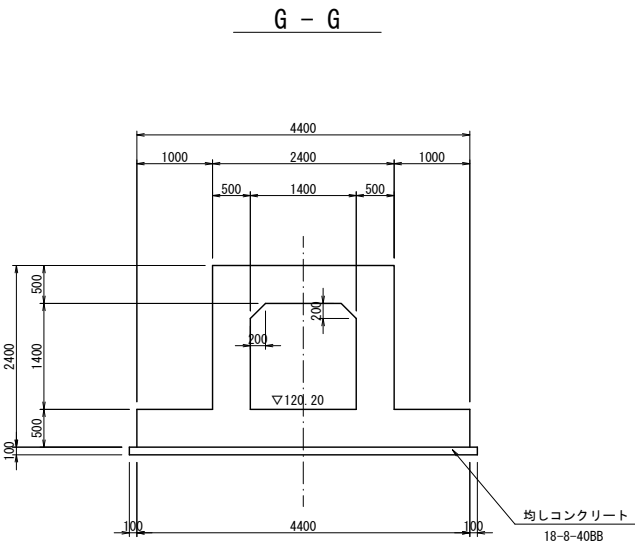

基礎工詳細図

S=1:25


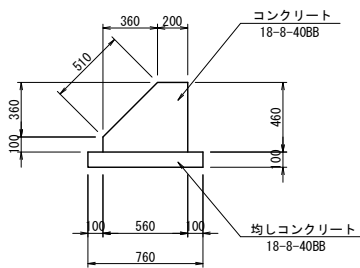


基礎工 数量表

| 名 称      | 規 格              | 単 位 | 数 量  | 10m当り     |
|----------|------------------|-----|------|-----------|
| コンクリート   | 18-8-40BB        | m3  | 1.93 |           |
| 型 枠      |                  | m2  | 11   |           |
| 均しコンクリート | 18-8-40BB, t=100 | m2  | 7.60 |           |
| 均しコン型枠   |                  | m2  | 2.0  |           |
| 目 地 材    | 樹脂発泡体 t=10mm     | m2  | 0.19 | 1箇所/10m程度 |

グラウトホール詳細図


S=1:10

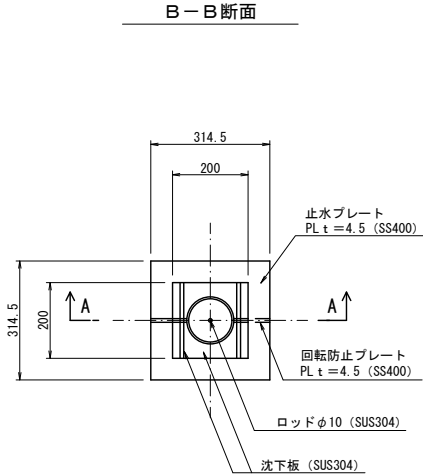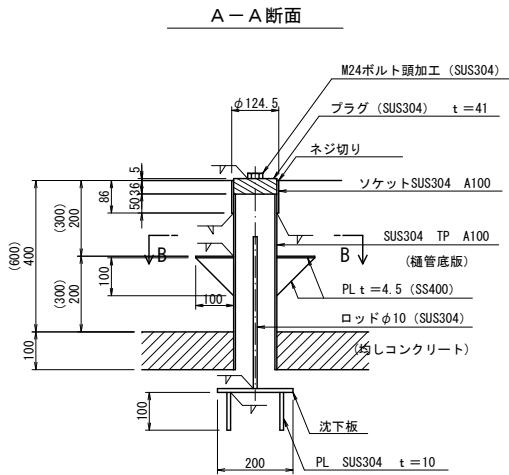

※ 鉄筋と干渉する場合は鉄筋を切断せずに、グラウトホールの位置を移動させるものとする。

ヒゲ鉄筋

S=1:20

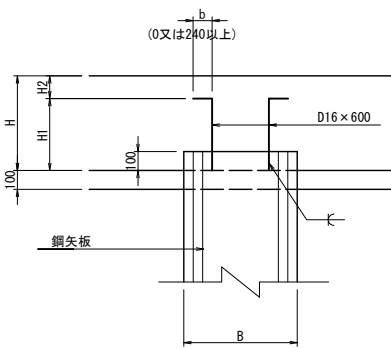

寸 法 表

| 位 置  | H   | H1  | H2  | b   | 鋼 矢 板       | 摘 要 |
|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 川表胸壁 | 700 | 360 | 340 | 240 | II w型 B=600 |     |
| 遮水壁  | 500 | 360 | 140 | 240 | II w型 B=600 |     |
| 川裏胸壁 | 700 | 360 | 340 | 240 | II w型 B=600 |     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工構造図(3)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 4               |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

1 - 1

3 - 3

かぶり詳細図

頂 版 部

側 壁 部

外 面

内 面

底 版 部



位置図

主鉄筋組立て図 CTC 250mm

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(1)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 5               |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |



5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

S=1:50

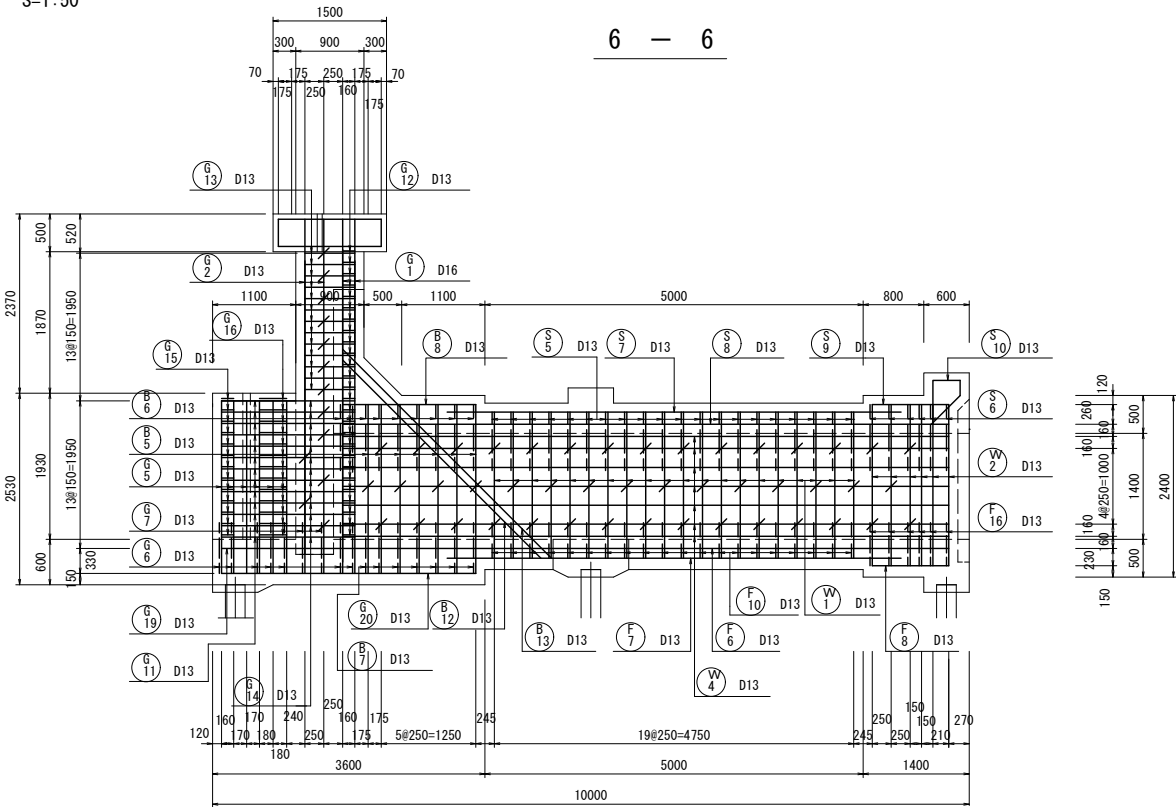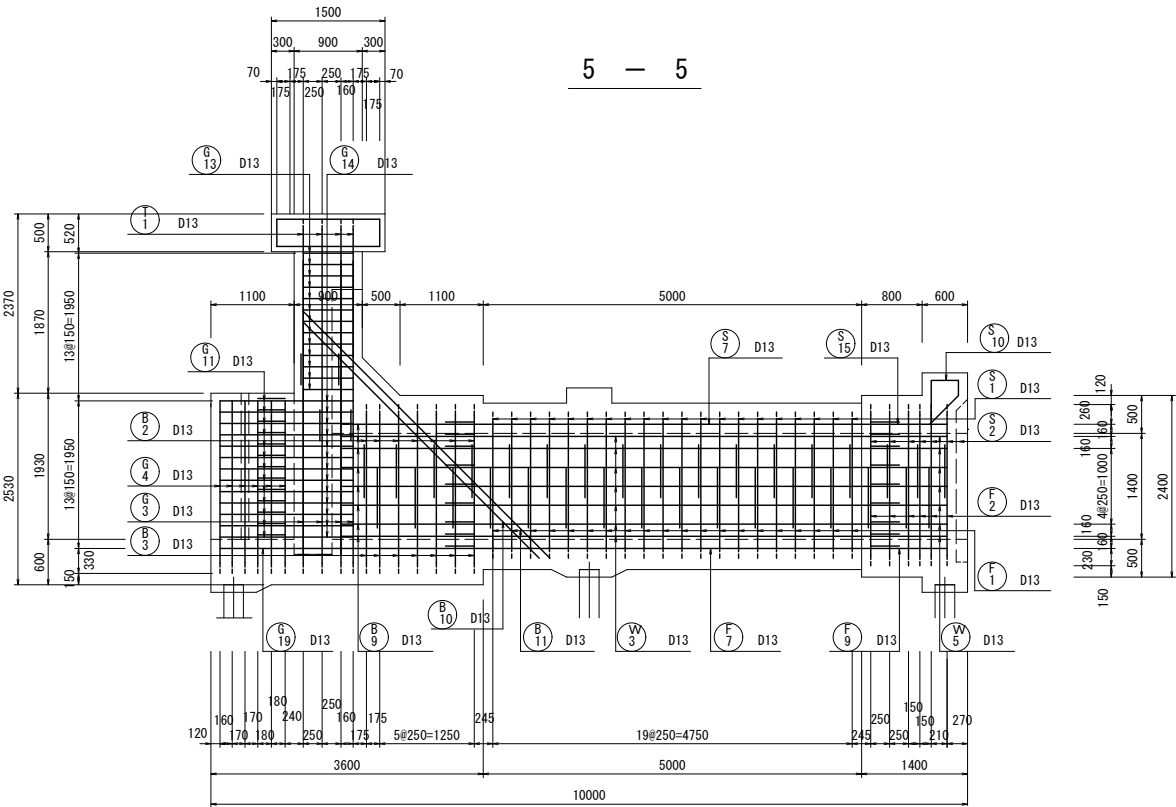


7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100


8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

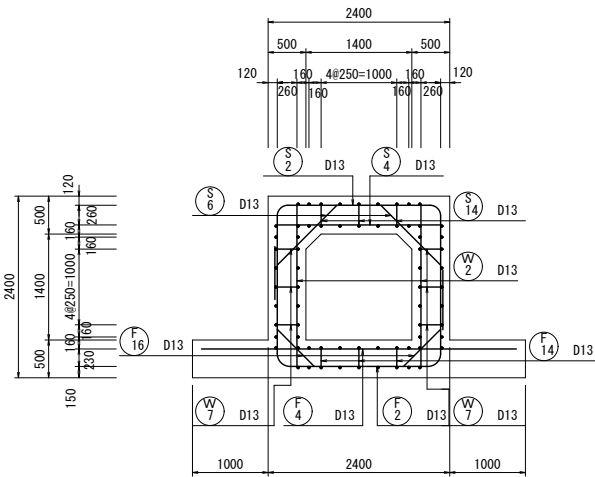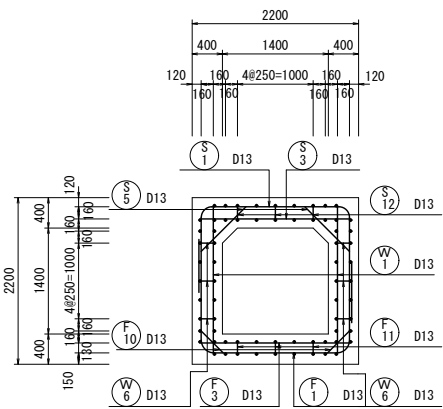


位置図

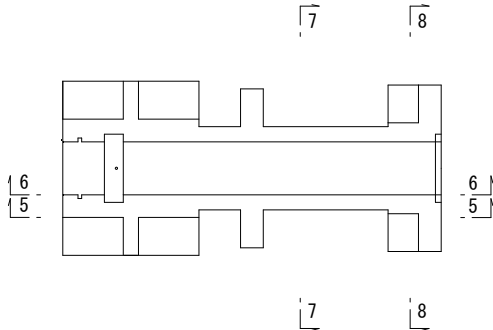

主鉄筋組立て図 CTC 250mm

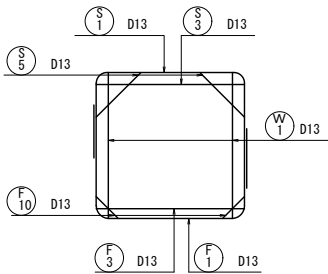

主鉄筋組立て図 CTC 250mm

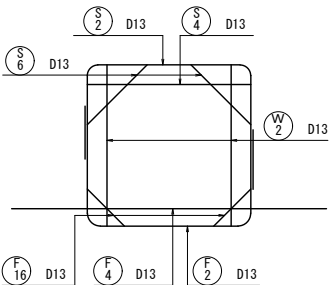


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(2)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 6               |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


樋管工配筋図(3)

S=1:50


頂版上面

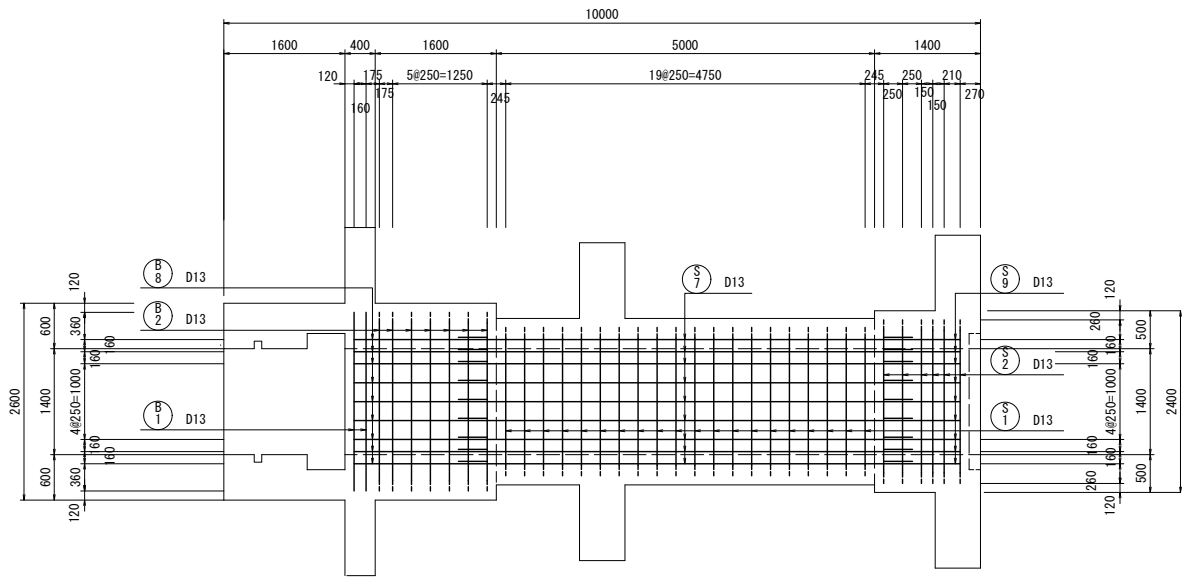


頂版下面

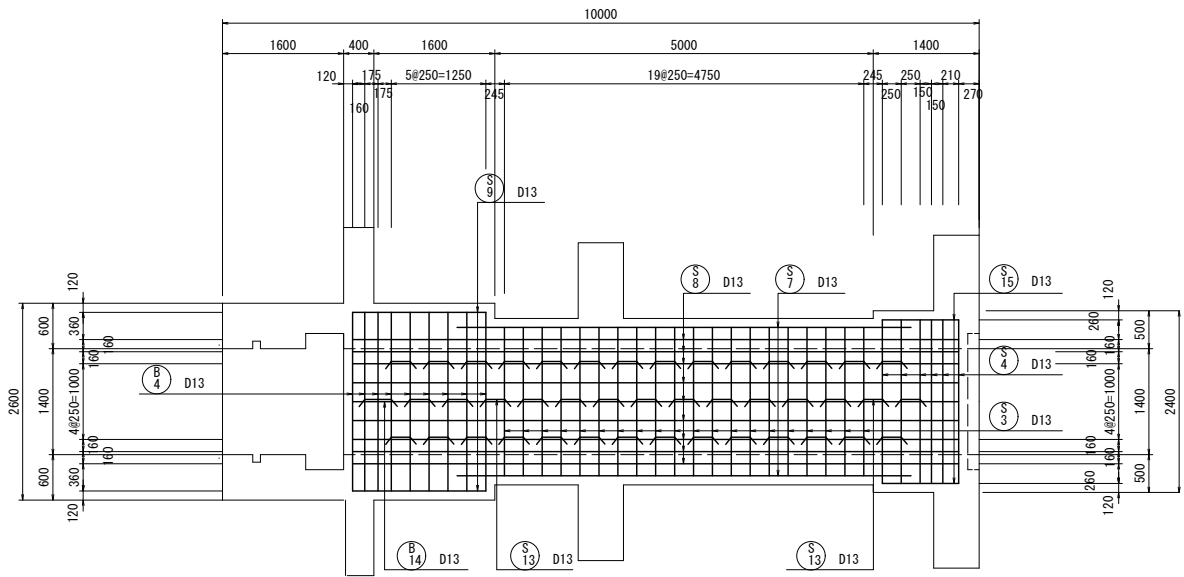

底版上面

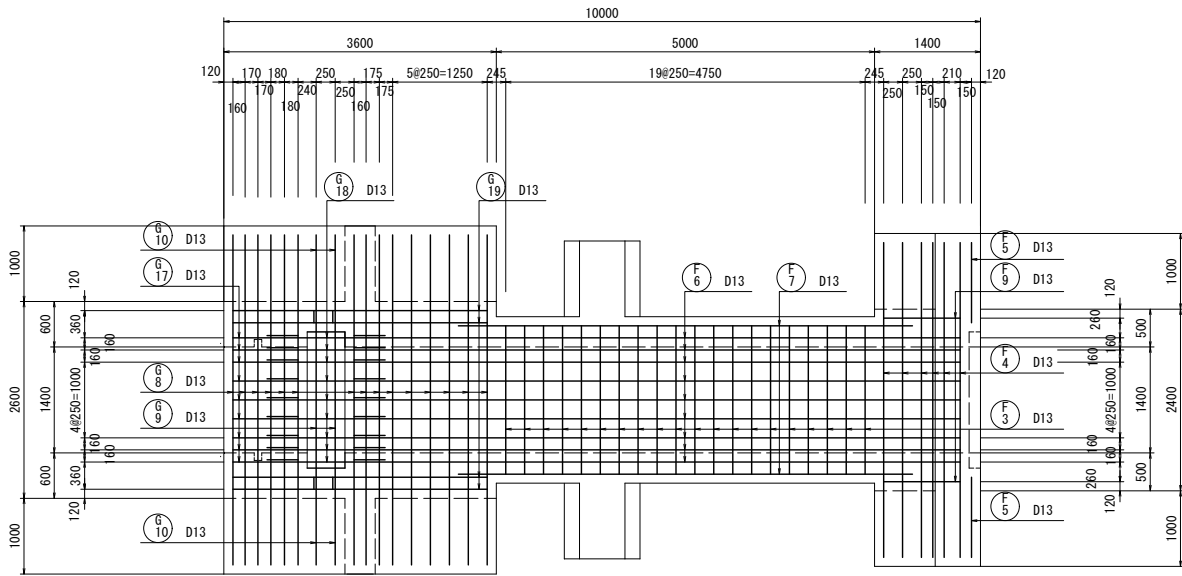

底版下面

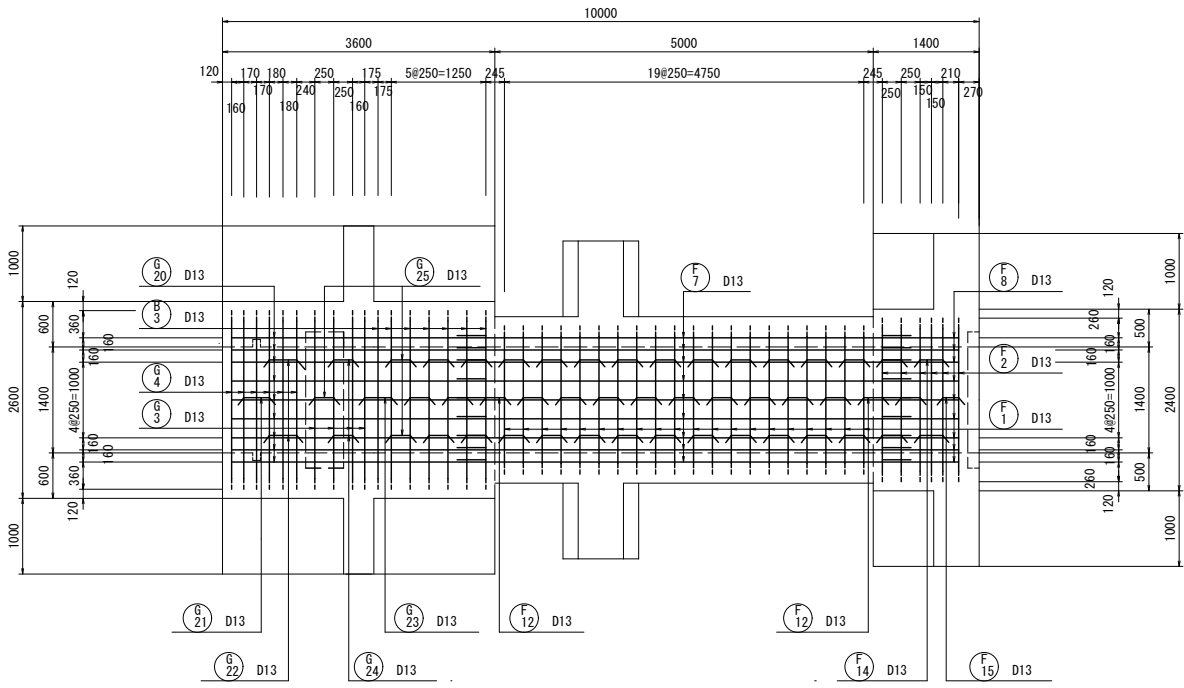


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(3)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 7               |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

樋管工配筋図(4)

S=1:50

操作台上面図


13 - 13

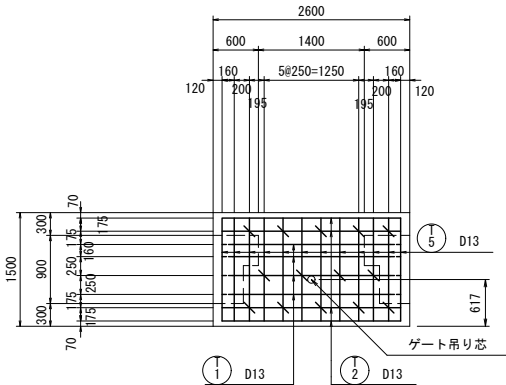


※ゲート吊り芯に鉄筋を干渉させないように留意すること。

操作台下面図


14 - 14

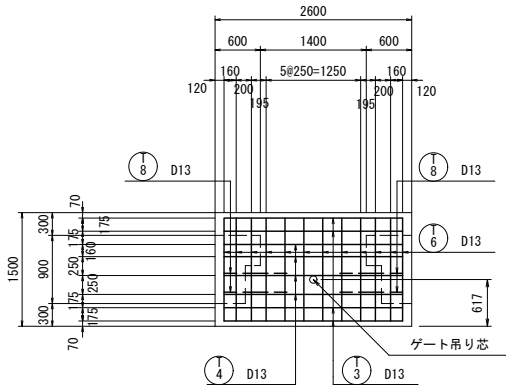


操作台組立図

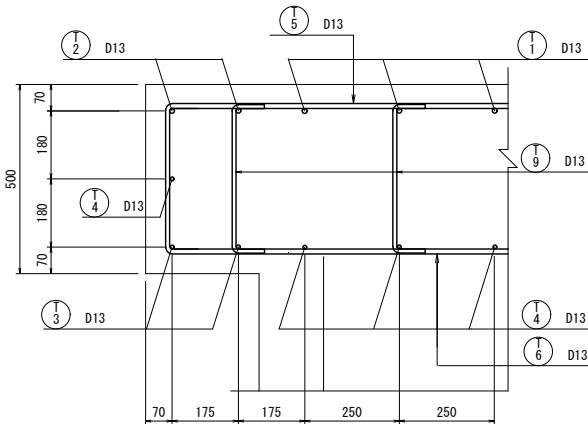

柱部組立図

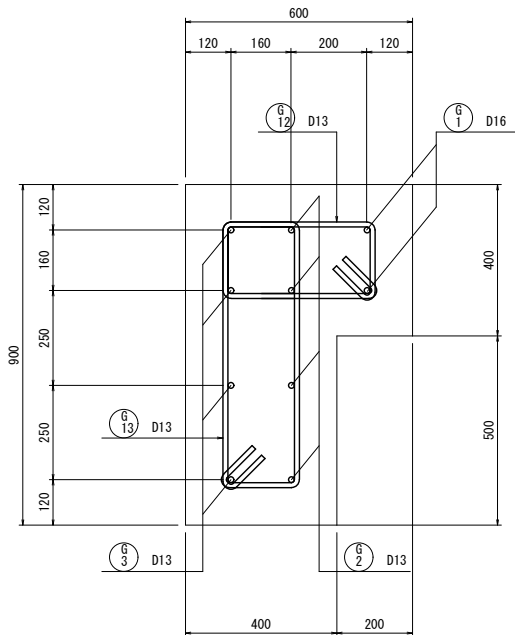


位置図

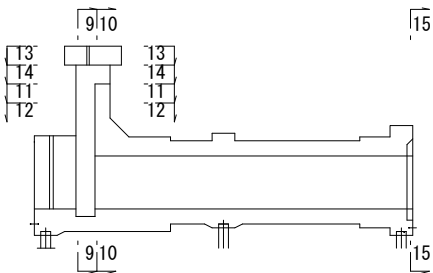


9 - 9


10 - 10

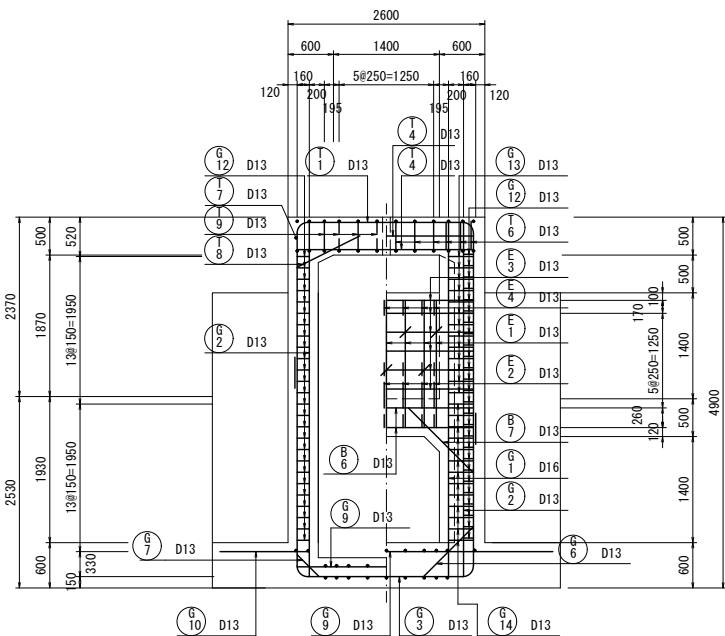

11 - 11

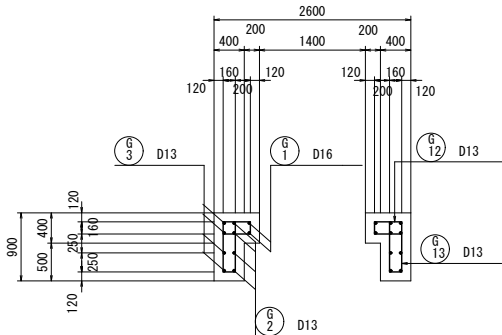


12 - 12

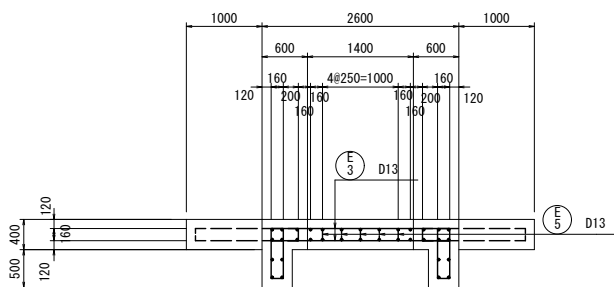

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工配筋図(4)       |
| 縮尺   | 1:50            |
| 図面番号 | 8               |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |


樋管工配筋図(5)

S=1:50

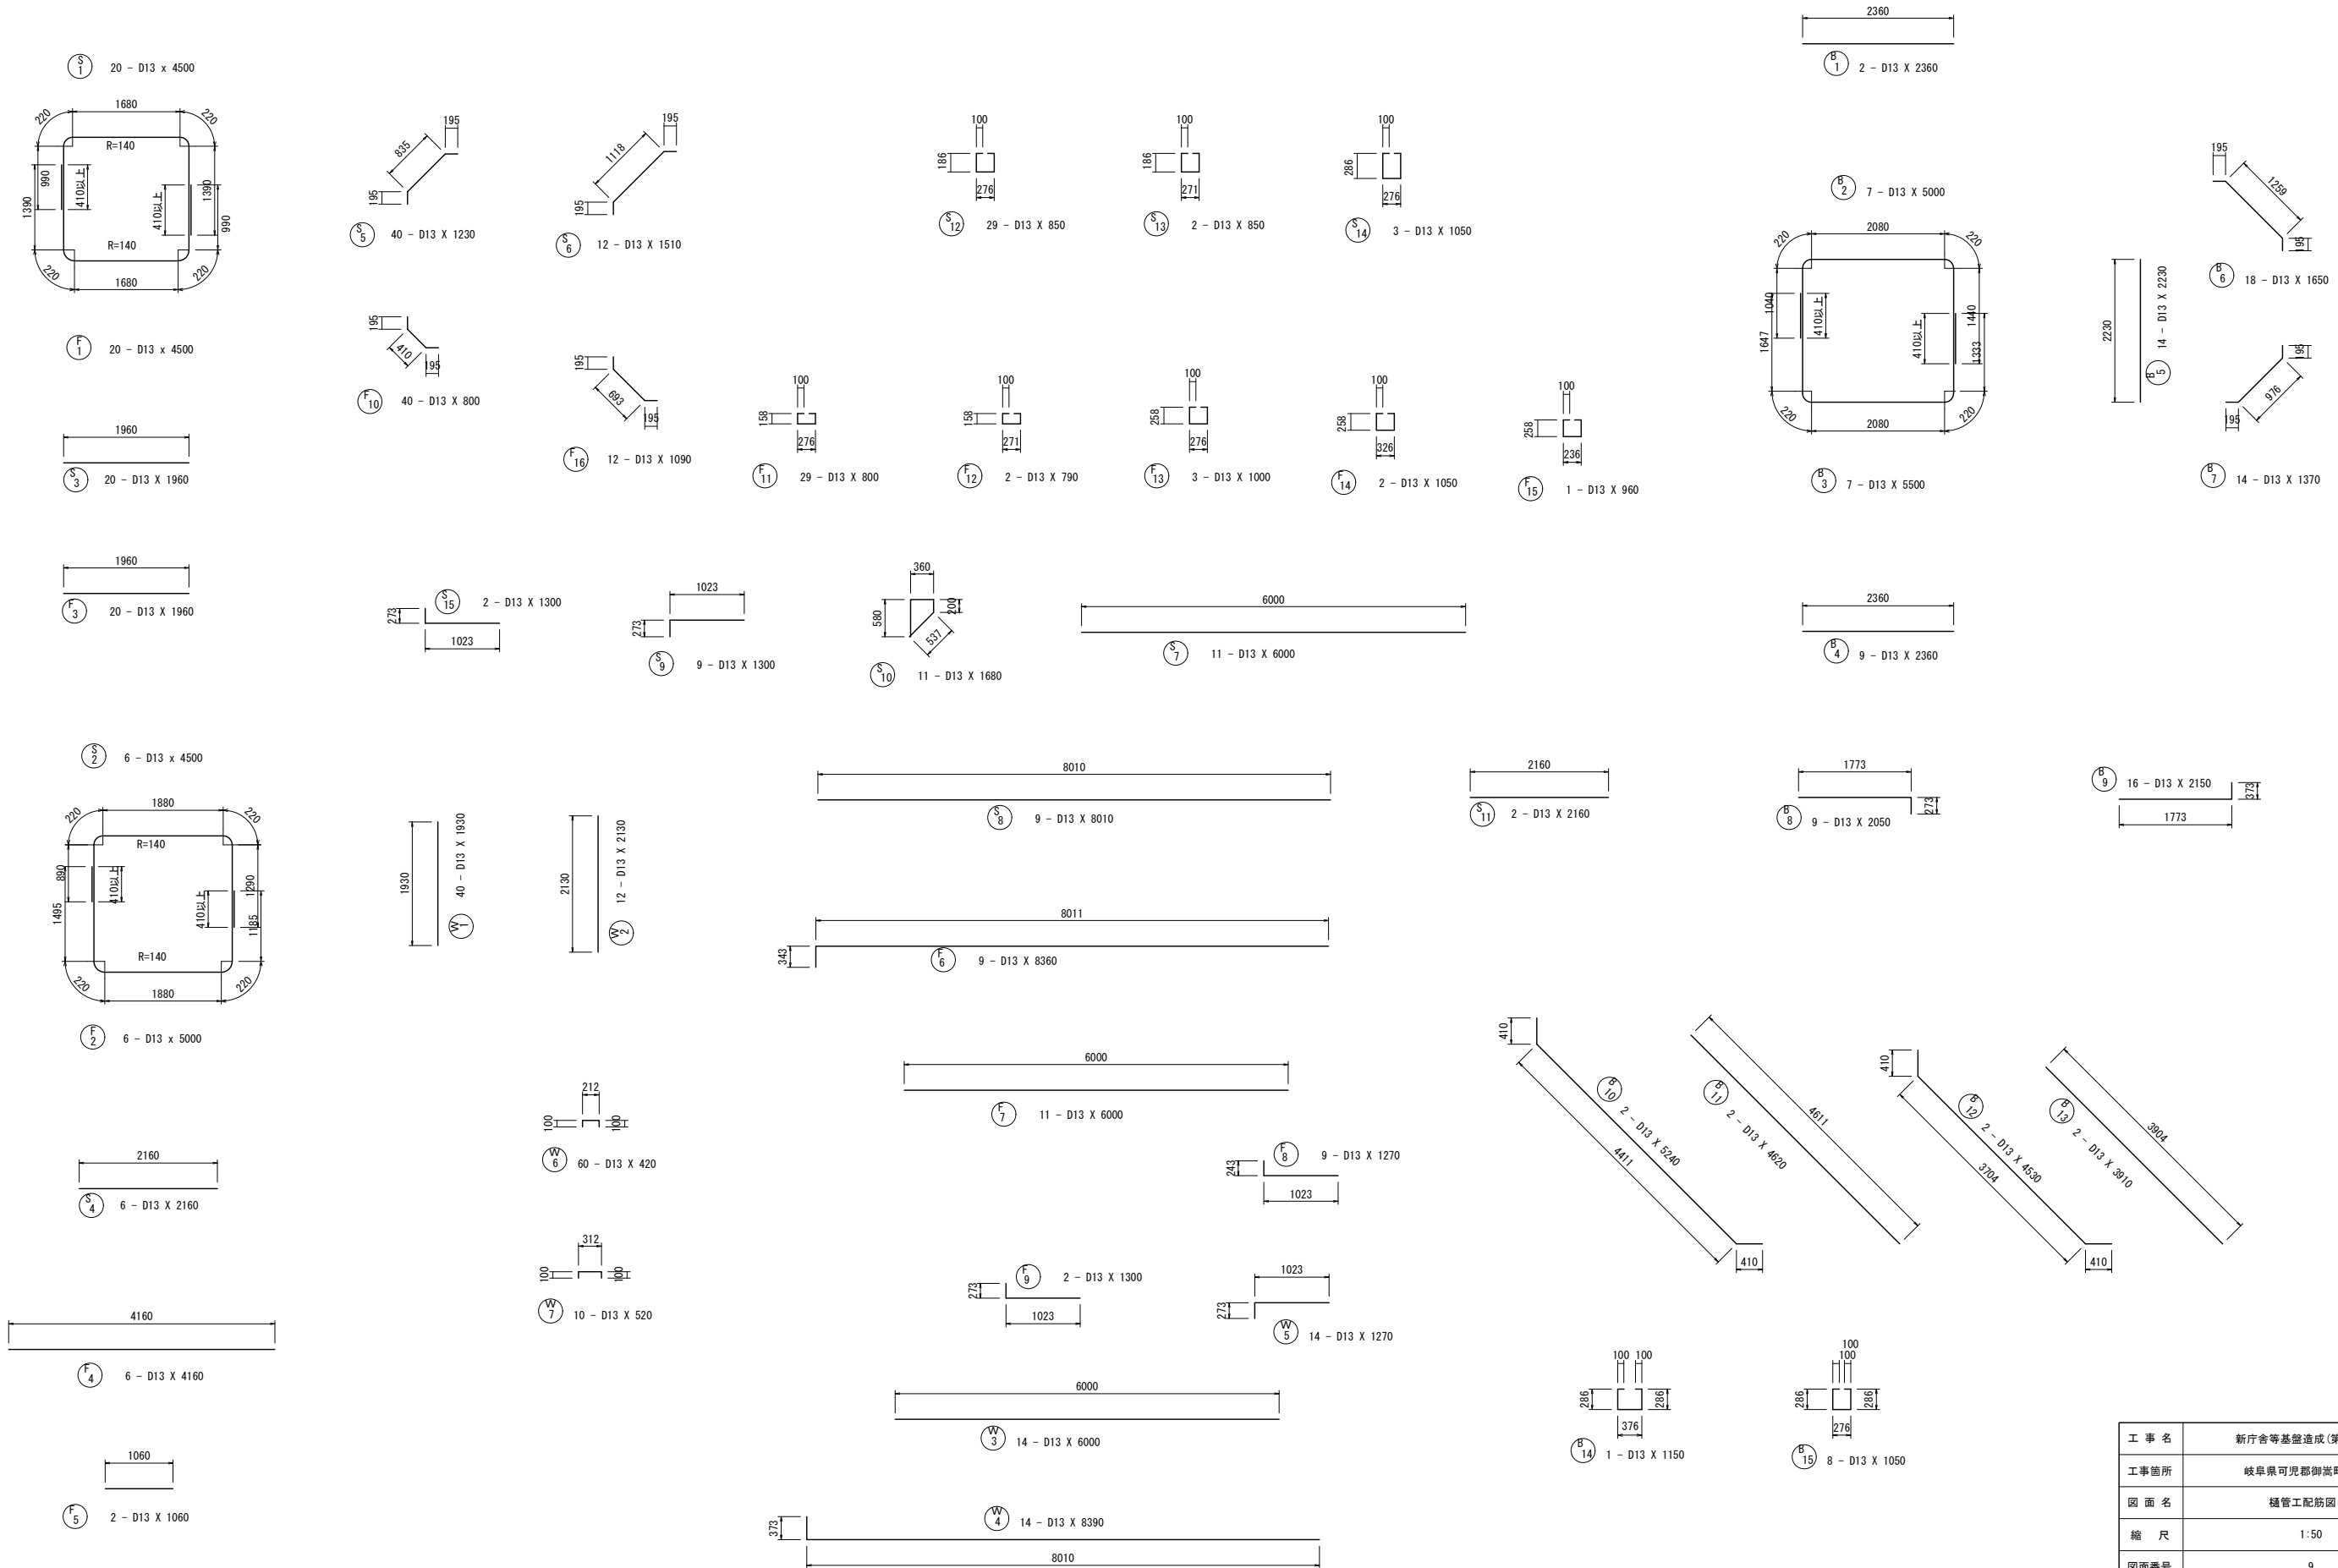

# 樋管工配筋図(6)

S=1:50

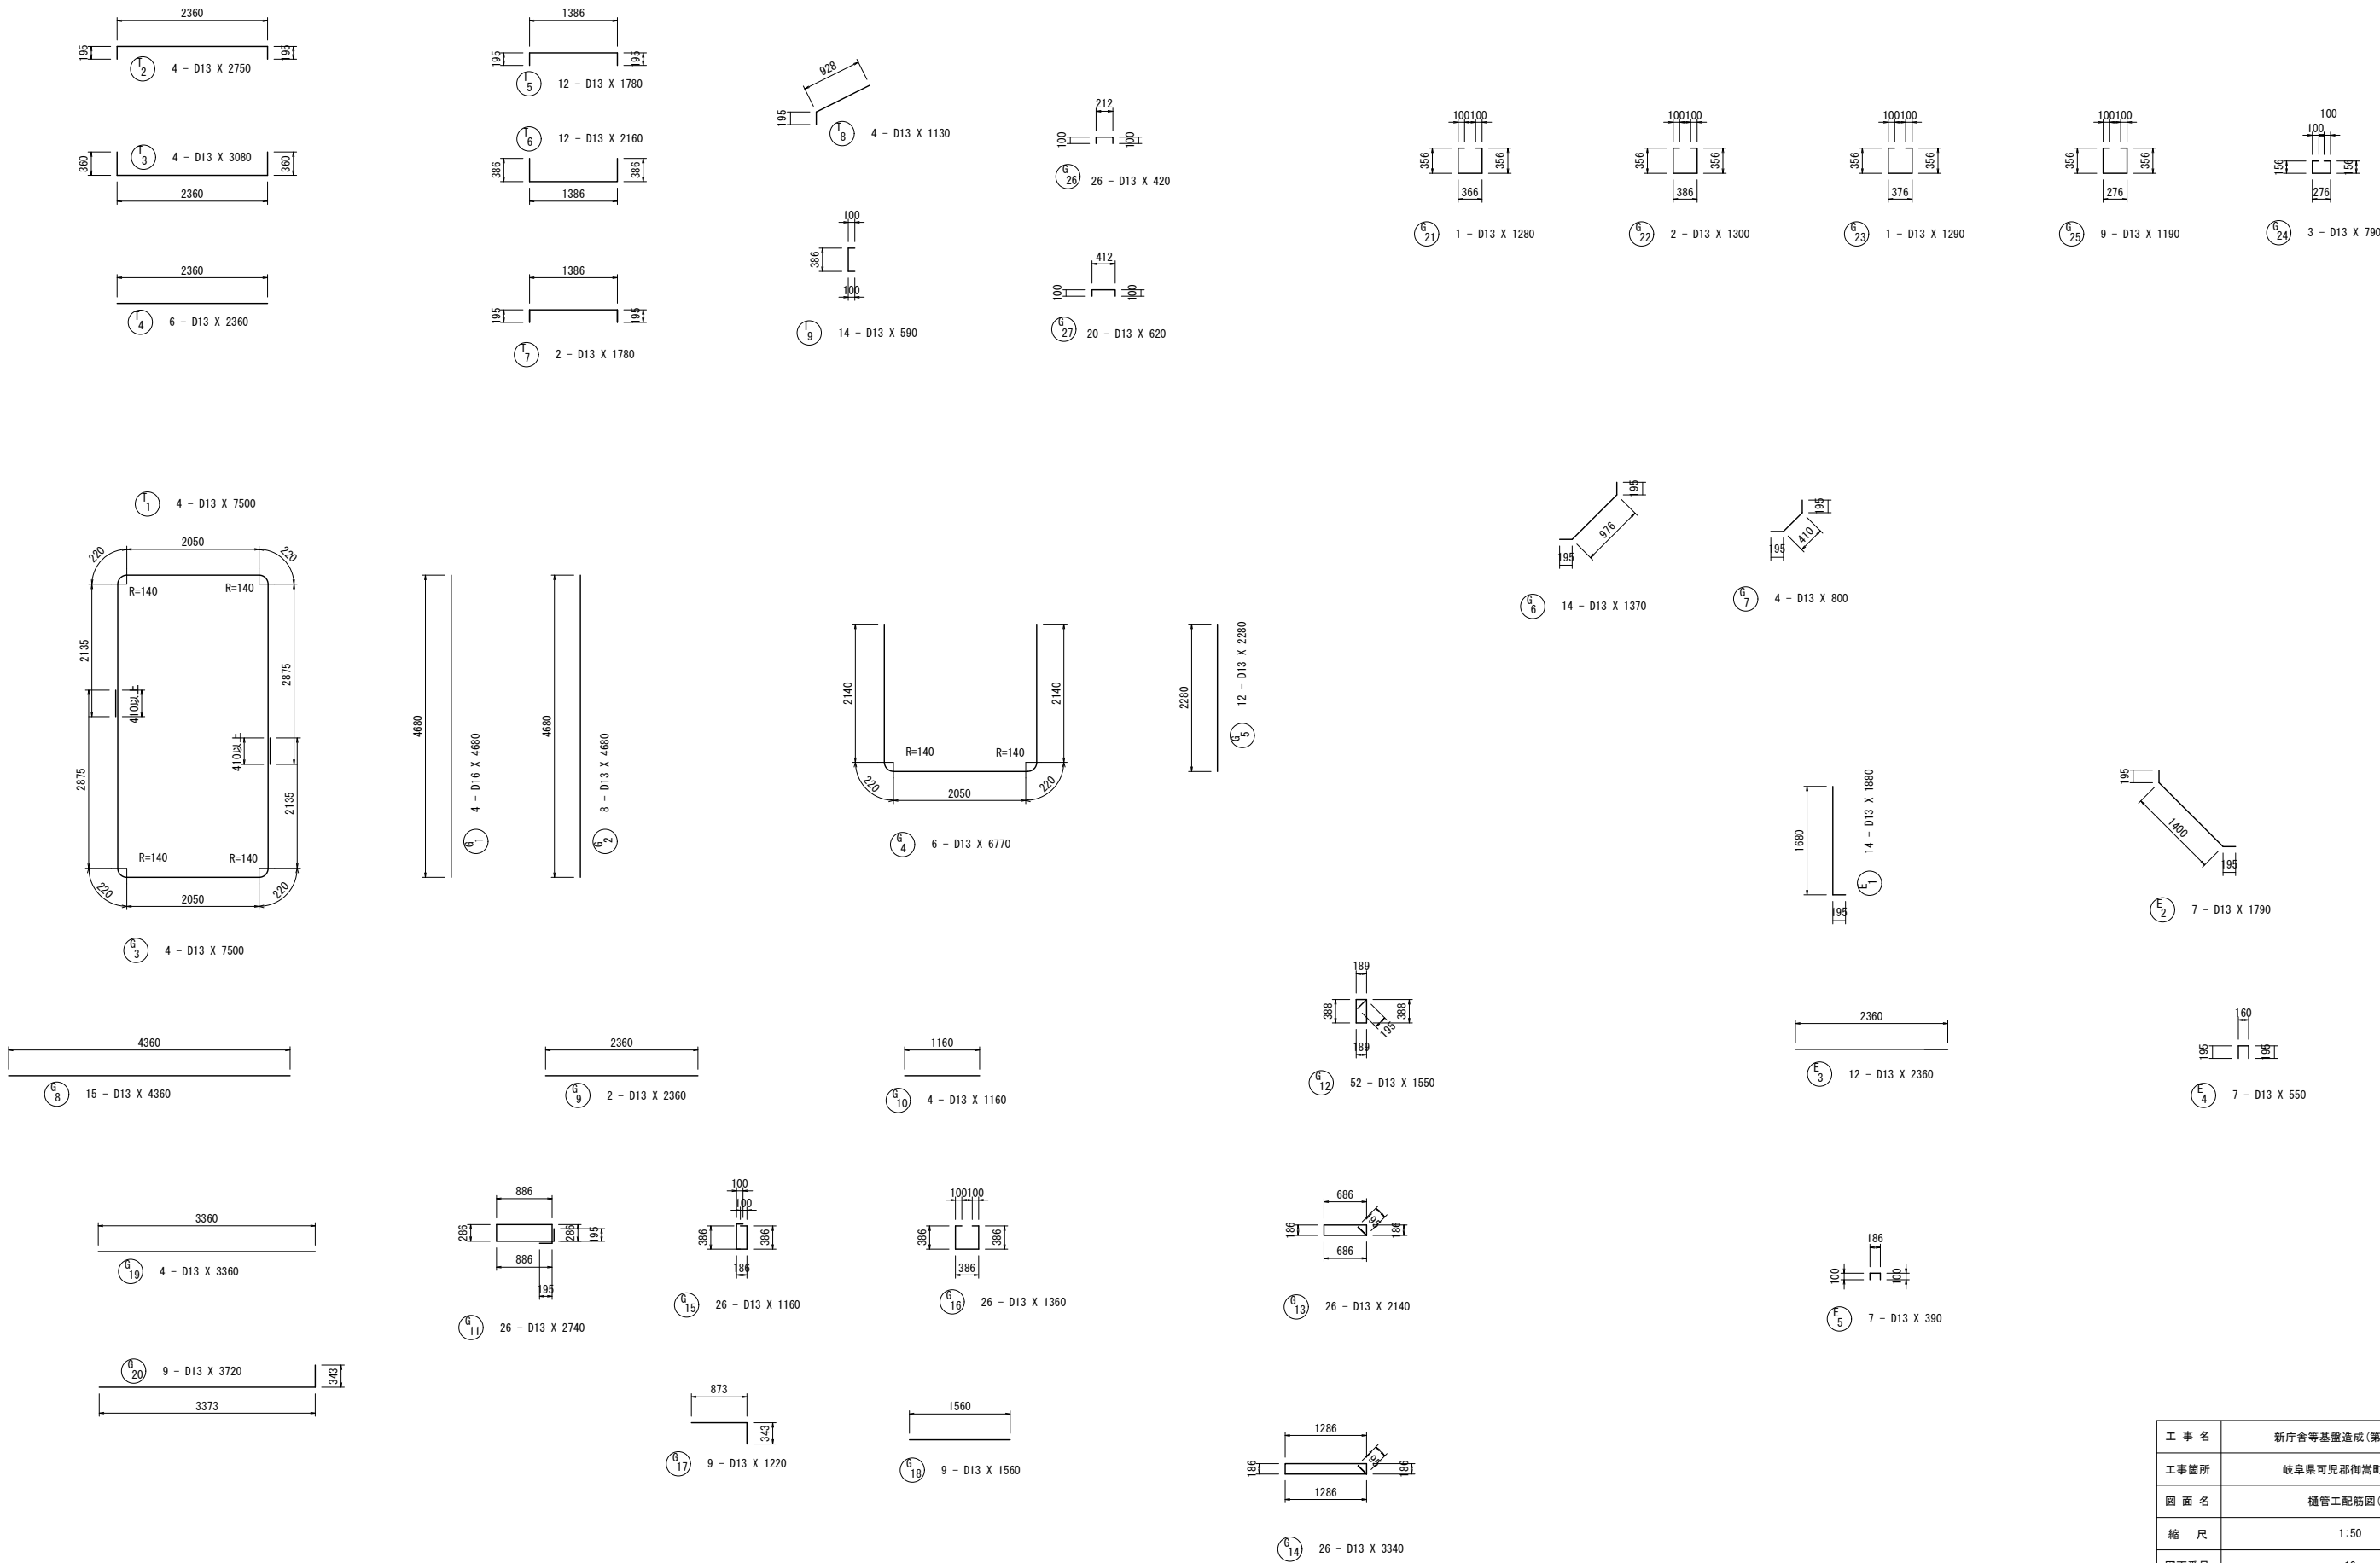













|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(6)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 10              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |




樋管工配筋図(8)

正面図


背面

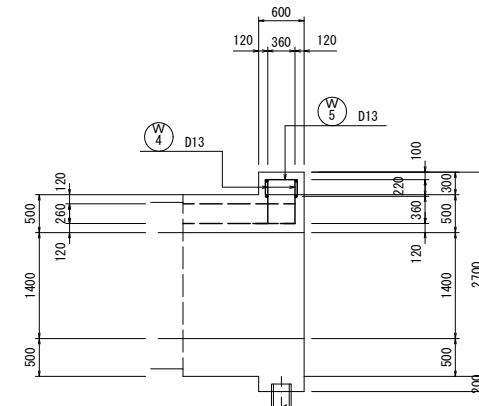

背面側

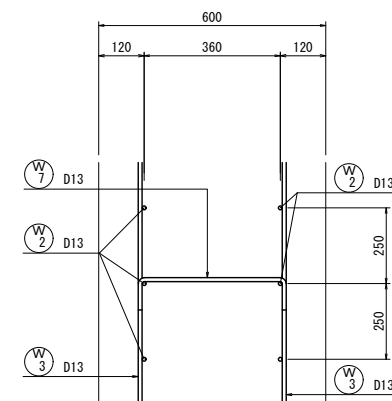

(函渠部で計上)

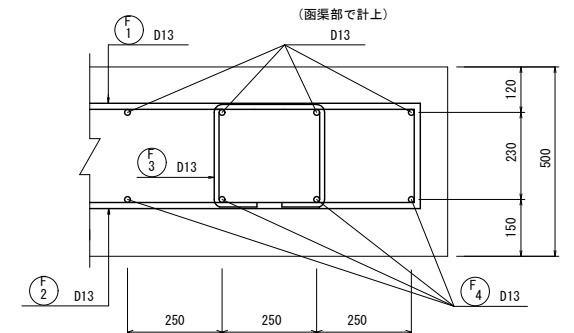

| 記 号 | 径   | 長 さ<br>(mm) | 本 数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質 量<br>(kg) | 摘 要 |
|-----|-----|-------------|-----|----------------|----------------|-------------|-----|
| W 1 | D13 | 4200        | 2   | 0.995          | 4.179          | 8.4         | —   |
| 2   | φ   | 1470        | 32  | φ              | 1.463          | 46.8        | ┘   |
| 3   | φ   | 2640        | 16  | φ              | 2.627          | 42.0        | ┘   |
| 4   | φ   | 770         | 22  | φ              | 0.766          | 16.9        | ┘   |
| 5   | φ   | 780         | 19  | φ              | 0.776          | 14.7        | □   |
| 6   | φ   | 750         | 4   | φ              | 0.746          | 3.0         | □   |
| 7   | φ   | 590         | 10  | φ              | 0.587          | 5.9         | □   |

|   |   |     |      |    |       |       |      |   |
|---|---|-----|------|----|-------|-------|------|---|
| F | 1 | D13 | 1580 | 6  | 0.995 | 1.572 | 9.4  | ┌ |
|   | 2 | ◇   | 1700 | 6  | ◇     | 1.692 | 10.2 | ┐ |
|   | 3 | ◇   | 990  | 4  | ◇     | 0.985 | 3.9  | └ |
|   | 4 | ◇   | 1310 | 12 | ◇     | 1.303 | 15.6 | ┐ |
|   | 5 | ◇   | 1220 | 2  | ◇     | 1.214 | 2.4  | ┐ |
|   | 6 | ◇   | 1340 | 2  | ◇     | 1.333 | 2.7  | ┐ |
|   | 7 | ◇   | 1060 | 2  | ◇     | 1.055 | 2.1  | ┐ |

|     |          |
|-----|----------|
| D13 | 184.0 Kg |
| 合計  | 184.0 Kg |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基礎造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(8)       |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 12              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |





## 遮水壁


樋管工配筋図(10)

S=1:50


前 面      断 面 图      背 面

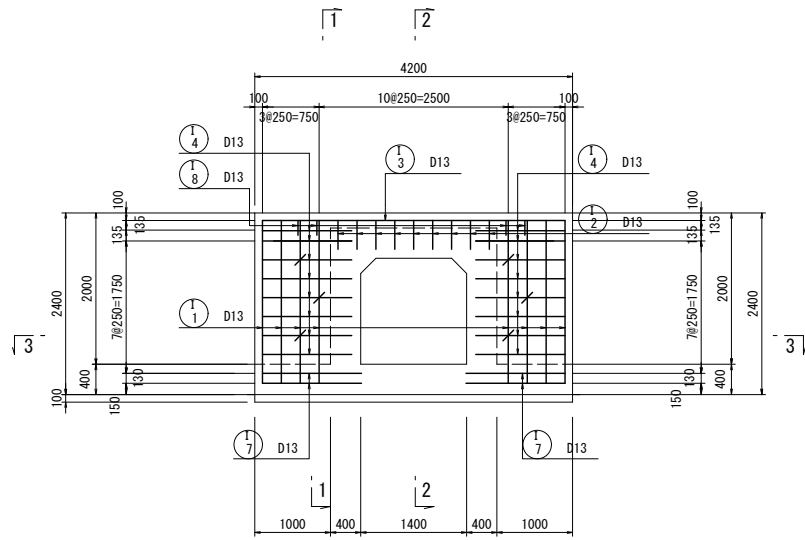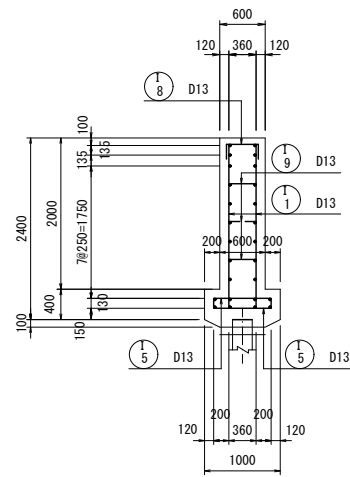
$$\underline{1 - 1}$$


2 — 2













3 — 3

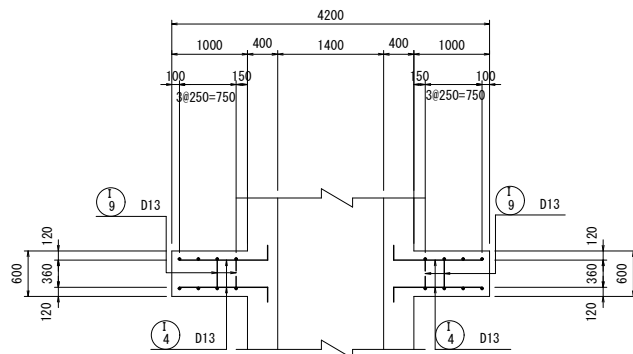

平面图

上面


下面

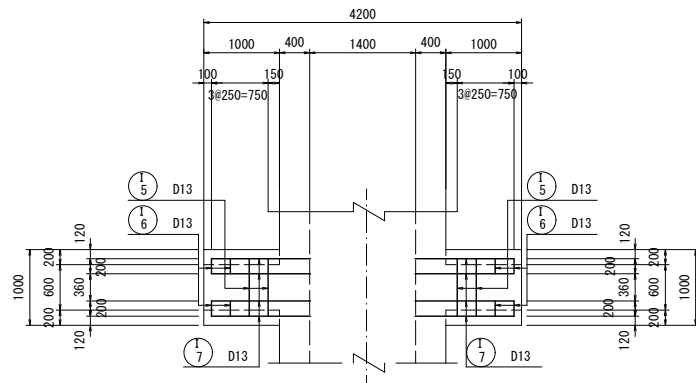

### 鉄筋質量表

| 記 号 | 径   | 長 さ<br>(mm) | 本 数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質 量<br>(kg)    | 摘 要 |
|-----|-----|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1   | D13 | 2340        | 16  | 0.995          | 2.328          | 37.2           | ┘   |
| 2   | φ   | 1370        | 9   | φ              | 1.363          | 12.3           | ┘   |
| 3   | φ   | 4000        | 2   | φ              | 3.980          | 8.0            | —   |
| 4   | φ   | 1370        | 32  | φ              | 1.363          | 43.6           | ┘   |
| 5   | φ   | 1100        | 8   | φ              | 1.095          | 8.8            | ┘   |
| 6   | φ   | 540         | 16  | φ              | 0.537          | 8.6            | φ   |
| 7   | φ   | 1310        | 16  | φ              | 1.303          | 20.8           | —   |
| 8   | φ   | 780         | 4   | φ              | 0.776          | 3.1            | φ   |
| 9   | φ   | 590         | 6   | φ              | 0.587          | 3.5            | φ   |
|     |     |             |     |                |                |                |     |
|     |     |             |     |                |                |                |     |
|     |     |             |     |                |                |                |     |
|     |     |             |     | D13            | 145.9          | K <sub>E</sub> |     |
|     |     |             |     | 合計             | 145.9          | K <sub>E</sub> |     |
|     |     |             |     |                |                |                |     |


組立図  
側壁部

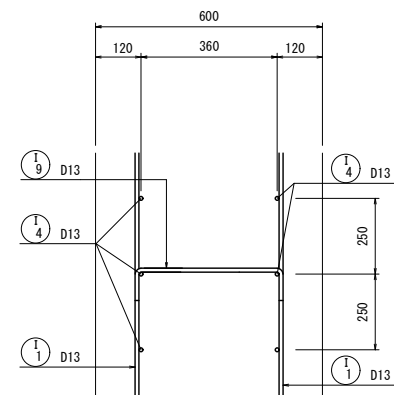


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(10)      |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 14              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

S=1 : 50


3 - 3

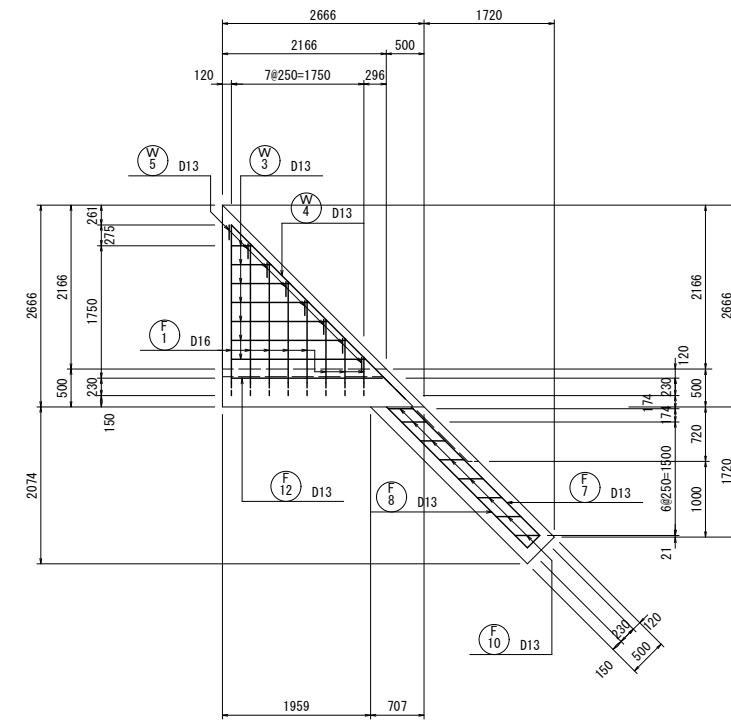

底版下面

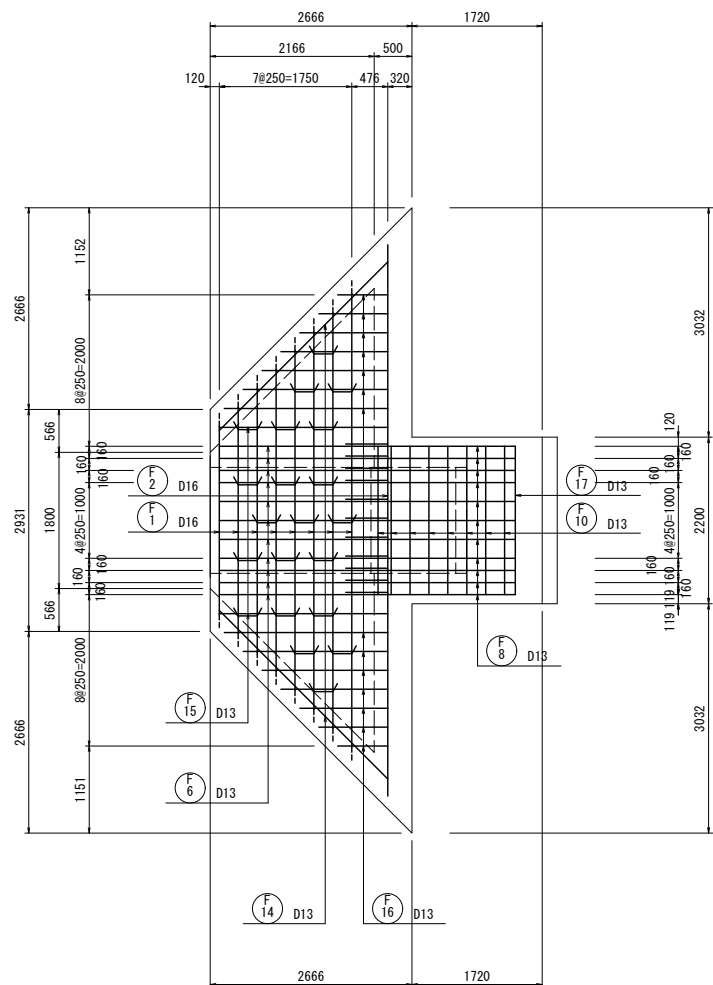


案内図

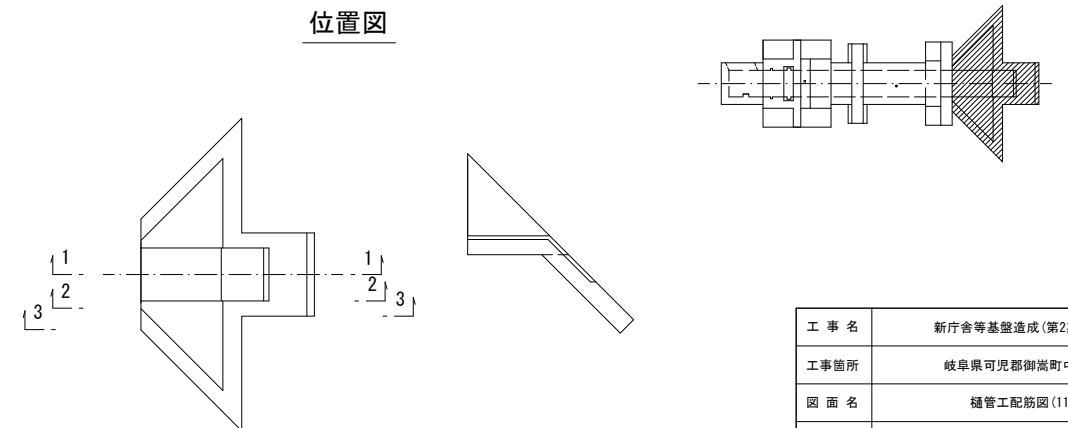


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(11)      |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 15              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

4 - 4

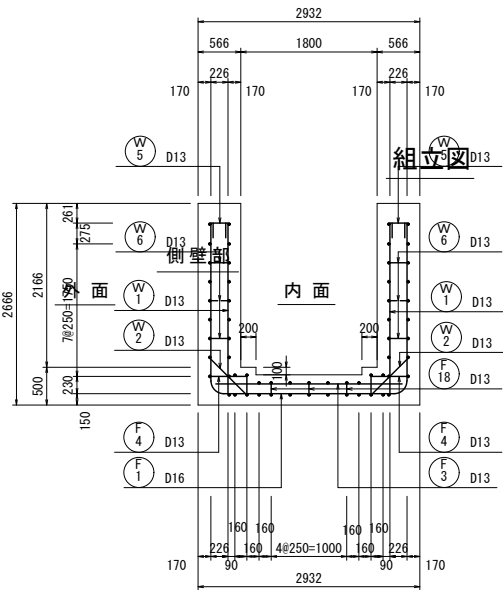

5 - 5

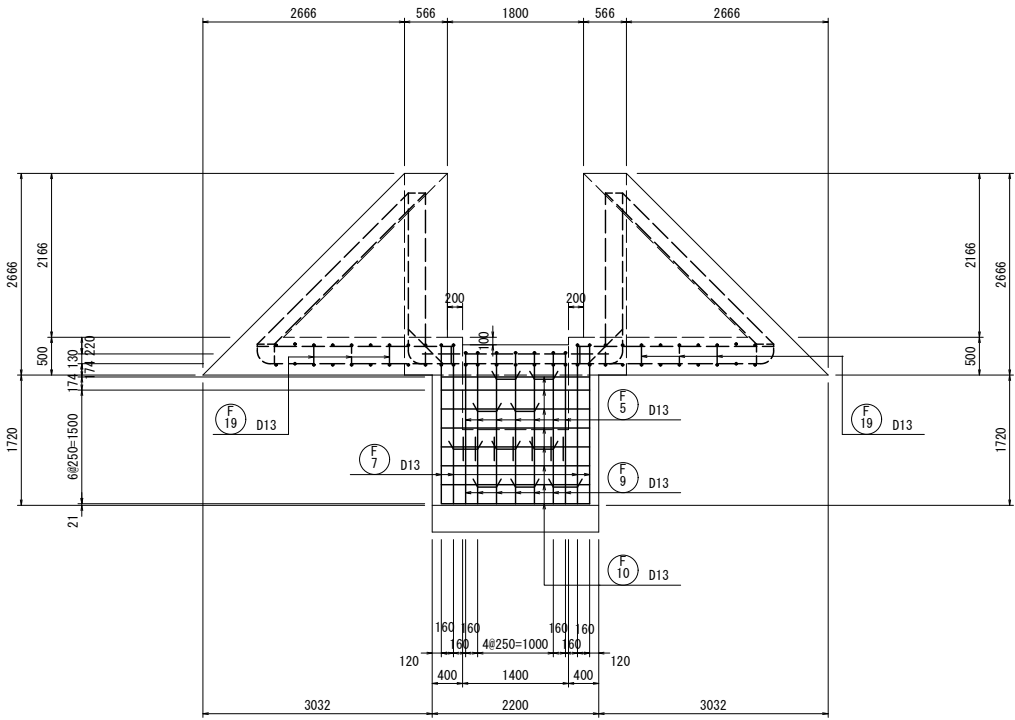


組立図


側壁部

前面側


背面側

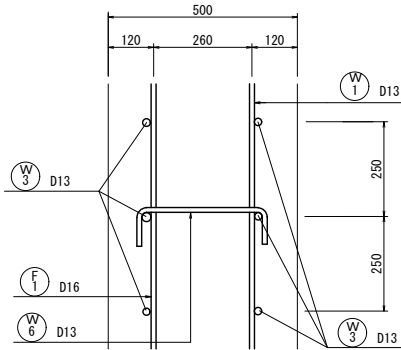


底版部

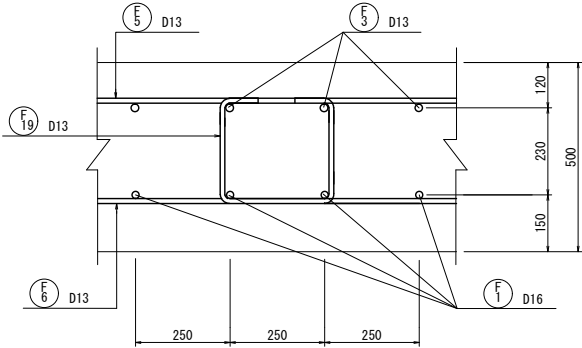

位置図

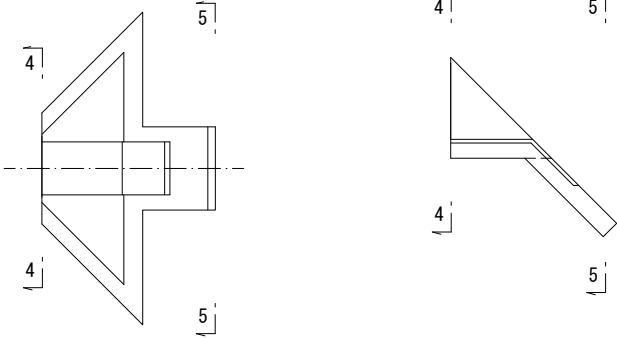

案内図

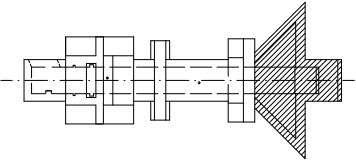


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(12)      |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 16              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |











樋管工配筋図(13)

## 鉄筋質量表


案内図

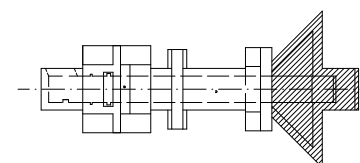


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工配筋図(13)      |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 17              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

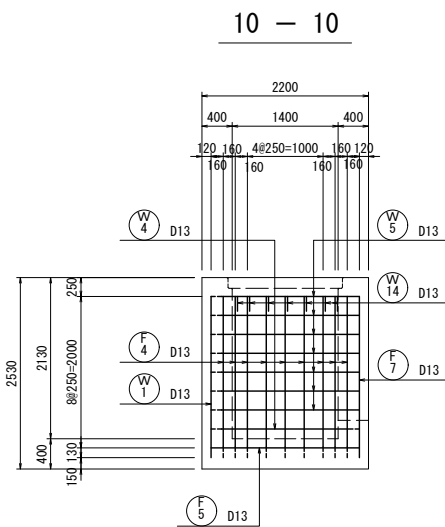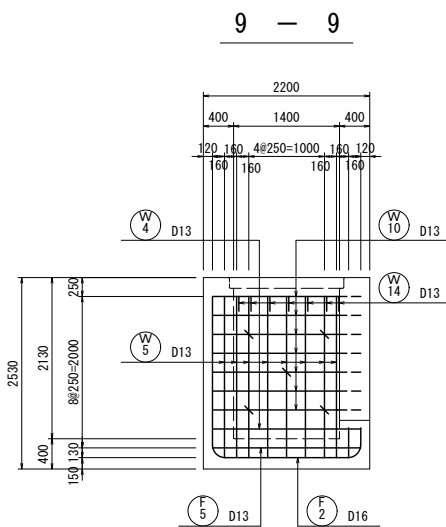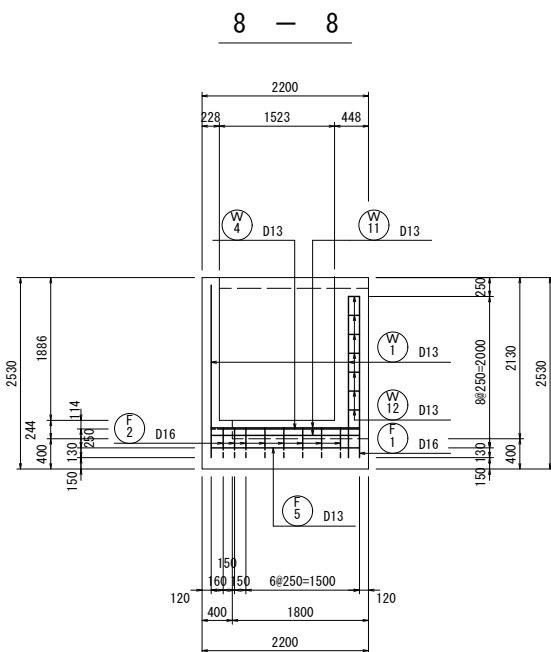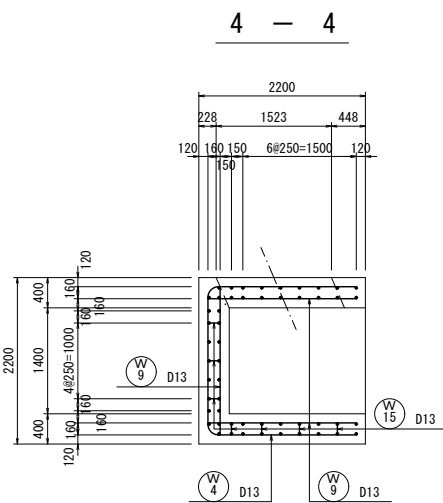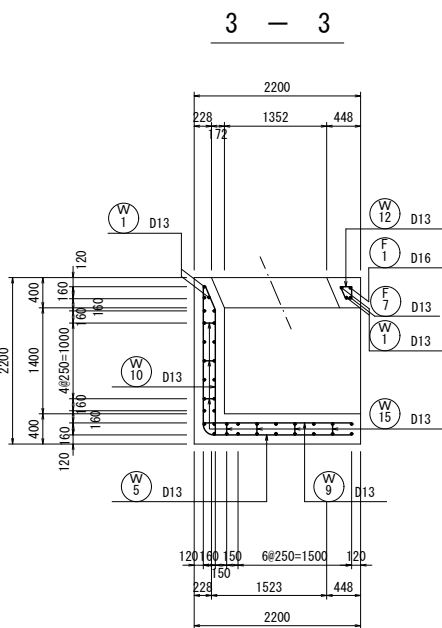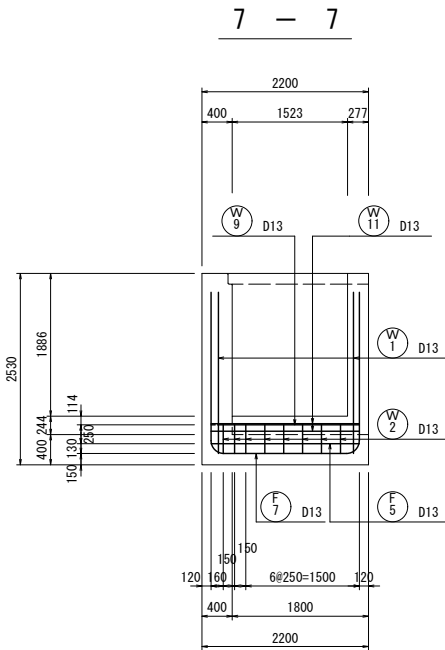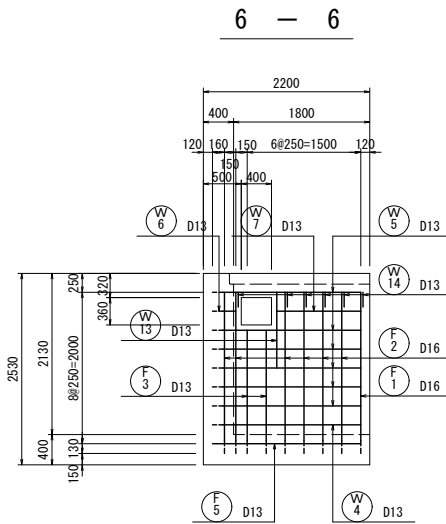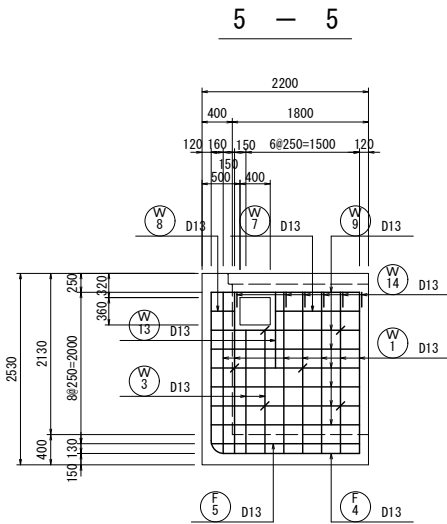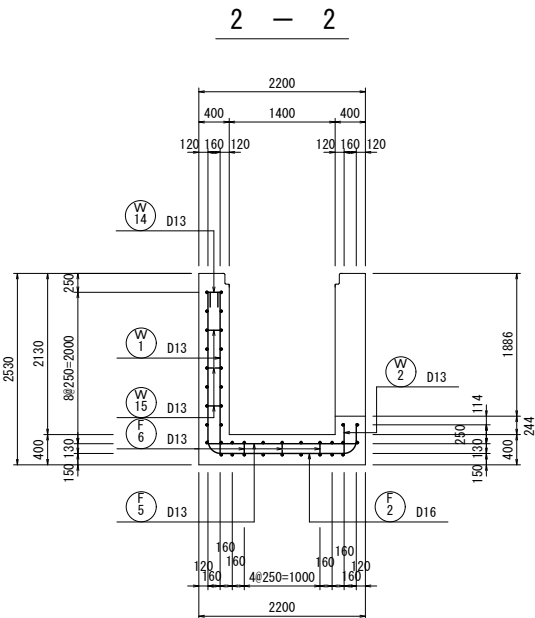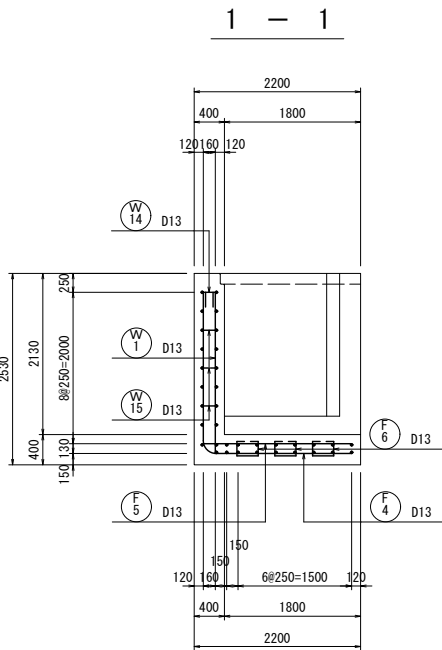


底板上面

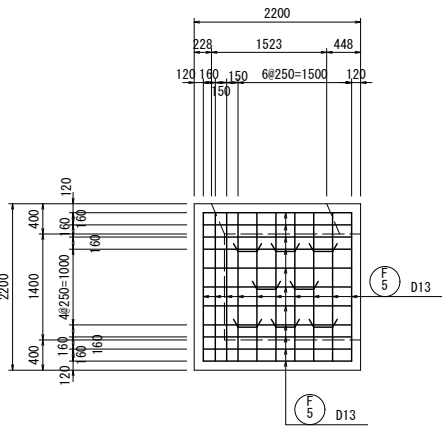


底板下面

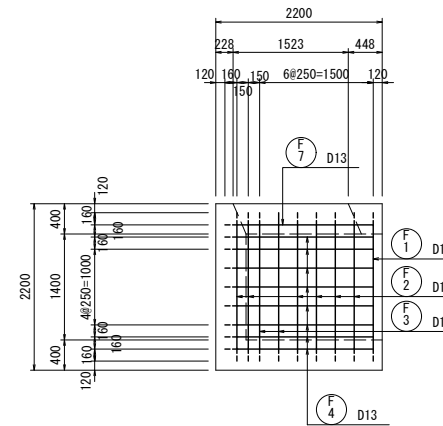

位置図

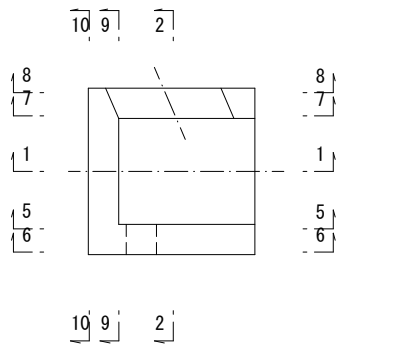

案内図





















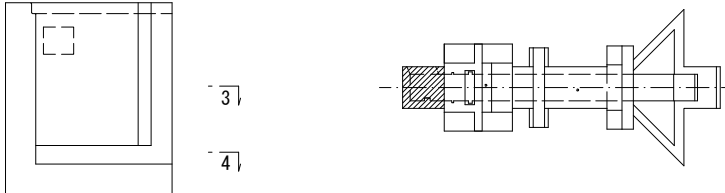


|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工配筋図(14)      |
| 縮尺   | 1:50            |
| 図面番号 | 18              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |

川裏集水桝

樋管工配筋図(15)


S=1:50

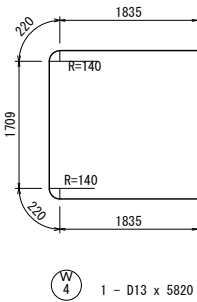


側壁部

内面

外面

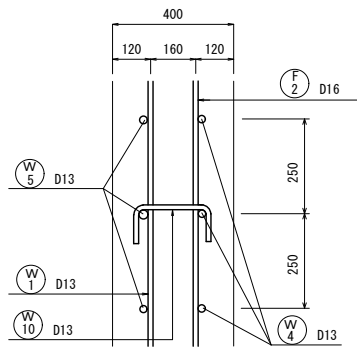

底板部

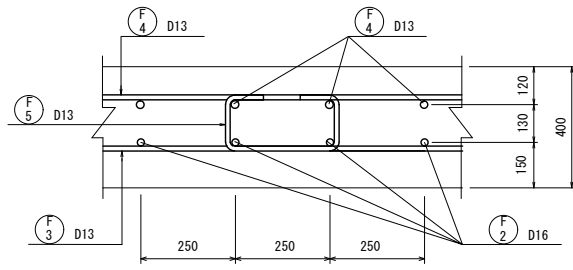


鉄筋質量表

| 記号 | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質量<br>(kg) | 摘要 |
|----|-----|------------|----|----------------|----------------|------------|----|
| W1 | D13 | 2130       | 18 | 0.995          | 2.119          | 38.1       |    |
| 2  | φ   | 400        | 8  | φ              | 0.398          | 3.2        |    |
| 3  | φ   | 1630       | 2  | φ              | 1.622          | 3.2        |    |
| 4  | φ   | 5820       | 1  | φ              | 5.791          | 5.8        | C  |
| 5  | φ   | 3910       | 6  | φ              | 3.890          | 23.3       | L  |
| 6  | φ   | 2240       | 1  | φ              | 2.229          | 2.2        | L  |
| 7  | φ   | 1110       | 2  | φ              | 1.104          | 2.2        | —  |
| 8  | φ   | 310        | 1  | φ              | 0.308          | 0.3        | —  |
| 9  | φ   | 1960       | 9  | φ              | 1.950          | 17.6       | —  |
| 10 | φ   | 1990       | 7  | φ              | 1.980          | 13.9       | }  |
| 11 | φ   | 1960       | 4  | φ              | 1.950          | 7.8        | —  |
| 12 | φ   | 870        | 7  | φ              | 0.866          | 6.1        | ∩  |
| 13 | φ   | 1000       | 2  | φ              | 0.995          | 2.0        |    |
| 14 | φ   | 550        | 13 | φ              | 0.547          | 7.1        | n  |
| 15 | φ   | 420        | 11 | φ              | 0.418          | 4.6        | n  |

|    |     |      |    |       |       |      |   |
|----|-----|------|----|-------|-------|------|---|
| F1 | D16 | 6080 | 1  | 1.56  | 9.485 | 9.5  | U |
| 2  | φ   | 4340 | 6  | φ     | 6.770 | 40.6 | L |
| 3  | φ   | 3840 | 2  | φ     | 5.990 | 12.0 | L |
| 4  | D13 | 4030 | 8  | 0.995 | 4.010 | 32.1 | L |
| 5  | φ   | 1960 | 21 | φ     | 1.950 | 41.0 | — |
| 6  | φ   | 800  | 8  | φ     | 0.796 | 6.4  | □ |
| 7  | φ   | 6100 | 1  | φ     | 6.070 | 6.1  | U |

|  |     |       |    |
|--|-----|-------|----|
|  | D16 | 62.1  | Kg |
|  | D13 | 223.0 | φ  |
|  | 合計  | 285.1 | Kg |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |
|  |     |       |    |


案内図

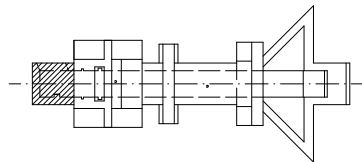


|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工配筋図(15)      |
| 縮尺   | 1:50            |
| 図面番号 | 19              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |

グレーチング蓋 S=1:10


平面図

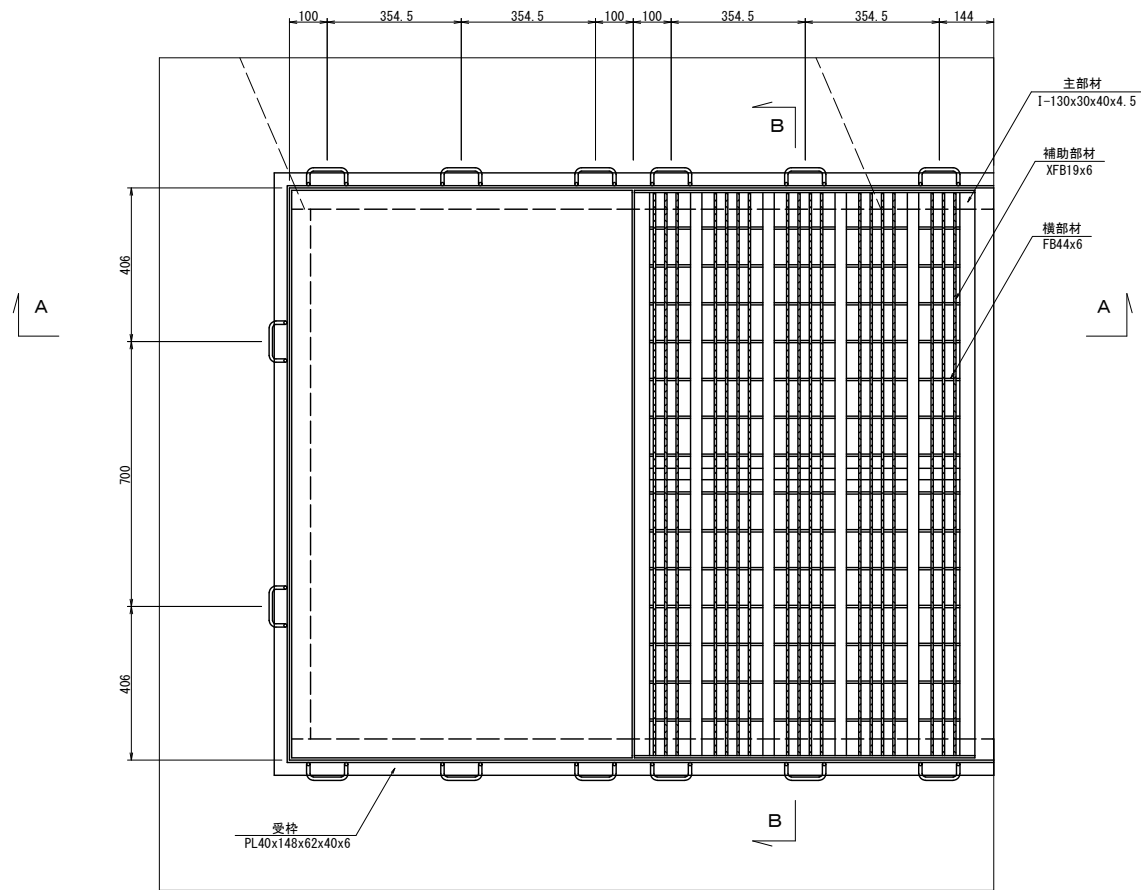

断面B-B

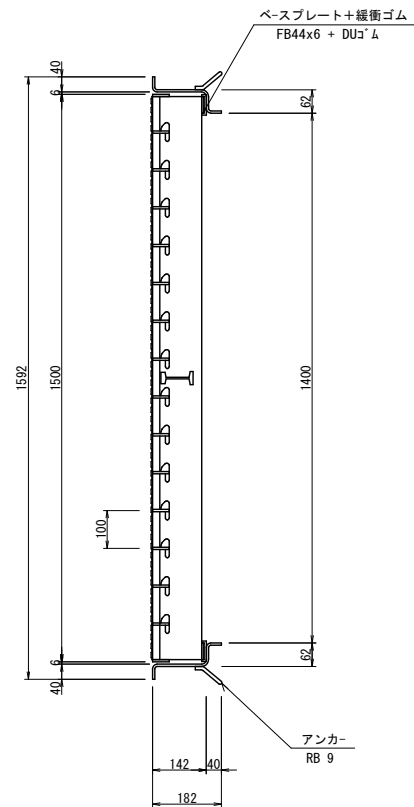

断面A-A

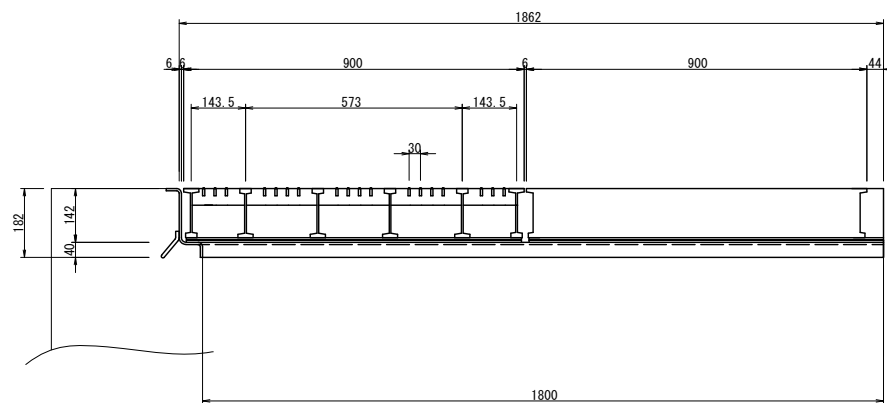


記事

1. 型式 T-14、溝幅1400mm (I030 R14)  
箱抜き加工有り
2. 表面処理 グレーティング : 亜鉛メッキ  
受 枠 : 黒ペイント
3. 両端部の主部材は中間部と上下逆とする。
4. 補助部材間隔30mm部分 (標準) の隙間は24mmであるが、  
一部幅調整のため隙間が大きくなります。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | グレーチング蓋         |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 20              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

可とう矢板詳細図(1)


継手全体図 S=1:20

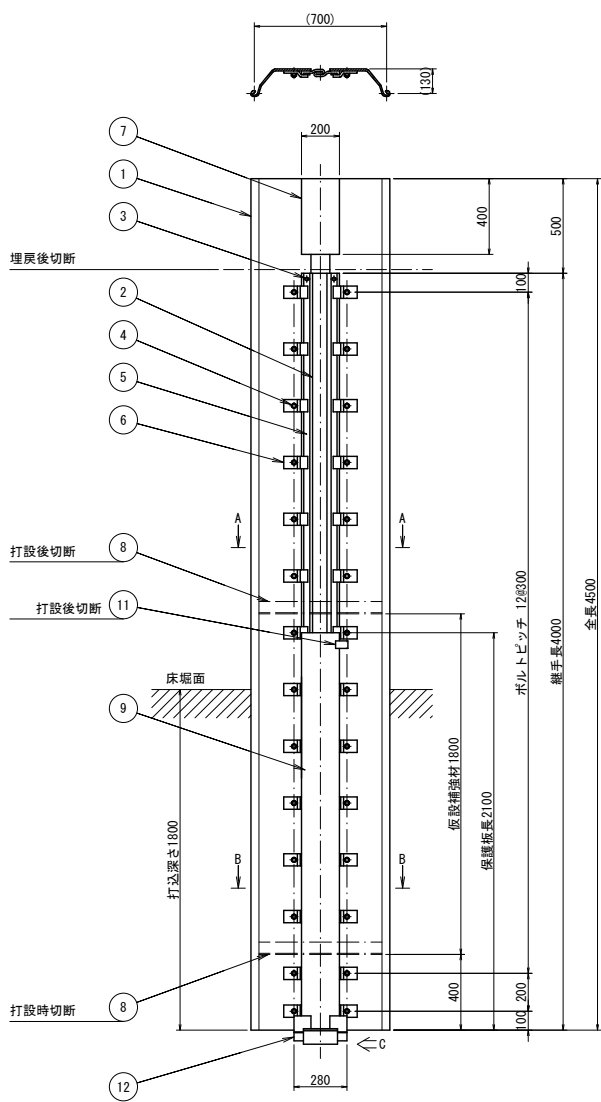

断面図 S=1:5

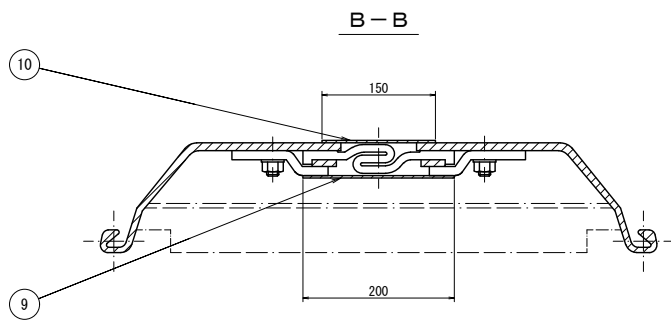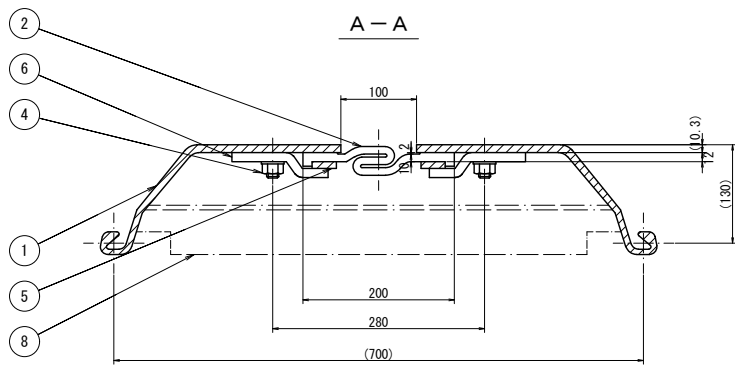

C 視図



| 品番 | 品 名          | 材 質             | 数 量 | 備 考              |
|----|--------------|-----------------|-----|------------------|
| 1  | 銅 矢 板        | SY又は<br>SYW     | 1   | II w 型           |
| 2  | 止 水 ゴ ム      | CR              | 1   | FP1002 型         |
| 3  | 取付皿ボルト ( 1 ) | 4. 6 以上         | 4   | M12×40 (N. 付)    |
| 4  | 取付皿ボルト ( 2 ) | "               | 28  | M16×45 (N. W. 付) |
| 5  | 押 え 板        | SS400           | 2 組 | t9×32            |
| 6  | 押 え 金 具      | "               | 28  | t12×65           |
| 7  | チャッキングプレート   | "               | 1   | t16              |
| 8  | 板 設 補 強 材    | "               | 2   | L65×65×6         |
| 9  | 保護板 ( 1 )    | SS400<br>又はSPHC | 1   | t3. 2            |
| 10 | 保護板 ( 2 )    | "               | 1   | t3. 2            |
| 11 | 保護板固定金具      | "               | 1 組 | t6、t3. 2         |
| 12 | 先 端 咨        | SS400           | 1   | t9、t6            |

※品番7、8は板設用材料である。

| 使 用 条 件 |        |
|---------|--------|
| 沈 下 量   | 100 mm |
| 伸 び 量   | 100 mm |
| 縮 み 量   | 60 mm  |


仕 様

1. 品番5は製作の都合上、分割品とする。



|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 可とう矢板詳細図(1)     |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 21              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

可とう矢板詳細図(2)


継手全体図 S=1:20

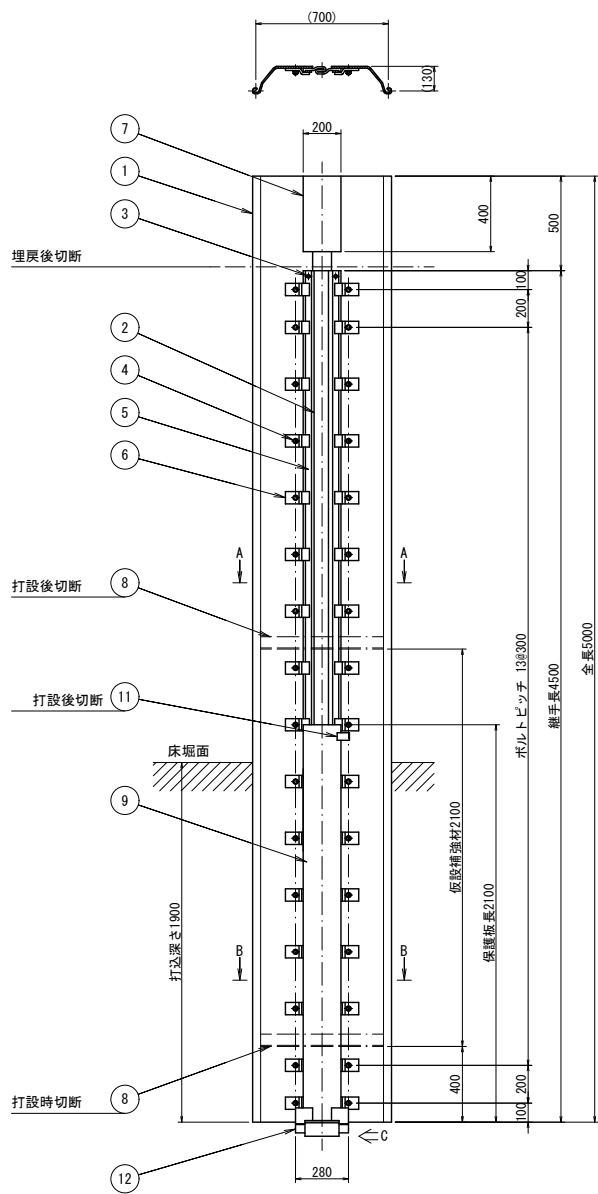

断面図 S=1:5

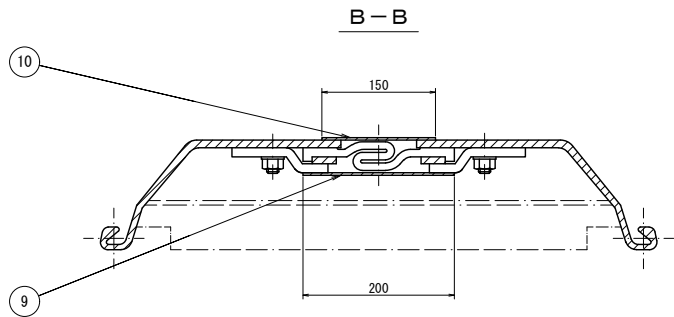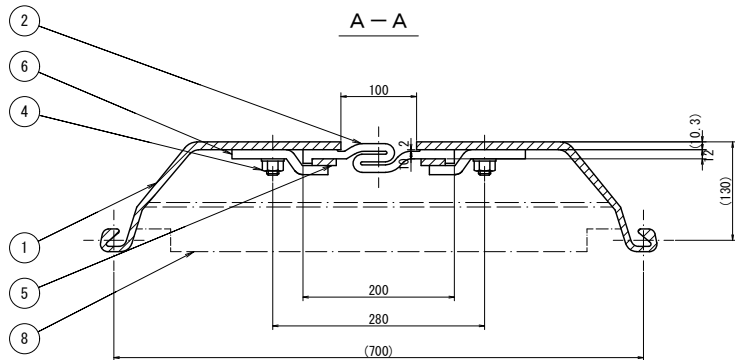

C視図



| 品番 | 品 名        | 材 質             | 数 量 | 備 考           |
|----|------------|-----------------|-----|---------------|
| 1  | 銅 矢 板      | SY又は<br>SYW     | 1   | II w型         |
| 2  | 止 水 ゴ ム    | CR              | 1   | FP100Z型       |
| 3  | 取付皿ボルト (1) | 4. 6以上          | 4   | M12×40 (N. 付) |
| 4  | 取付皿ボルト (2) | "               | 32  | M16×45 (N. 付) |
| 5  | 押 え 板      | SS400           | 2組  | t9×32         |
| 6  | 押 え 金 具    | "               | 32  | t12×65        |
| 7  | チャッキングプレート | "               | 1   | t16           |
| 8  | 仮 設 補 強 材  | "               | 2   | L65×65×6      |
| 9  | 保護板 (1)    | SS400<br>又はSPHC | 1   | t3. 2         |
| 10 | 保護板 (2)    | "               | 1   | t3. 2         |
| 11 | 保護板固定金具    | "               | 1組  | t6、t3. 2      |
| 12 | 先 端 咨      | SS400           | 1   | t9、t6         |

※品番7,8は仮設用材料である。

| 使 用 条 件 |        |
|---------|--------|
| 沈 下 量   | 100 mm |
| 伸 び 量   | 100 mm |
| 縮 み 量   | 60 mm  |

仕 様

1. 品番5は製作の都合上、分割品とする。


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 可とう矢板詳細図(2)     |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 22              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

鋼製スイングゲート

□1400×1400


平面図

S=1/10

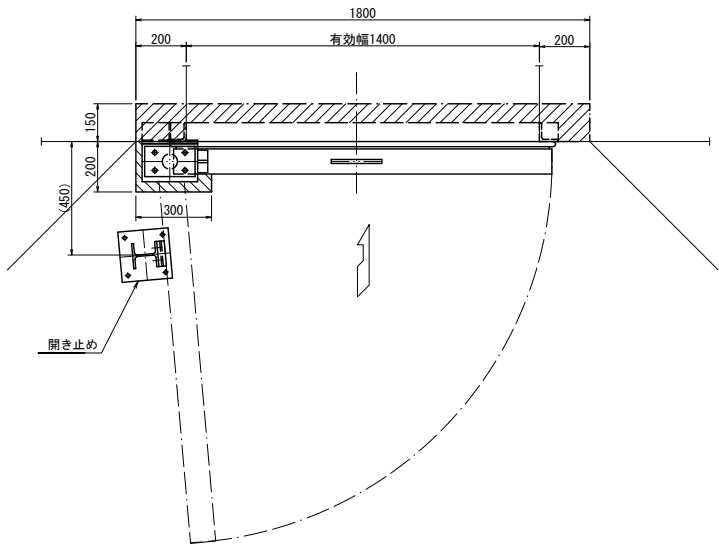


正面図

S=1/10

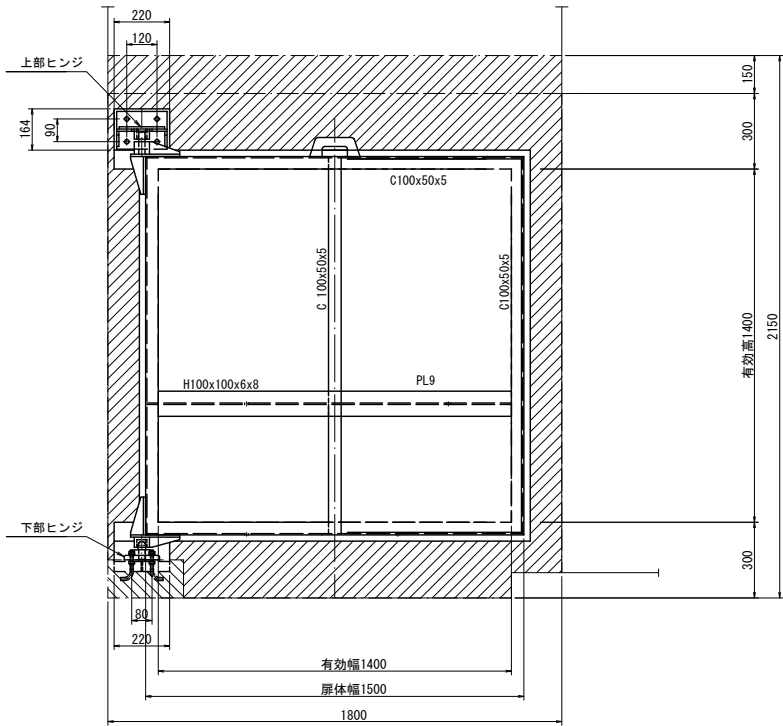


側部水密詳細図

S=1:3

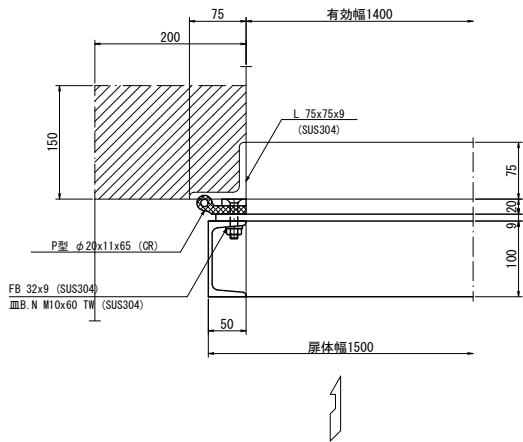

側面図


S=1/10

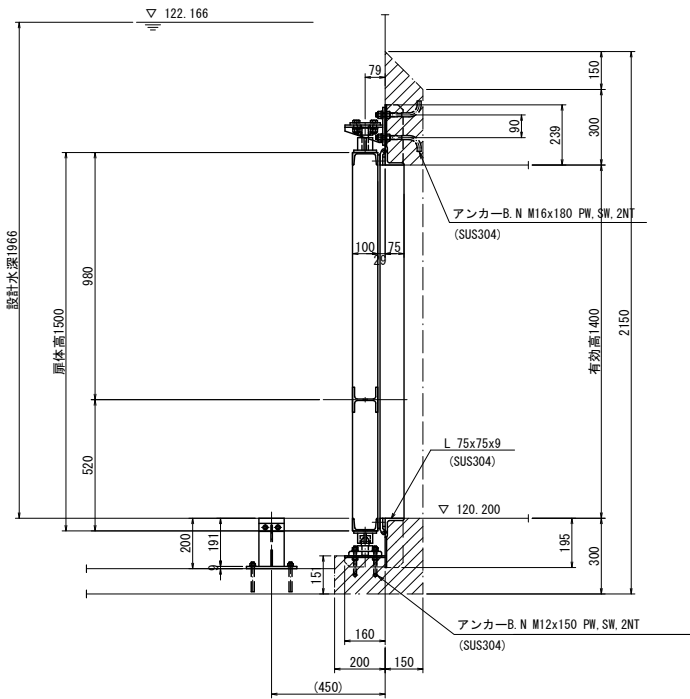


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事      |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内         |
| 図 面 名 | 鋼製スイングゲート □1400×1400 |
| 縮 尺   | 図示                   |
| 図面番号  | 23                   |
| 会 社 名 |                      |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町            |

鋼製スライドゲート  
□1400×1400


平面図 S=1:30

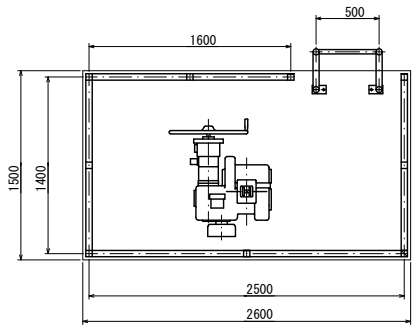


正面図 S=1:30

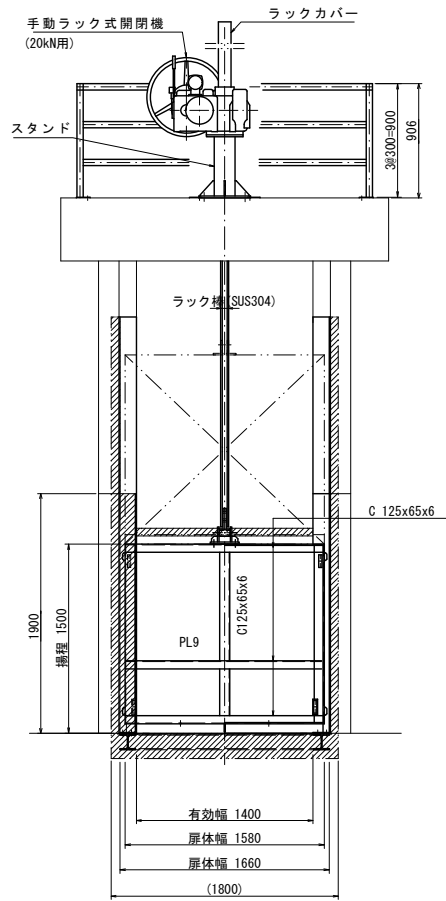


側面図 S=1:30

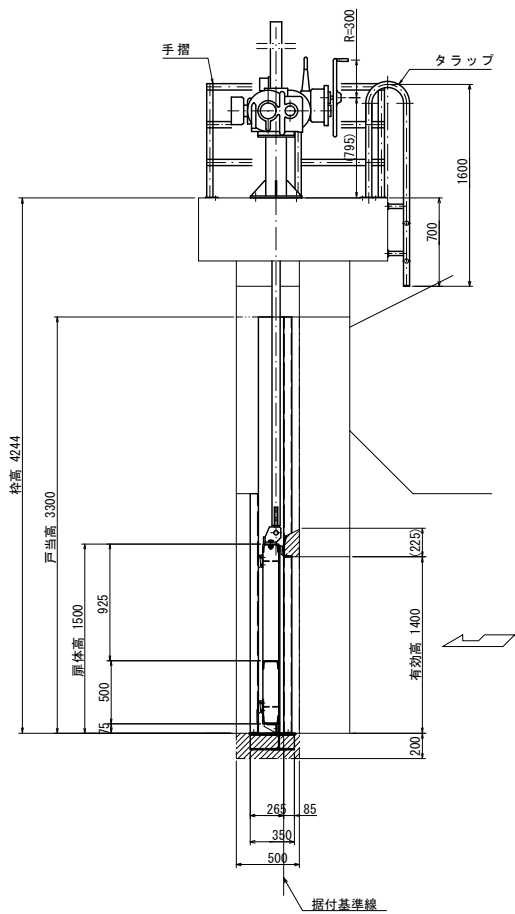

側部水密詳細図 S=1:6

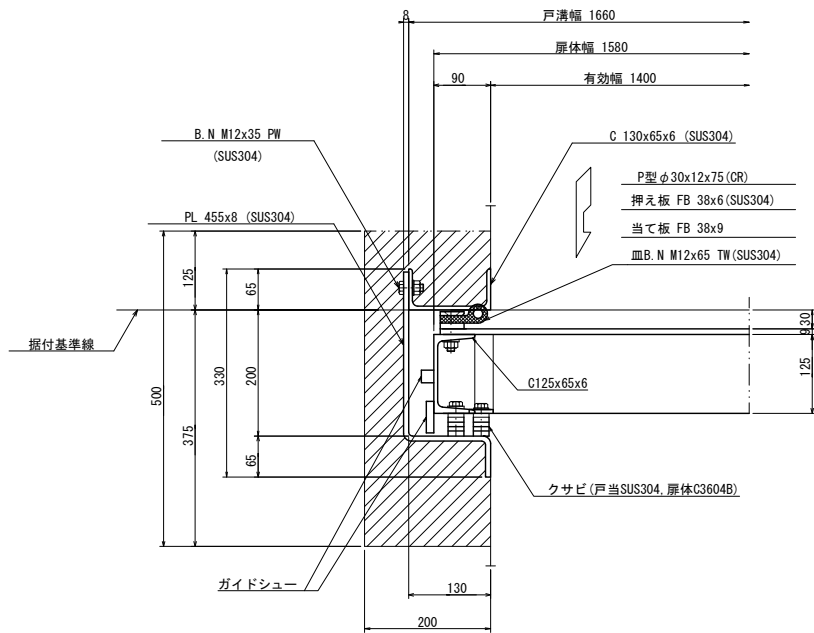

上・下部水密詳細図 S=1:6

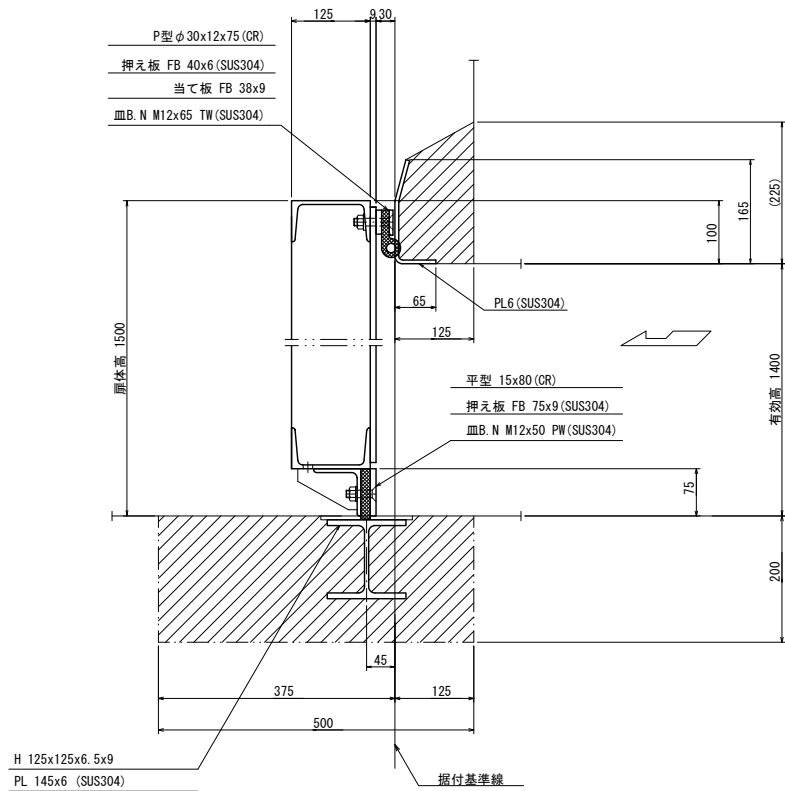

注記：指示無き材質はSS400とする。


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事      |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内         |
| 図 面 名 | 鋼製スライドゲート □1400x1400 |
| 縮 尺   | 図示                   |
| 図面番号  | 24                   |
| 会 社 名 |                      |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町            |

樋管工土工図(1)


14k653.8左岸

S=1:100


縦断図

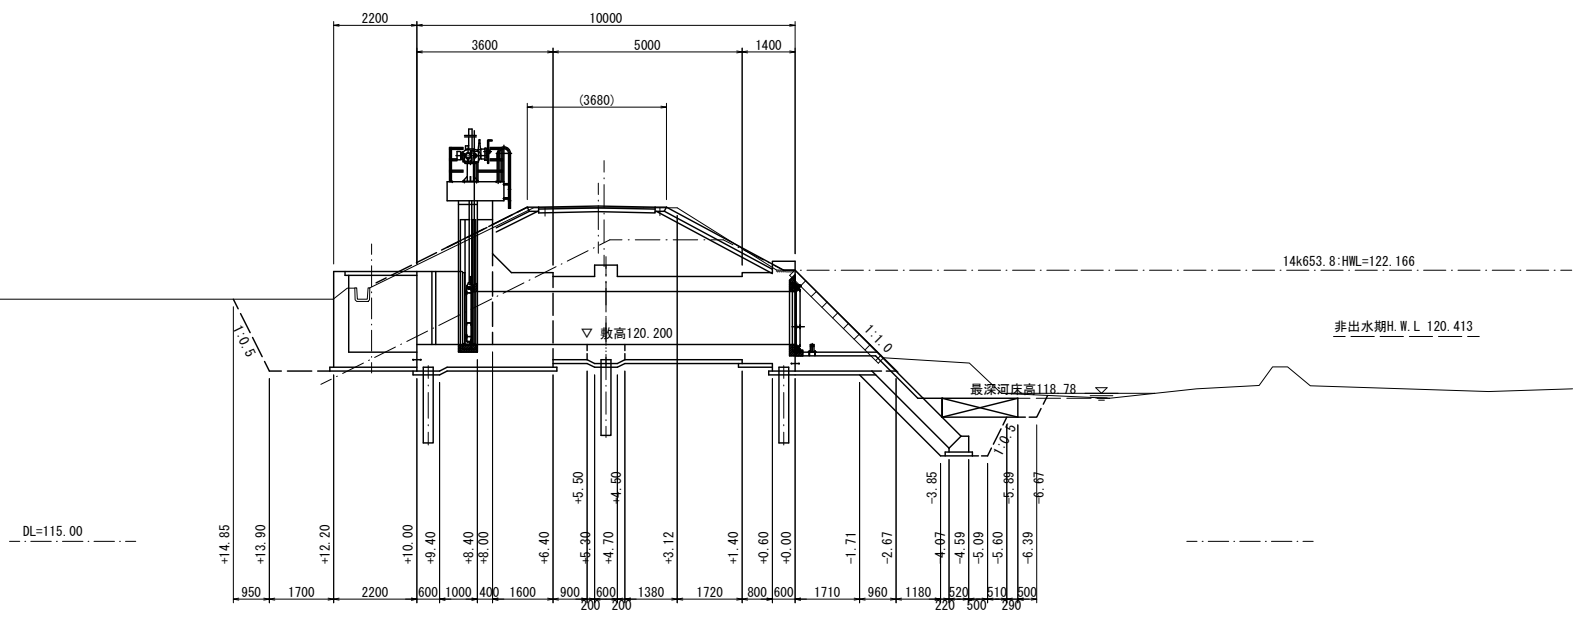

平面図

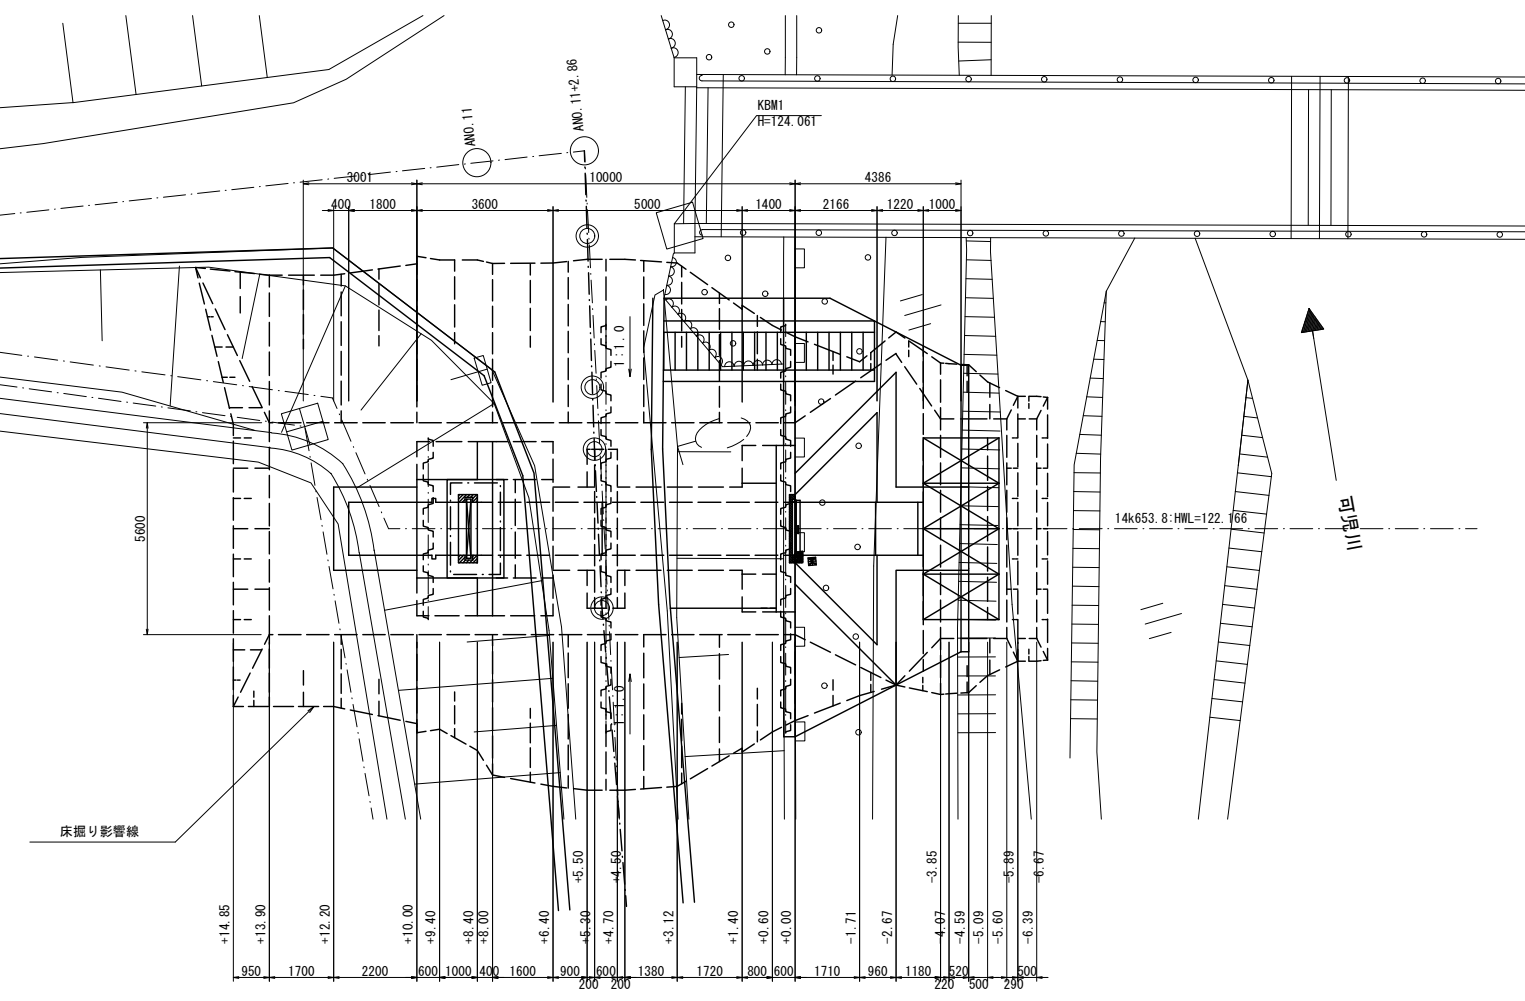

横断図

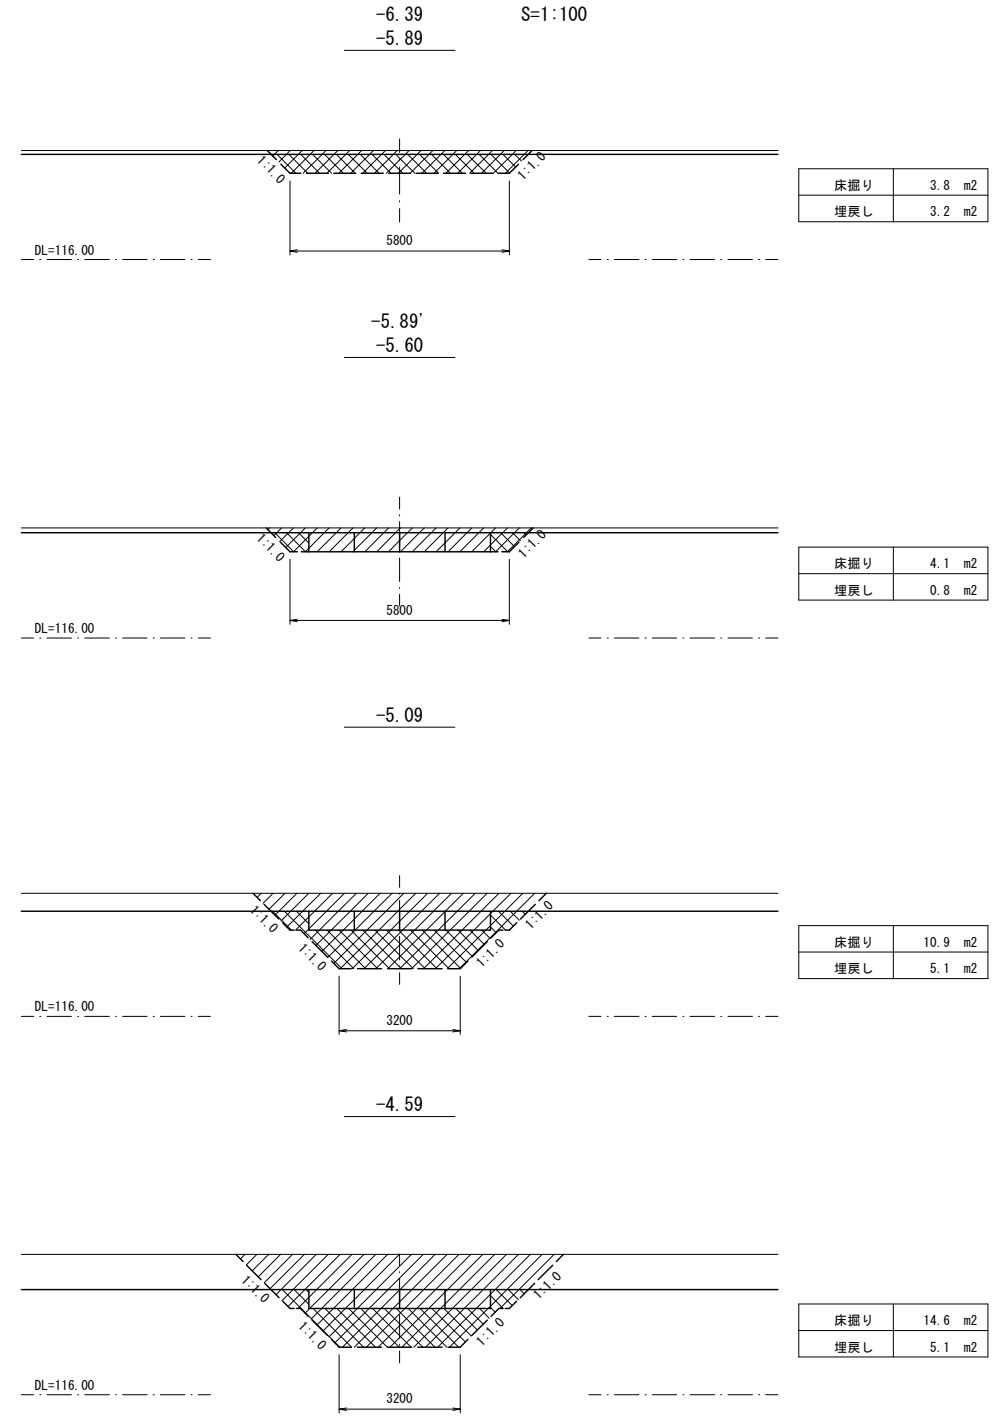


|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工土工図(1)       |
| 縮尺   | 1:100           |
| 図面番号 | 25              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |


樋管工土工図(2)

14k653.8左岸


S=1:100

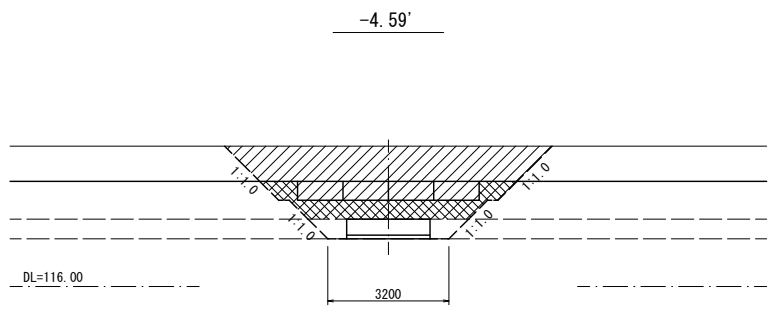


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 12.7 m2 |
| 埋戻し | 3.1 m2  |

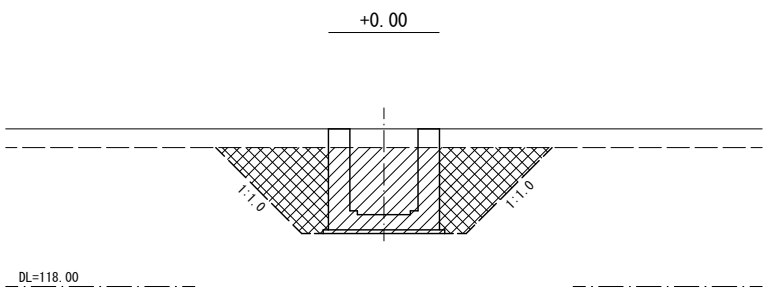


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 15.0 m2 |
| 埋戻し | 8.3 m2  |

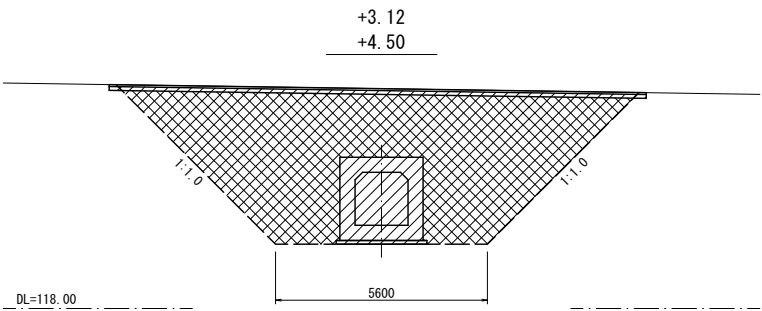


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 37.4 m2 |
| 埋戻し | 32.8 m2 |

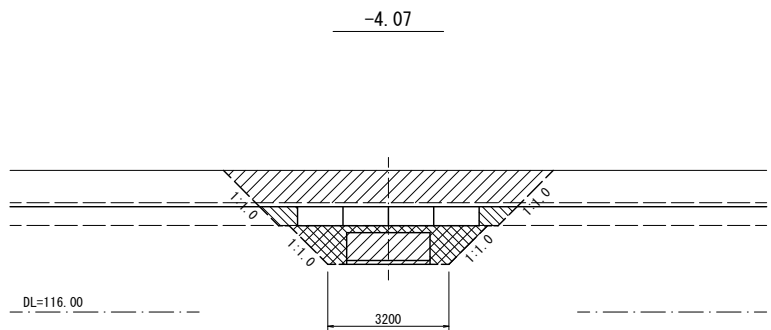


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 11.0 m2 |
| 埋戻し | 3.2 m2  |

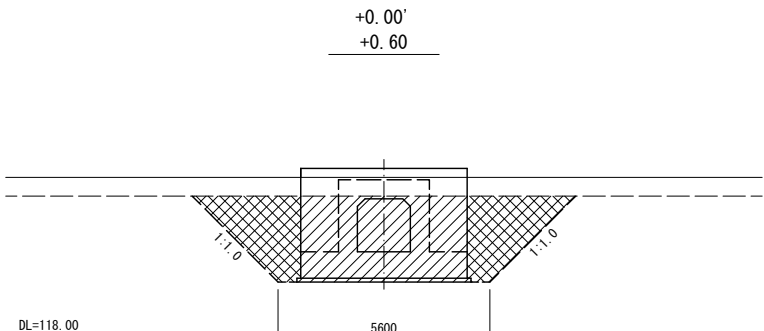


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 17.9 m2 |
| 埋戻し | 7.9 m2  |

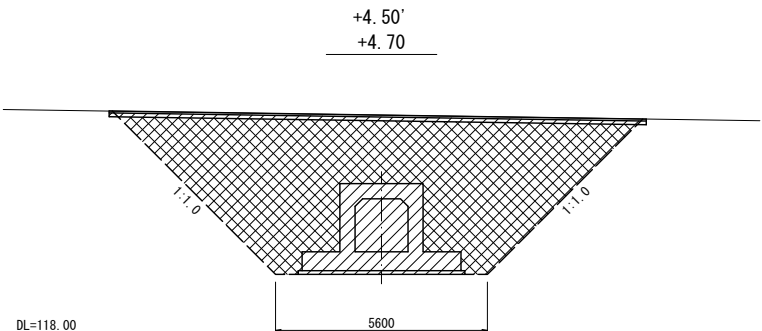


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 38.7 m2 |
| 埋戻し | 32.7 m2 |

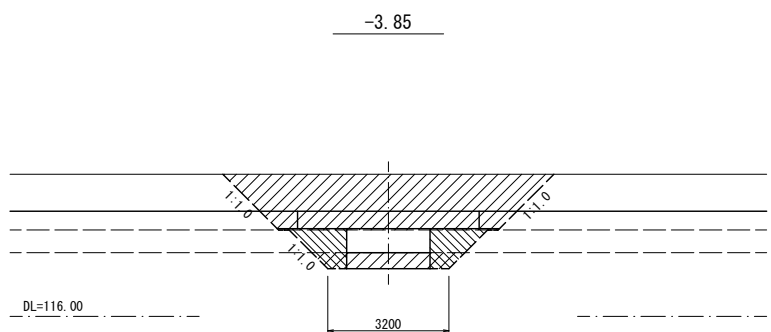


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 12.3 m2 |
| 埋戻し | 2.2 m2  |

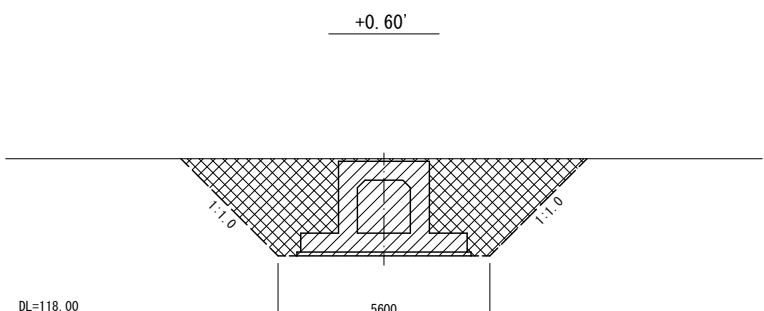


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 20.0 m2 |
| 埋戻し | 13.7 m2 |

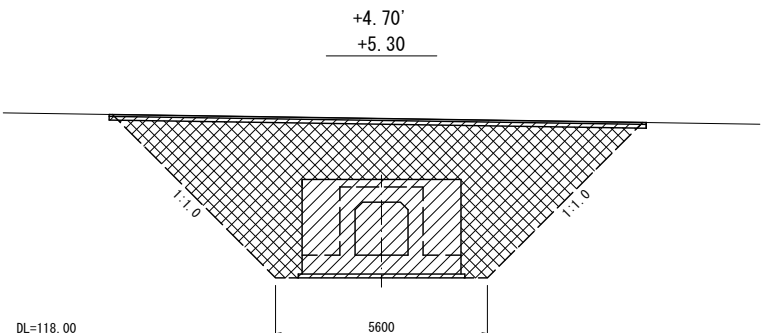


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 38.7 m2 |
| 埋戻し | 28.3 m2 |

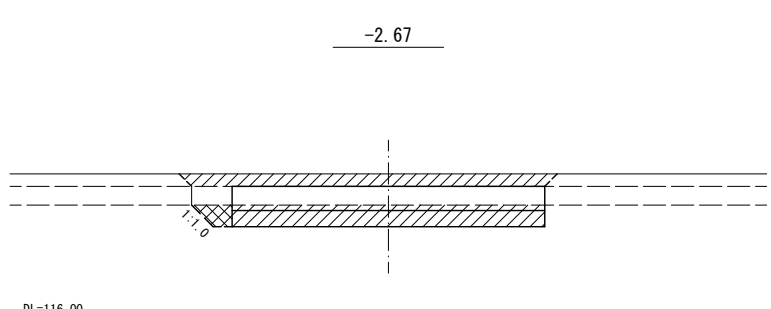


|     |        |
|-----|--------|
| 床掘り | 8.3 m2 |
| 埋戻し | 0.4 m2 |

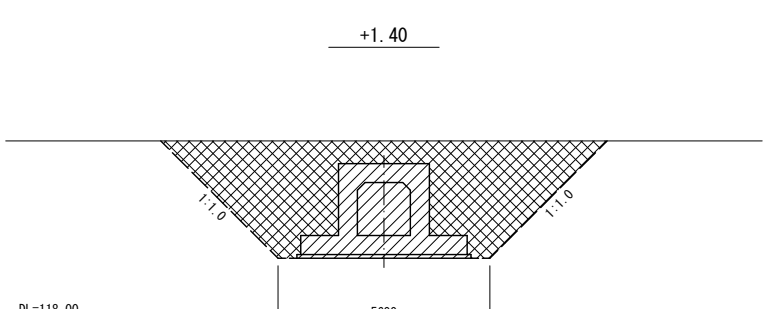


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 25.1 m2 |
| 埋戻し | 19.8 m2 |

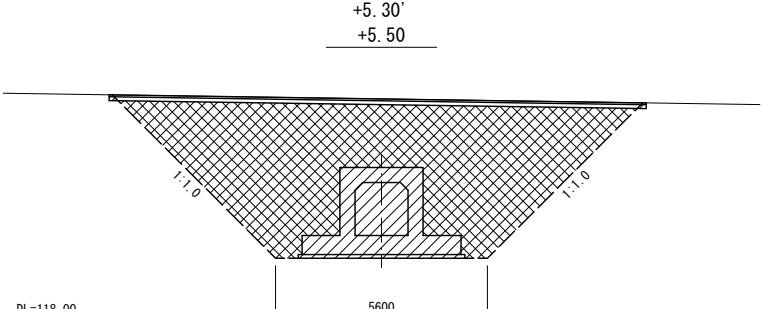

|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 37.3 m2 |
| 埋戻し | 32.7 m2 |

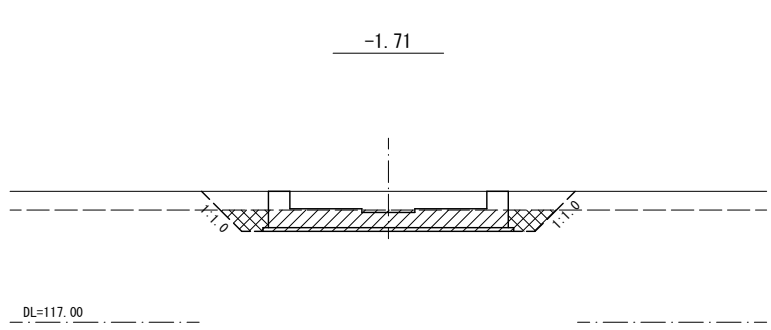

|     |        |
|-----|--------|
| 床掘り | 4.7 m2 |
| 埋戻し | 1.1 m2 |

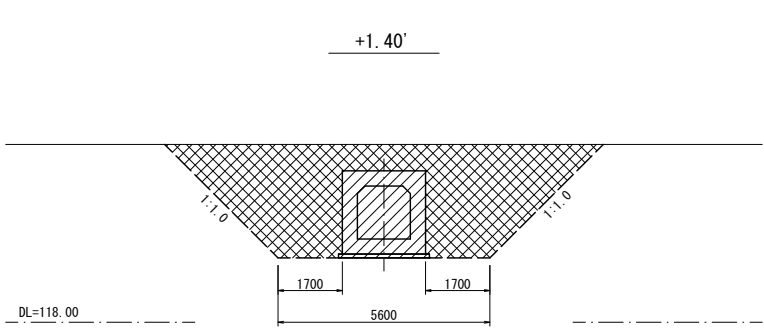


|     |         |
|-----|---------|
| 床掘り | 23.9 m2 |
| 埋戻し | 20.7 m2 |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工土工図(2)       |
| 縮 尺   | 1:100           |
| 図面番号  | 26              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


樋管工土工図(3)

14k653.8左岸


S=1:100

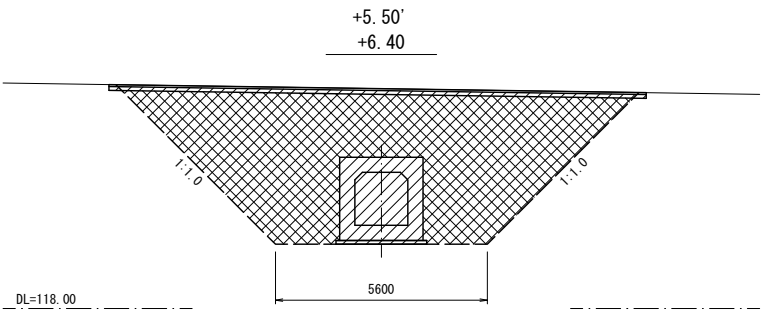


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 37.4 | m2 |
| 埋戻し | 32.8 | m2 |

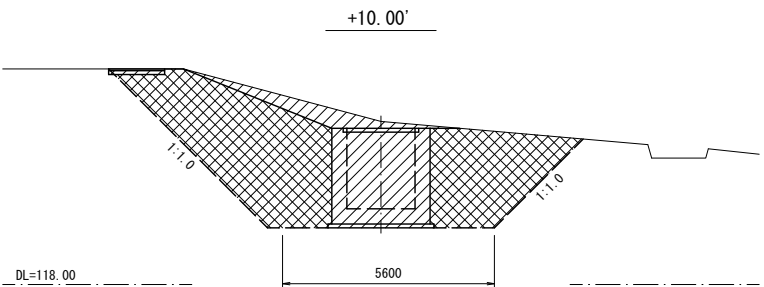


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 28.8 | m2 |
| 埋戻し | 20.1 | m2 |

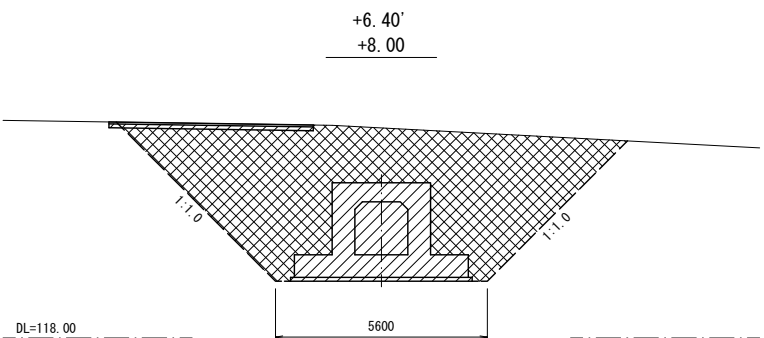


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 36.4 | m2 |
| 埋戻し | 29.6 | m2 |

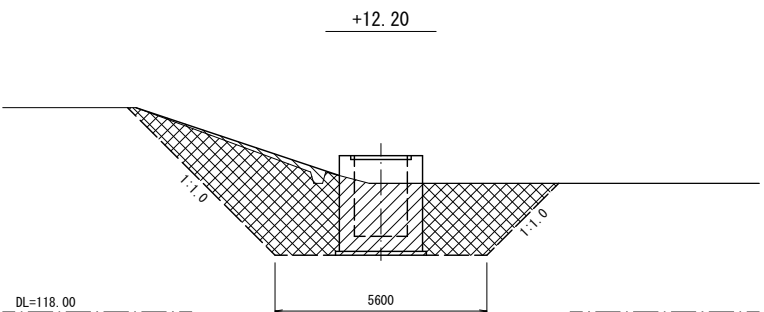


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 18.2 | m2 |
| 埋戻し | 14.4 | m2 |

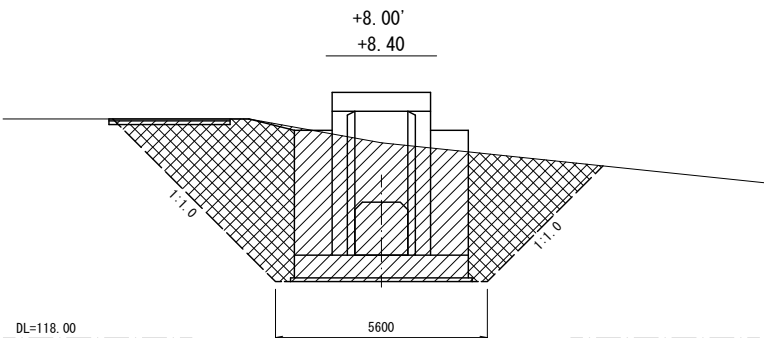


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 35.1 | m2 |
| 埋戻し | 17.6 | m2 |

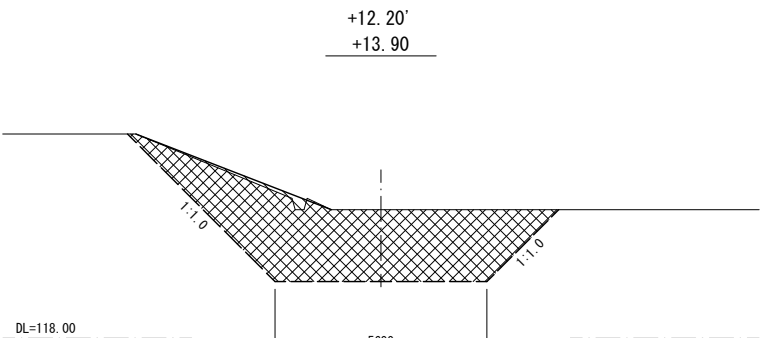

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 17.6 | m2 |
| 埋戻し | 17.9 | m2 |

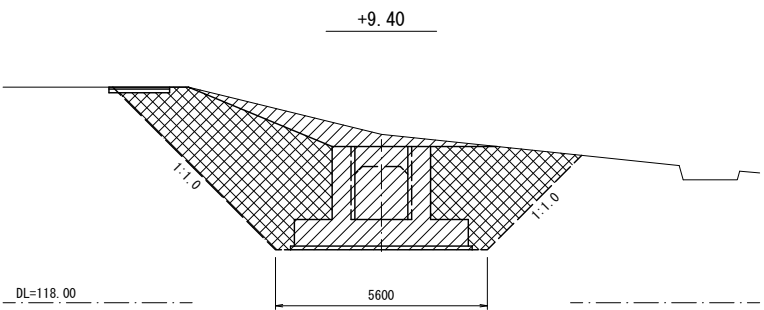

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 27.9 | m2 |
| 埋戻し | 18.4 | m2 |

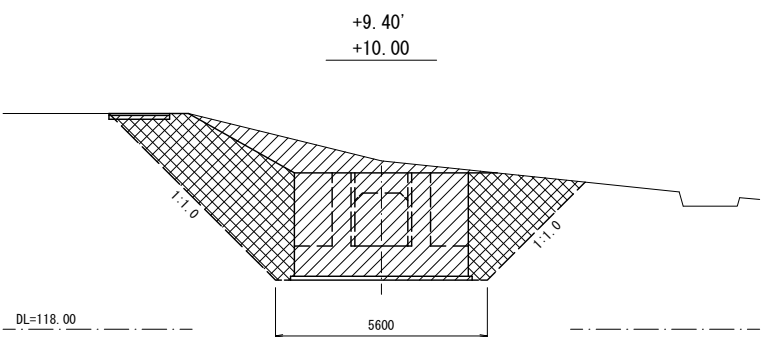


|     |      |    |
|-----|------|----|
| 床掘り | 30.0 | m2 |
| 埋戻し | 14.5 | m2 |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工土工図(3)       |
| 縮 尺   | 1:100           |
| 図面番号  | 27              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

護岸工構造図


平面展開図

S=1:50

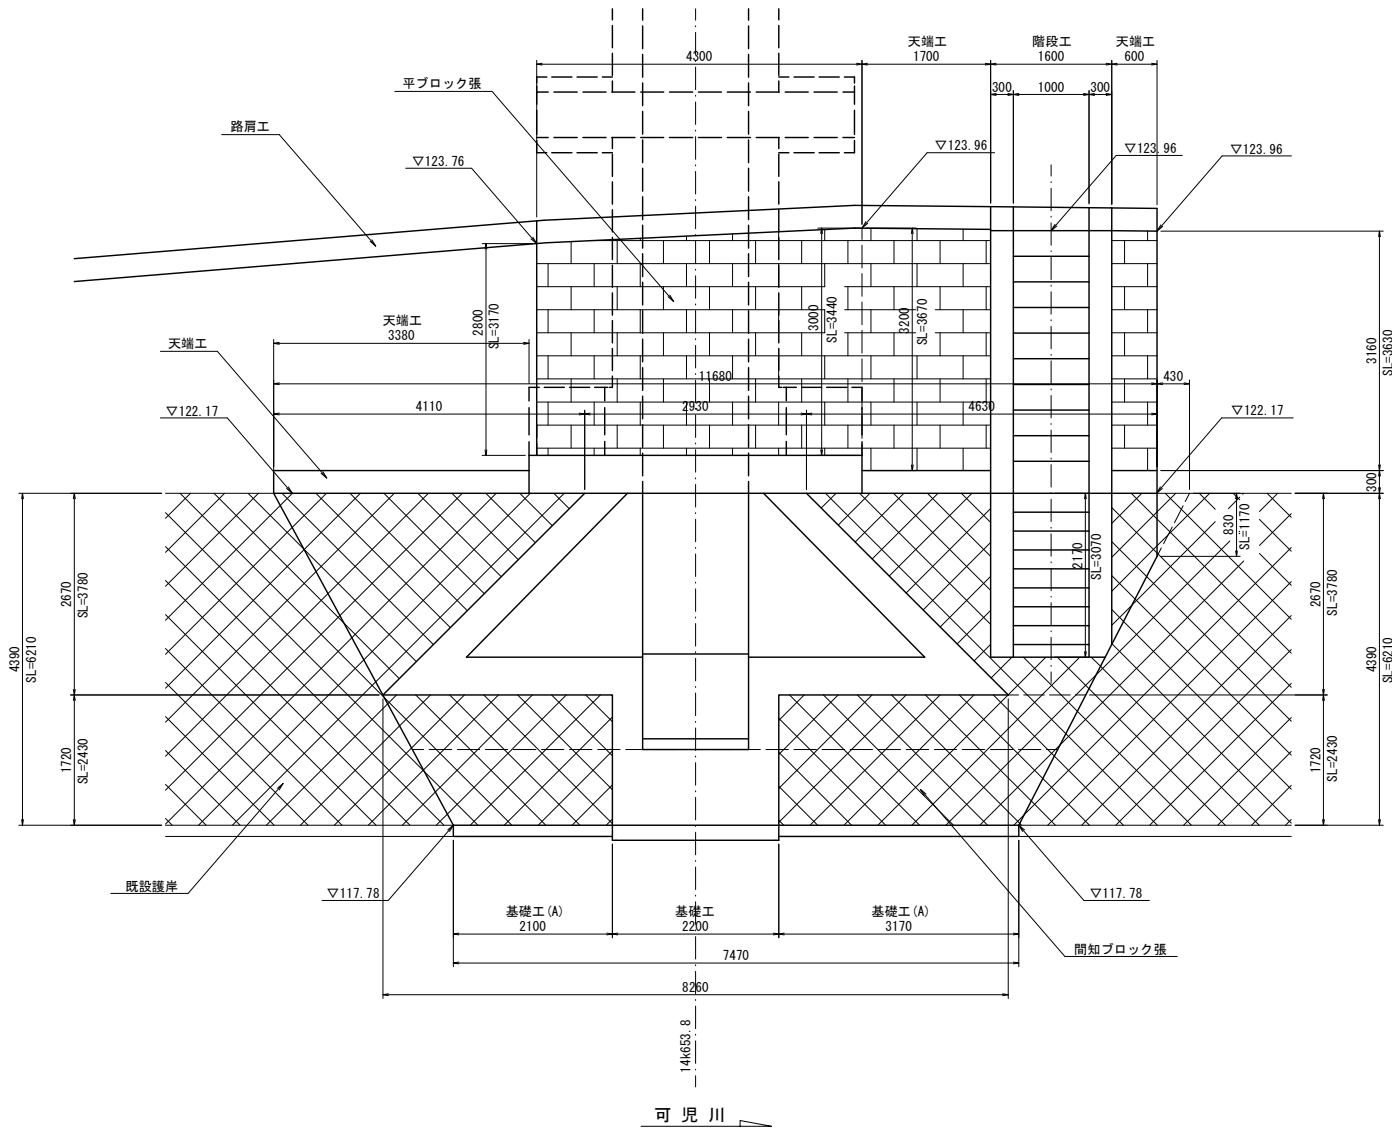


護岸標準断面図

S=1:50

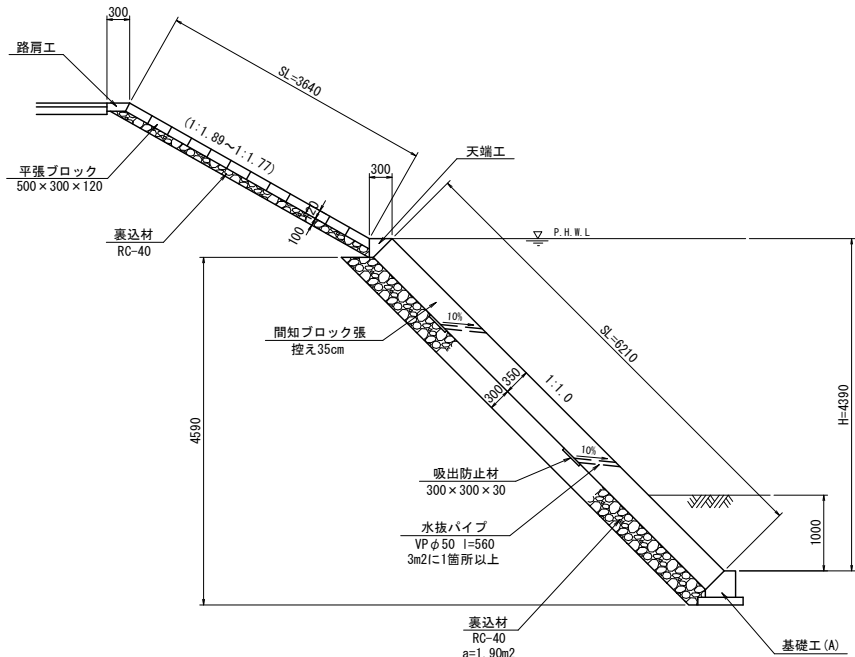


階段工断面図

S=1:50

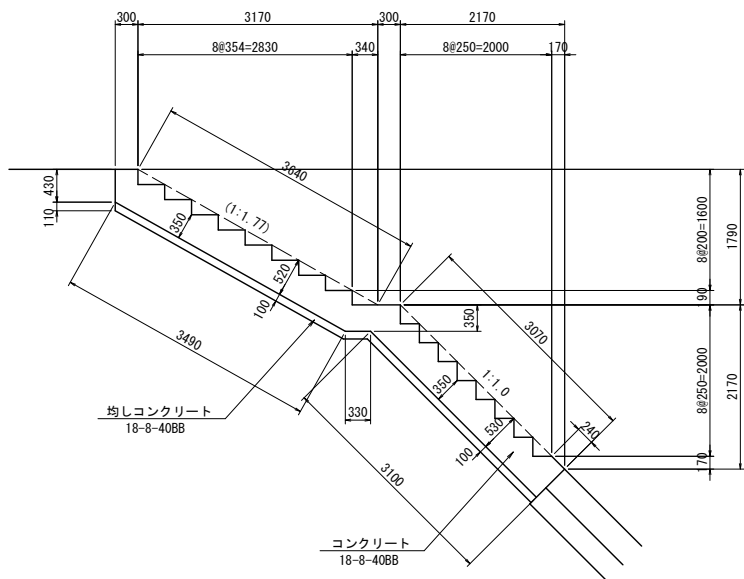


階段工小口部断面図

S=1:50

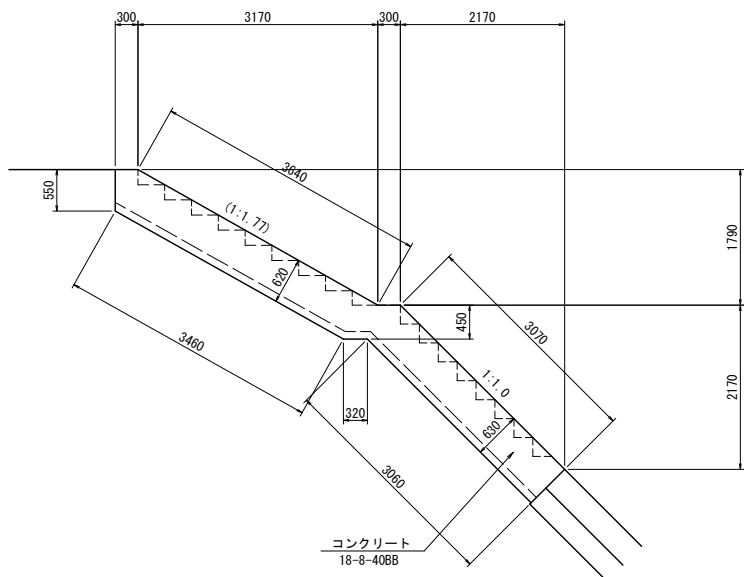


天端工

S=1:25



基礎工(A)

S=1:25

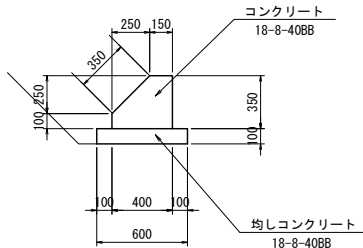

天端工 数量表

10m当り

| 名 称    | 規 格          | 単 位 | 数 量  | 摘 要       |
|--------|--------------|-----|------|-----------|
| コンクリート | 18-8-2588    | m3  | 0.44 |           |
| 型 枠    |              | m2  | 2.5  |           |
| 目 地 材  | 樹脂発泡体 t=10mm | m2  | 0.04 | 1箇所/10m程度 |

基礎工(A) 数量表

10m当り

| 名 称      | 規 格              | 単 位 | 数 量  | 摘 要       |
|----------|------------------|-----|------|-----------|
| コンクリート   | 18-8-4088        | m3  | 1.09 |           |
| 型 枠      |                  | m2  | 8.1  |           |
| 均しコンクリート | 18-8-4088, t=100 | m2  | 6.00 |           |
| 均しコン型枠   |                  | m2  | 2.0  |           |
| 目 地 材    | 樹脂発泡体 t=10mm     | m2  | 0.11 | 1箇所/10m程度 |

間知ブロック張 数量表

10m2当り

| 名 称      | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------|------------|-----|-----|-----|
| 間知ブロック   | 控え35cm     | m2  | 10  |     |
| 裏 込 材    | RC-40      | m3  | 3.1 |     |
| 鋼込コンクリート | 18-8-2588  | m3  | 2.2 |     |
| 水抜パイプ    | VPφ50      | m   | 1.7 |     |
| 吸出防止材    | 300×300×30 | m2  | 0.3 |     |

平ブロック張 数量表

10m2当り

| 名 称    | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|-------------|-----|-----|-----|
| 平張ブロック | 500×300×120 | m2  | 10  |     |
| 裏 込 材  | RC-40       | m3  | 1.0 |     |

階段工 数量表

1箇所当り


| 名 称      | 規 格              | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|----------|------------------|-----|-------|-----|
| コンクリート   | 18-8-4088        | m3  | 5.71  |     |
| 型 枠      |                  | m2  | 26.2  |     |
| 均しコンクリート | 18-8-4088, t=100 | m2  | 12.46 |     |
| 均しコン型枠   |                  | m2  | 1.6   |     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 護岸工構造図          |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 28              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

舗装工展開図


アスファルト舗装展開図

S=1:50

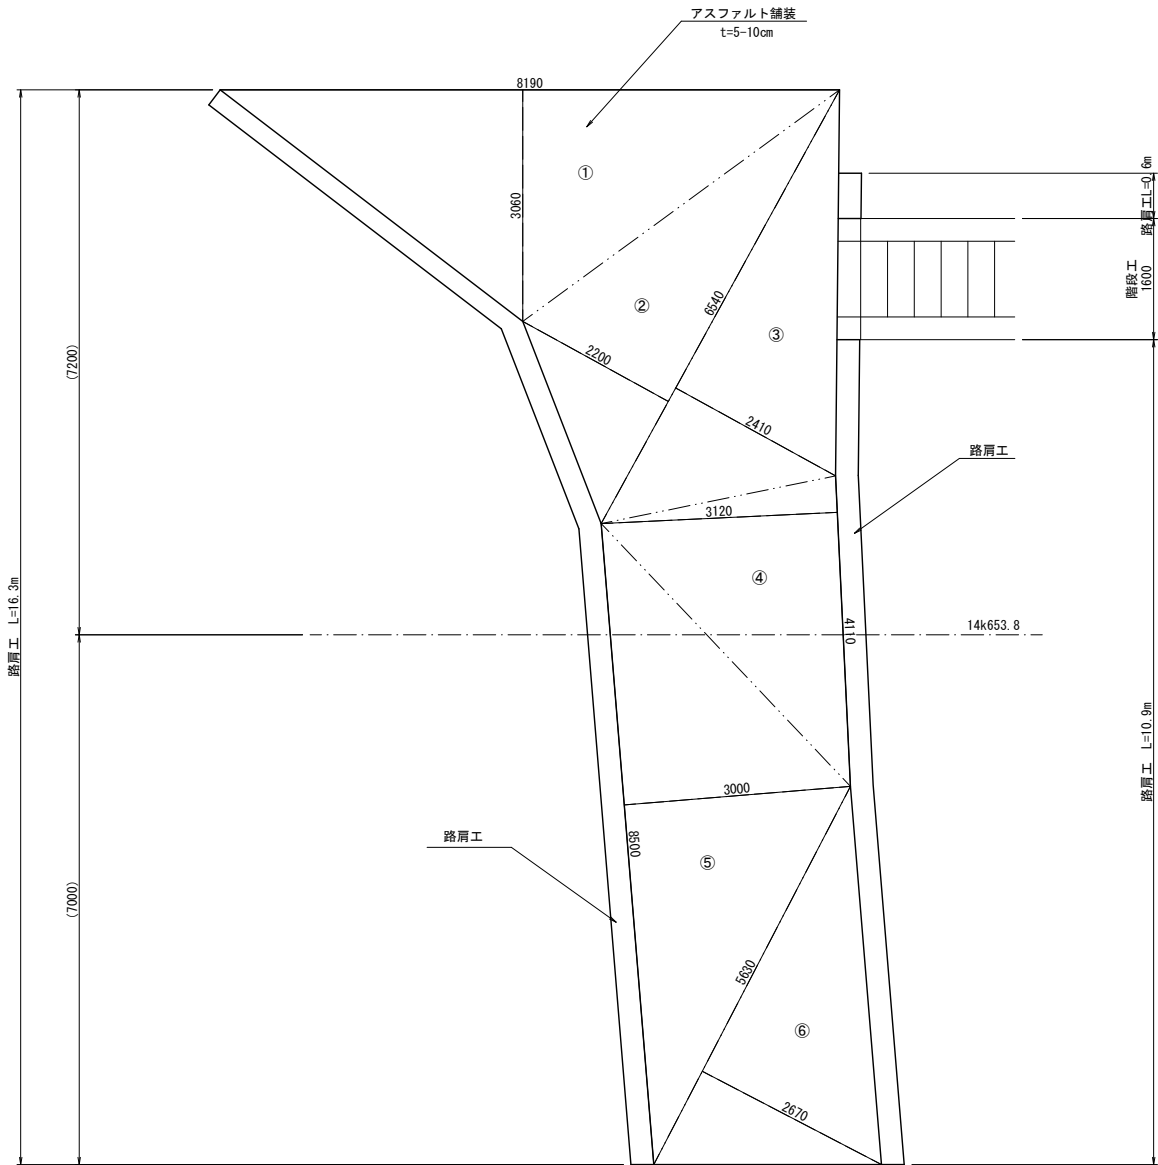

舗装構成

S=1:25

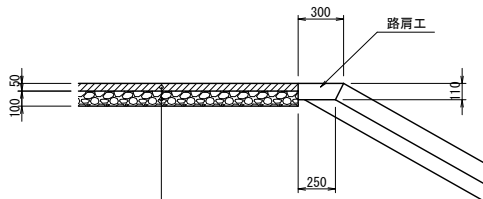

表層：再生密粒度As t=5cm

路盤：RC-40 t=10cm

路肩工 数量表

|        |              |     |      | 10m当り     |
|--------|--------------|-----|------|-----------|
| 名 称    | 規 格          | 単 位 | 数 量  | 摘 要       |
| コンクリート | 18-8-25BB    | m3  | 0.30 |           |
| 型 枠    |              | m2  | 1.1  |           |
| 目 地 材  | 樹脂発泡体 t=10mm | m2  | 0.03 | 10m程度に1箇所 |

舗装面積求積表

| 記号   | 底辺   | 高さ   | 倍面積   | 面積   | 摘要 |
|------|------|------|-------|------|----|
| ①    | 8.19 | 3.06 | 25.06 | 12.5 |    |
| ②    | 6.54 | 2.20 | 14.39 | 7.2  |    |
| ③    | 6.54 | 2.41 | 15.76 | 7.9  |    |
| ④    | 4.11 | 3.12 | 12.82 | 6.4  |    |
| ⑤    | 8.19 | 3.00 | 25.50 | 12.8 |    |
| ⑥    | 6.54 | 2.67 | 15.03 | 7.5  |    |
| 面積合計 |      |      | 54.3  | m2   |    |


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 舗装工展開図          |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 29              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

護岸ブロック積 復旧工(1)


S=1:60

取壊し・撤去工


暗渠部縦断面図

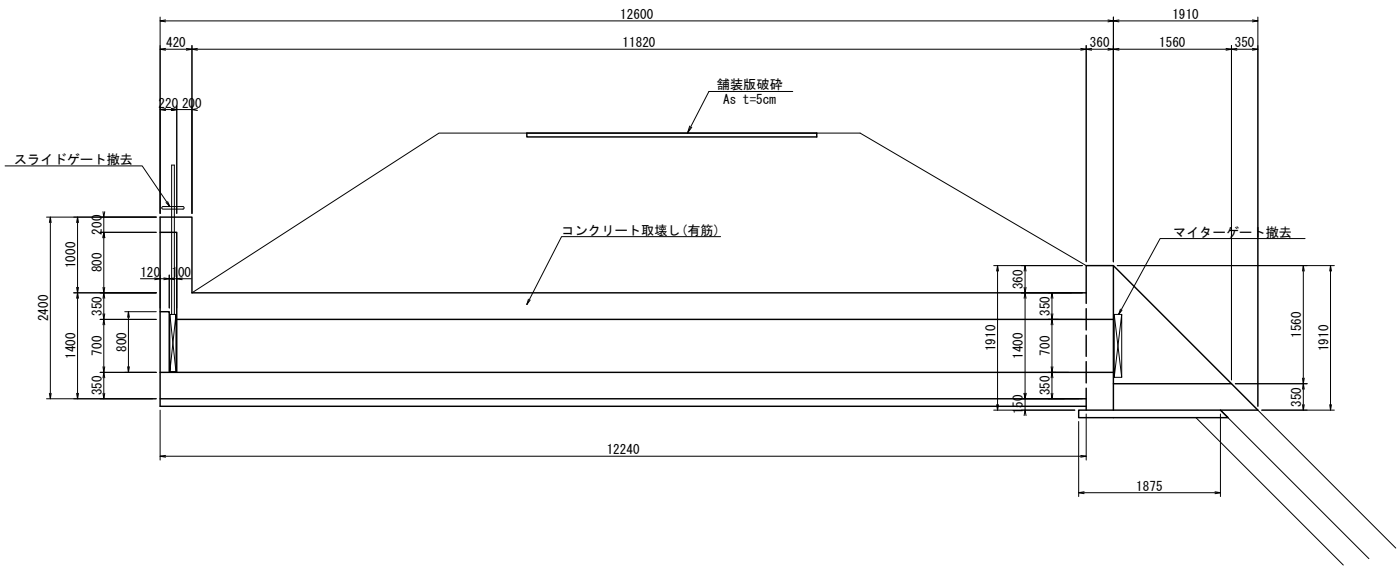


樋管断面図

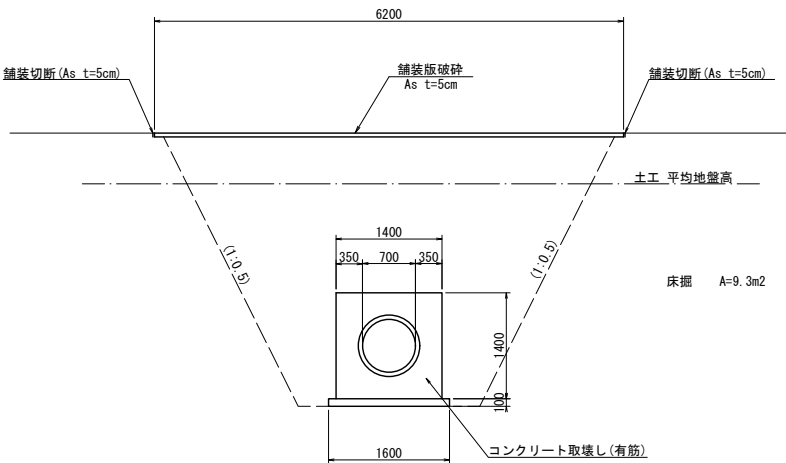

平面図

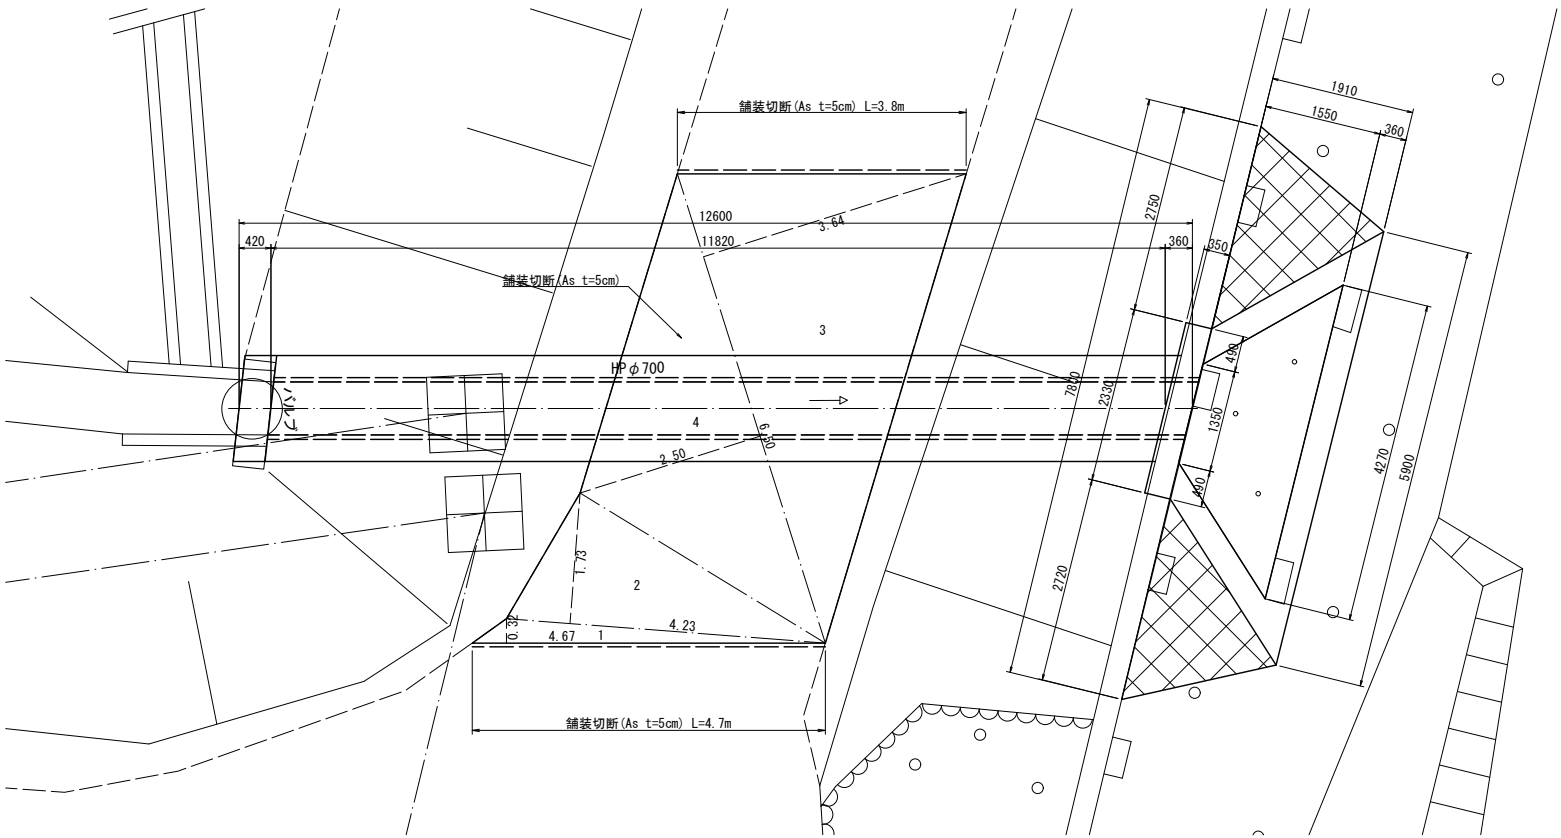

吐口部 正面図

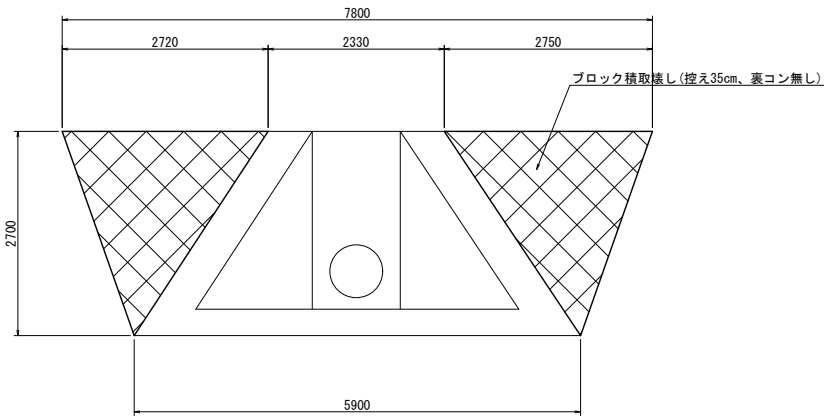


求 積 表

| 番号   | 底辺長 (m) | 高さ (m) | 三斜面積 (m2) |
|------|---------|--------|-----------|
| 1    | 4.67    | 0.32   | 1.49      |
| 2    | 4.23    | 1.73   | 7.32      |
| 3    | 6.50    | 3.64   | 23.66     |
| 4    | 6.50    | 2.50   | 16.25     |
| 倍面積  |         |        | 48.72     |
| 三斜面積 |         |        | 24.36     |


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 護岸ブロック積 復旧工(1)  |
| 縮 尺   | 1:60            |
| 図面番号  | 30              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

## 護岸ブロック積 復旧工(2)


暗渠部縦断図 S=1:60

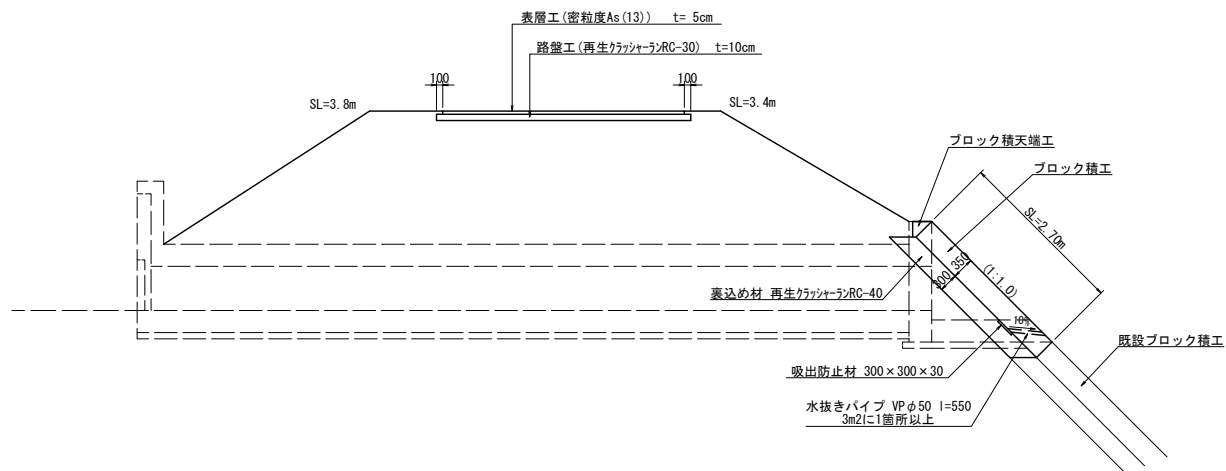


平面图 S=1:60

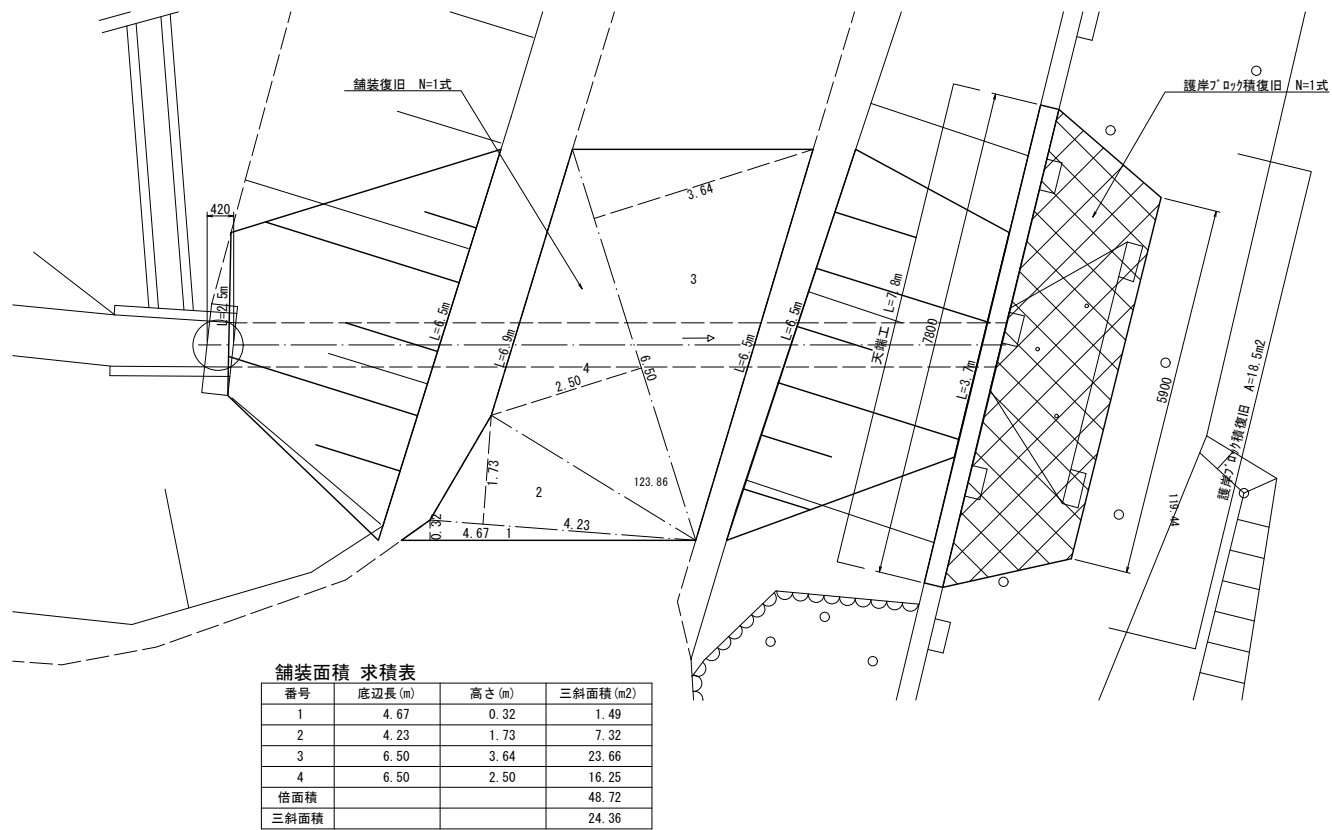


断面図 S=1:60

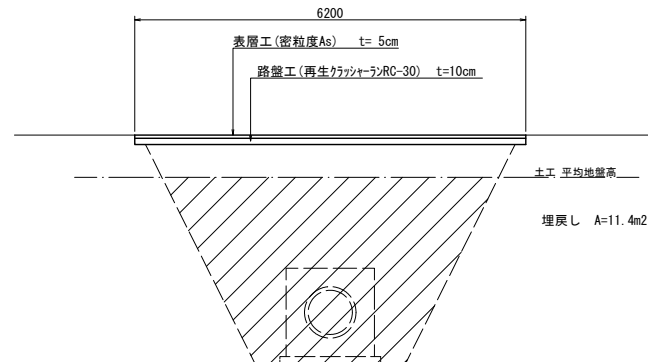

ブロック積 展開図 S=1:60

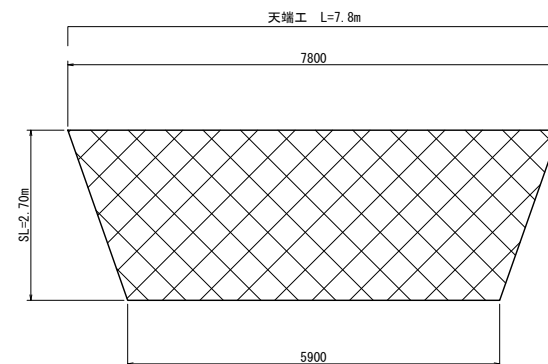

天 端 工      S=1:30

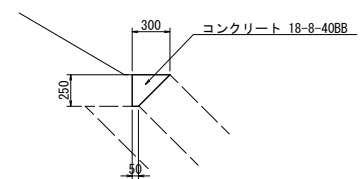

天端工 材料表


| 天端工 材料表 |              | 10m当り |      |           |
|---------|--------------|-------|------|-----------|
| 名 称     | 規 格          | 単 位   | 数 量  | 摘 要       |
| コンクリート  | 18-8-40B8    | m3    | 0.44 |           |
| 型 枠     |              | m2    | 2.5  |           |
| 目地材     | 樹脂発泡体 t=10mm | m2    | 0.04 | 10m程度に1箇所 |
|         |              |       |      |           |

護岸ブロック積復旧工 材料表

| 1式当り      |                          |                |     |     |
|-----------|--------------------------|----------------|-----|-----|
| 名 称       | 規 格                      | 単位             | 数 量 | 摘 要 |
| 舗装版切断     | t=5cm                    | m              | 9   |     |
| 舗装版破砕     | t=5cm                    | m <sup>2</sup> | 24  |     |
| 舗装版運搬・処理  |                          | m <sup>3</sup> | 1.2 |     |
| 床 掘       |                          | m <sup>3</sup> | 91  |     |
| 埋戻し       | 流用土                      | m <sup>3</sup> | 144 |     |
| 搬入土       | 不足土                      | m <sup>3</sup> | 42  |     |
| コンクリート取壊し | 有筋                       | m <sup>3</sup> | 26  |     |
| 練ブロック積取壊し | 無筋                       | m <sup>3</sup> | 3   |     |
| 版運搬・処理    |                          | m <sup>3</sup> | 28  |     |
| スイングゲート撤去 | φ700用                    | 門              | 1   | 川表  |
| スライドゲート撤去 | φ700用                    | 門              | 1   | 川裏  |
| ブロック積     | 控え35cm、裏コン無し             | m <sup>2</sup> | 19  |     |
| 裏込砕石      | 再生クランチャーRC-40            | m <sup>3</sup> | 6   |     |
| 天端工       |                          | m              | 8   |     |
| 表層工       | 密粒度As (13), t=5cm        | m <sup>2</sup> | 24  |     |
| 路盤工       | 再生クランチャー RC-30<br>t=10cm | m <sup>2</sup> | 26  |     |
| 盛土法面整形    |                          | m <sup>2</sup> | 34  |     |
| 法面植生材     | 張芝                       | m <sup>2</sup> | 34  |     |
|           |                          |                |     |     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可見郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 護岸ブロック構 復旧工(2)  |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 31              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可見郡御嵩町       |

### 構造物撤去工詳細図(1)

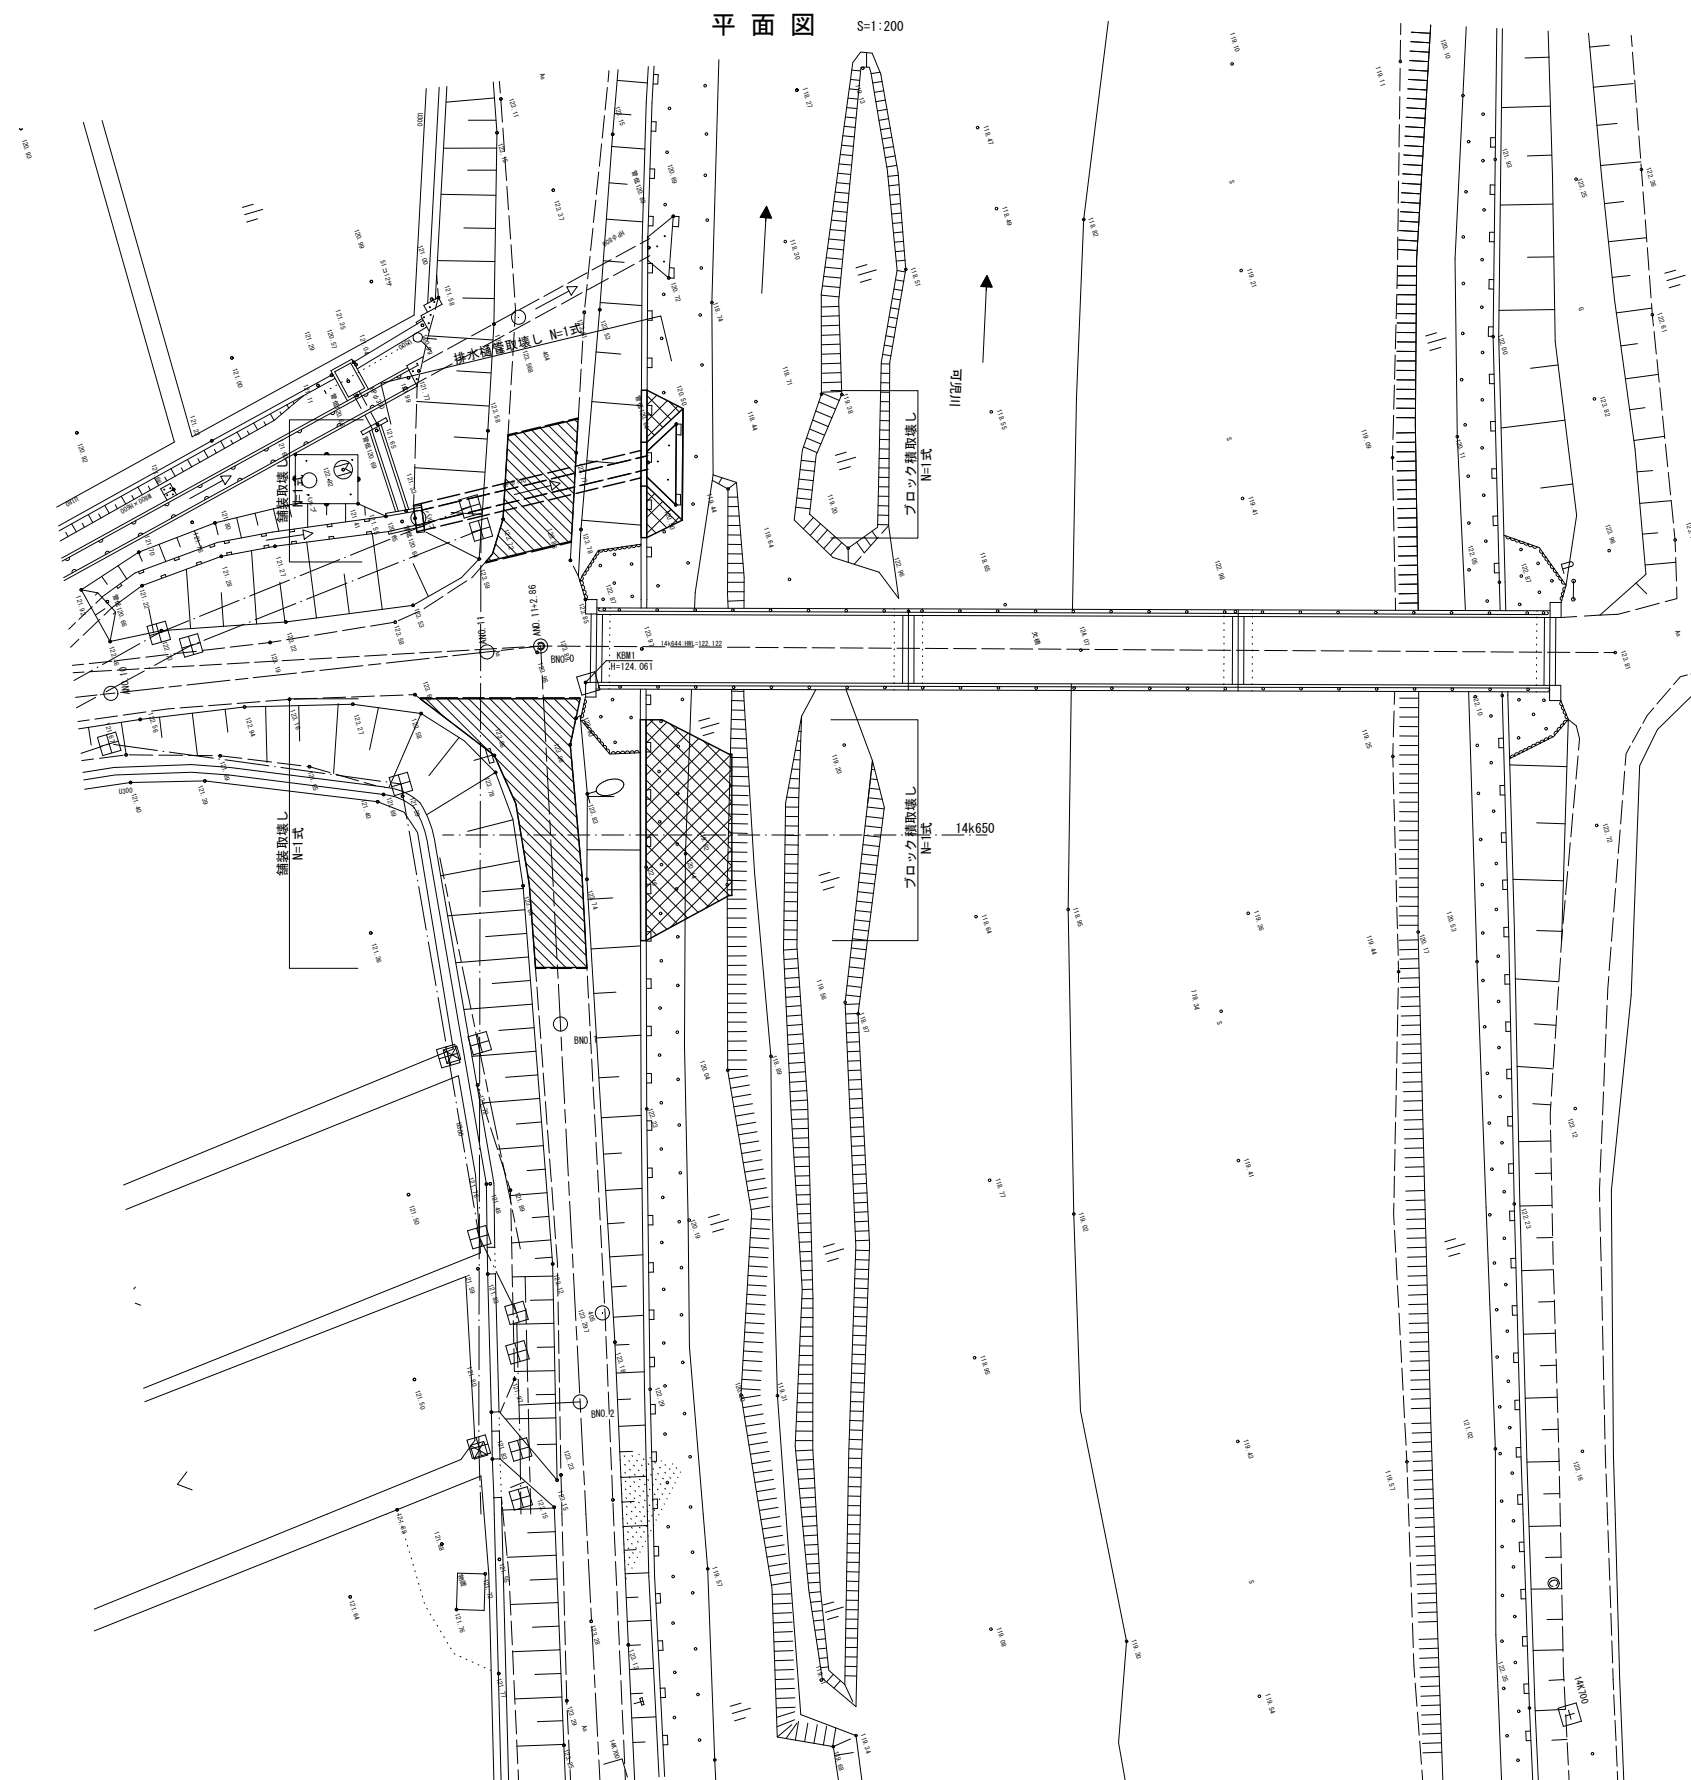


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 構造物撤去工詳細図(1)    |
| 縮 尺   | 1:200           |
| 図面番号  | 32              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

構造物撤去工詳細図(2)


護岸撤去平面図

S=1:50

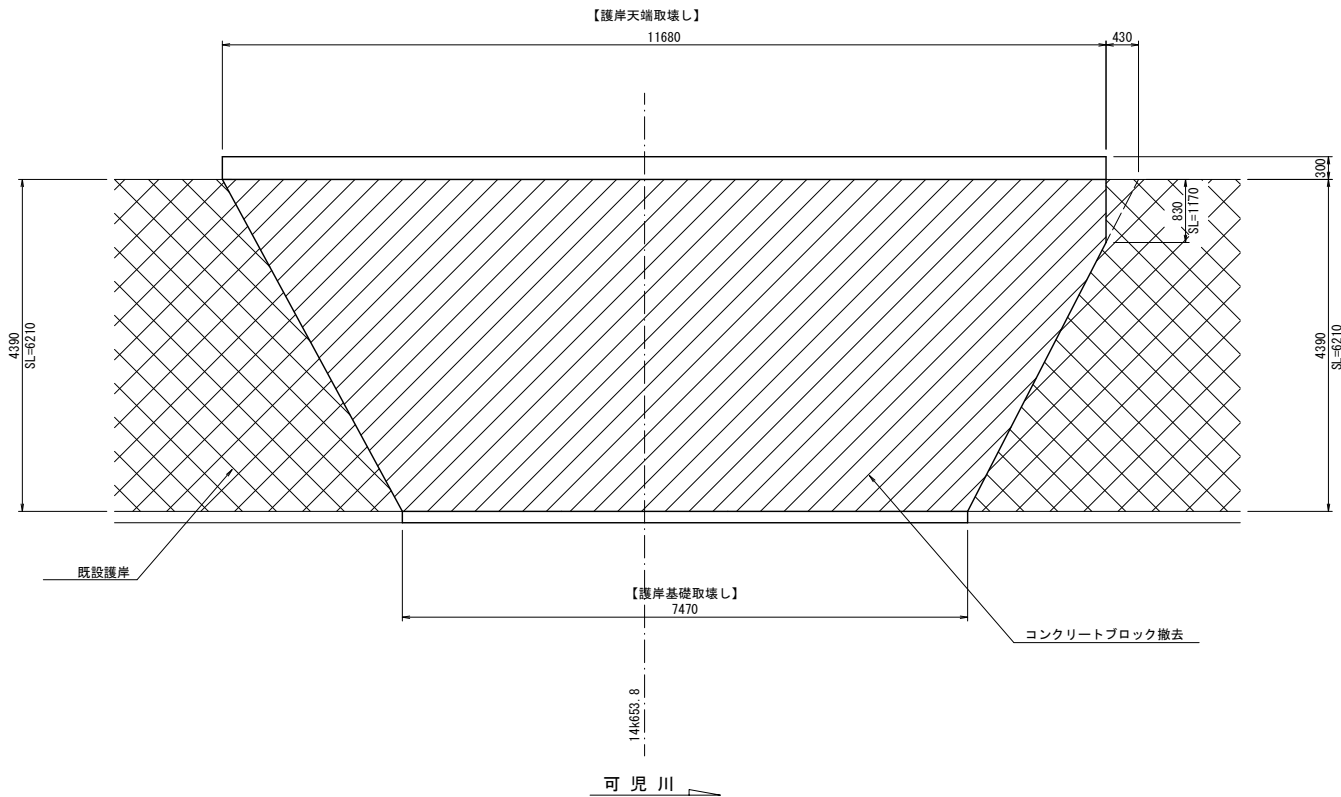


護岸撤去断面図

S=1:50

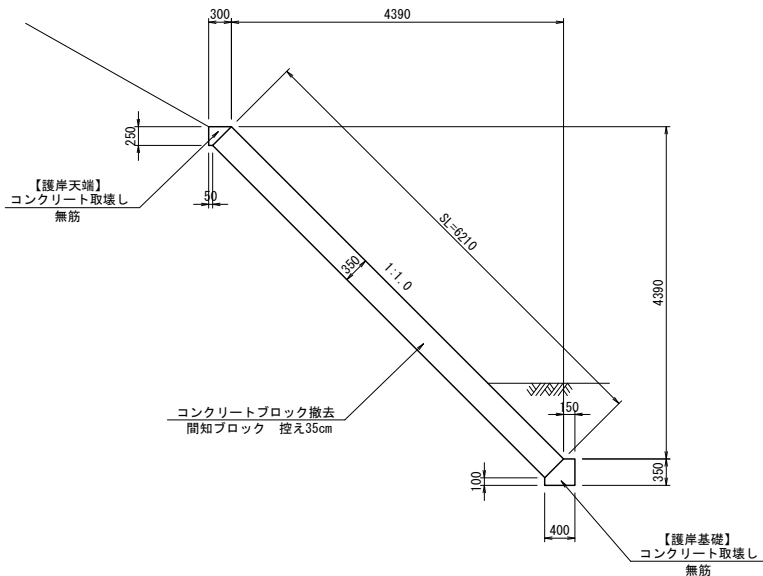

舗装版破碎展開図

S=1:50

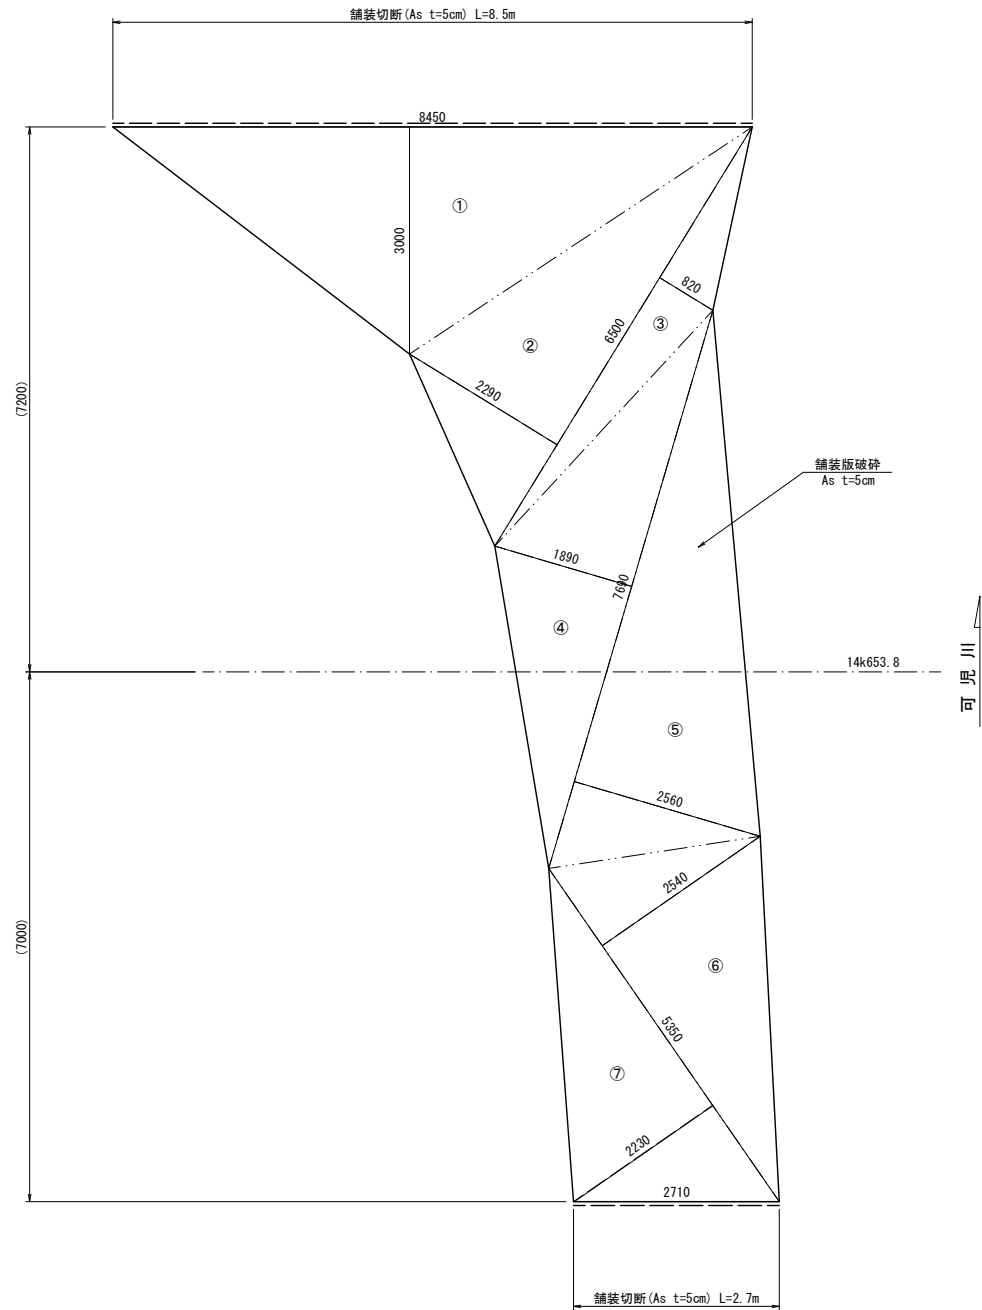



舗装破碎面積求積表

| 番号   | 底辺   | 高さ   | 倍面積   | 面積   | 摘要 |
|------|------|------|-------|------|----|
| ①    | 8.45 | 3.00 | 25.35 | 12.7 |    |
| ②    | 8.50 | 2.29 | 14.89 | 7.4  |    |
| ③    | 6.50 | 0.82 | 5.33  | 2.7  |    |
| ④    | 7.69 | 1.89 | 14.53 | 7.3  |    |
| ⑤    | 7.69 | 2.58 | 19.69 | 9.8  |    |
| ⑥    | 5.35 | 2.54 | 13.59 | 6.8  |    |
| ⑦    | 5.35 | 2.23 | 11.93 | 6.0  |    |
| 三斜面積 |      |      |       | 52.7 | m2 |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 構造物撤去工詳細図(2)    |
| 縮 尺   | 1:100           |
| 図面番号  | 33              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |



S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)















S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)





|       |                    |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事    |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内       |
| 図 面 名 | 樋管工 集水樹工、樋管本体工 構造図 |
| 縮 尺   | 1:50               |
| 図面番号  | 35                 |
| 会 社 名 |                    |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町          |

集水樹工 配筋図

S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

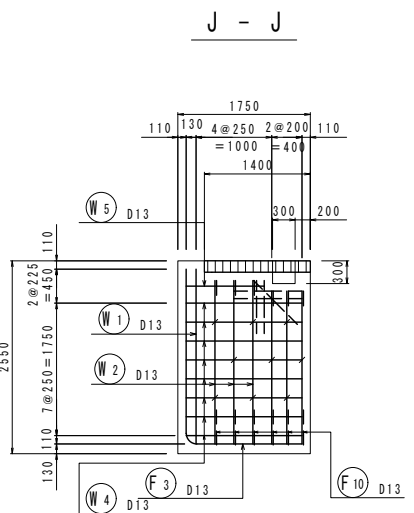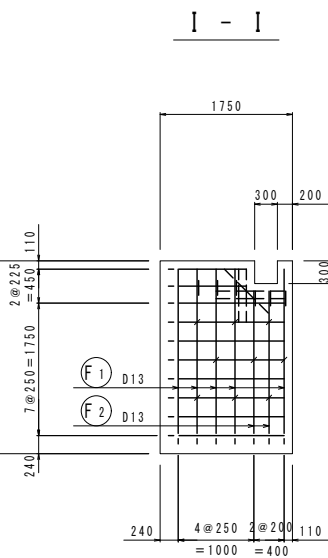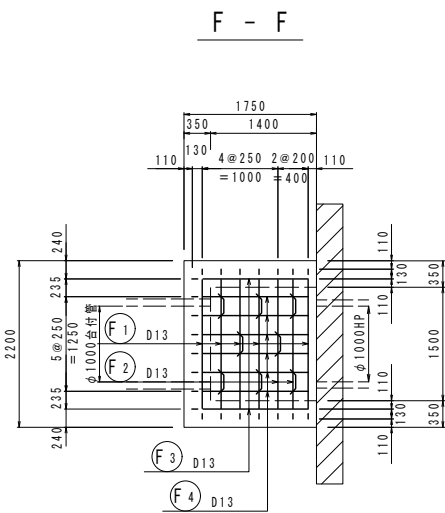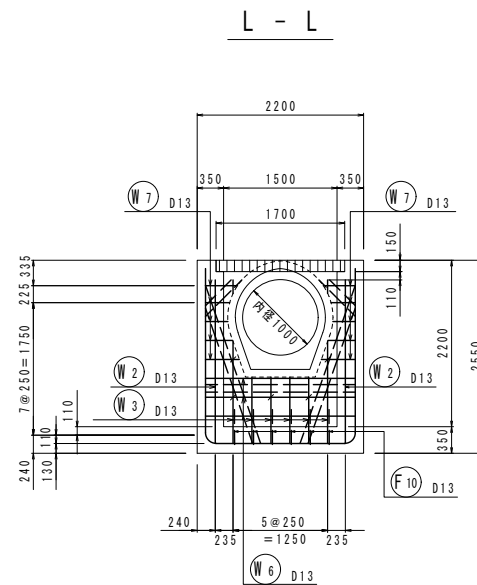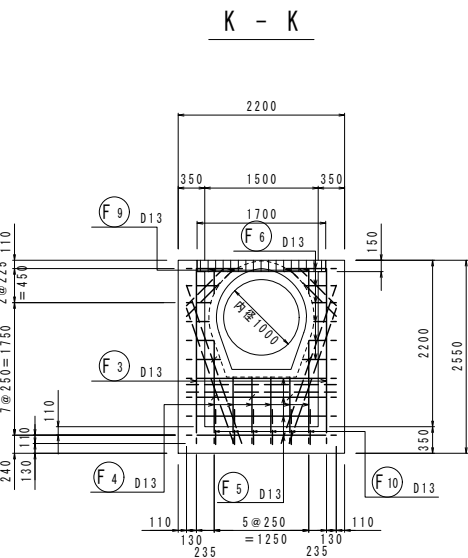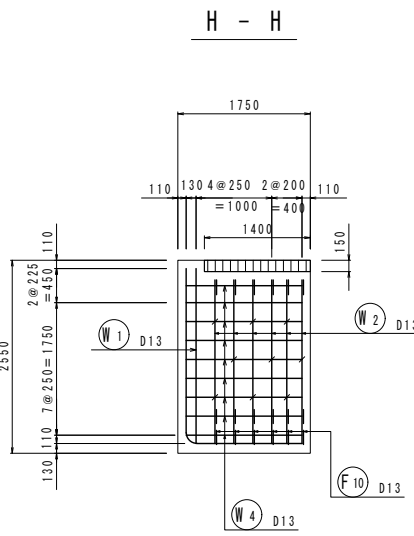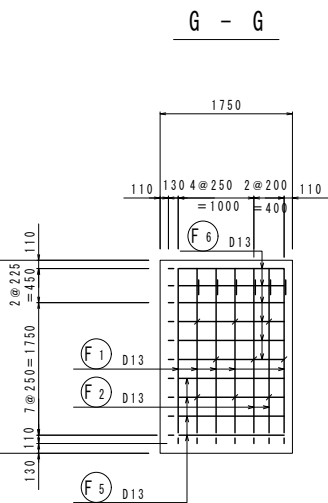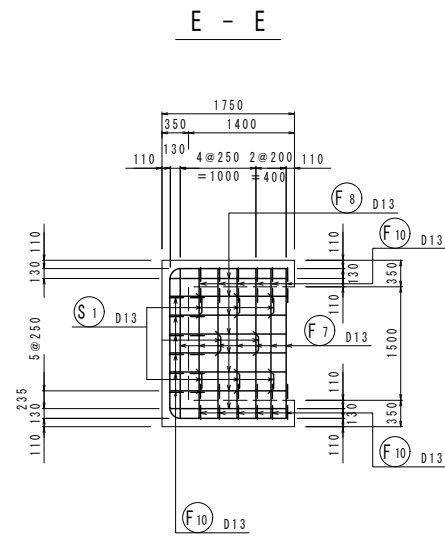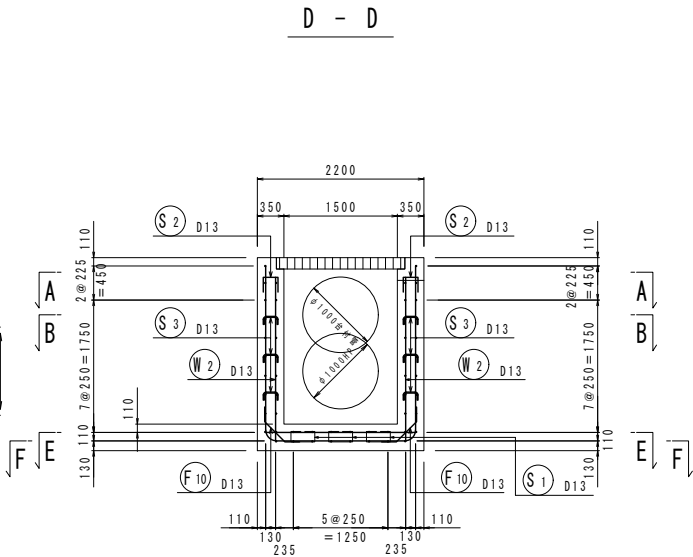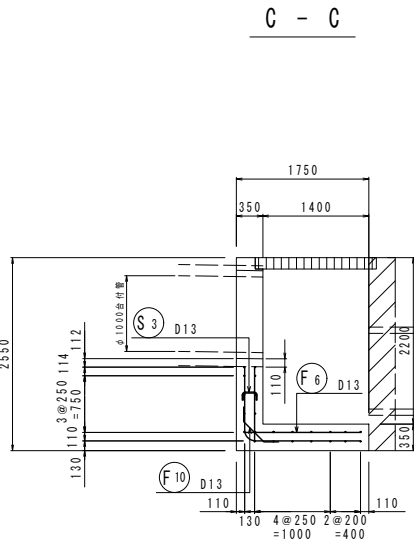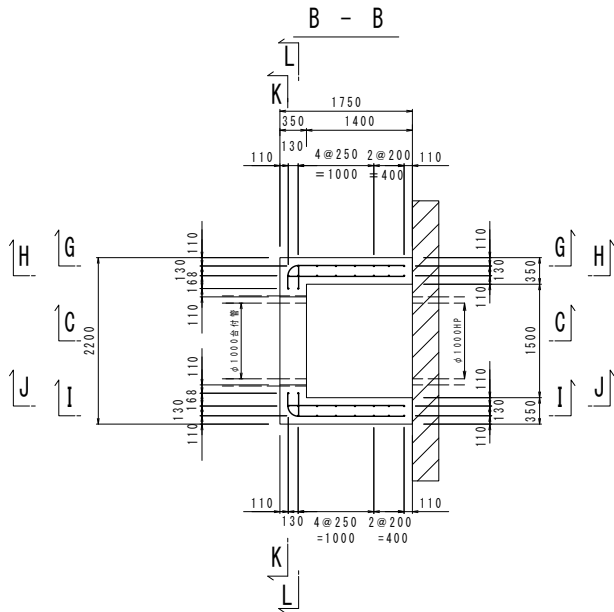
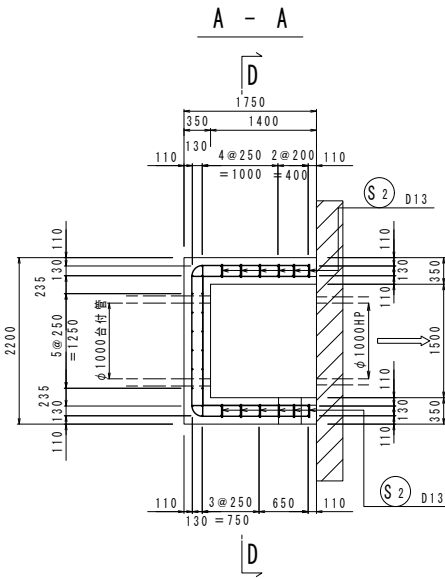


組立図 S=1:10 (A1)  
S=1:20 (A1)

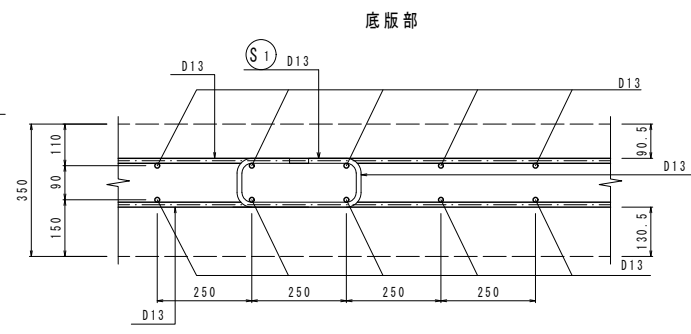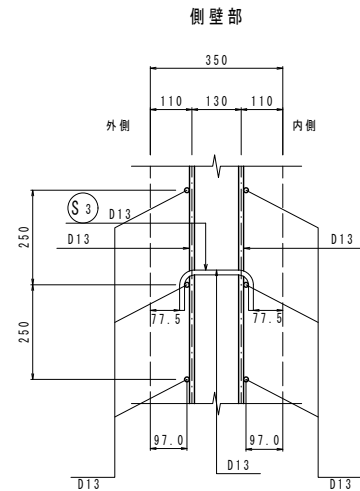

開口部補強鉄筋




























S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

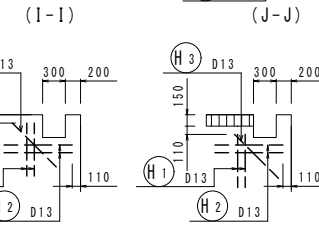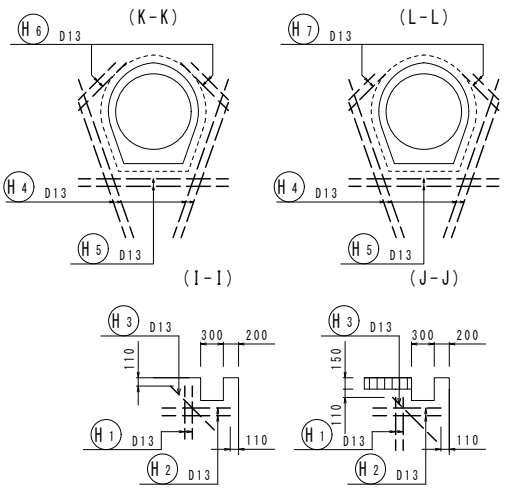

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工 集水樹工 配筋図    |
| 縮尺   | 1:50            |
| 図面番号 | 36              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |

集水樹工 鉄筋加工図

S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)

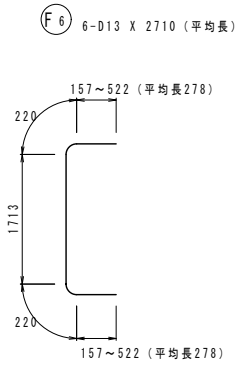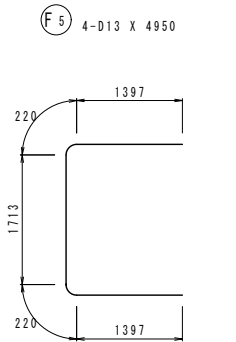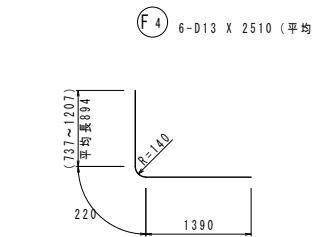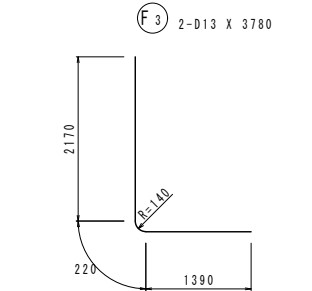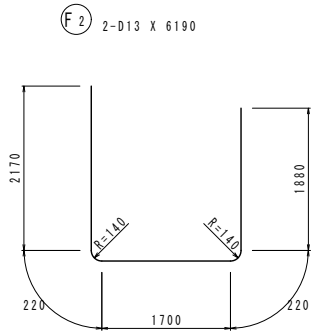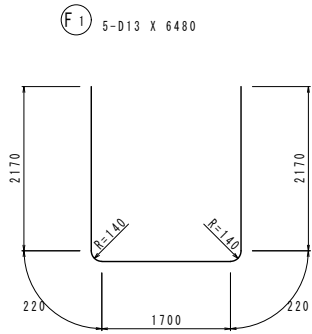

鉄筋質量表 (SD345)


| 種別  | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数      | 単位質量<br>(k g/m) | 1本当り質量<br>(k g) | 質量<br>(k g) | 摘要      |
|-----|-----|------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| F1  | D13 | 6,480      | 5       | 0.995           | 6.45            | 32          | ┘       |
| F2  | D13 | 6,190      | 2       | 0.995           | 6.16            | 12          | ┘       |
| F3  | D13 | 3,780      | 2       | 0.995           | 3.76            | 8           | ┘       |
| F4  | D13 | 2,510      | 6       | 0.995           | 2.50            | 15          | ┘ (平均長) |
| F5  | D13 | 4,950      | 4       | 0.995           | 4.93            | 20          | ┘       |
| F6  | D13 | 2,710      | 6       | 0.995           | 2.70            | 16          | ┘ (平均長) |
| F7  | D13 | 1,980      | 7       | 0.995           | 1.97            | 14          | ┘       |
| F8  | D13 | 1,540      | 8       | 0.995           | 1.53            | 12          | ┘       |
| F9  | D13 | 180        | 4       | 0.995           | 0.18            | 1           | ┘       |
| F10 | D13 | 770        | 18      | 0.995           | 0.77            | 14          | ┘       |
|     |     |            |         |                 | 小計              | 144         |         |
| W1  | D13 | 2,310      | 2       | 0.995           | 2.30            | 5           | ┘       |
| W2  | D13 | 2,160      | 11      | 0.995           | 2.15            | 24          | ┘       |
| W3  | D13 | 1,030      | 6       | 0.995           | 1.02            | 6           | ┘ (平均長) |
| W4  | D13 | 1,530      | 17      | 0.995           | 1.52            | 26          | ┘       |
| W5  | D13 | 1,030      | 1       | 0.995           | 1.02            | 1           | ┘       |
| W6  | D13 | 1,980      | 3       | 0.995           | 1.97            | 6           | ┘       |
| W7  | D13 | 410        | 10      | 0.995           | 0.41            | 4           | ┘ (平均長) |
|     |     |            |         |                 | 小計              | 72          |         |
| H1  | D13 | 700        | 4       | 0.995           | 0.70            | 3           | ┘       |
| H2  | D13 | 900        | 4       | 0.995           | 0.90            | 4           | ┘       |
| H3  | D13 | 820        | 2       | 0.995           | 0.82            | 2           | ┘       |
| H4  | D13 | 2,050      | 8       | 0.995           | 2.04            | 16          | ┘ (平均長) |
| H5  | D13 | 1,980      | 4       | 0.995           | 1.97            | 8           | ┘       |
| H6  | D13 | 790        | 4       | 0.995           | 0.79            | 3           | ┘ (平均長) |
| H7  | D13 | 580        | 4       | 0.995           | 0.58            | 2           | ┘ (平均長) |
|     |     |            |         |                 | 小計              | 38          |         |
| S1  | D13 | 750        | 8       | 0.995           | 0.75            | 6           | ┘       |
| S2  | D13 | 590        | 12      | 0.995           | 0.59            | 7           | ┘       |
| S3  | D13 | 410        | 23      | 0.995           | 0.41            | 9           | ┘       |
|     |     |            |         |                 | 小計              | 22          |         |
| 合計  |     |            |         |                 |                 | 276         |         |
|     |     |            |         |                 |                 |             |         |
| 総質量 |     | D13        | 276 k g |                 |                 |             |         |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 集水樹工 鉄筋加工図  |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 37              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)



S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)




| 種別  | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数  | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質量<br>(kg) | 摘要 |
|-----|-----|------------|-----|----------------|----------------|------------|----|
| R1  | D13 | 3.410      | 60  | 0.995          | 3.39           | 203        | —  |
|     |     |            |     |                |                |            |    |
| R2  | D16 | 5.700      | 32  | 1.56           | 8.89           | 284        | □  |
|     |     |            |     |                |                |            |    |
| 合計  |     |            | D16 | 284 kg         |                |            |    |
|     |     |            | D13 | 203 kg         |                |            |    |
| 総質量 |     |            |     | 487 kg         |                |            |    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基礎造成(第2期)工事   |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図 面 名 | 樋管工 本体力 配筋図・鉄筋加工図 |
| 縮 尺   | 1:50              |
| 図面番号  | 38                |
| 会 社 名 |                   |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町         |

胸壁工 構造図

S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

平面図

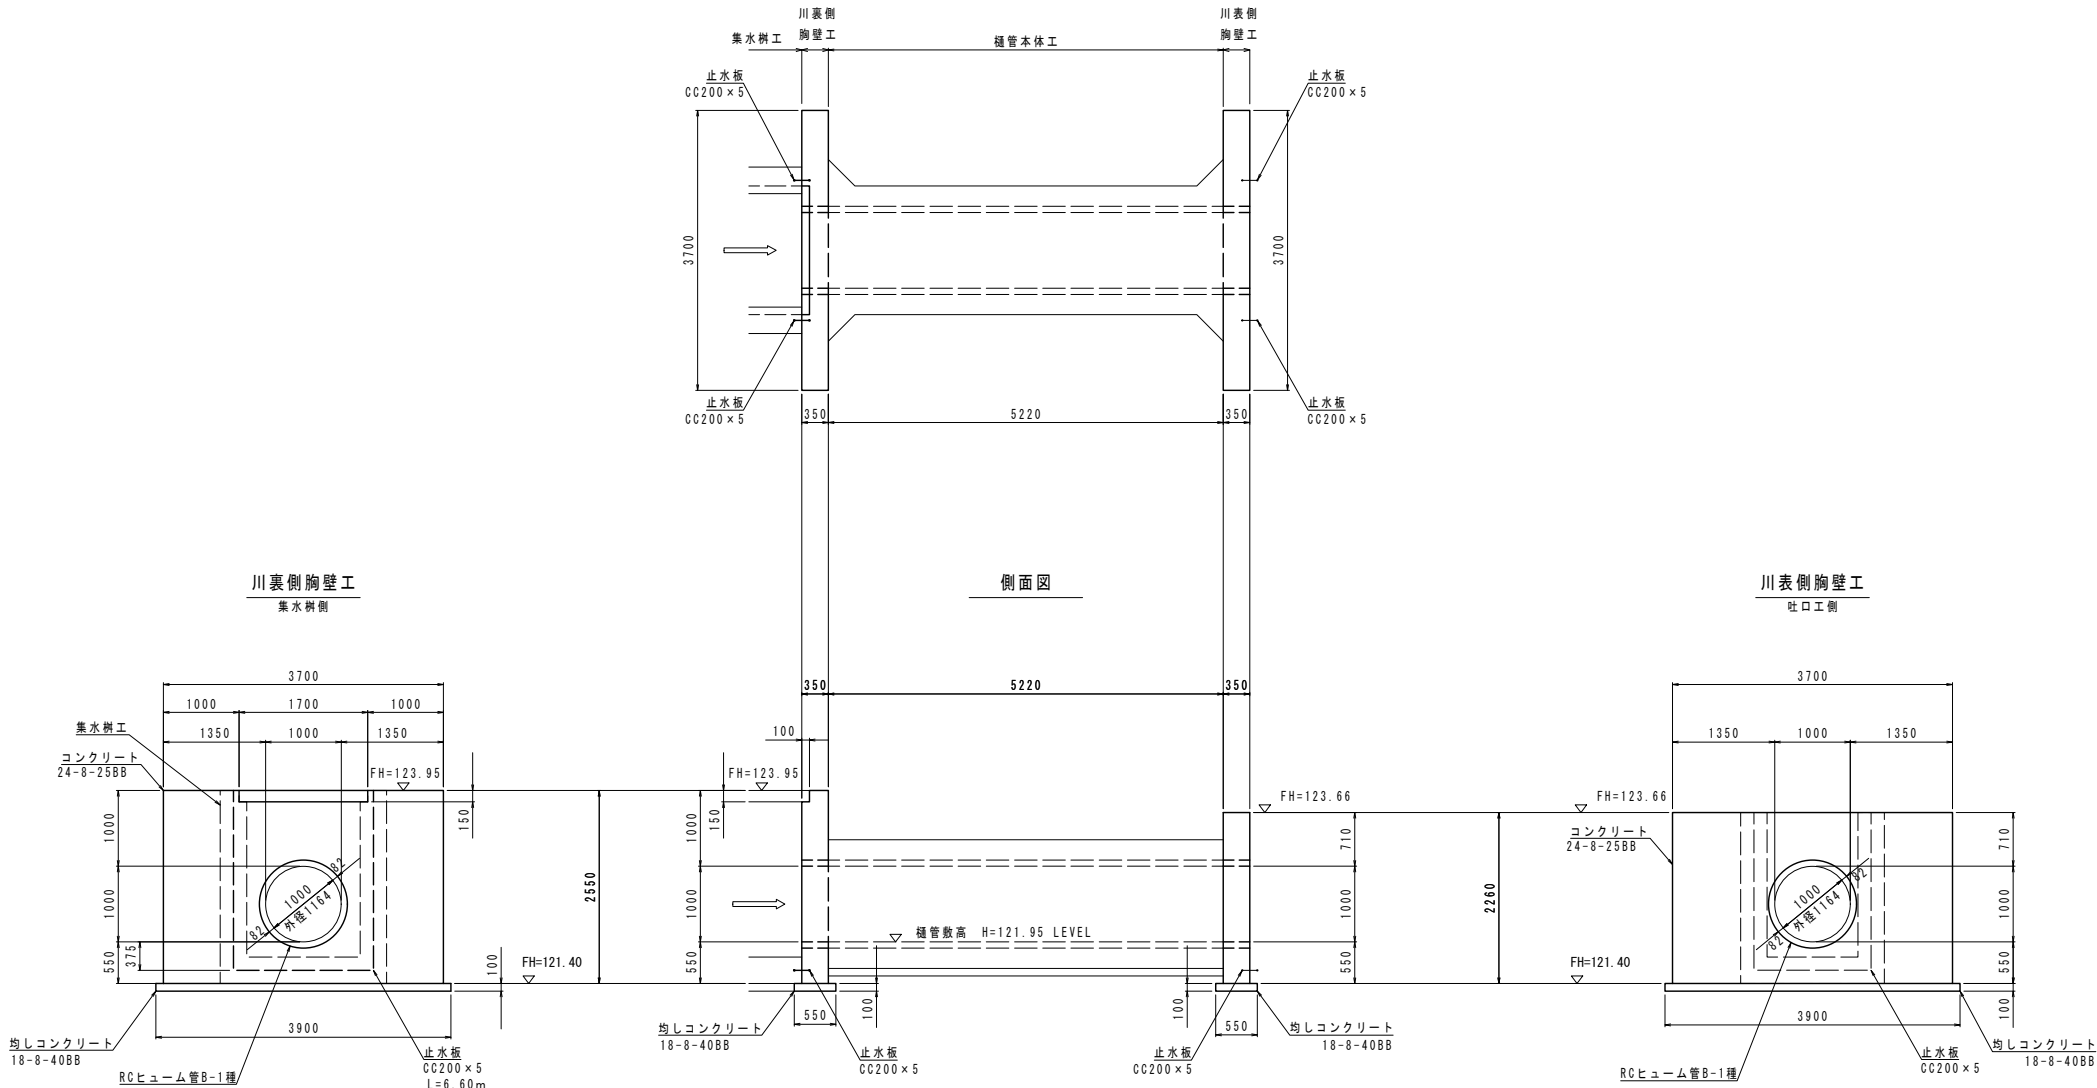


D=120.00




|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 胸壁工 構造図     |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 39              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

胸壁工 配筋図


S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

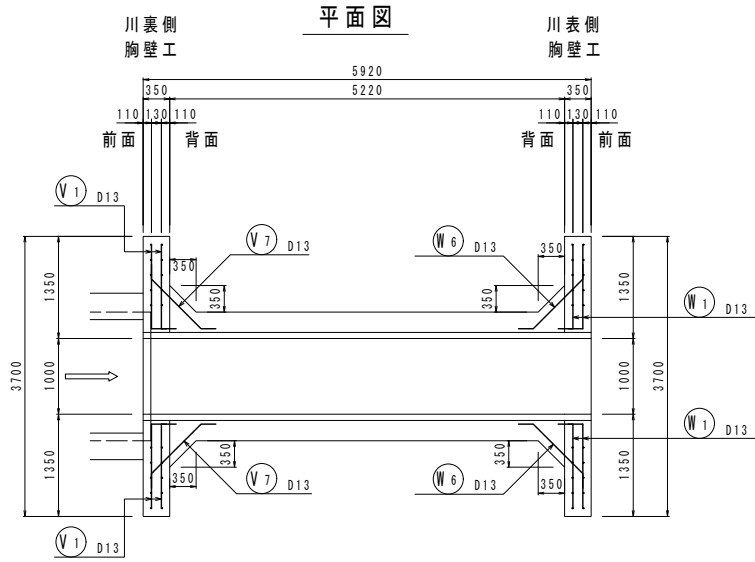


川表側胸壁工正面図

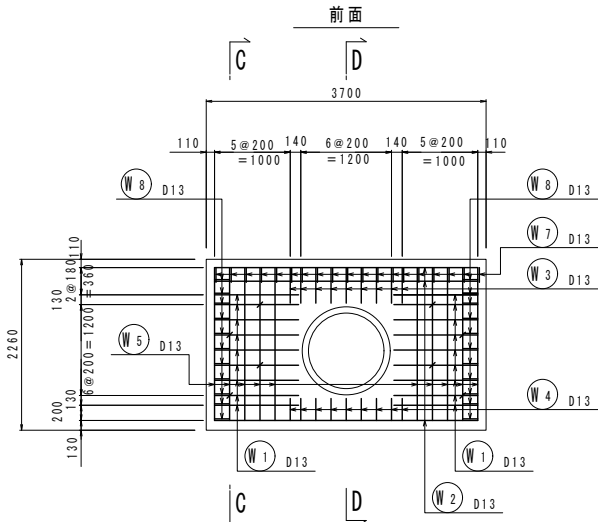

川裏側胸壁工正面図

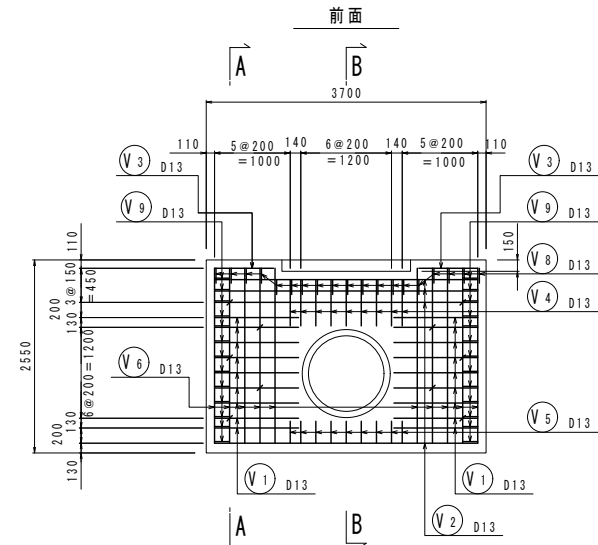

組立図 S=1:10 (A1)  
S=1:20 (A3)

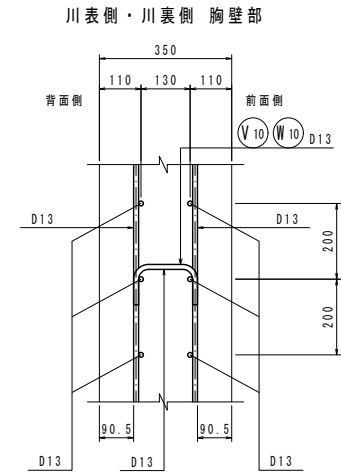


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 胸壁工 配筋図     |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 40              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

胸壁工 鉄筋加工図


S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)

川表側胸壁工

① W 1 36-D13 X 1310




② W 2 6-D13 X 3480



③ W 3 18-D13 X 670




④ W 4 9-D13 X 910




⑤ W 5 20-D13 X 2020




⑥ W 6 18-D13 X 1320



⑦ W 7 19-D13 X 560



⑧ W 8 22-D13 X 590




⑨ W 9 8-D13 X 380




川裏側胸壁工

① V 1 36-D13 X 1300



② V 2 9-D13 X 3480




③ V 3 2-D13 X 780




④ V 4 18-D13 X 670




⑤ V 5 9-D13 X 910




⑥ V 6 20-D13 X 2310




⑦ V 7 18-D13 X 1320




⑧ V 8 19-D13 X 560



⑨ V 9 26-D13 X 590



⑩ V 10 10-D13 X 380



鉄筋質量表 (SD345)


| 種別  | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質量<br>(kg) | 概要  |
|-----|-----|------------|----|----------------|----------------|------------|-----|
| 川表側 | W1  | D13        | 36 | 0.995          | 1.30           | 47         | └─┘ |
|     | W2  | D13        | 6  | 0.995          | 3.46           | 21         | ──  |
|     | W3  | D13        | 18 | 0.995          | 0.67           | 12         | └┘  |
|     | W4  | D13        | 9  | 0.995          | 0.91           | 8          | ┐┘  |
|     | W5  | D13        | 20 | 0.995          | 2.01           | 40         | └─┘ |
|     | W6  | D13        | 18 | 0.995          | 1.31           | 24         | └─┘ |
|     | W7  | D13        | 19 | 0.995          | 0.56           | 11         | └─┘ |
|     | W8  | D13        | 22 | 0.995          | 0.59           | 13         | └─┘ |
|     | W9  | D13        | 8  | 0.995          | 0.38           | 3          | └─┘ |
|     |     |            |    |                | 小計             | 179        |     |
| 川裏側 | V1  | D13        | 36 | 0.995          | 1.29           | 46         | └─┘ |
|     | V2  | D13        | 9  | 0.995          | 3.46           | 31         | ──  |
|     | V3  | D13        | 2  | 0.995          | 0.78           | 2          | ──  |
|     | V4  | D13        | 18 | 0.995          | 0.67           | 12         | └┘  |
|     | V5  | D13        | 9  | 0.995          | 0.91           | 8          | ┐┘  |
|     | V6  | D13        | 20 | 0.995          | 2.30           | 46         | └─┘ |
|     | V7  | D13        | 18 | 0.995          | 1.31           | 24         | └─┘ |
|     | V8  | D13        | 19 | 0.995          | 0.56           | 11         | └─┘ |
|     | V9  | D13        | 26 | 0.995          | 0.59           | 15         | └─┘ |
|     | V10 | D13        | 10 | 0.995          | 0.38           | 4          | └─┘ |
|     |     |            |    |                | 小計             | 199        |     |
| 合計  |     |            |    |                |                | 379        |     |
|     |     |            |    |                |                |            |     |
| 総質量 |     |            |    | D13            | 379 kg         |            |     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 胸壁工 鉄筋加工図   |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 41              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

吐口工 構造図


S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

平面図

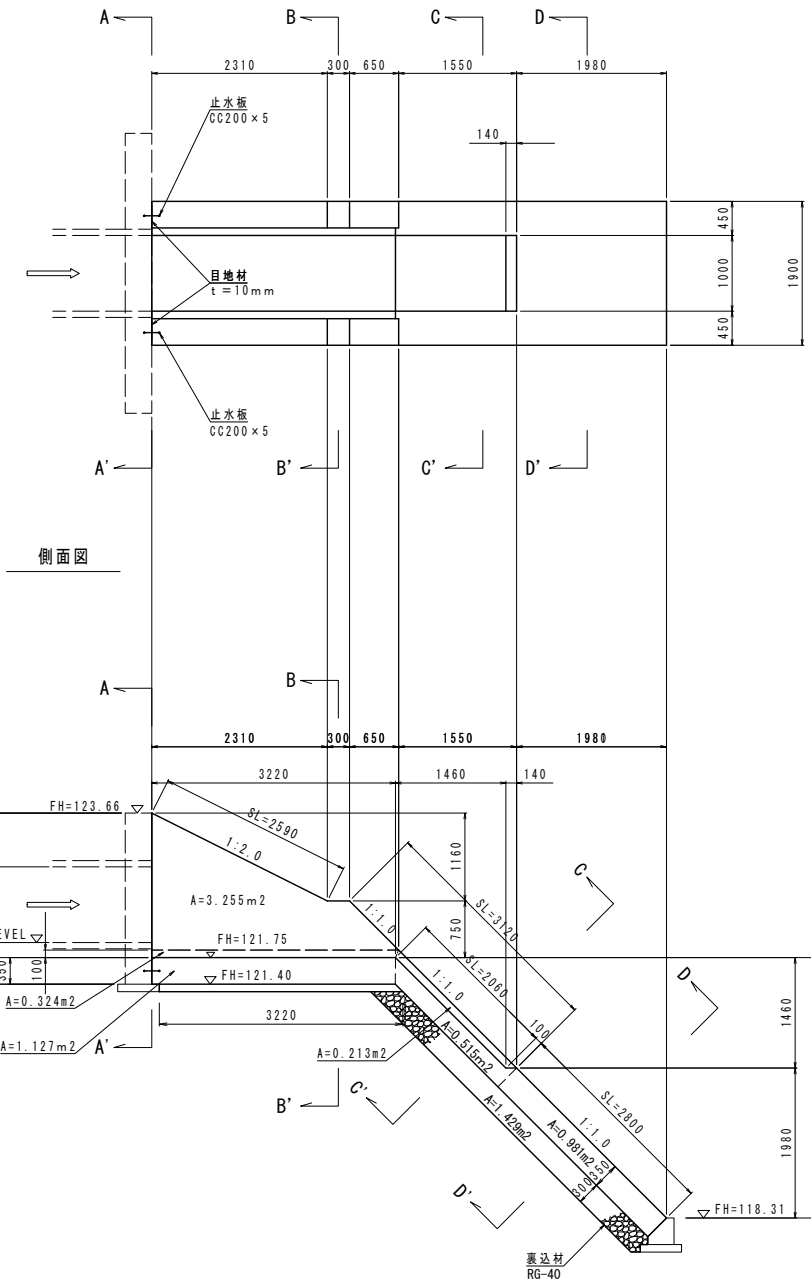


側面図


A-A' 断面

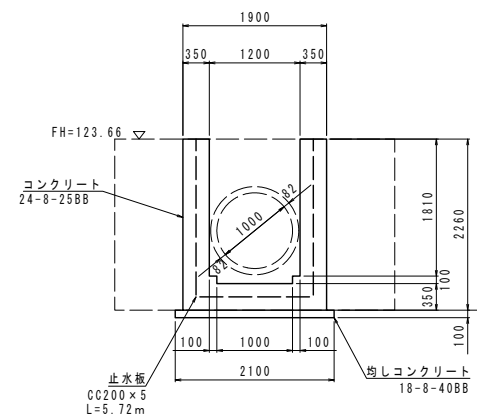


B-B' 断面

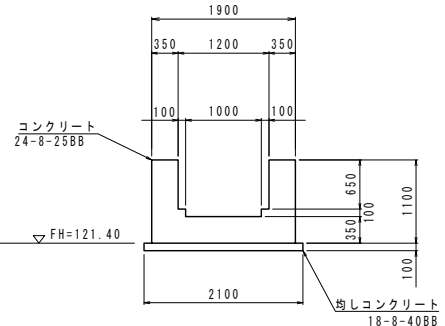


C-C' 断面

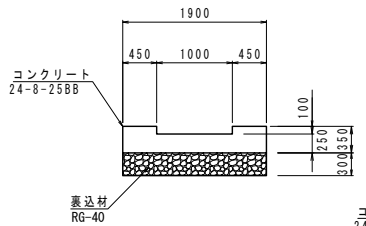

D-D' 断面

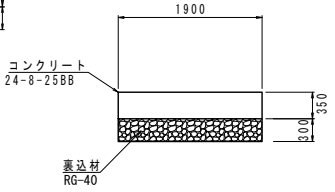


足場工

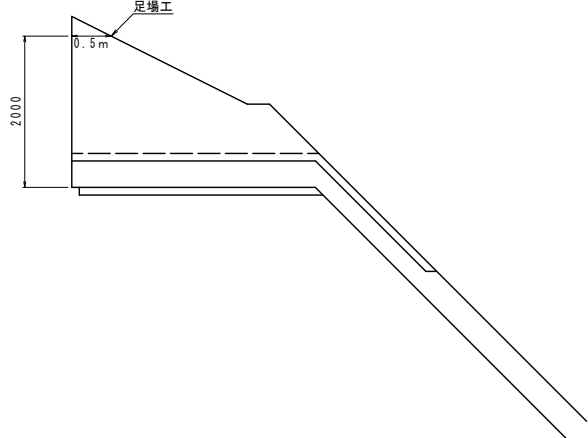

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 吐口工 構造図     |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 42              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

吐口工 配筋図

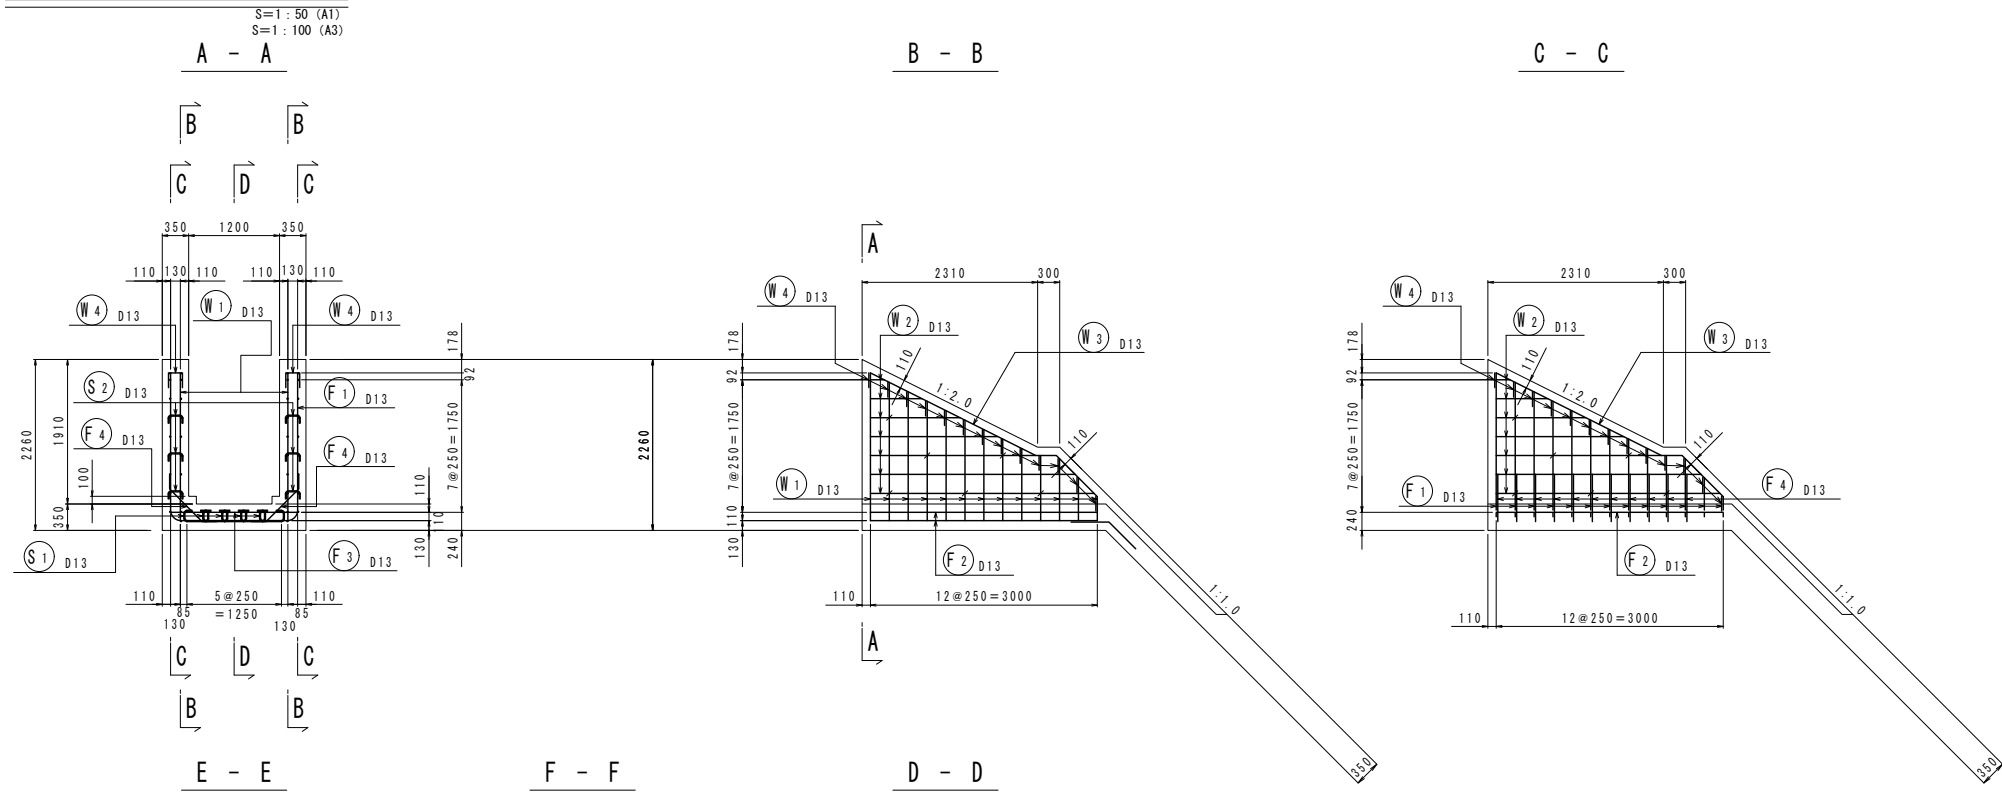


吐口工 鉄筋加工図

S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

組立図

S=1:10 (A1)  
S=1:20 (A3)

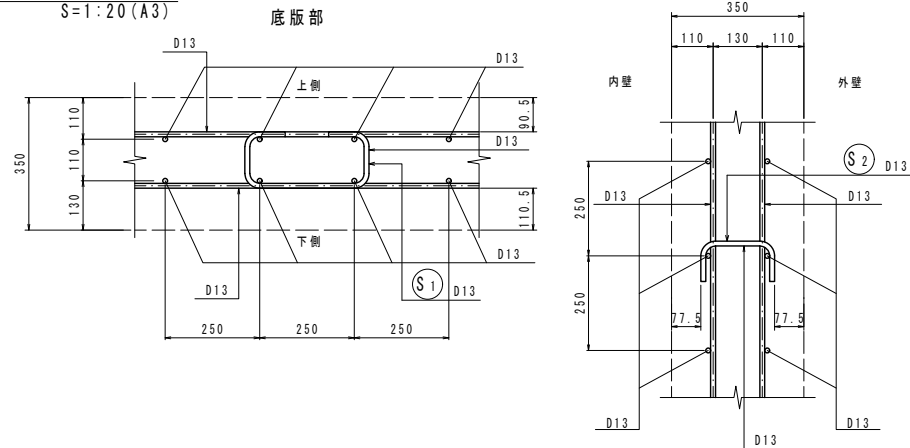


※寸法は、部材直角方向の値を示す。

鉄筋質量表 (SD345)

| 種別      | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質量<br>(kg) | 概要      |
|---------|-----|------------|----|----------------|----------------|------------|---------|
| F1      | D13 | 3,970      | 13 | 0.995          | 3.95           | 51         | └ (平均長) |
| F2      | D13 | 3,000      | 18 | 0.995          | 2.99           | 54         | └       |
| F3      | D13 | 1,680      | 13 | 0.995          | 1.67           | 22         | └       |
| F4      | D13 | 950        | 22 | 0.995          | 0.95           | 21         | └       |
| F5      | D13 | 1,000      | 6  | 0.995          | 1.00           | 6          | └       |
|         |     |            |    |                | 小計             | 154        |         |
| W1      | D13 | 1,210      | 26 | 0.995          | 1.20           | 31         | └ (平均長) |
| W2      | D13 | 1,660      | 28 | 0.995          | 1.65           | 46         | └ (平均長) |
| W3      | D13 | 3,490      | 4  | 0.995          | 3.47           | 14         | └       |
| W4      | D13 | 580        | 26 | 0.995          | 0.58           | 15         | └       |
|         |     |            |    |                | 小計             | 106        |         |
| S1      | D13 | 660        | 15 | 0.995          | 0.66           | 10         | └       |
| S2      | D13 | 390        | 12 | 0.995          | 0.39           | 5          | └       |
|         |     |            |    |                | 小計             | 15         |         |
| 合計      |     |            |    |                |                | 275        |         |
| 総質量 D13 |     |            |    |                |                |            | 275 kg  |

S1 15-D13 X 660




S2 12-D13 X 390



|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事   |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図面名  | 樋管工 吐口工 配筋図 鉄筋加工図 |
| 縮尺   | 1:50              |
| 図面番号 | 43                |
| 会社名  |                   |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町         |

階段工 構造図


S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

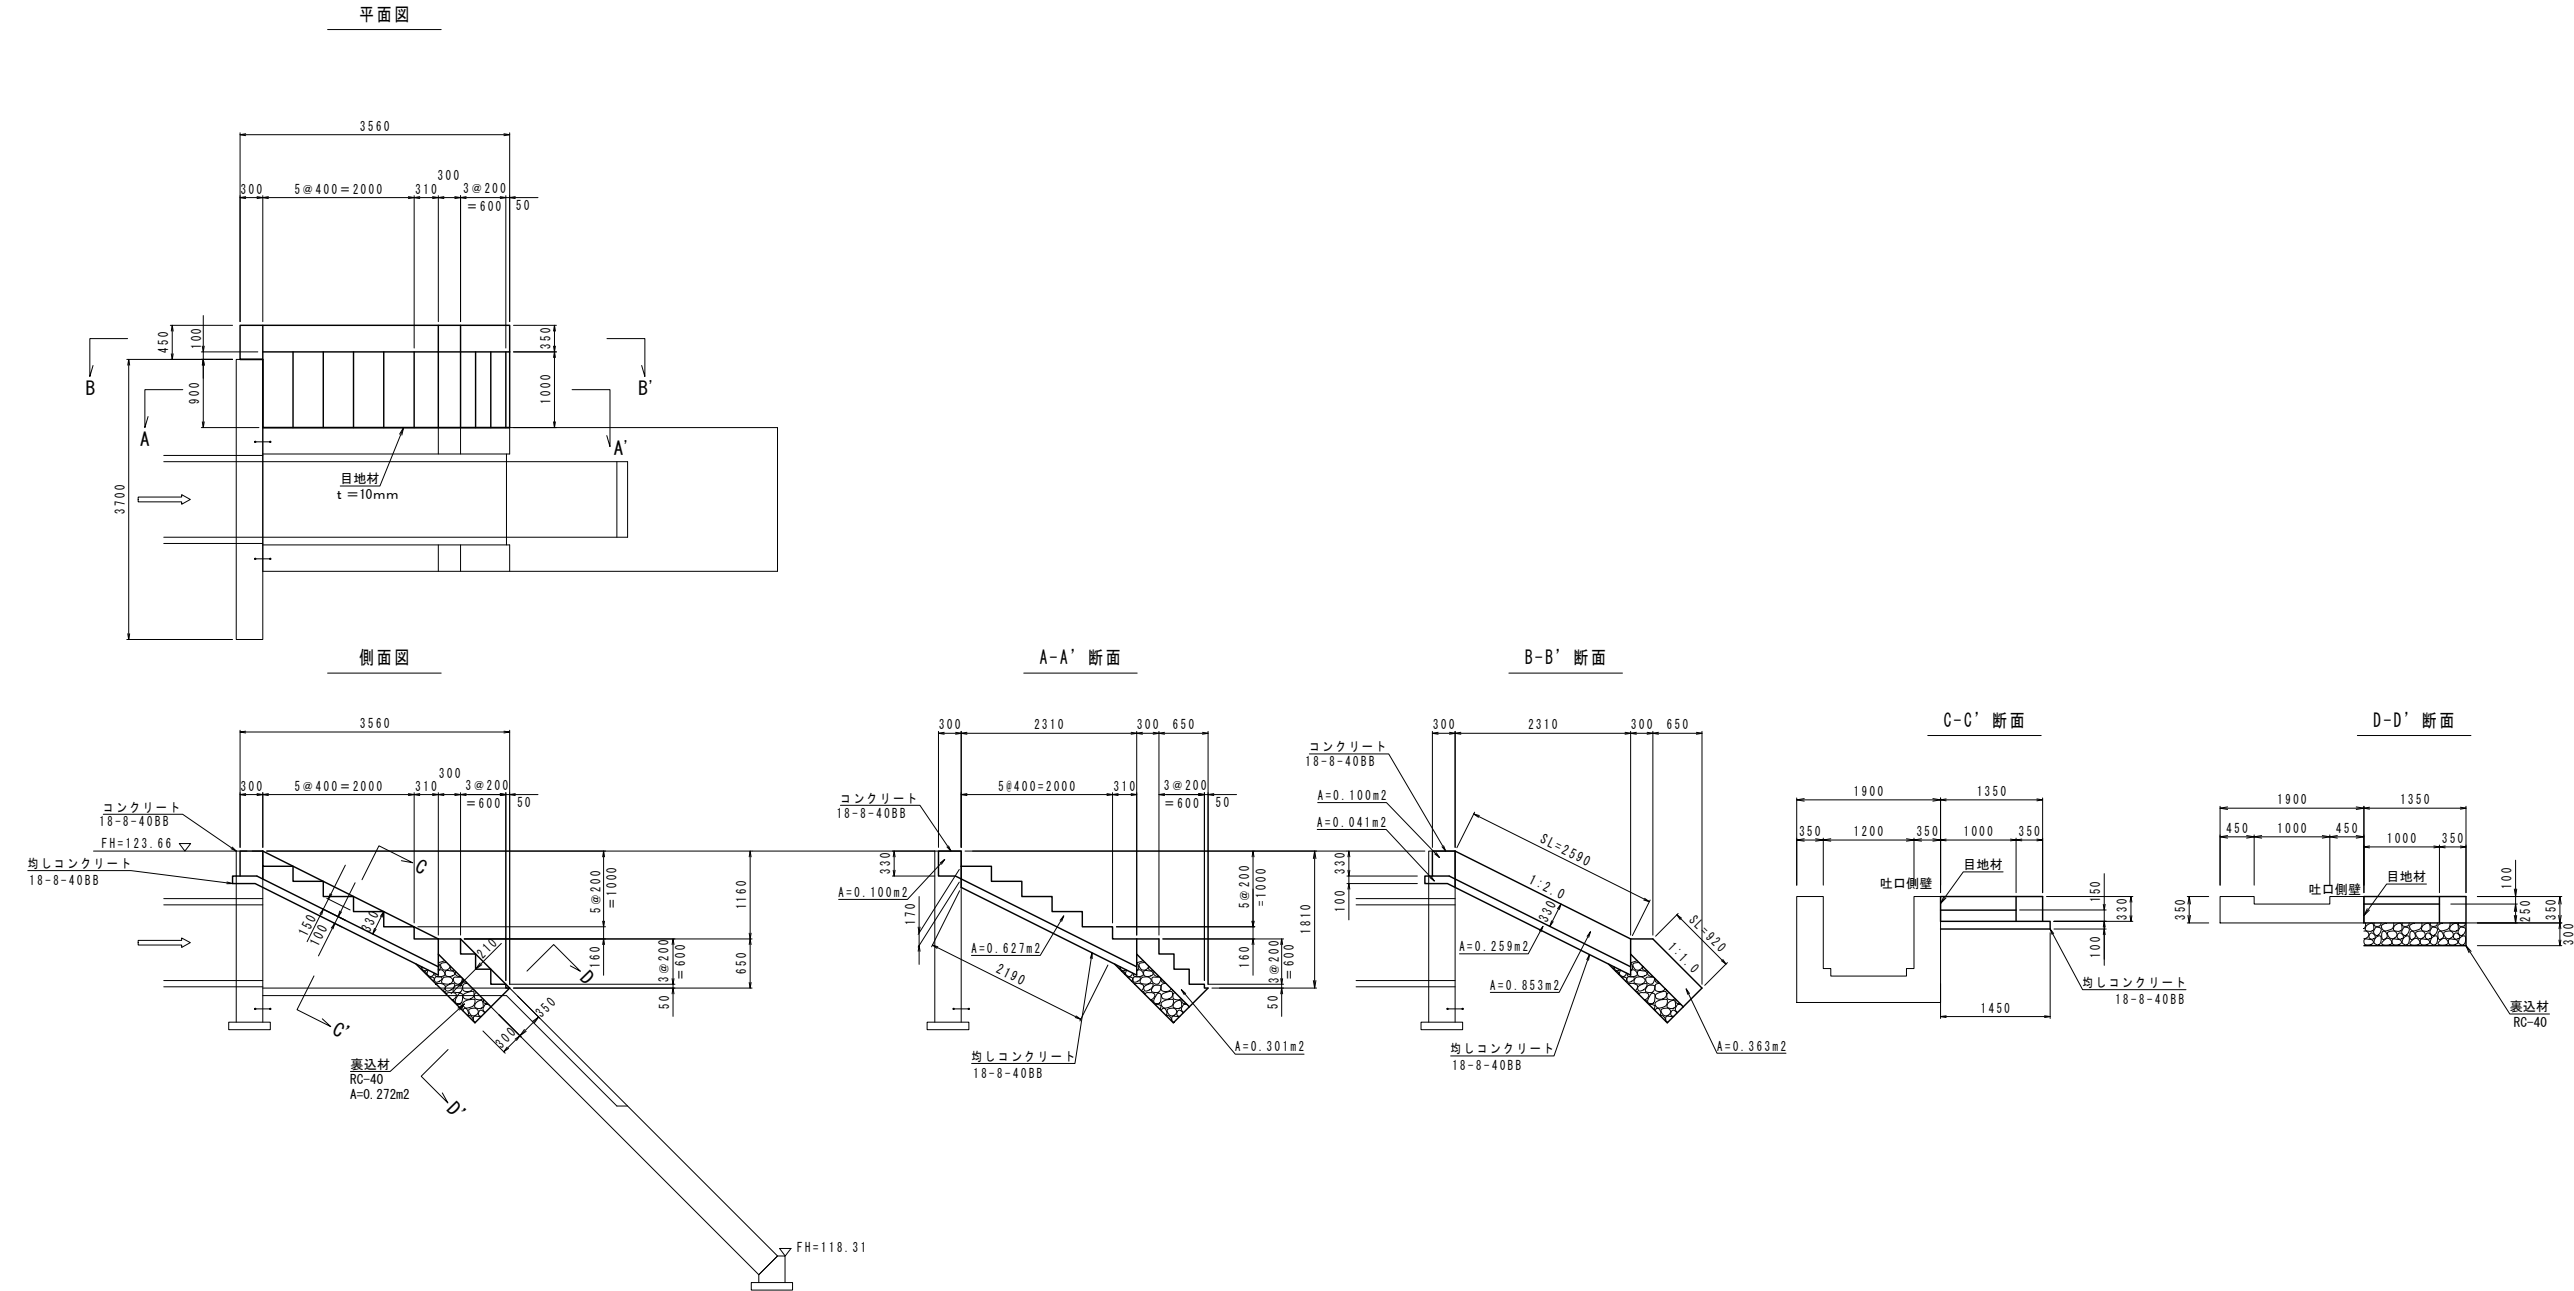

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 階段工 構造図     |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 44              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


間知ブロック張 平ブロック張 構造図

S=1:50 (A1)  
S=1:100 (A3)

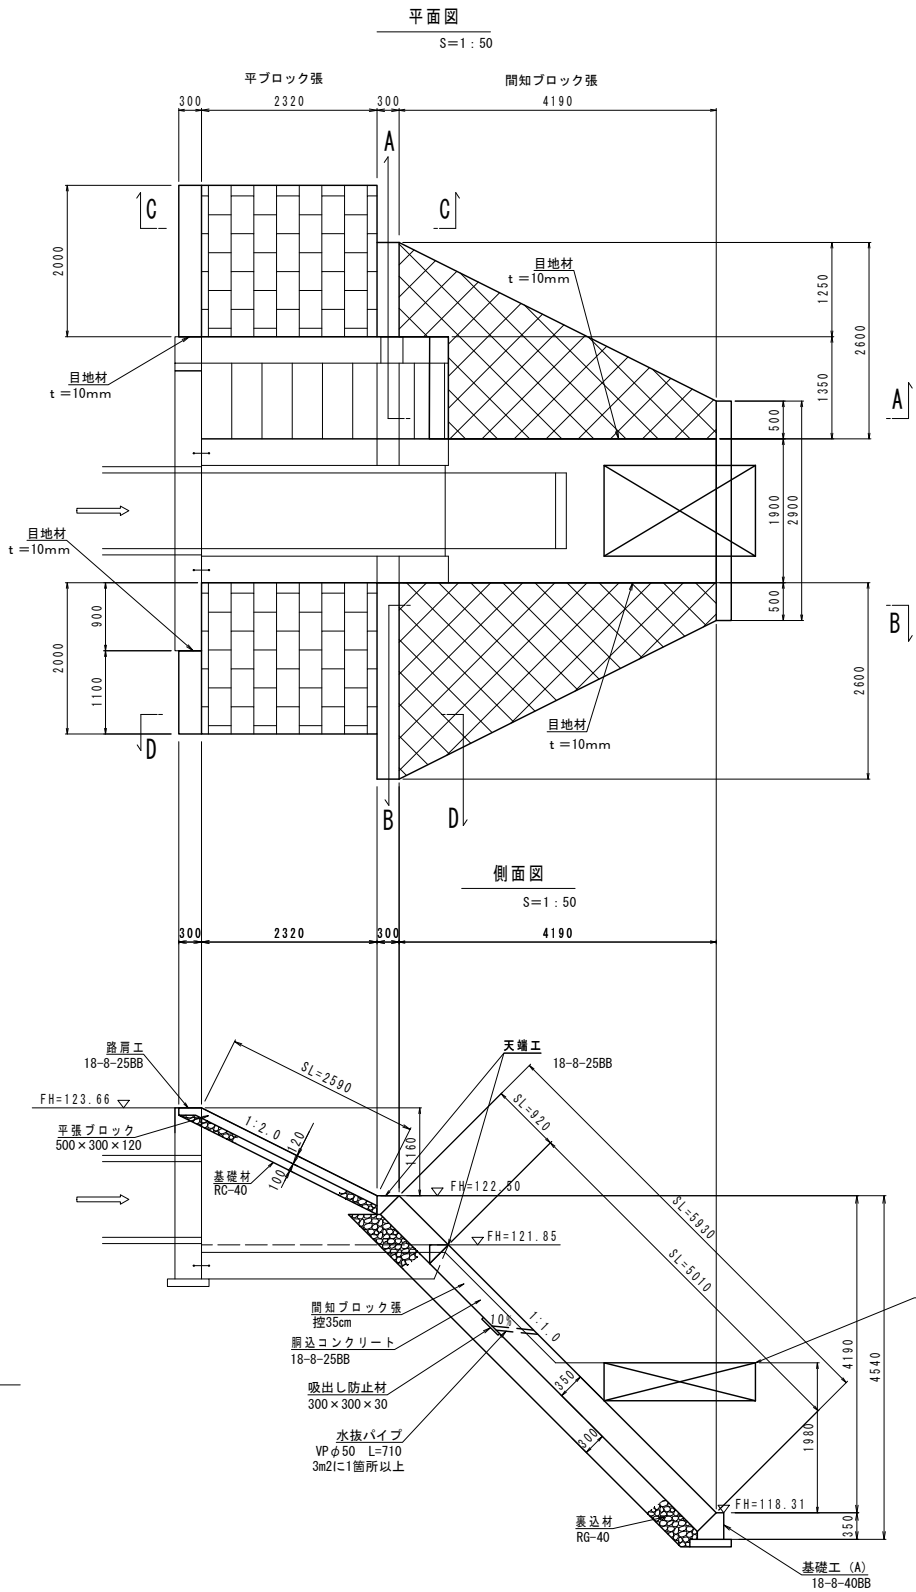


路肩工 詳細図

S=1:25

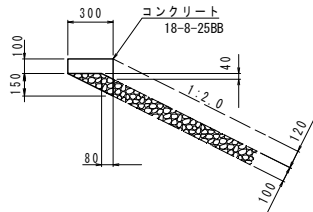


天端工 詳細図

S=1:25

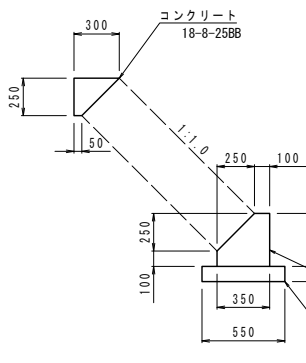


基礎工 (A) 詳細図

S=1:25




平ブロック張 展開図

S=1:50

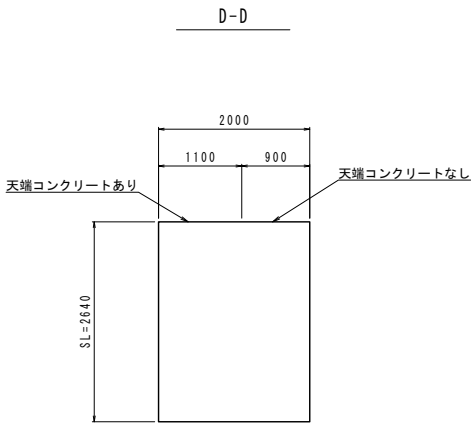

間知ブロック張 展開図

S=1:50

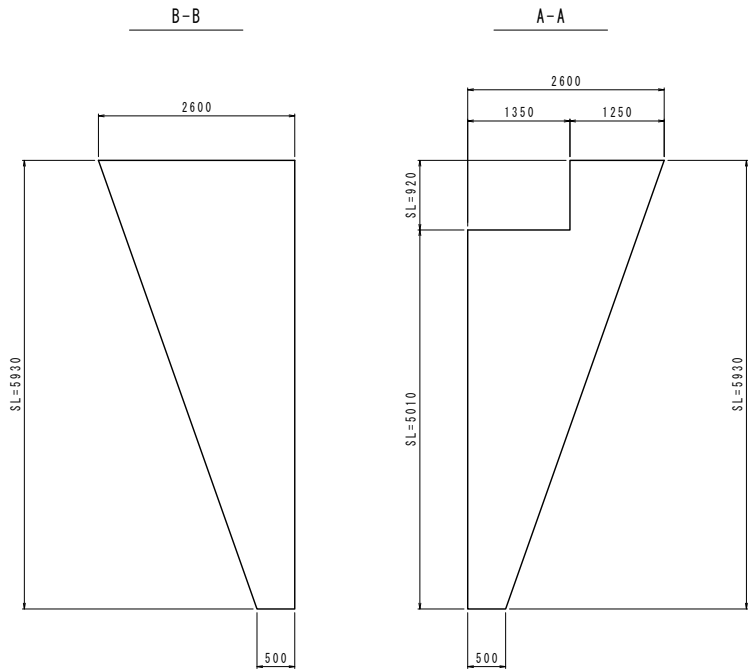

間知ブロック張 単位数量表

10m2当り

| 名 称      | 規 格        | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|----------|------------|----|-------|-----|
| 間知ブロック   | 控35cm      | m2 | 10.00 |     |
| 胴込コンクリート | 18-8-25BB  | m3 | 2.20  |     |
| 裏コンクリート  | 18-8-25BB  | m3 | -     |     |
| 裏込材      | RC-40      | m3 | 3.00  |     |
| 水抜パイプ    | VPφ50      | m  | 2.2   |     |
| 吸出防止材    | 300×300×30 | m2 | 0.4   |     |

平ブロック張 単位数量表

10m2当り

| 名 称    | 規 格         | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------|-------------|----|-------|-----|
| 平張ブロック | 500×300×120 | m2 | 10.00 |     |
| 裏込材    | RC-40       | m3 | 1.00  |     |

天端工 単位数量表

10m当り

| 名 称    | 規 格          | 単位 | 数 量    | 摘 要            |
|--------|--------------|----|--------|----------------|
| コンクリート | 18-8-25BB    | m3 | 0.44   |                |
| 型 枠    |              | m2 | 2.50   |                |
| 目 地 材  | 樹脂発泡体 t=10mm | m2 | (0.04) | 10m程度に1箇所 別途計上 |

基礎工 (A) 単位数量表

10m当り

| 名 称      | 規 格              | 単位 | 数 量    | 摘 要            |
|----------|------------------|----|--------|----------------|
| コンクリート   | 18-8-40BB        | m3 | 0.91   |                |
| 型 枠      |                  | m2 | 4.50   |                |
| 均しコンクリート | 18-8-40BB, t=100 | m2 | 5.50   |                |
| 均しコン型枠   |                  | m2 | 2.00   |                |
| 目 地 材    | 樹脂発泡体 t=10mm     | m2 | (0.09) | 10m程度に1箇所 別途計上 |
| 基面整正     |                  | m2 | 5.50   |                |

路肩工 単位数量表

10m当り

| 名 称    | 規 格          | 単位 | 数 量    | 摘 要            |
|--------|--------------|----|--------|----------------|
| コンクリート | 18-8-25BB    | m3 | 0.32   |                |
| 型 枠    |              | m2 | 1.00   |                |
| 目 地 材  | 樹脂発泡体 t=10mm | m2 | (0.03) | 10m程度に1箇所 別途計上 |
| 裏込材    | RC-40        | m3 | 0.19   |                |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図 面 名 | 樋管工 間知ブロック張 平ブロック張 構造図 |
| 縮 尺   | 1:50                   |
| 図面番号  | 45                     |
| 会 社 名 |                        |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町              |

土工図

S=1:100 (A1)  
S=1:200 (A3)

側面図


S=1:100

可児川左岸堤防（町道180号線）

NO. 4+11.466


(GH=123.506)

FH=123.693

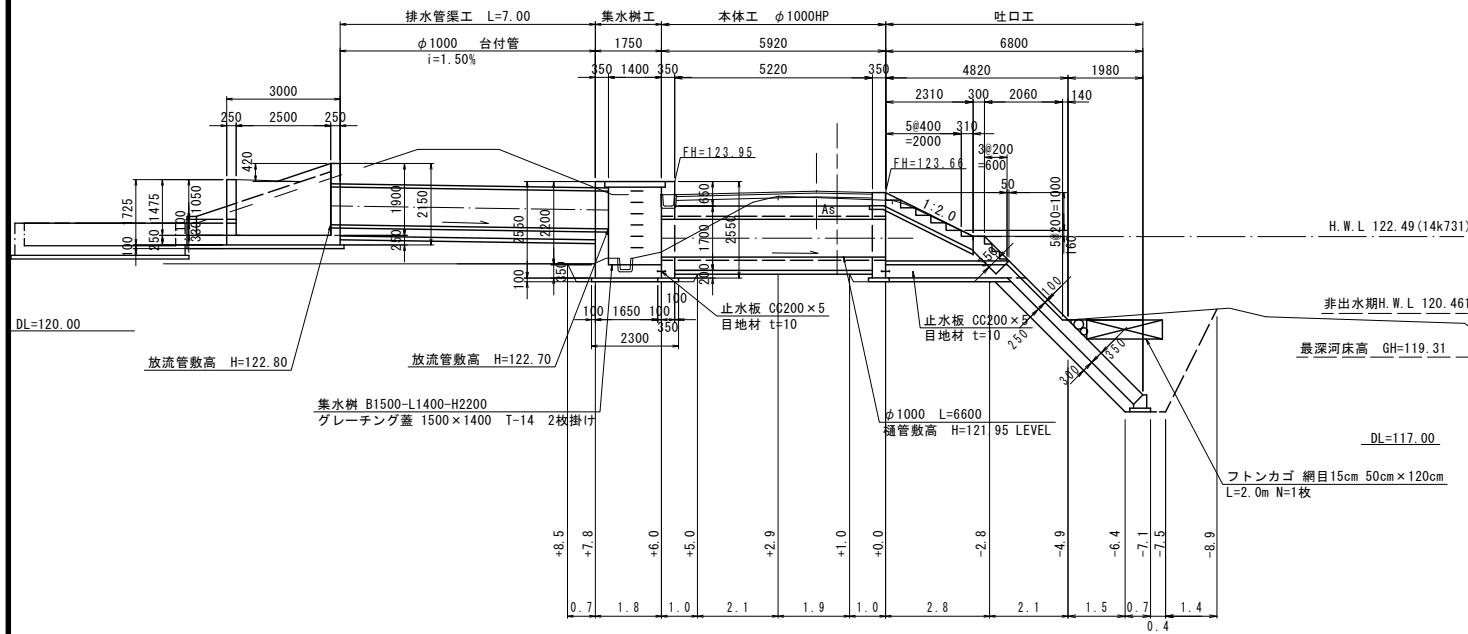

横断面図


S=1:100

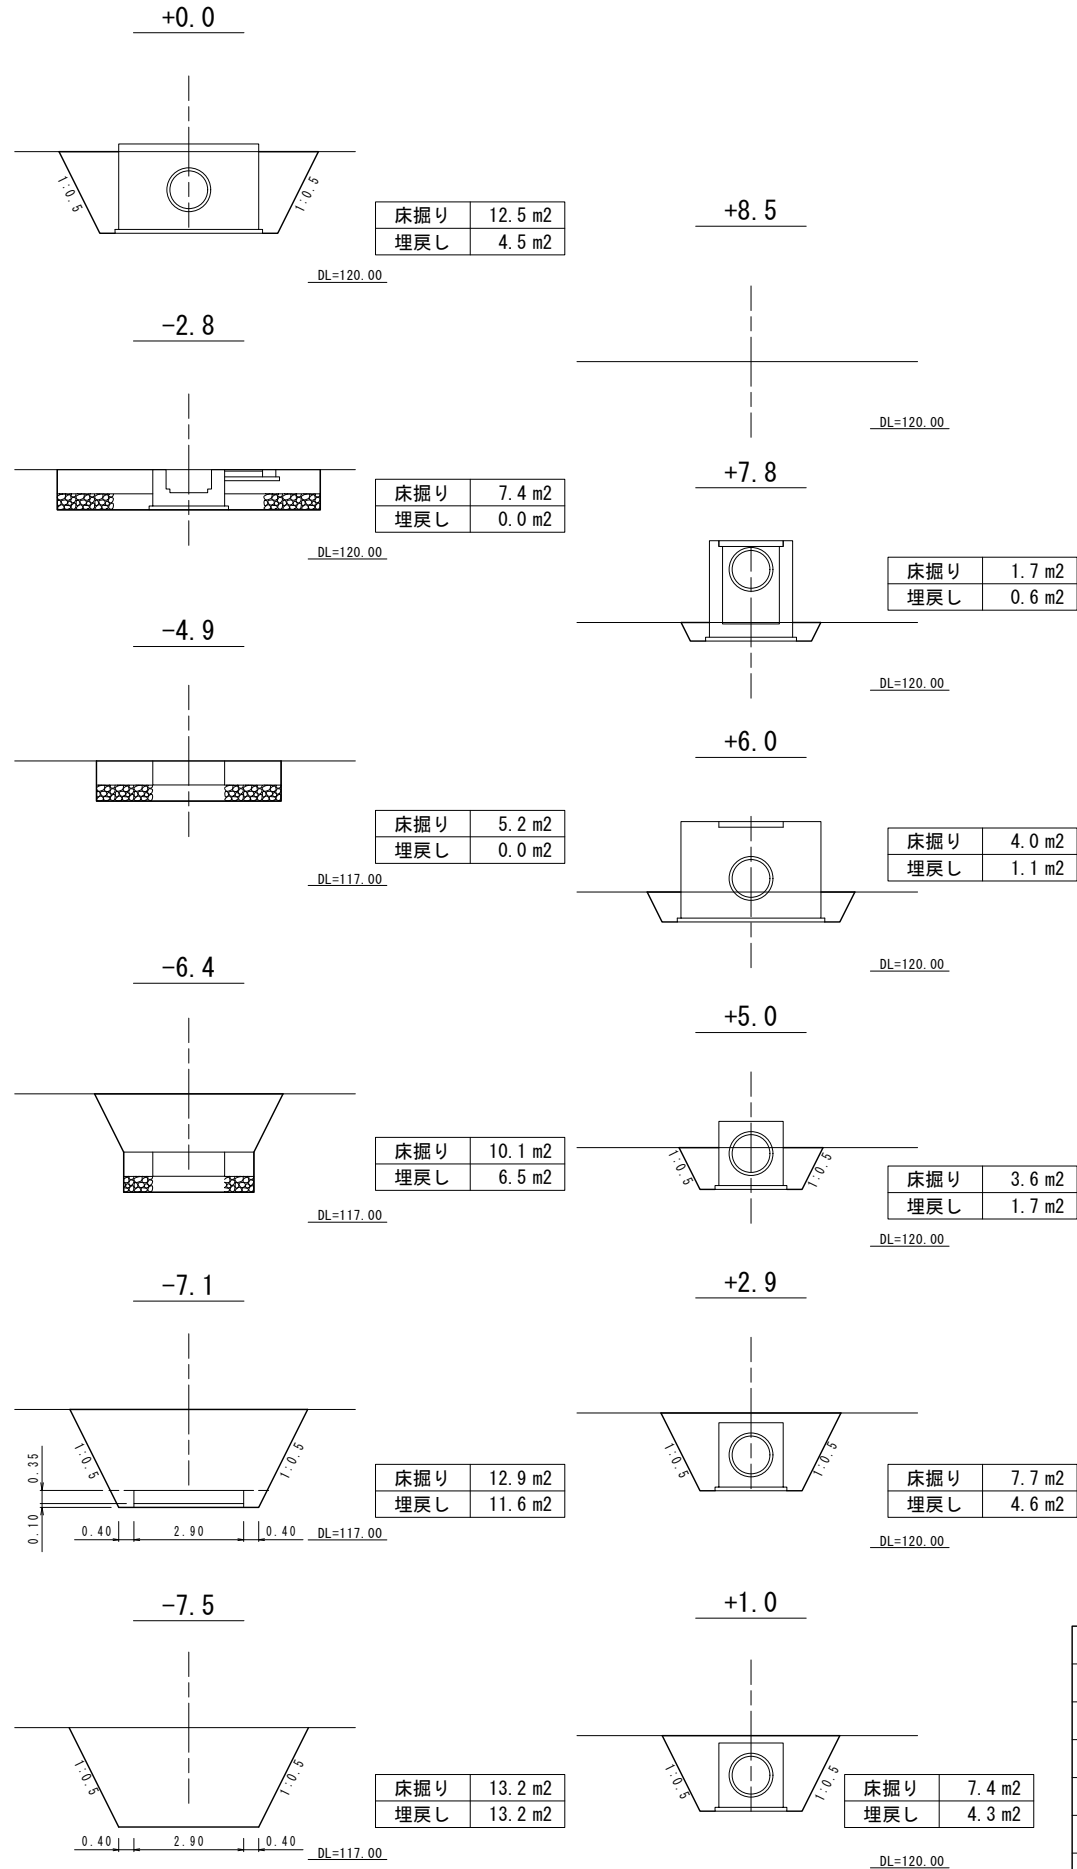


|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 樋管工 土工図         |
| 縮尺   | 1:100           |
| 図面番号 | 46              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |

S=1 : 50 (A1)  
S=1 : 100 (A3)

S=1:50



S=1 : 50




S=1:50




|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 樋管工 取壊し図        |
| 縮 尺   | 1:50            |
| 図面番号  | 47              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


S=1:250

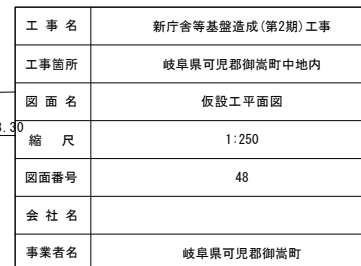


仮設道路縦断面図 S=1:200

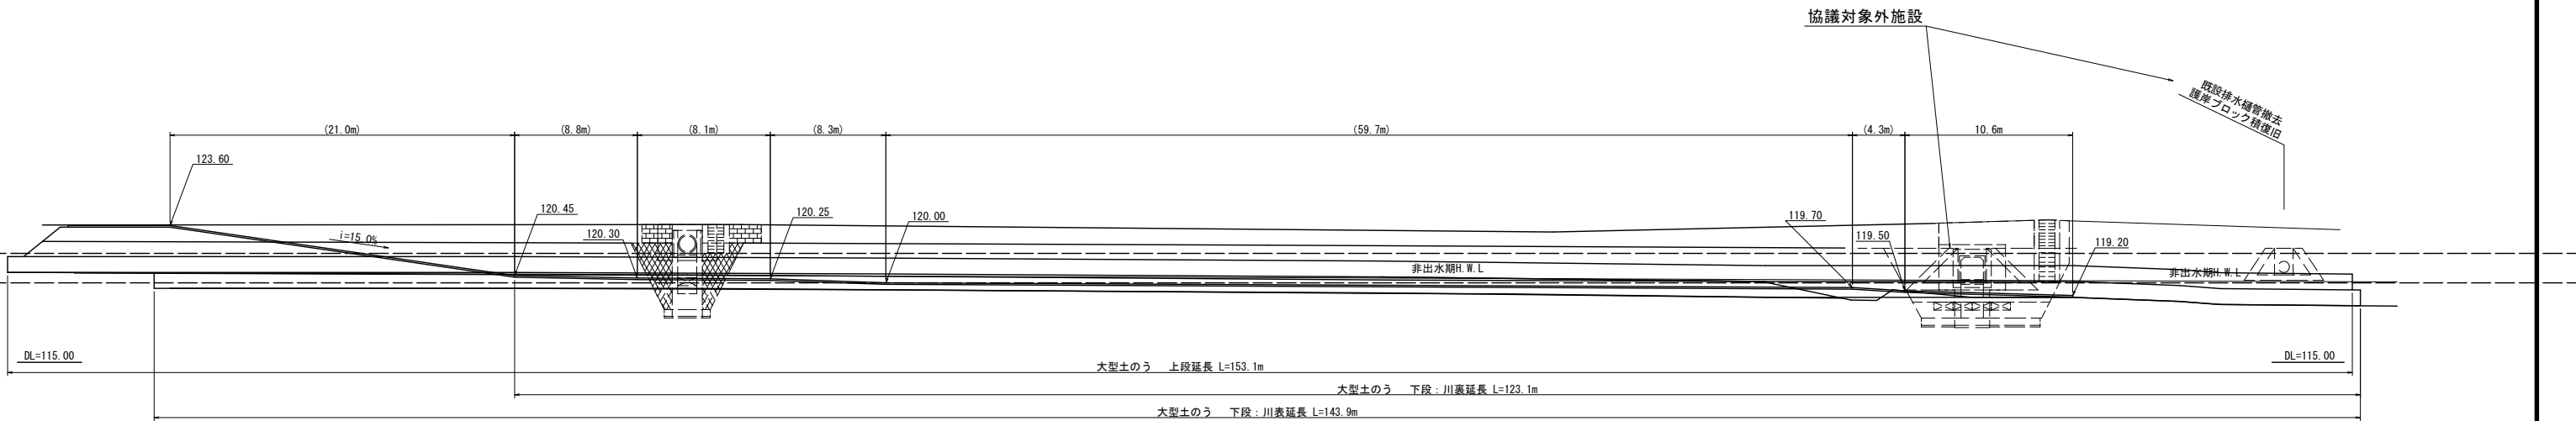

横断面図 S=1:100

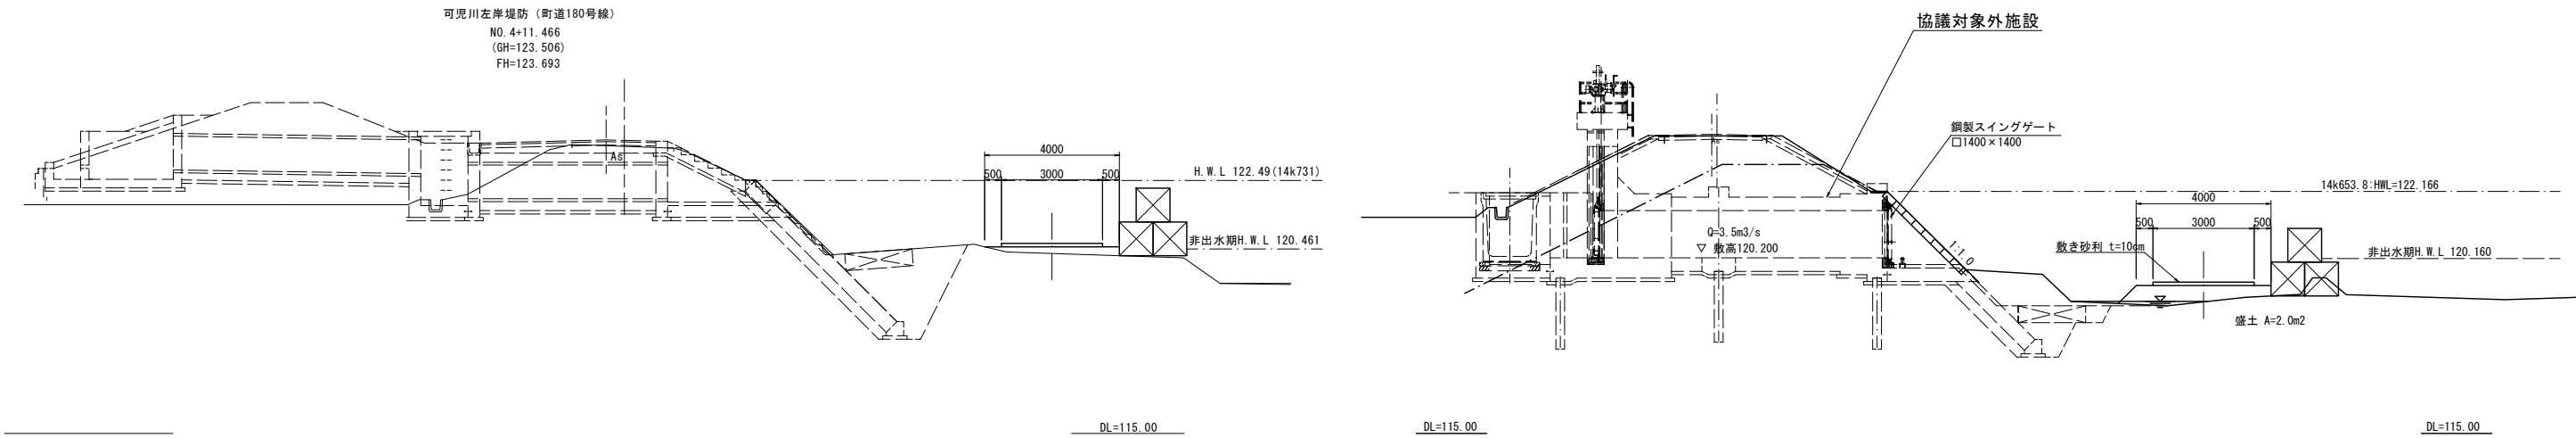

断面 A-A

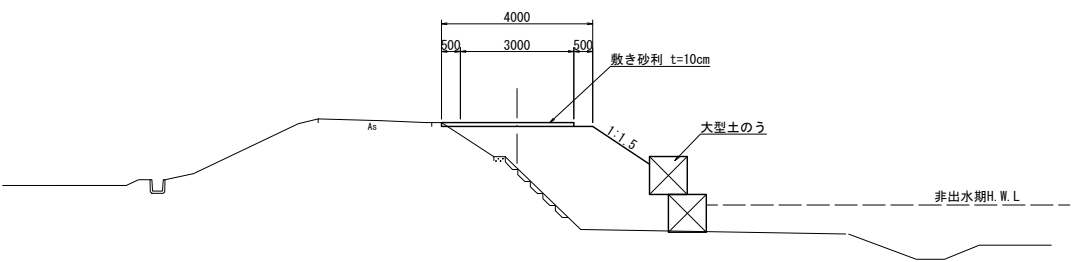


大型土のう数量

|        |          |                        |
|--------|----------|------------------------|
| 上段     | L=153.1m | N = 153.1/1.10 = 139 袋 |
| 下段 川表側 | L=143.9m | N = 143.9/1.10 = 131 袋 |
| 川裏側    | L=123.1m | N = 123.1/1.10 = 112 袋 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 仮設工縦横断面図        |
| 縮尺   | 図示              |
| 図面番号 | 49              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |


S=1 : 100/

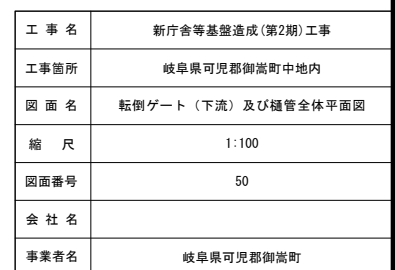 $\partial_t$ 


転倒ゲート躯体図（下流）

S=1:30


A-A断面図

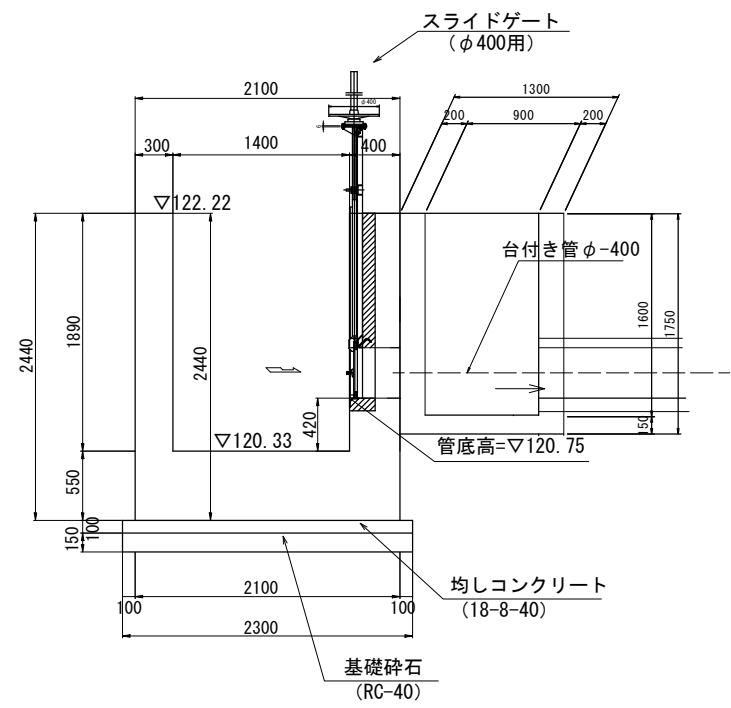

B-B断面図

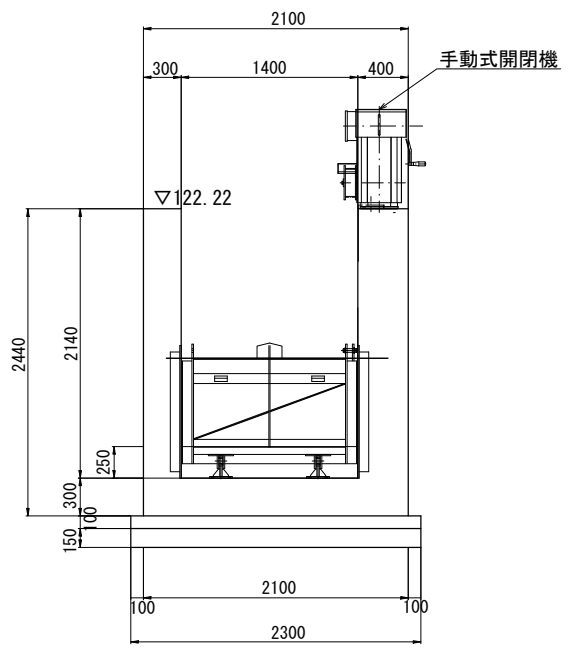


C-C断面図

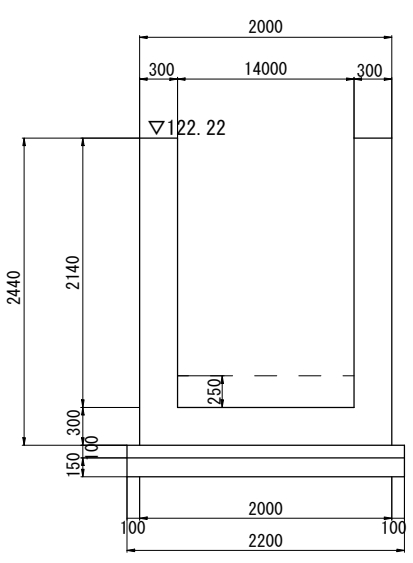

台付き管φ-400布設図

S=1:30


台付管布設図

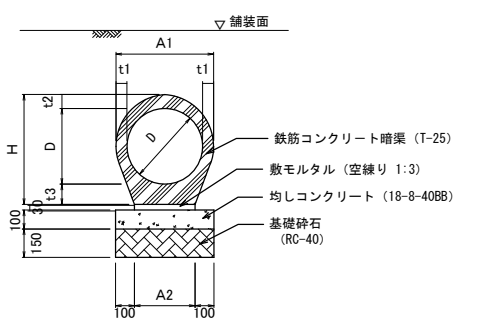


材料表

| 台付管   | 数 量 表        |                  |                |               |              |             |             |             | 10m当り   |
|-------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|       | 台付管本体<br>(本) | 均しコンクリート<br>(m3) | 均しコン型枠<br>(m2) | 敷モルタル<br>(m3) | 基礎砕石<br>(m2) | 床 掘<br>(m3) | 埋 戻<br>(m3) | 残 土<br>(m3) |         |
| 口 径   |              |                  |                |               |              |             |             |             | 摘要      |
| φ 200 | 10.0         | 0.36             | 2.0            | 0.05          | 3.60         | —           | —           | —           | 1,000/本 |
| φ 250 | 5.0          | 0.40             | 2.0            | 0.06          | 4.00         | —           | —           | —           | 2,000/本 |
| φ 300 | 5.0          | 0.44             | 2.0            | 0.07          | 4.40         | —           | —           | —           | "       |
| φ 400 | 4.0          | 0.52             | 2.0            | 0.10          | 5.20         | —           | —           | —           | 2,500/本 |
| φ 500 | 4.0          | 0.60             | 2.0            | 0.12          | 6.00         | —           | —           | —           | "       |
| φ 600 | 4.0          | 0.65             | 2.0            | 0.14          | 6.50         | 5.8         | 3.7         | 1.7         | "       |
| φ 700 | 4.0          | 0.70             | 2.0            | 0.15          | 7.00         | —           | —           | —           | "       |
| φ 800 | 4.0          | 0.75             | 2.0            | 0.17          | 7.50         | —           | —           | —           | "       |

平 面 図

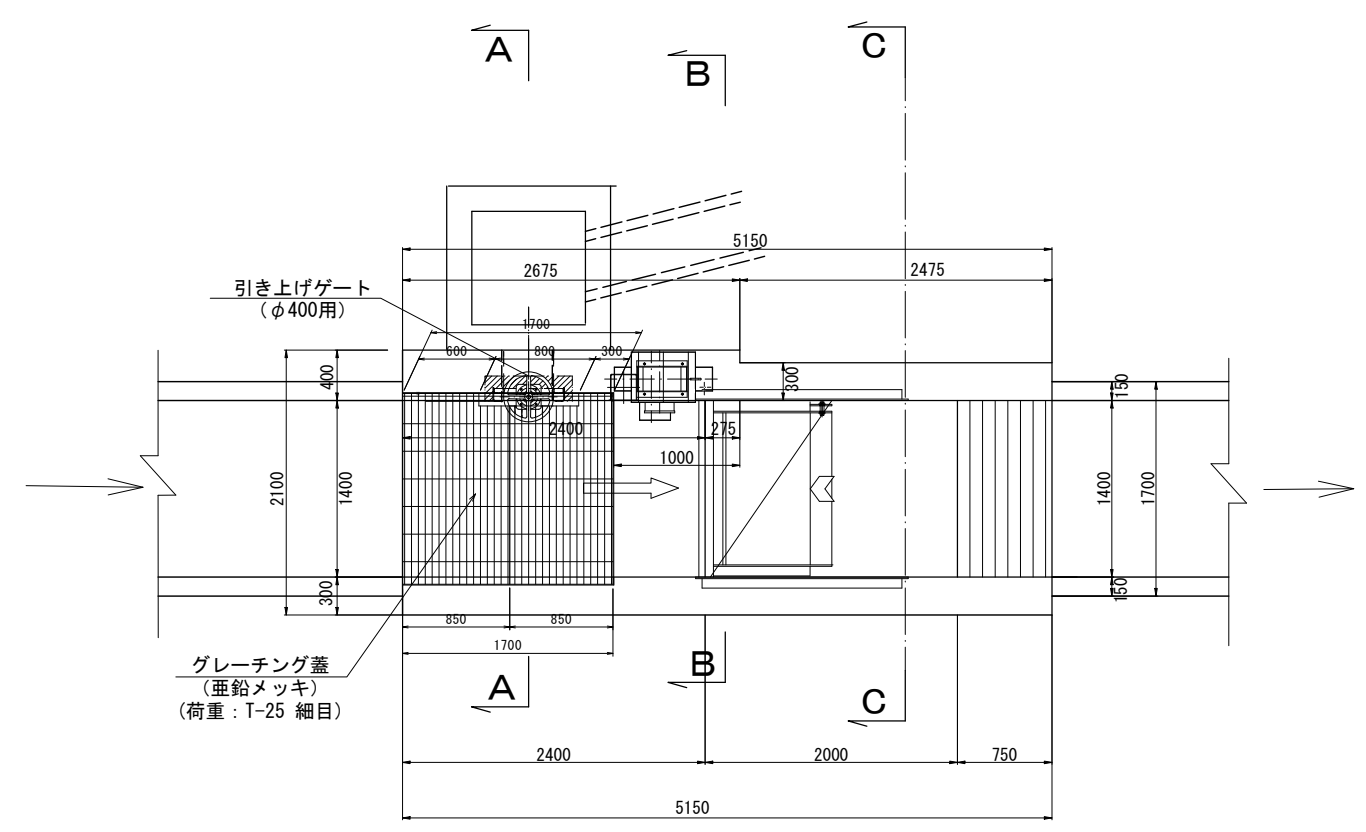

側 断 面 図

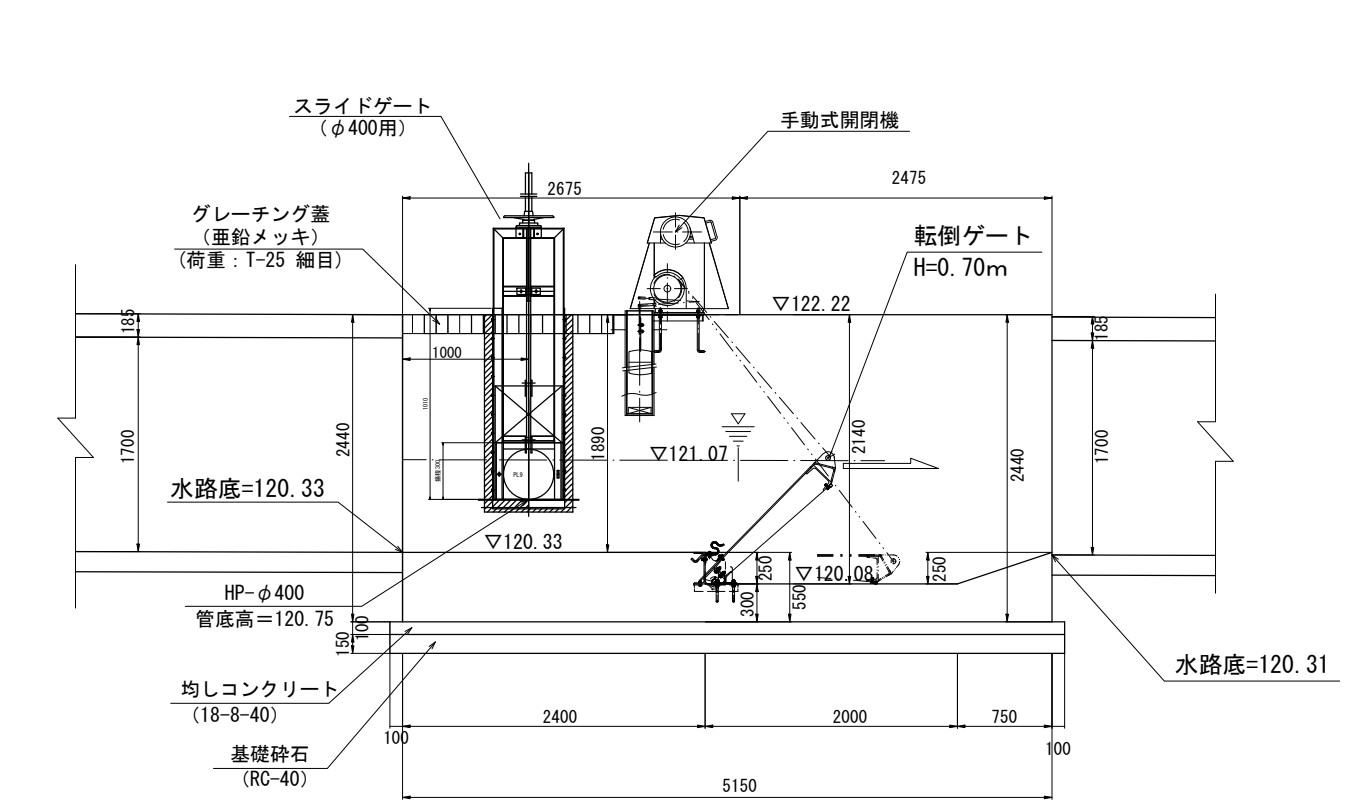


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 転倒ゲート躯体図(下流)    |
| 縮 尺   | 1:30            |
| 図面番号  | 51              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

平面图


Technical drawing of a door and window assembly. The drawing shows a side elevation of a door with a window unit above it. Key dimensions and labels include:

- Door Dimensions:**
  - Door height: 1400 (有効幅 1400)
  - Door width: 2750
  - Door thickness: 400
- Window Dimensions:**
  - Window height: 300
  - Window width: 2675
  - Window thickness: 275
- Other Dimensions:**
  - Distance from door frame to window frame: 2400
  - Distance from door frame to window frame (total): 5150
  - Distance from door frame to window frame (effective width): 1000
  - Effective width of door frame: 有効幅 W=400
- Labels:**
  - 据付基準線 (Reference line for mounting)
  - ※ (Note symbol)

側面図





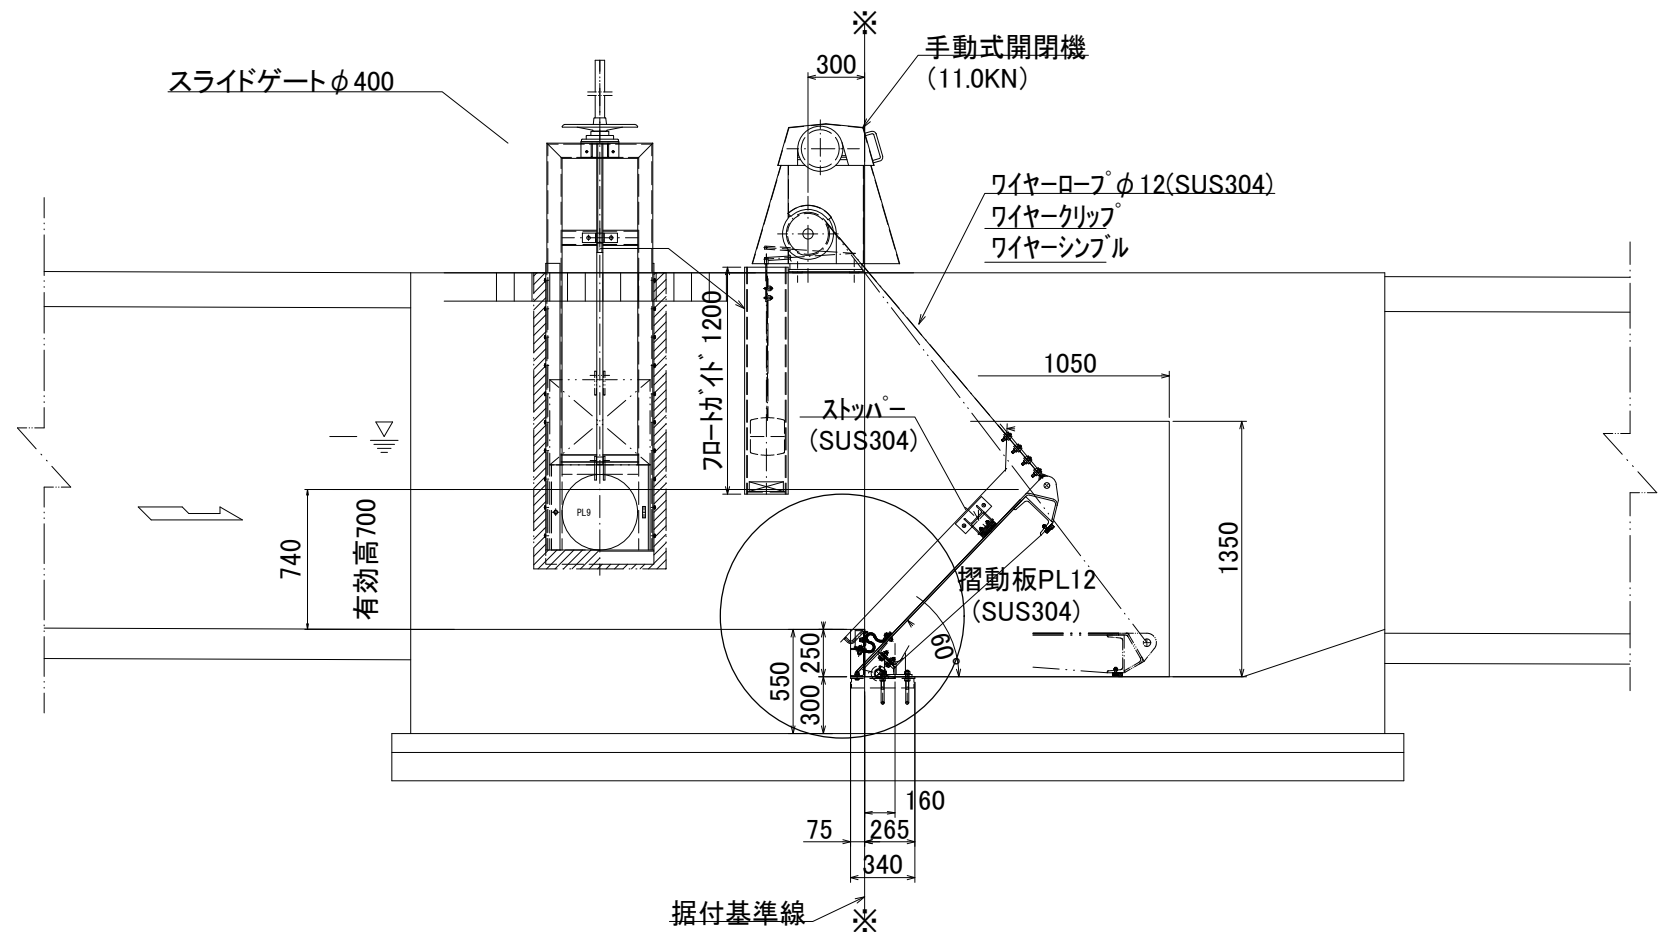


背面図

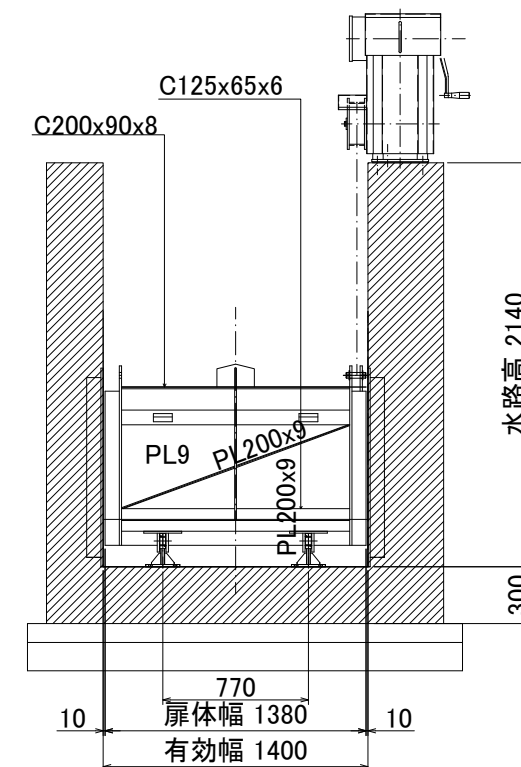

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事      |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内         |
| 図 面 名 | ワイヤー鋼製転倒ゲート1400×1000 |
| 縮 尺   | 1:20                 |
| 図面番号  | 52                   |
| 会 社 名 |                      |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町            |

ステンレス製簡易スライドゲート 400×400  
(4方水密)

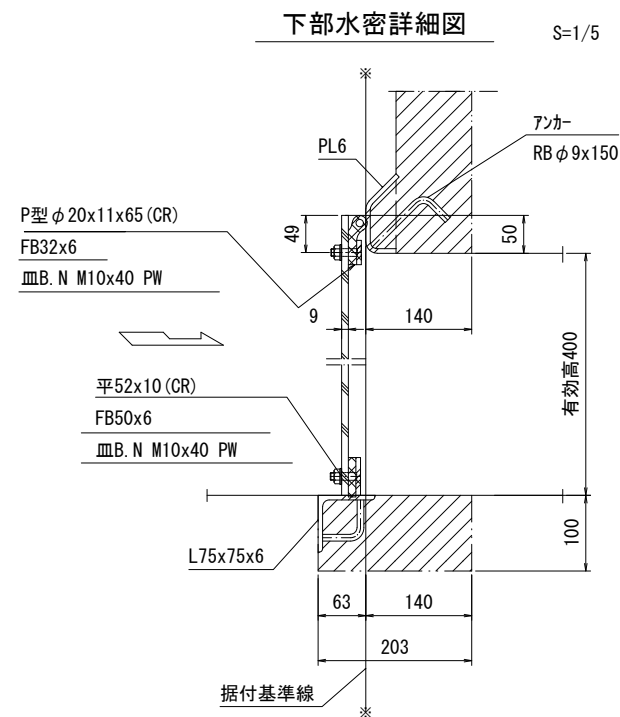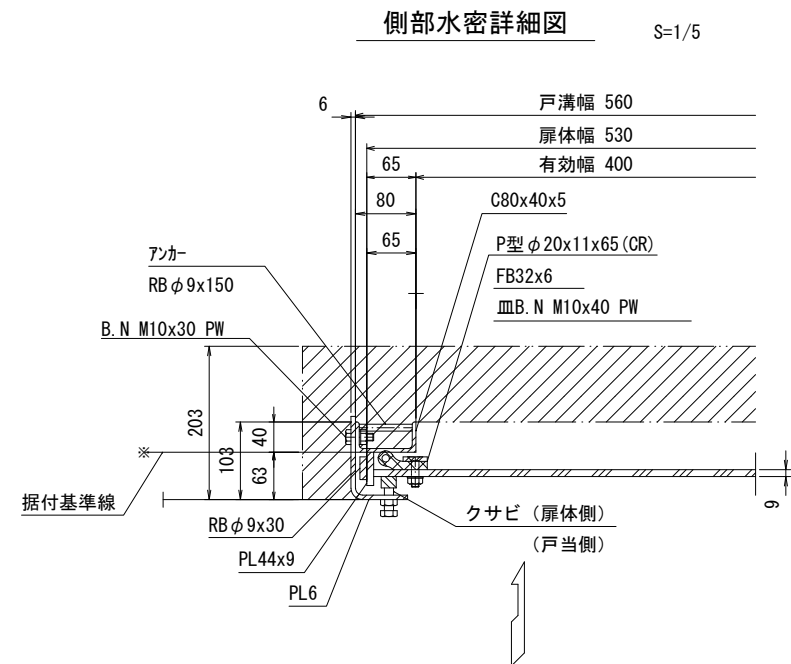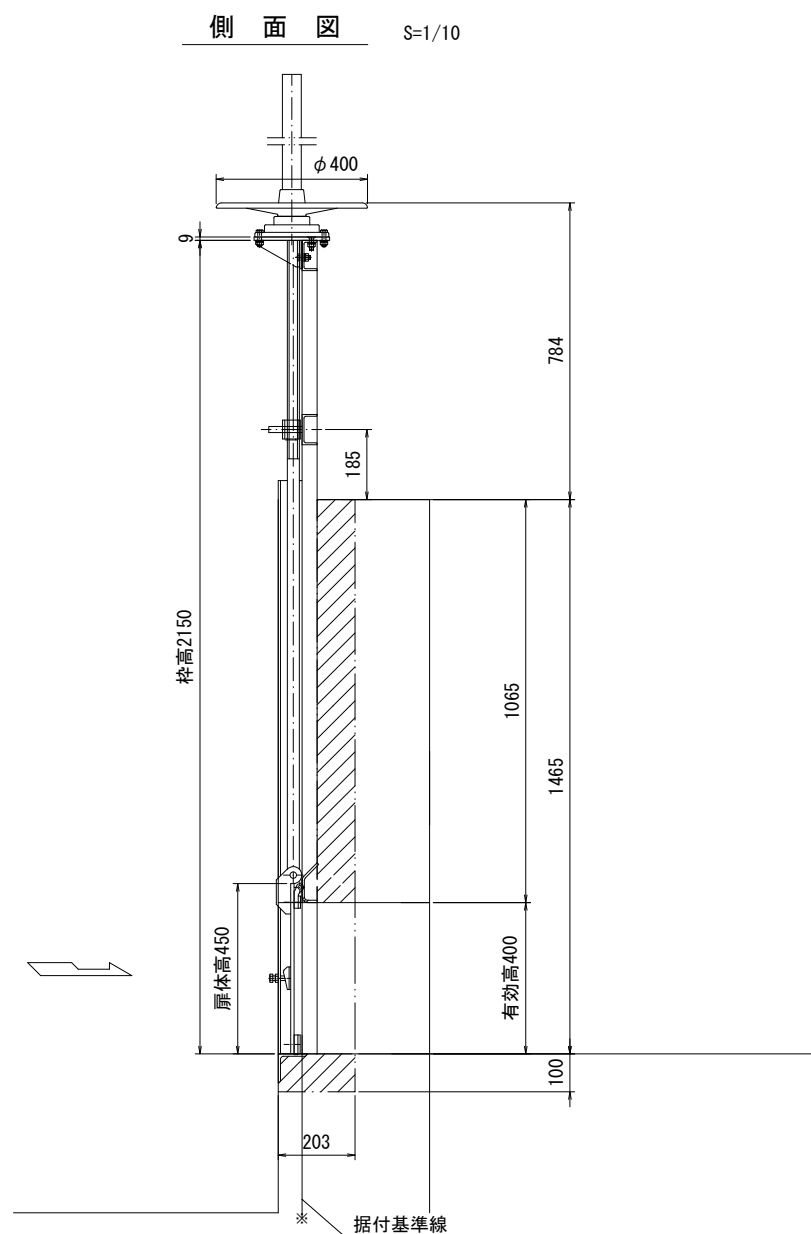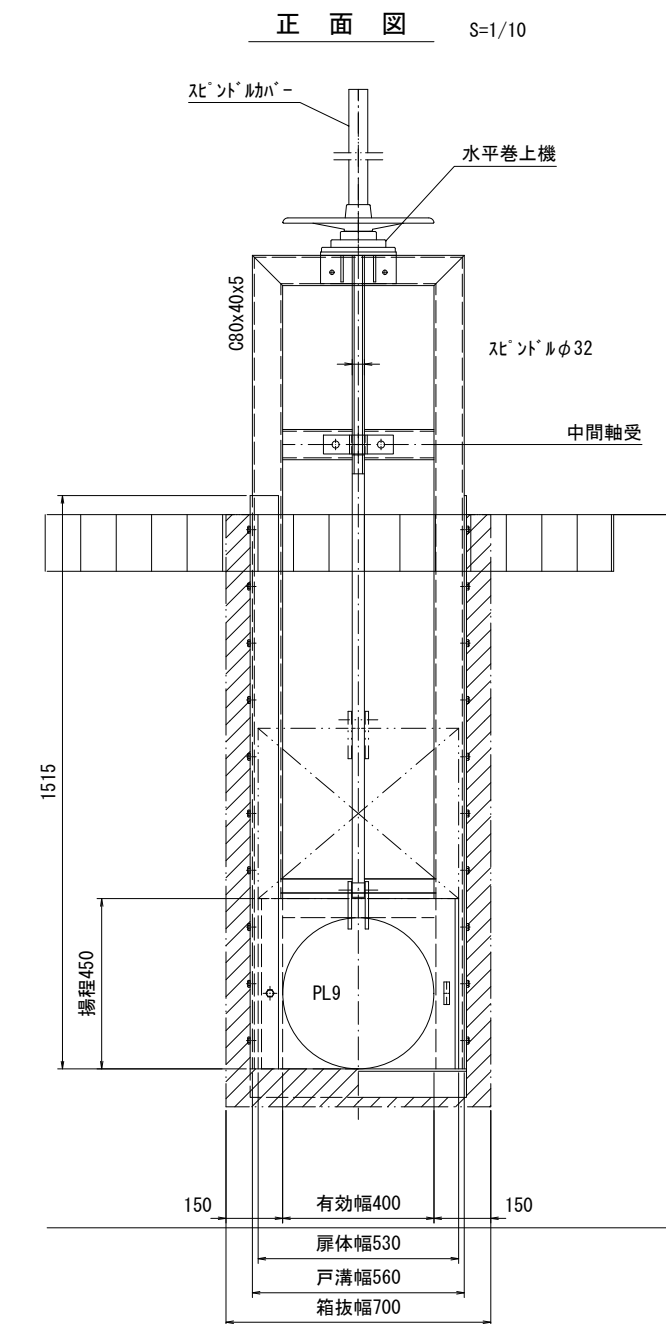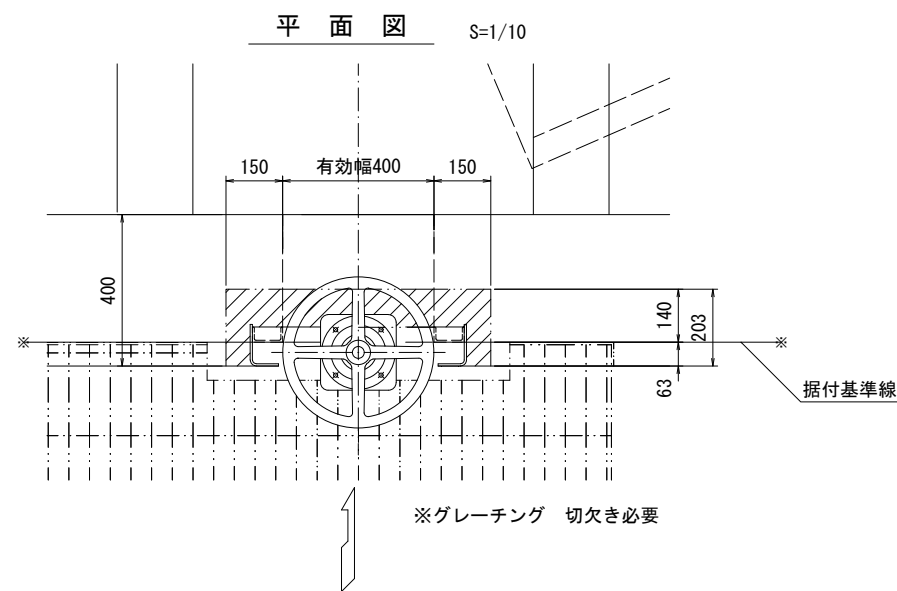


注記： 指示無き材質はSUS304とする。  
注記： 指示無き材質はSS400とする。

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事      |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内         |
| 図 面 名 | ステンレス製スライドゲート400x400 |
| 縮 尺   | 図示                   |
| 図面番号  | 53                   |
| 会 社 名 |                      |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町            |


転倒ゲート躯体配筋図（１）下流側

S=1：50


右側壁外面図  
4-4

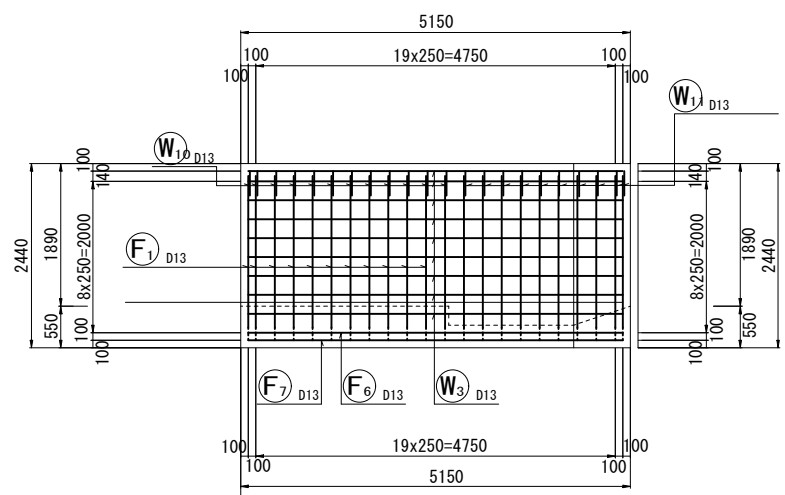


右側壁内面図  
5-5

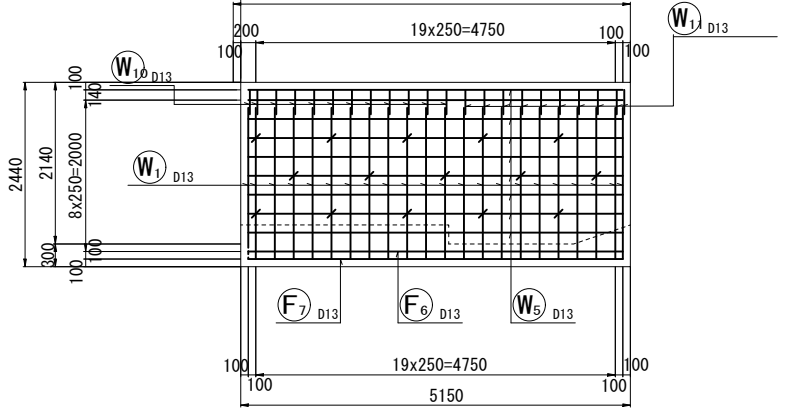


左側壁内面図  
6-6

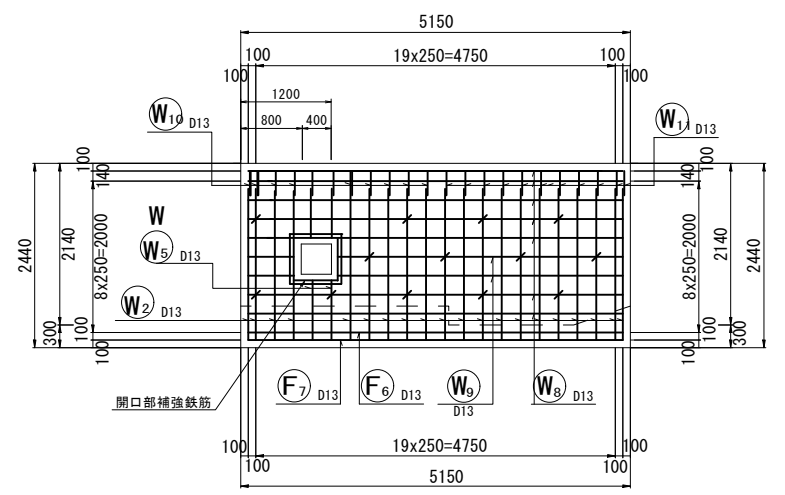


左側壁外面図  
7-7

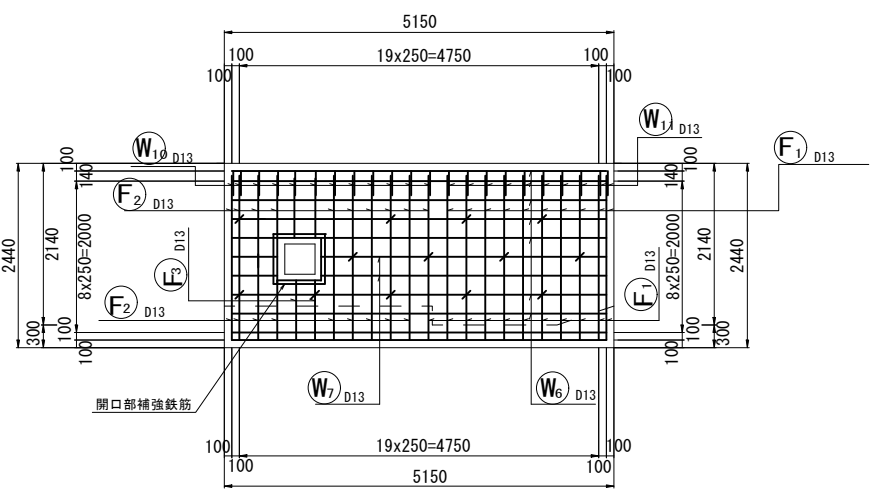


断面図 1  
1-1

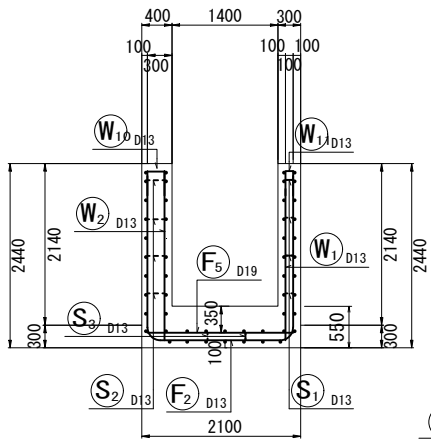


断面図 2  
2-2

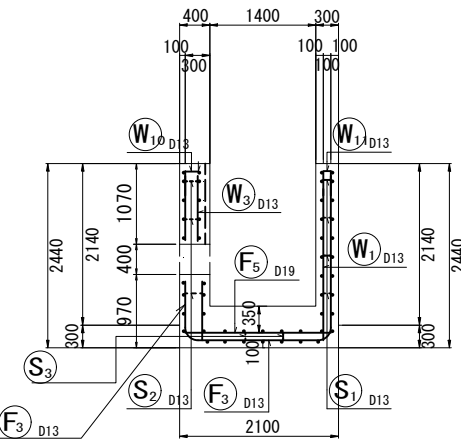


断面図 3  
3-3

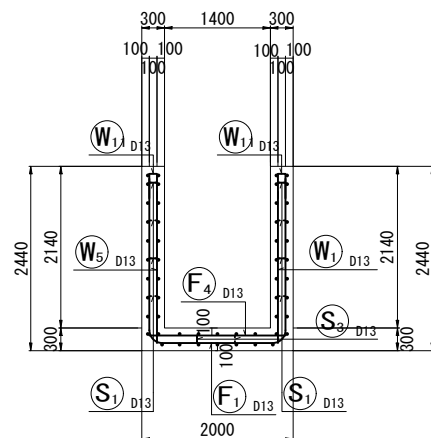


底板上面図  
8-8

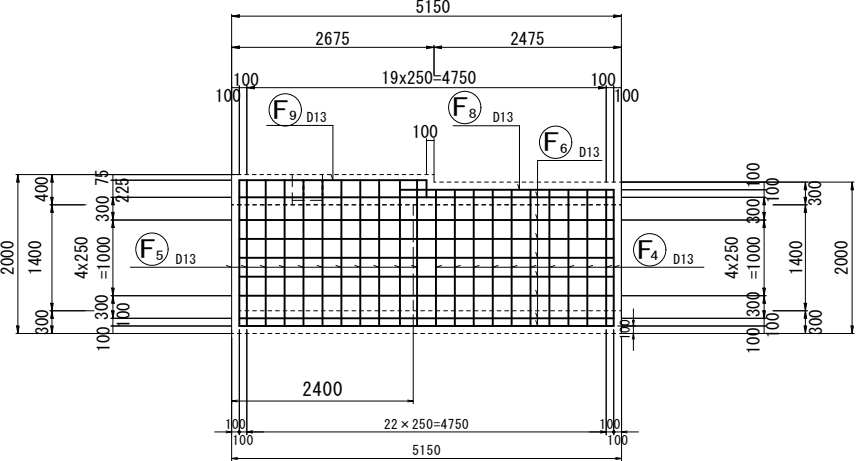


底板下面図  
9-9

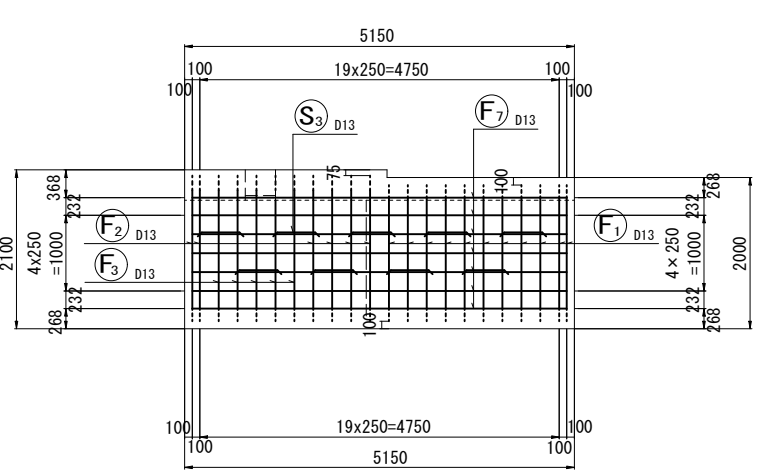

鉄筋組立図




位置図

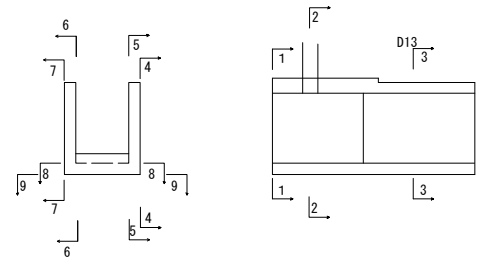

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事  |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内     |
| 図面名  | 転倒ゲート躯体配筋図(1)下流側 |
| 縮尺   | 1:50             |
| 図面番号 | 54               |
| 会社名  |                  |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町        |

転倒ゲート躯体配筋図 (2) 下流側  
S=1:50


## 加工図

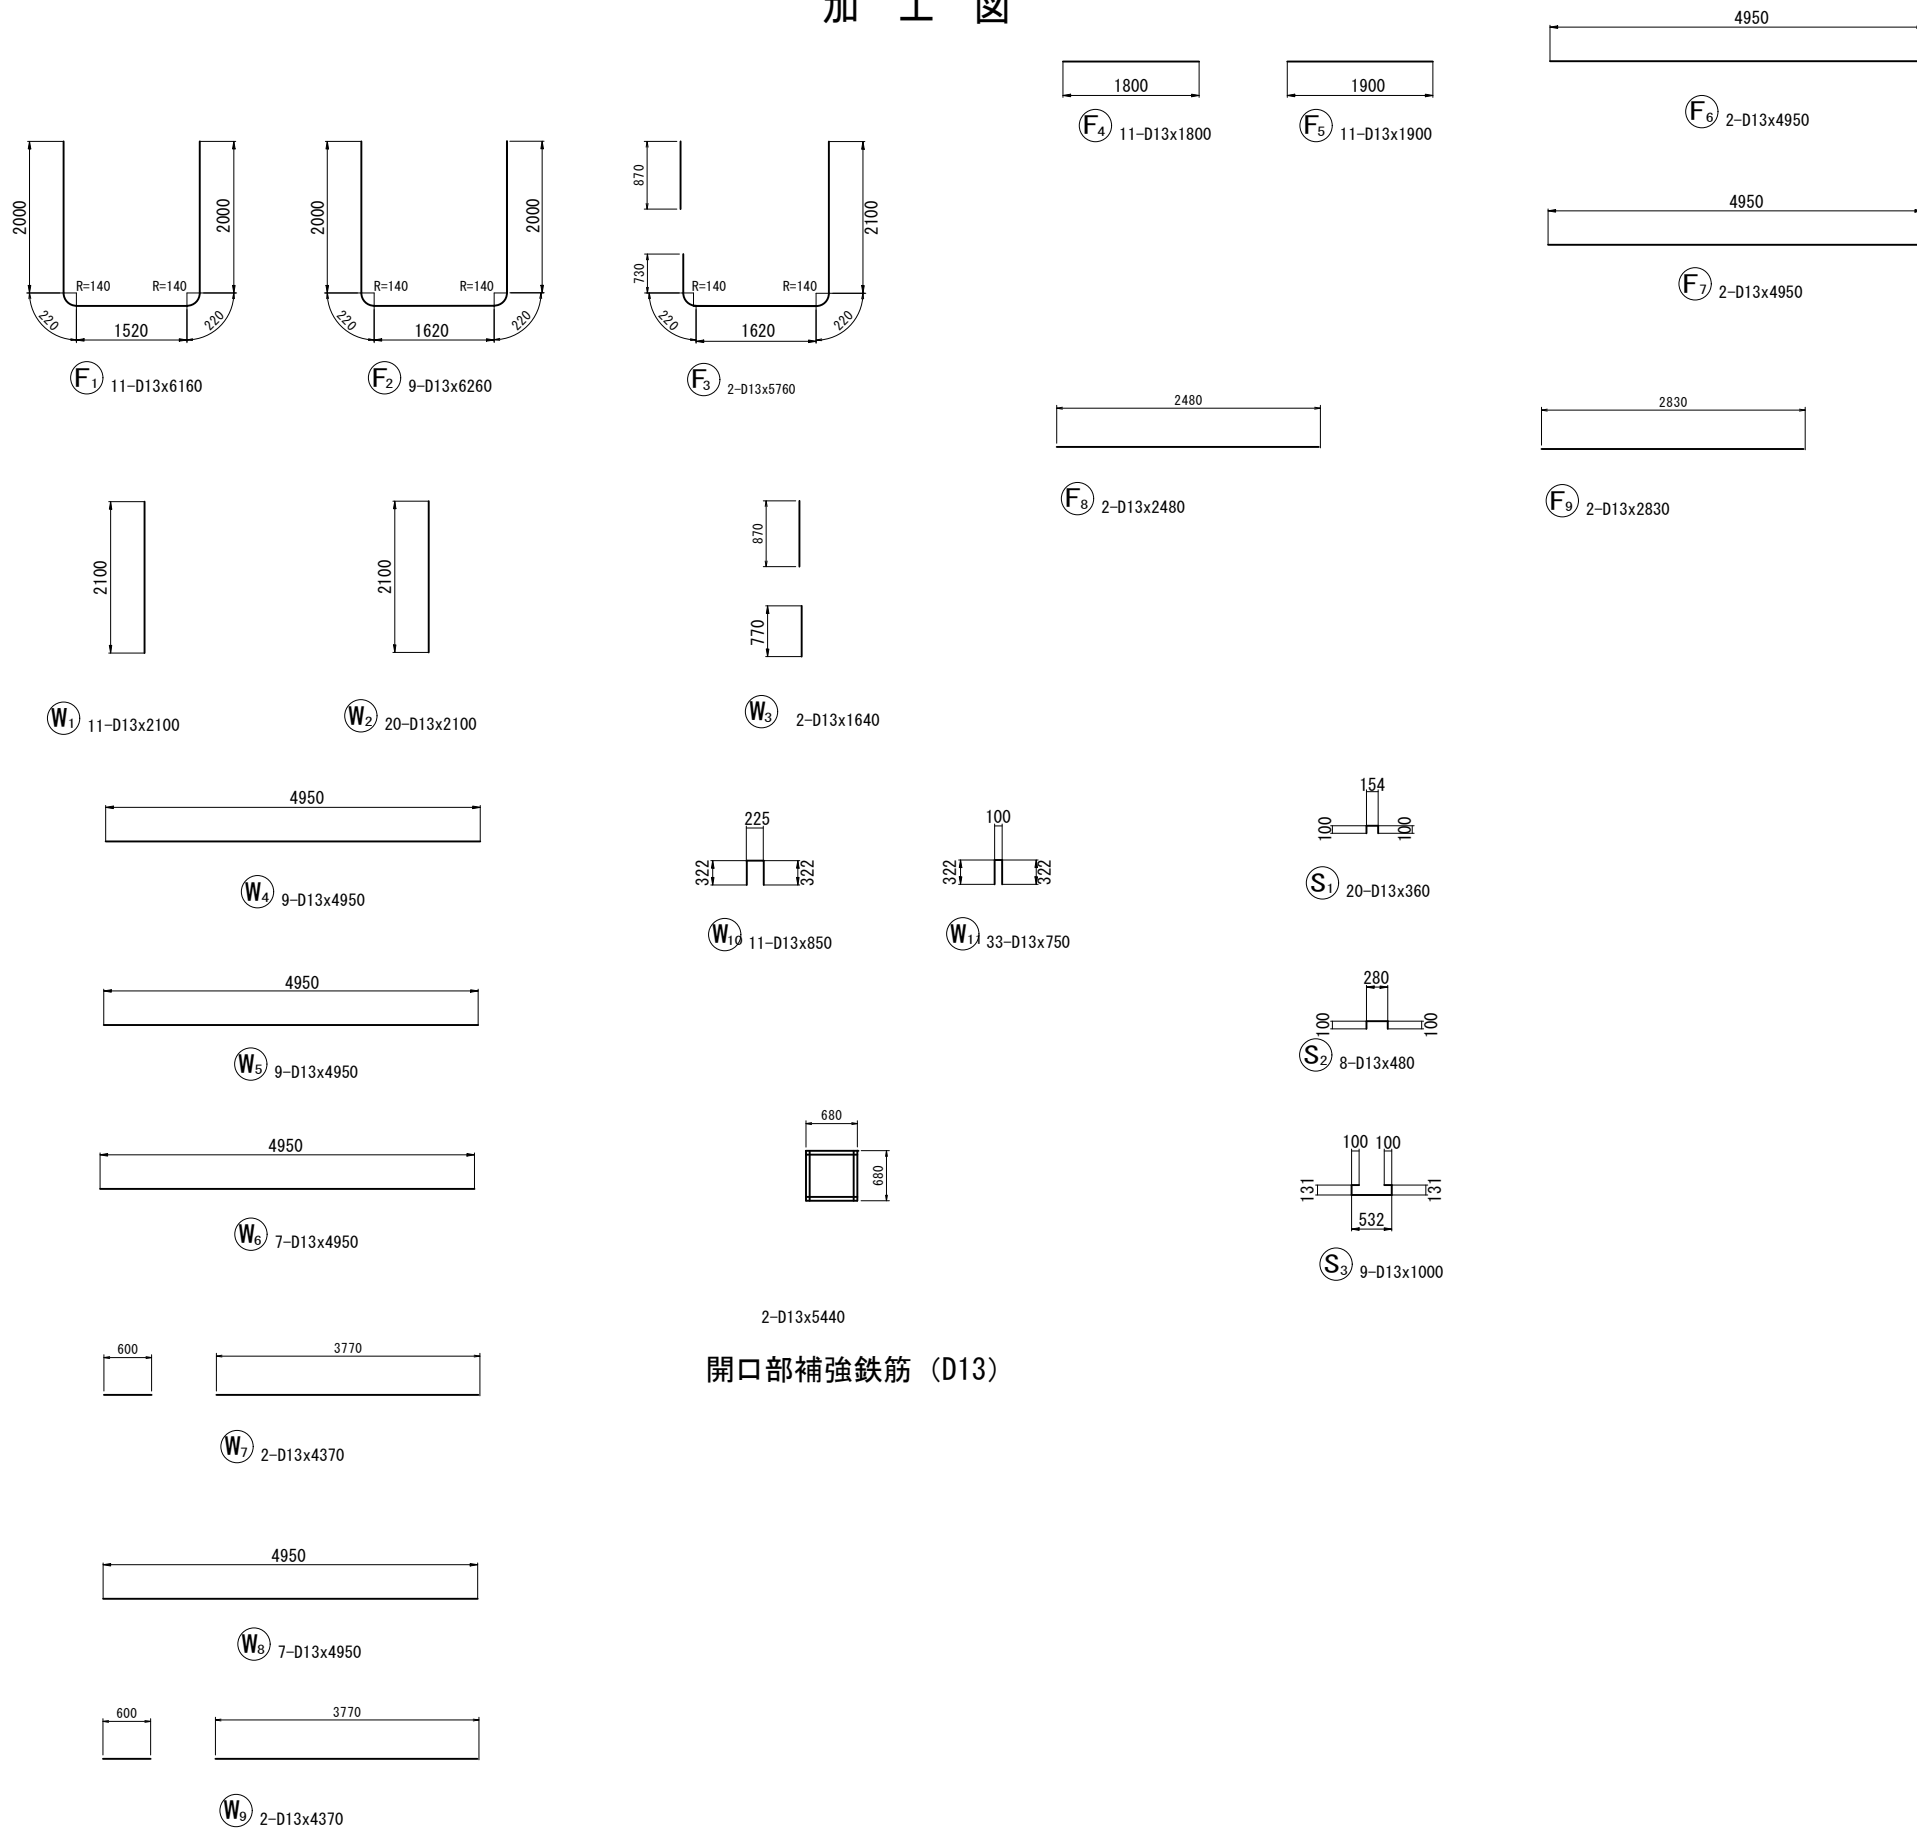

## 鉄筋表

| 記号      | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数 | 単位質量<br>(kg/m) | 1本当り質量<br>(kg) | 質量<br>(kg) | 摘要  |
|---------|-----|------------|----|----------------|----------------|------------|-----|
| F1      | D13 | 6160       | 11 | 0.995          | 6.129          | 67         | └─┘ |
| F2      | D13 | 6260       | 9  | 0.995          | 6.229          | 56         | └─┘ |
| F3      | D13 | 5760       | 2  | 0.995          | 5.731          | 11         | └─┘ |
| F4      | D13 | 1800       | 11 | 0.995          | 1.791          | 20         | —   |
| F5      | D13 | 1900       | 11 | 0.995          | 1.891          | 21         | —   |
| F6      | D13 | 4950       | 2  | 0.995          | 4.925          | 10         | ——  |
| F7      | D13 | 4950       | 2  | 0.995          | 4.925          | 10         | ——  |
| F8      | D13 | 2480       | 2  | 0.995          | 2.468          | 5          | ——  |
| F9      | D13 | 2830       | 2  | 0.995          | 2.816          | 6          | ——  |
|         |     |            |    |                |                |            |     |
| W1      | D13 | 2100       | 11 | 0.995          | 2.090          | 23         |     |
| W2      | D13 | 2100       | 20 | 0.995          | 2.090          | 42         |     |
| W3      | D13 | 1640       | 2  | 0.995          | 1.632          | 3          |     |
| W4      | D13 | 4950       | 9  | 0.995          | 4.925          | 44         | ——  |
| W5      | D13 | 4950       | 9  | 0.995          | 4.925          | 44         | ——  |
| W6      | D13 | 4950       | 7  | 0.995          | 4.925          | 34         | ——  |
| W7      | D13 | 4370       | 2  | 0.995          | 4.348          | 9          | ——  |
| W8      | D13 | 4950       | 7  | 0.995          | 4.925          | 34         | ——  |
| W9      | D13 | 4370       | 2  | 0.995          | 4.348          | 9          | ——  |
| W10     | D13 | 850        | 11 | 0.995          | 0.846          | 9          | ┐   |
| W11     | D13 | 750        | 33 | 0.995          | 0.746          | 25         | ┐   |
|         |     |            |    |                |                |            |     |
| S1      | D13 | 360        | 20 | 0.995          | 0.358          | 7          | ┐   |
| S2      | D13 | 480        | 8  | 0.995          | 0.478          | 4          | ┐   |
| S3      | D13 | 1000       | 9  | 0.995          | 0.995          | 9          | ┐   |
| 開口部補強鉄筋 |     |            |    |                |                |            |     |
| 角形鉄筋    | D13 | 5440       | 2  | 0.995          | 0.995          | 9          | □   |
|         |     |            |    |                |                |            |     |
|         |     |            |    |                |                |            |     |
|         |     |            |    |                |                |            |     |
| 合計      |     |            |    |                |                | 502 kg     |     |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基礎造成(第2期)工事  |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内     |
| 図 面 名 | 転倒ゲート躯体配筋図(2)下流側 |
| 縮 尺   | 1:50             |
| 図面番号  | 55               |
| 会 社 名 |                  |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町        |

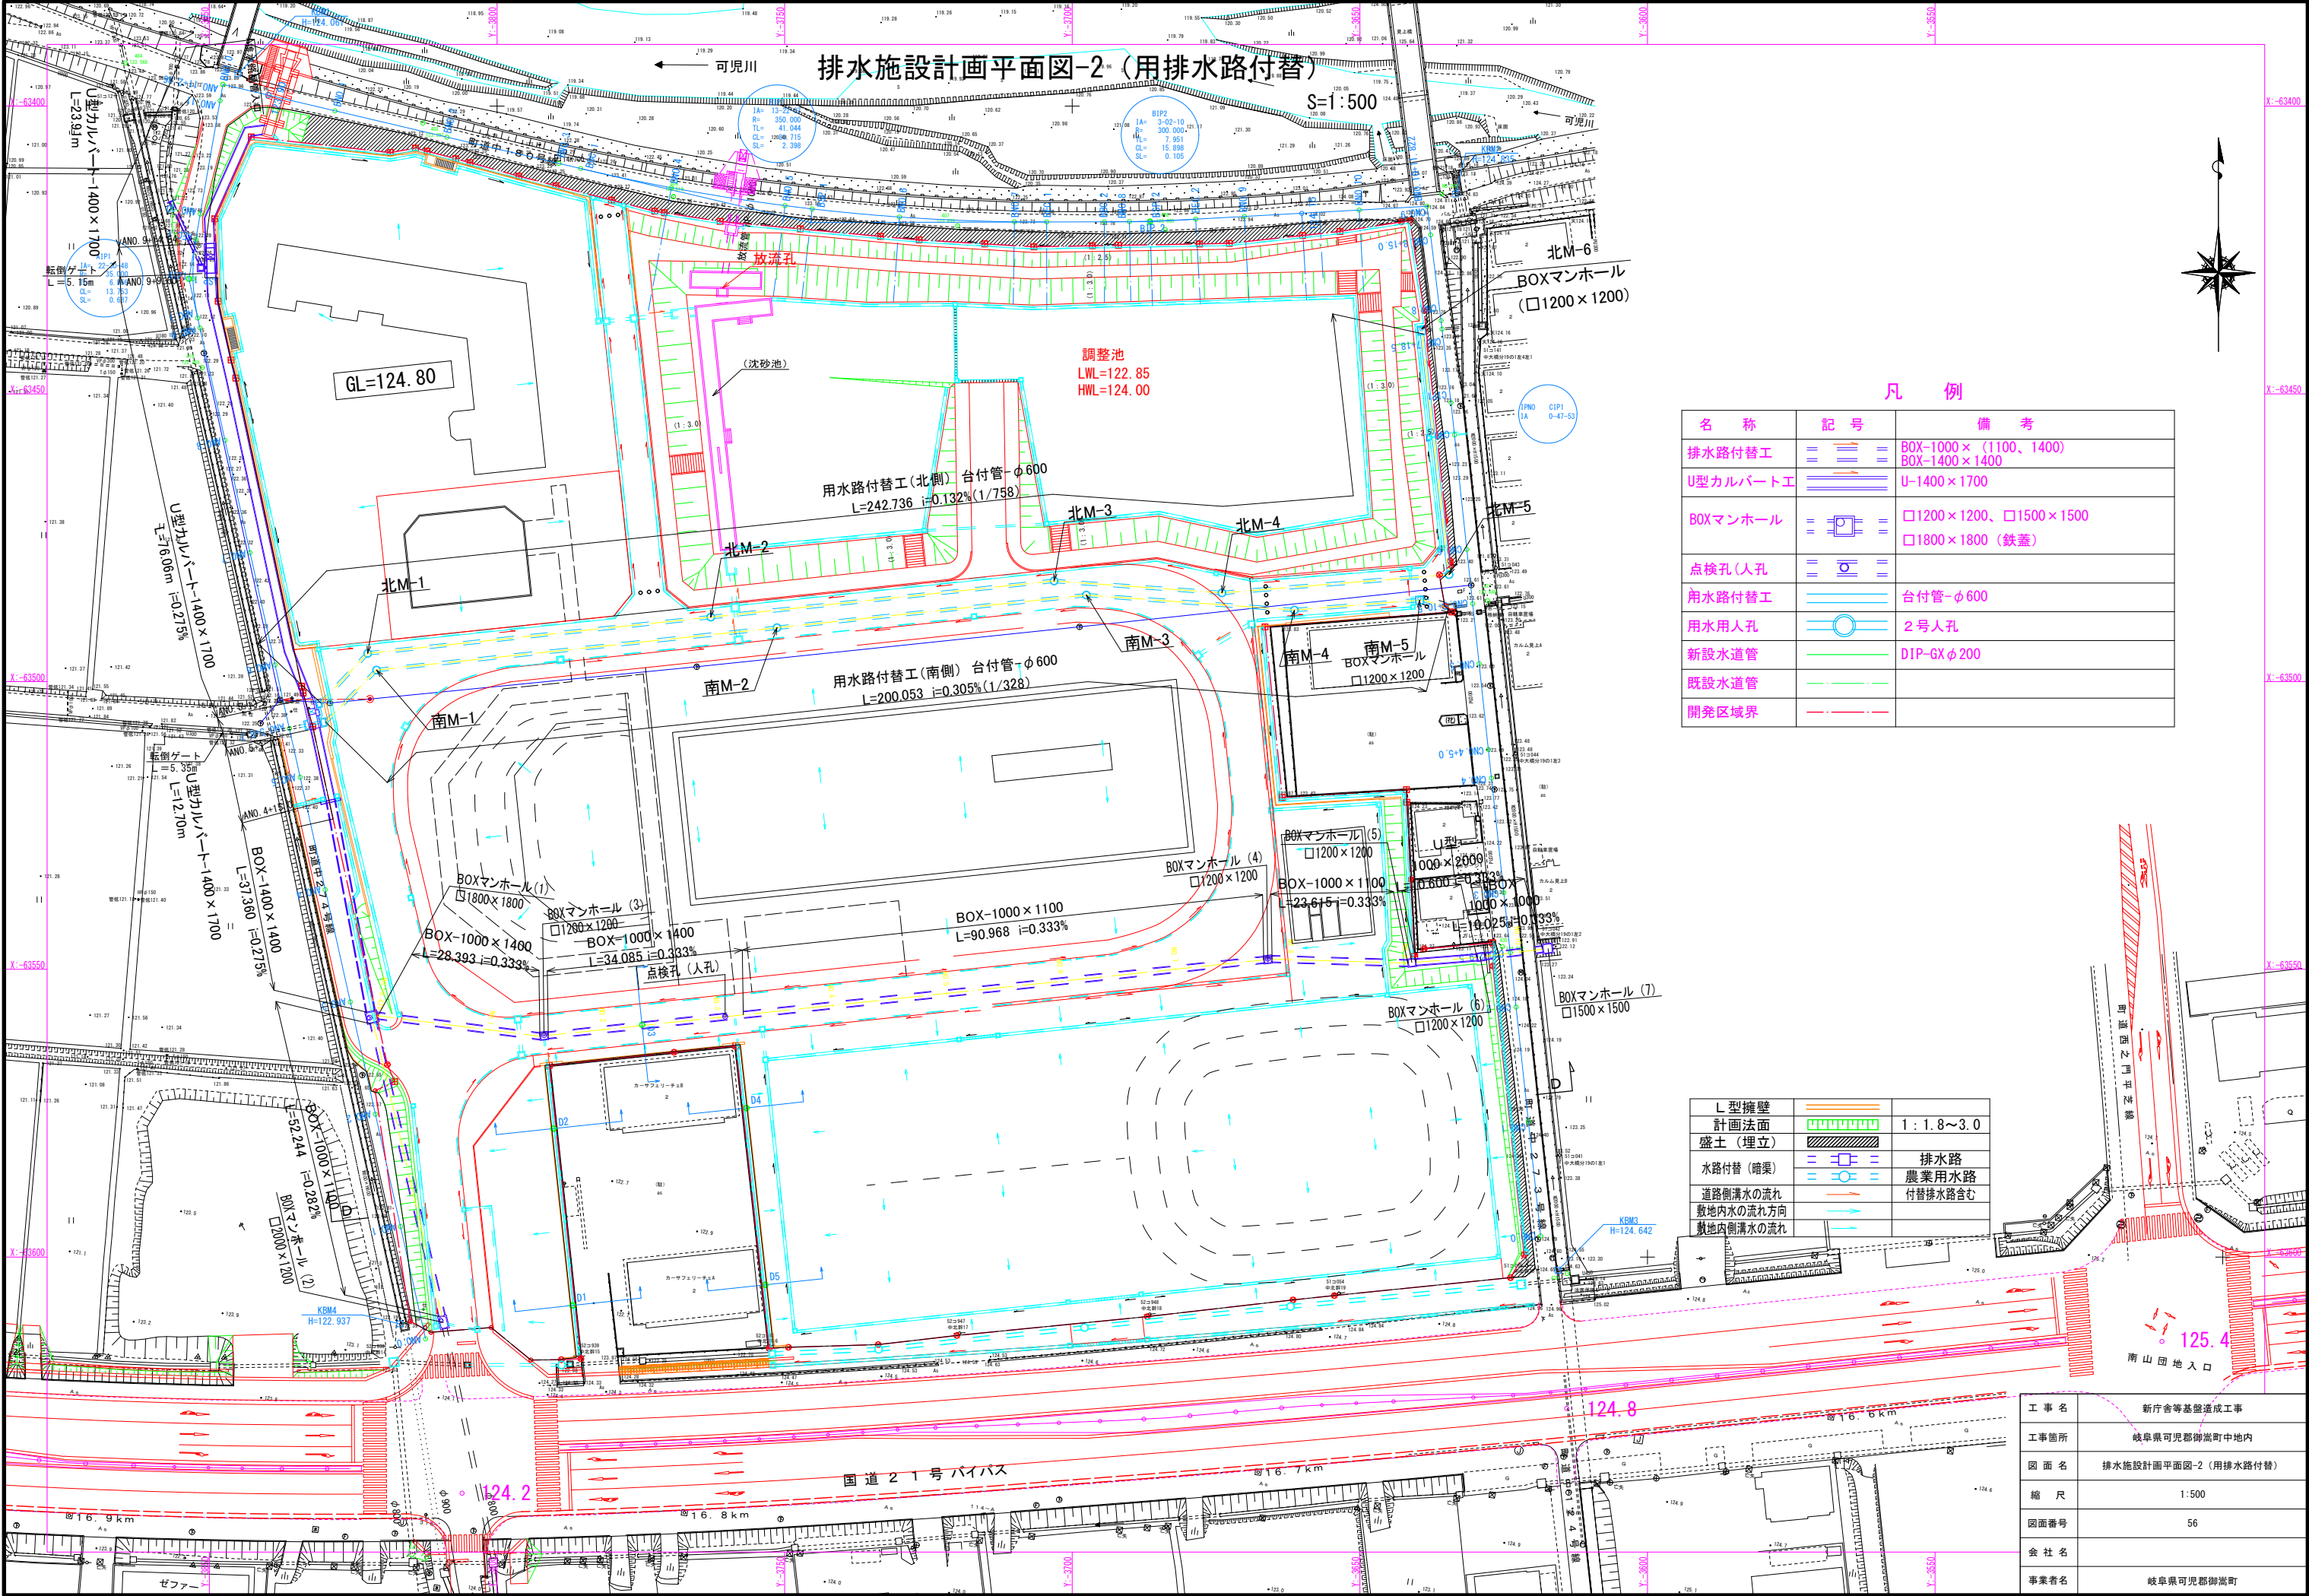

排水施設計画平面図-2 (用排水路付替)

S=1:500

凡 例

| 名 称      | 記 号 | 備 考                                      |
|----------|-----|------------------------------------------|
| 排水路付替工   |     | BOX-1000×(1100、1400)<br>BOX-1400×1400    |
| U型カルバート工 |     | U-1400×1700                              |
| BOXマンホール |     | □1200×1200、□1500×1500<br>□1800×1800 (鉄蓋) |
| 点検孔(人孔)  |     |                                          |
| 用水路付替工   |     | 台付管-φ600                                 |
| 用水用人孔    |     | 2号人孔                                     |
| 新設水道管    |     | DIP-GXφ200                               |
| 既設水道管    |     |                                          |
| 開発区域界    |     |                                          |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| L型擁壁      |  |           |
| 計画法面      |  | 1:1.8~3.0 |
| 盛土(埋立)    |  |           |
| 水路付替(暗渠)  |  | 排水路       |
| 道路側溝水の流れ  |  | 農業用水路     |
| 敷地内水の流れ方向 |  | 付替排水路含む   |
| 敷地内側溝水の流れ |  |           |


|       |                      |
|-------|----------------------|
| 工事名   | 新庁舎等基盤造成工事           |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内         |
| 図面名   | 排水施設計画平面図-2 (用排水路付替) |
| 縮 尺   | 1:500                |
| 図面番号  | 56                   |
| 会 社 名 |                      |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町            |

排水施設構造図- 8

U型カルバート布設図

S=1/50

町道中274号線排水路付替（地区外）

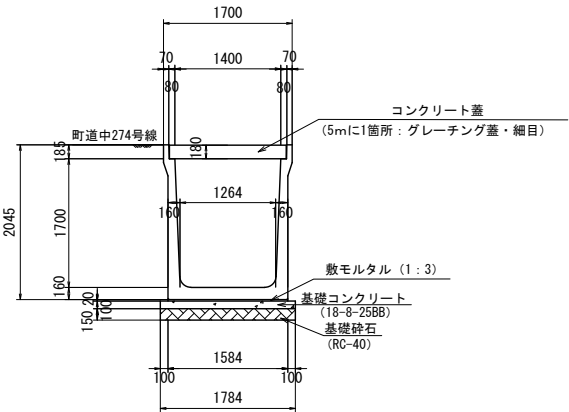

U型カルバート 材料表


10m当り

| 種 別            | 規 格               | 単位             | 数 量  | 摘 要             |
|----------------|-------------------|----------------|------|-----------------|
| U型カルバート        | B1400xH1700xL2000 | 本              | 5.0  | 10.0/2.0        |
| 敷モルタル          | 1:3B8             | m <sup>3</sup> | 0.3  | 1.584x0.02x10.0 |
| 基礎コンクリート       | 18-8-25B8         | m <sup>3</sup> | 1.8  | 1.784x0.10x10.0 |
| 同上型枠           |                   | m <sup>2</sup> | 2.0  | 0.10x10.0x2     |
| 基礎砕石 (t=150mm) | RC-40             | m <sup>2</sup> | 17.8 | 1.784x10.0      |
| コンクリート蓋        | W=1545、T=180      | 枚              | 8    | 10.0/1.0-1.0x2  |
| グレーチング蓋        | W=1545、T=180 (1B) | 枚              | 2    | 10.0/5.0        |

U型開水路布設図

S=1/25

町道中274号線排水路付替（地区外）

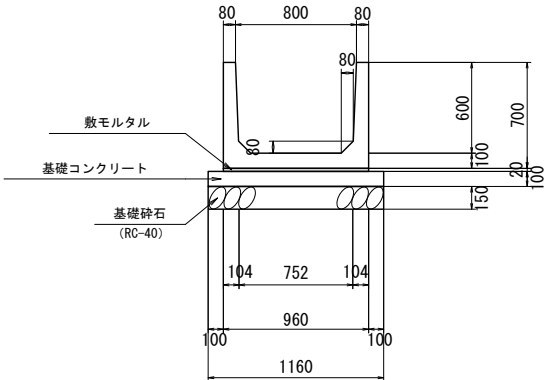

U型開水路 材料表

10m当り


| 種 別            | 規 格             | 単位             | 数 量  | 摘 要            |
|----------------|-----------------|----------------|------|----------------|
| U型開水路          | B800xH600xL2000 | 本              | 5.0  | 10.0/2.0       |
| 敷モルタル          | 1:3B8           | m <sup>3</sup> | 0.2  | 0.96x0.02x10.0 |
| 基礎コンクリート       | 18-8-25B8       | m <sup>3</sup> | 1.2  | 1.16x0.10x10.0 |
| 同上型枠           |                 | m <sup>2</sup> | 2.0  | 0.10x10.0x2    |
| 基礎砕石 (t=150mm) | RC-40           | m <sup>2</sup> | 11.6 | 1.16x10.0      |

公 団 樹


S=1/25

(地区外)

平 面 図

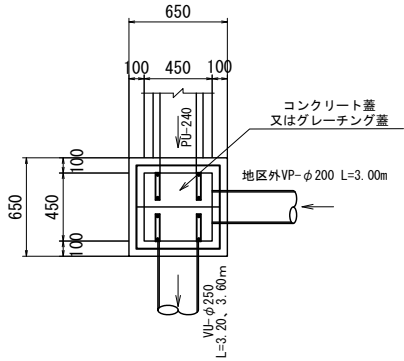

側 面 図

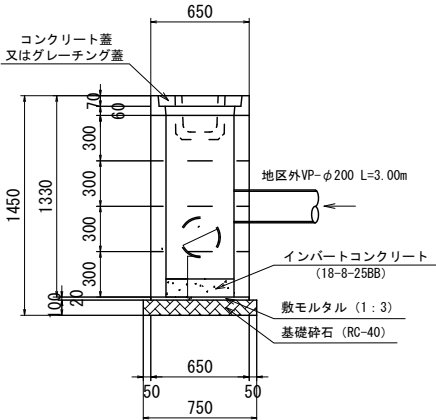

材料表



| 公団樹     | 数 量 表              |               |                              |                            |                           |                          |                          |                          |          | 10箇所当り |
|---------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|
|         | ブロック<br>(h=0.3m、個) | 天端蓋・枠共<br>(枚) | インバートコン<br>(m <sup>3</sup> ) | 敷モルタル<br>(m <sup>3</sup> ) | 基礎砕石<br>(m <sup>2</sup> ) | 床 掘<br>(m <sup>3</sup> ) | 埋 戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 残 土<br>(m <sup>3</sup> ) | 摘 要      |        |
| 450×450 | 40.0               | 10            | 0.16                         | 0.09                       | 5.60                      | 84.7                     | 78.4                     | (2.4)                    | 残土補正後の土量 |        |

2 号 人 孔


S=1/25

(地区内)

A-A断面図

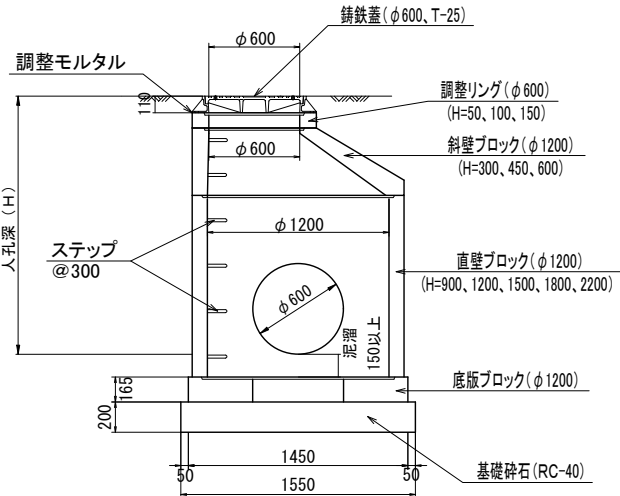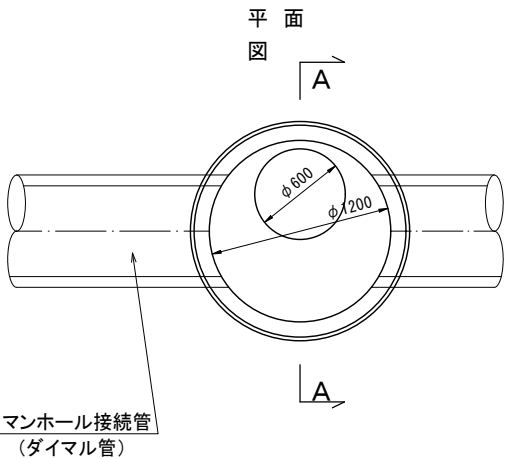

A-A断面図

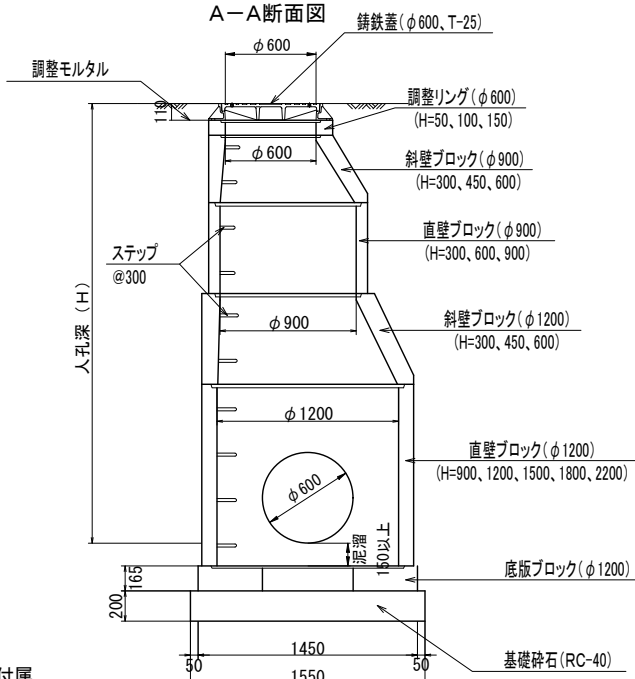

※ ステップは各ブロックに付属。



| 名 称   |        | 天端高               | 管底高   | 人孔深                           | 底板ブロック | 直壁 (φ1200) |        |        | 直壁 (φ900) |       |       | 斜壁 (φ1200~900) |       |             | 斜壁 (φ1200~600) |       |       | 斜壁 (φ900~600) |       |       | 調整リング |       |                | 調整モルタル | 鉄蓋    |             | マンホール深さ<br>泥溜 (150mm含む)                                            | 基礎砕石<br>(RC-40)                                                    | 摘 要       |
|-------|--------|-------------------|-------|-------------------------------|--------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |        |                   |       |                               | φ1200用 | H=900      | H=1200 | H=1500 | H=300     | H=600 | H=900 | H=300          | H=450 | H=600       | H=300          | H=450 | H=600 | H=300         | H=450 | H=600 | H=50  | H=100 | H=150          |        | H=110 | H=50        |                                                                    |                                                                    |           |
| 用水路付替 | 北M (1) | 用水路付替縦断面図<br>(参照) | 2.978 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       | 1個    | 1個            | 1個    | 1個    |       |       | 18mm           | ○      |       | 3.128       | 1箇所当たり<br>( $\pi \times 1.55 \times 1.55 / 4$ )<br>=1.887㎡ (1.90㎡) | 車道 (開発道路)                                                          |           |
|       | 北M (2) |                   | 2.983 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 23mm   | ○     |             |                                                                    |                                                                    | 3.133     |
|       | 北M (3) |                   | 2.924 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 14mm   | ○     |             |                                                                    |                                                                    | 3.074     |
|       | 北M (4) |                   | 2.858 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 48mm   | ○     |             |                                                                    |                                                                    | 3.008     |
|       | 北M (5) |                   | 1.599 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 39mm   | ○     |             |                                                                    |                                                                    | 1.749     |
|       | 北M (6) |                   | 2.900 | 本体ブロック口1200×1200× (1150+1200) |        |            |        |        |           |       |       |                |       | 上下床版H=250×2 |                |       |       | 1個            |       | 1個    |       |       | 40mm<br>(調整金具) | ○      | 3.250 | 別途排水路付替工 参照 |                                                                    | 既設道路横 (角人孔)                                                        |           |
|       | 南M (1) | 用水路付替縦断面図<br>(参照) | 2.867 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 7mm    | ○     |             | 3.017                                                              | 1箇所当たり<br>( $\pi \times 1.55 \times 1.55 / 4$ )<br>=1.887㎡ (1.90㎡) | 車道 (開発道路) |
|       | 南M (2) |                   | 2.709 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 49mm   | ○     |             | 2.859                                                              |                                                                    |           |
|       | 南M (3) |                   | 2.563 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 3mm    | ○     |             | 2.713                                                              |                                                                    |           |
|       | 南M (4) |                   | 2.107 | 1個                            |        |            |        |        |           |       |       |                |       |             |                |       |       | 1個            | 1個    | 1個    | 1個    |       |                | 47mm   | ○     |             | 2.257                                                              |                                                                    |           |
|       | 南M (5) |                   | 1.327 | 本体ブロック口1200×1200×1200         |        |            |        |        |           |       |       |                |       | 上下床版H=250×2 |                |       |       |               |       | 1個    | 1個    | 1個    | 1個             |        |       | 13mm        | ○                                                                  |                                                                    |           |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成 (第2期) 工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図 面 名 | 排水施設構造図- 8        |
| 縮 尺   | 図示                |
| 図面番号  | 57                |
| 会 社 名 |                   |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町         |

転倒ゲート一般図(上流側)

S=1/100

AN0.5+8.7 断面図

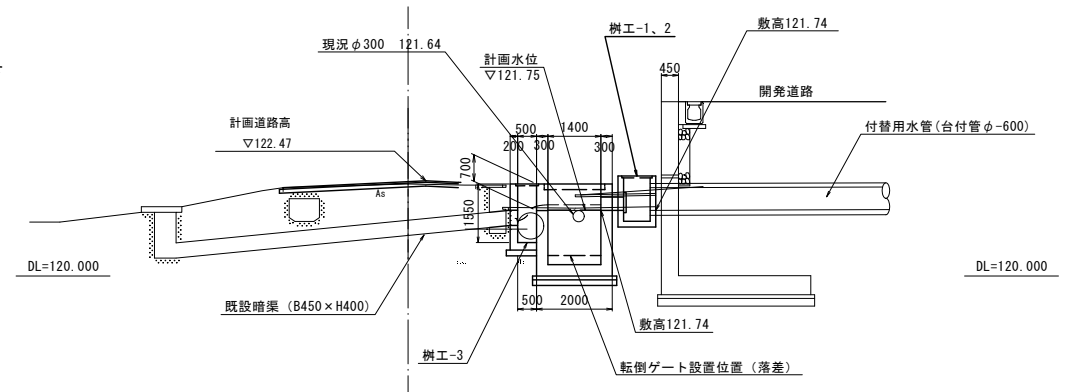
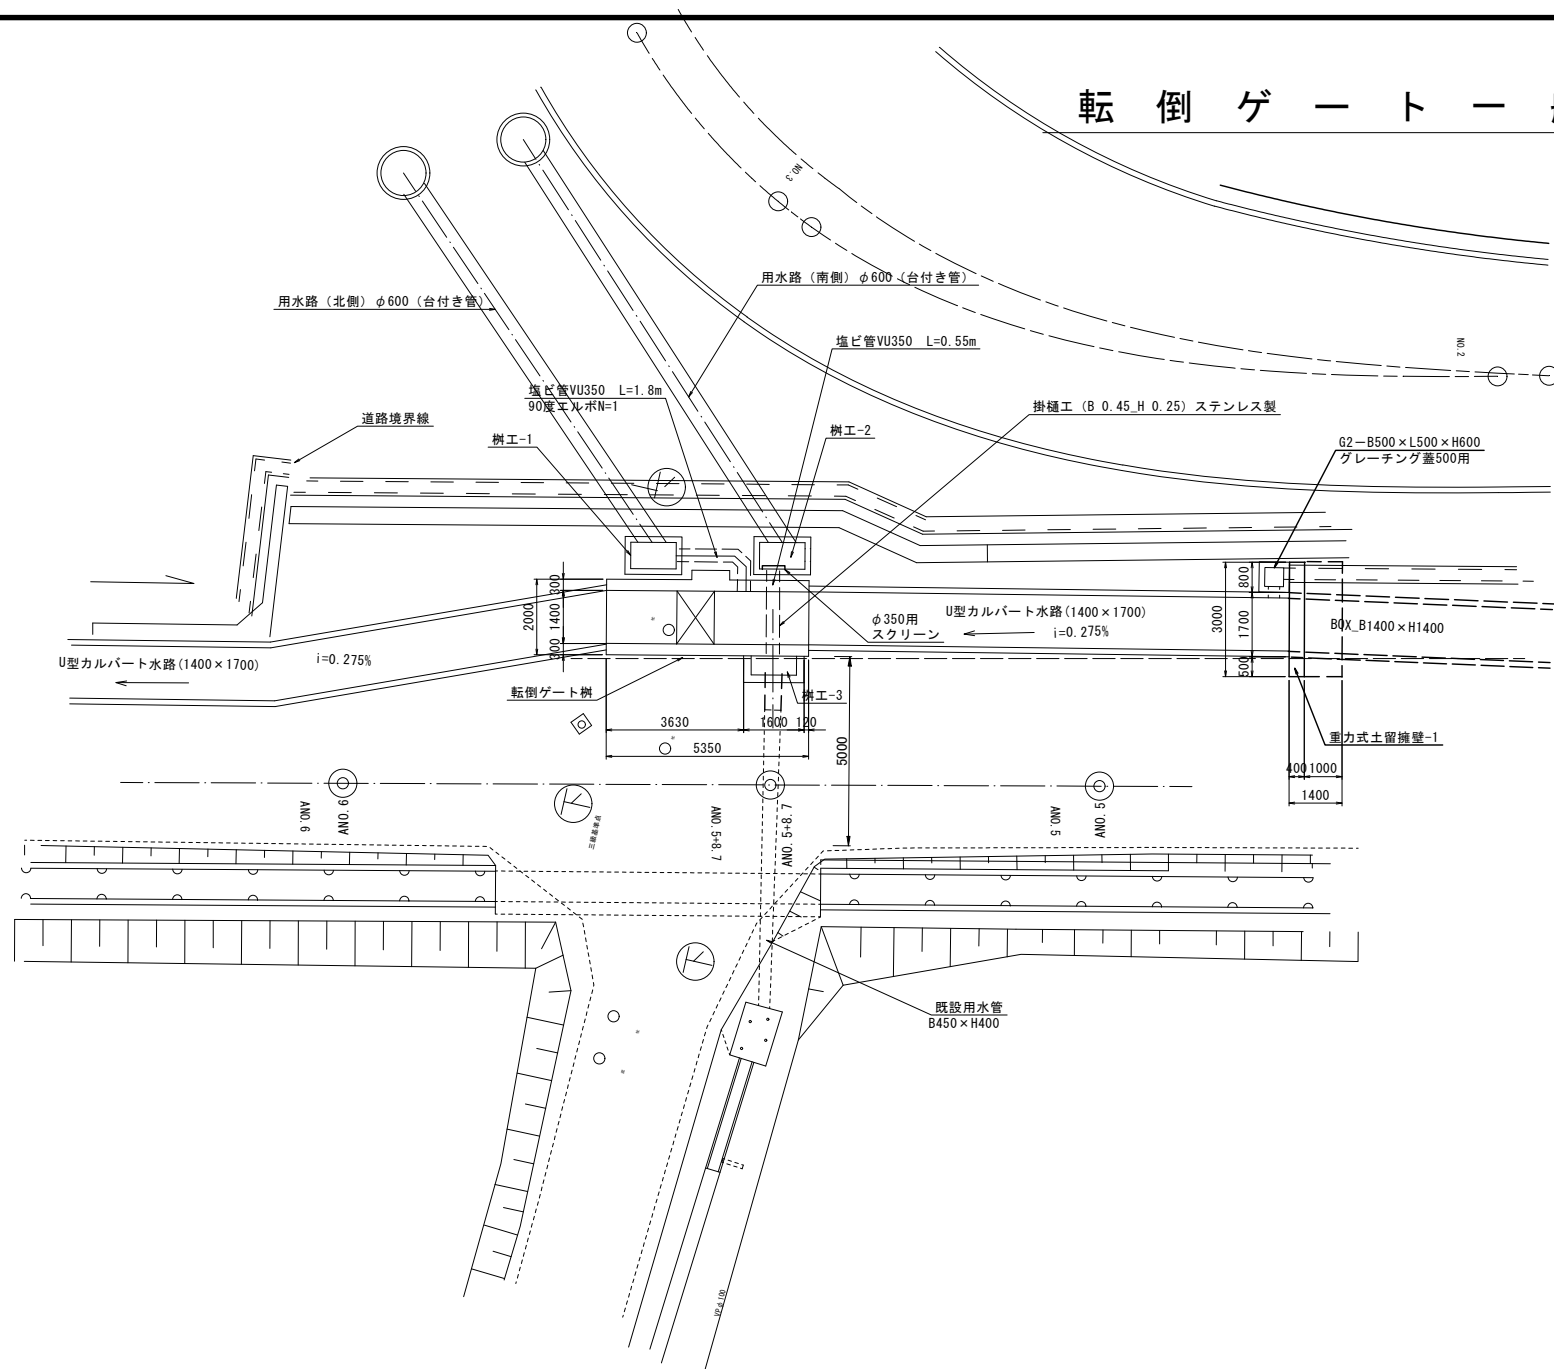


重力式土留擁壁-1正面図


1/50

重力式土留擁壁-1断面図

1/50

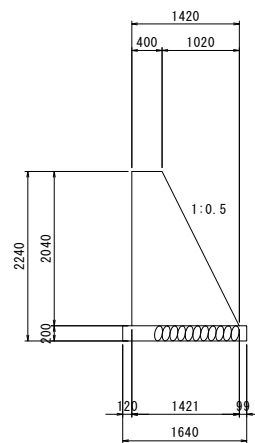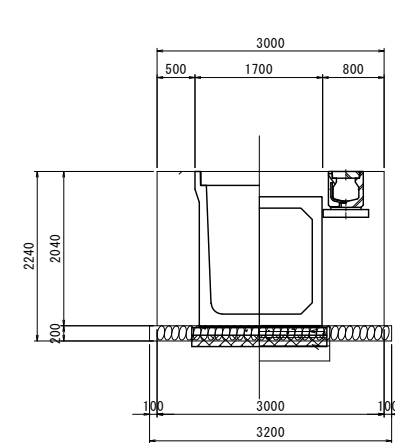

縦断図

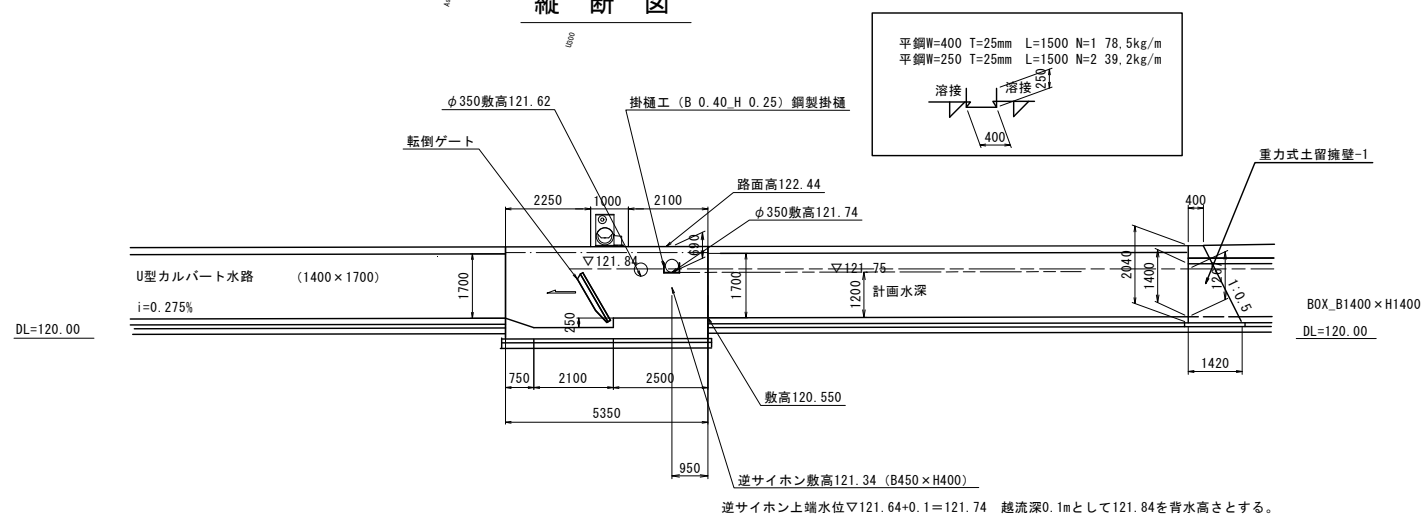


逆サイホン上端水位▽121.64+0.1=121.74 越流深0.1mとして121.84を背水高さとする。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 転倒ゲート一般図(上流側)   |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 58              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

転倒ゲート躯体詳細図（上流側）

S = 1 : 30


平面図

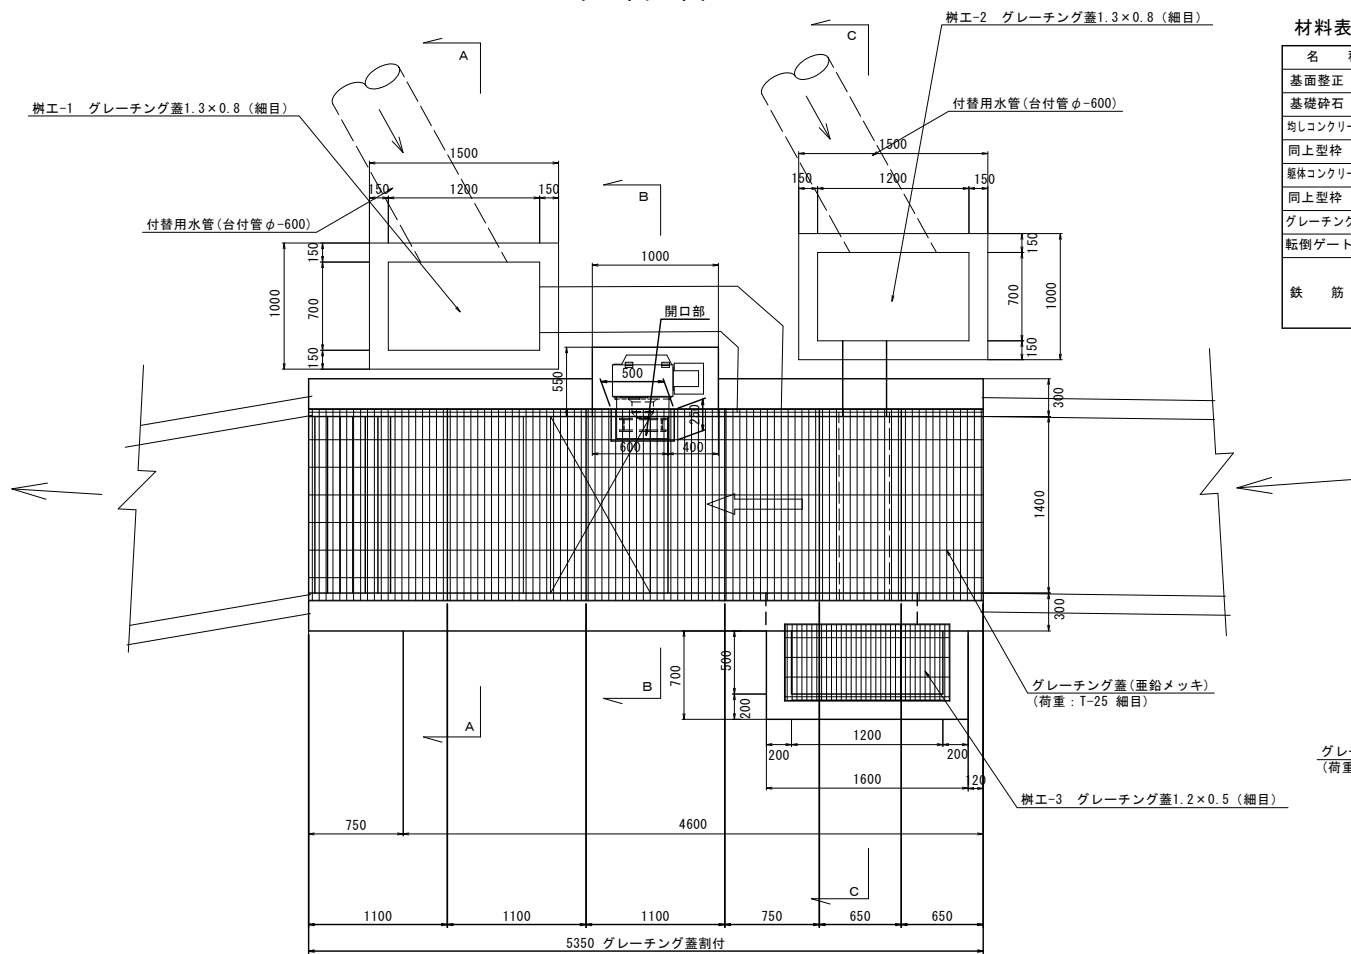

材料表（転倒ゲート：1式）

| 名 称      | 規 格         | 単 位            | 数 量   | 摘 要         |
|----------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 基面整正     |             | m <sup>2</sup> | 12.51 |             |
| 基礎砕石     | R C-40      | m <sup>2</sup> | 12.51 | t=150mm     |
| 均しコンクリート | 18-8-40 B B | m <sup>3</sup> | 1.25  |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 1.60  |             |
| 躯体コンクリート | 24-8-25     | m <sup>3</sup> | 11.60 |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 50.88 |             |
| グレーチング蓋  | T-25：細目     | 式              | 1     | 5.35m×1.50m |
| 転倒ゲート    |             | 式              | 1     |             |
| 鉄 筋      | D 1 9       |                | 91    | SD345       |
|          | D 1 6       | k g            | 280   |             |
|          | D 1 3       |                | 428   |             |


A-A断面図

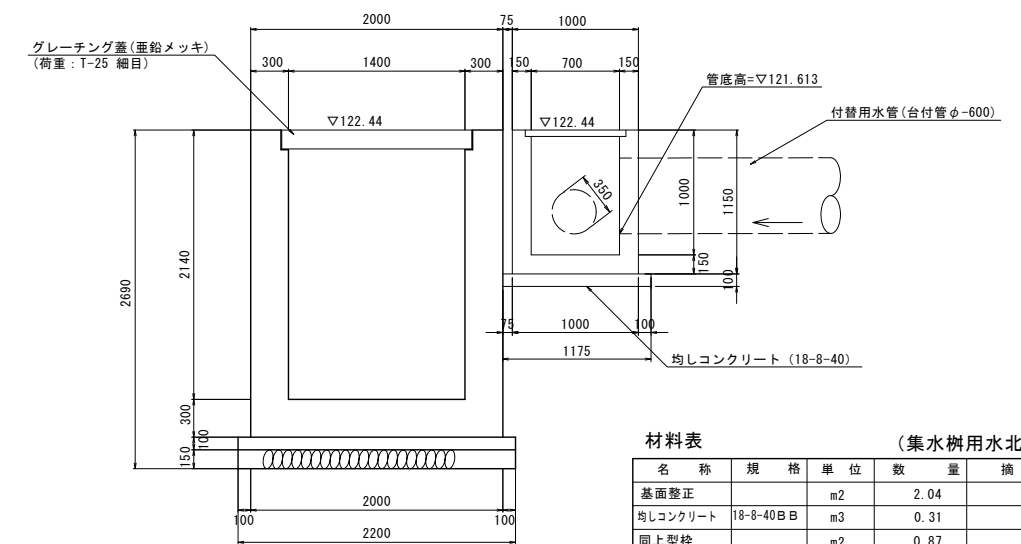

材料表（集水樹用水北：1式）

| 名 称      | 規 格         | 単 位            | 数 量   | 摘 要         |
|----------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 基面整正     |             | m <sup>2</sup> | 2.04  |             |
| 均しコンクリート | 18-8-40 B B | m <sup>3</sup> | 0.31  |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 0.87  |             |
| 躯体コンクリート | 24-8-25     | m <sup>3</sup> | 0.79  |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 10.03 |             |
| グレーチング蓋  | T-25：細目     | 式              | 1     | 1.30m×0.80m |


B-B断面図

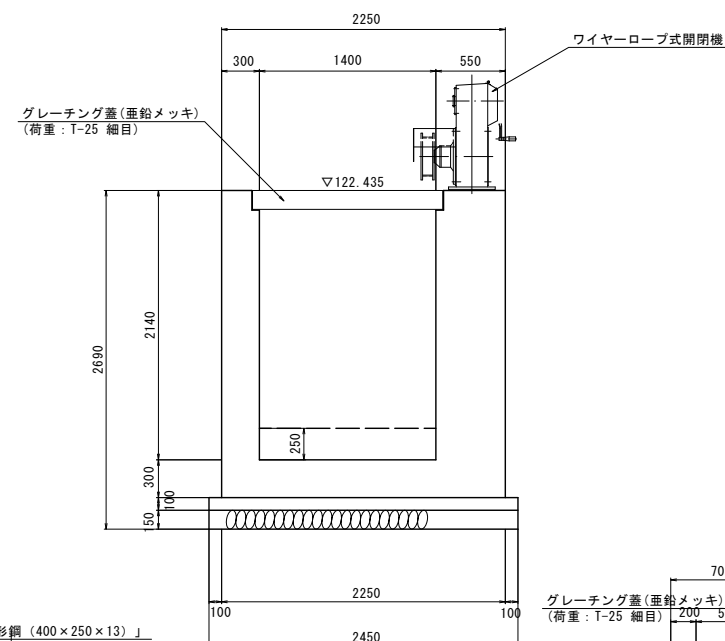

材料表（集水樹用水南：1式）

| 名 称      | 規 格         | 単 位            | 数 量   | 摘 要         |
|----------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 基面整正     |             | m <sup>2</sup> | 2.04  |             |
| 均しコンクリート | 18-8-40 B B | m <sup>3</sup> | 0.31  |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 0.87  |             |
| 躯体コンクリート | 24-8-25     | m <sup>3</sup> | 0.96  |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 11.88 |             |
| グレーチング蓋  | T-25：細目     | 式              | 1     | 1.30m×0.80m |


側断面図

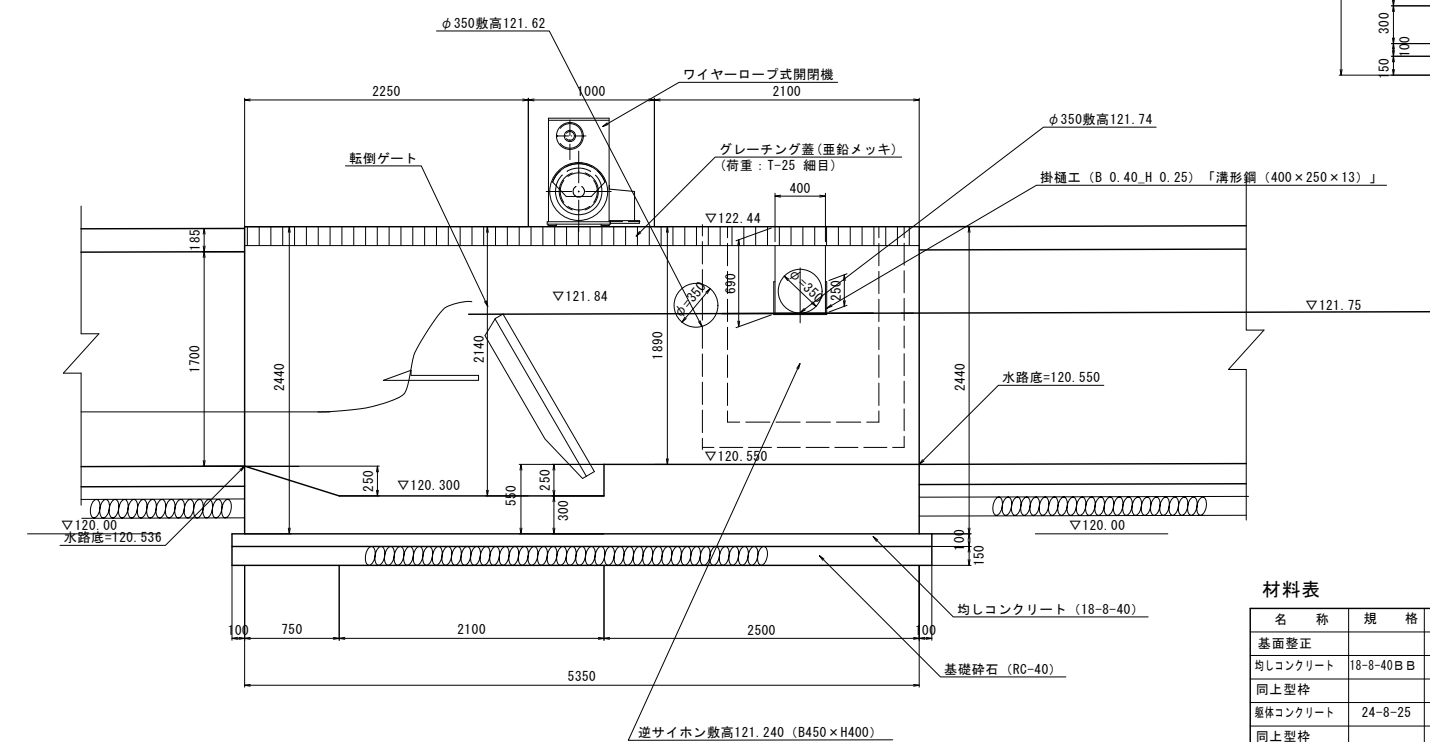

材料表（集水樹用水西：1式）

| 名 称      | 規 格         | 単 位            | 数 量  | 摘 要         |
|----------|-------------|----------------|------|-------------|
| 基面整正     |             | m <sup>2</sup> | 1.44 |             |
| 均しコンクリート | 18-8-40 B B | m <sup>3</sup> | 0.22 |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 0.51 |             |
| 躯体コンクリート | 24-8-25     | m <sup>3</sup> | 1.01 |             |
| 同上型枠     |             | m <sup>2</sup> | 9.10 |             |
| グレーチング蓋  | T-25：細目     | 式              | 1    | 1.30m×0.60m |

C-C断面図

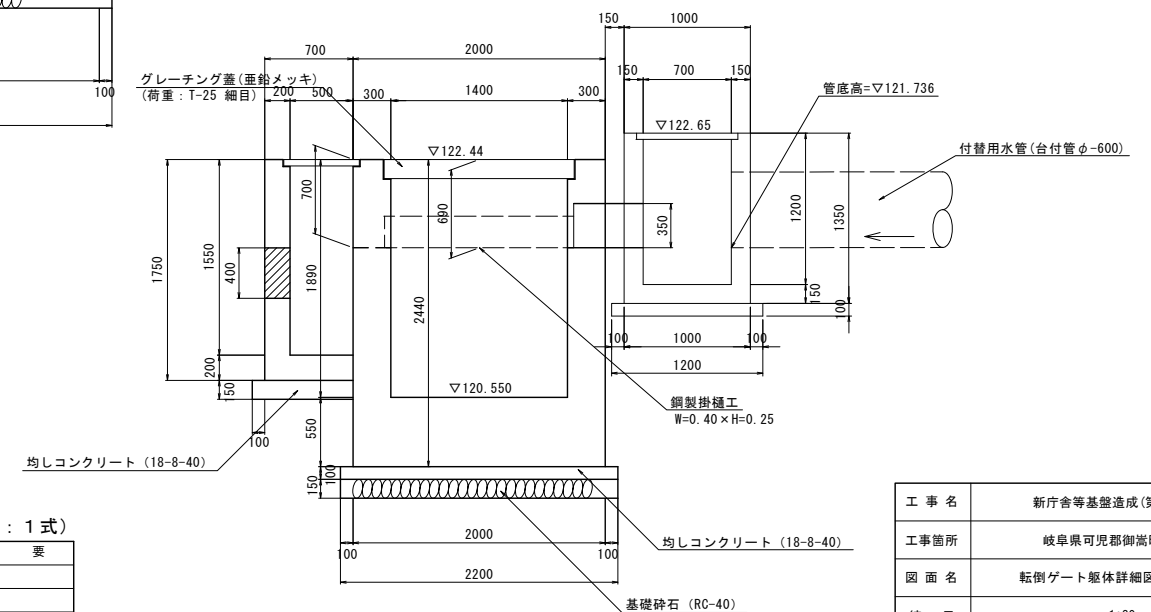


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 転倒ゲート躯体詳細図（上流側） |
| 縮 尺   | 1:30            |
| 図面番号  | 59              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |


ワイヤー式鋼製転倒ゲート 1400 x 1200

平面图


S=1/25

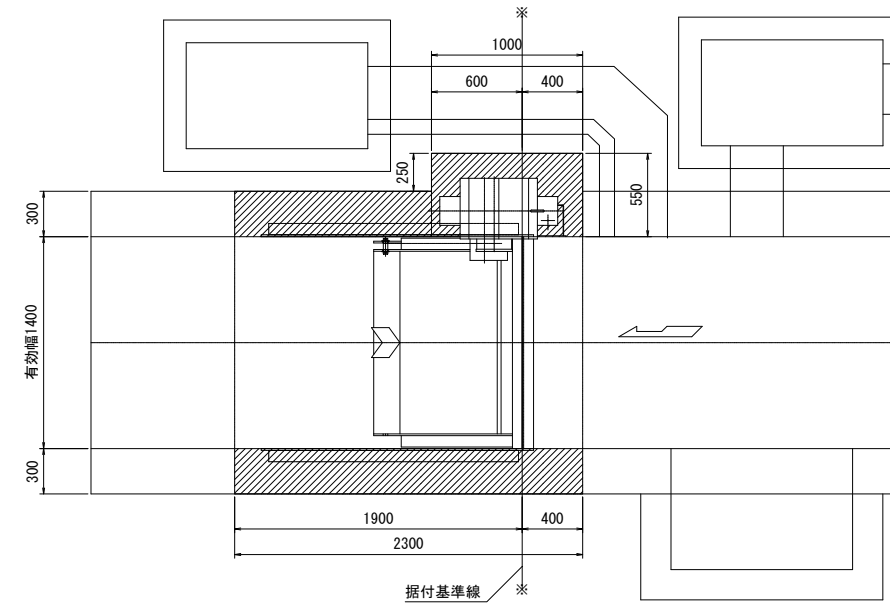


### 側部水密詳細図
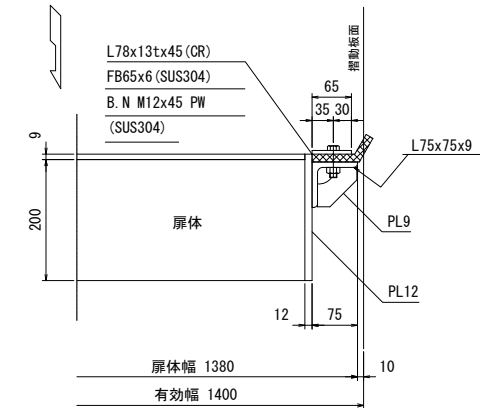
$$S=1/5$$


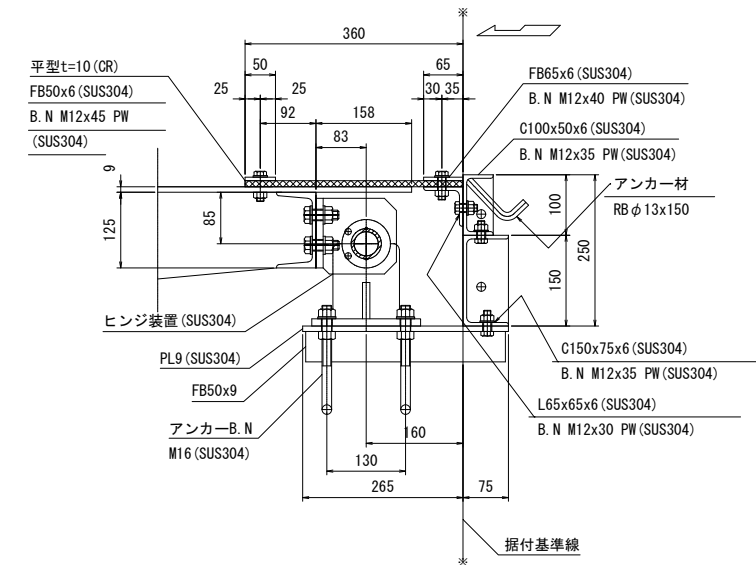
背面図
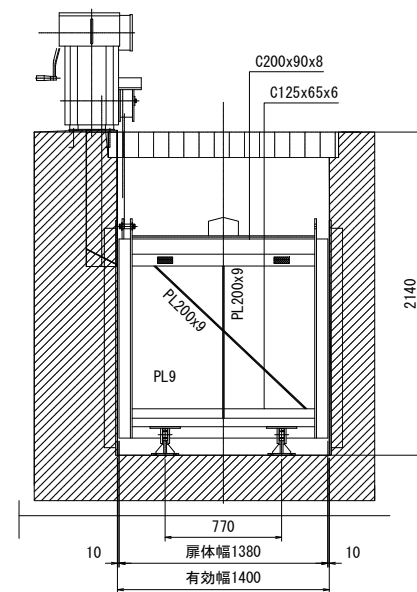
$$S=1/20$$


側 面 図
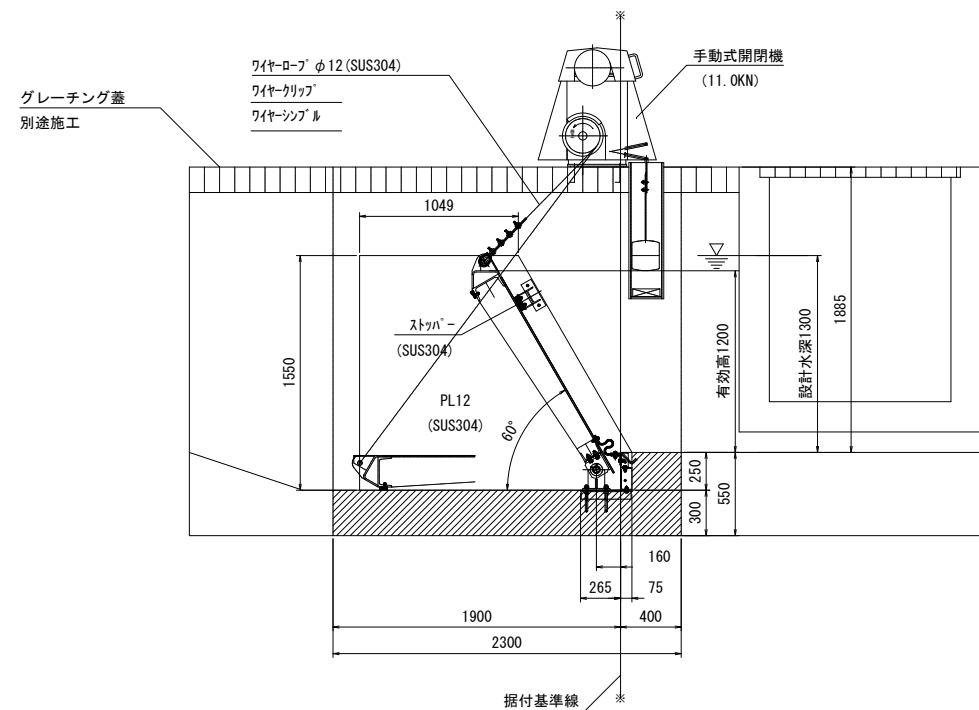
$$S=1/20$$


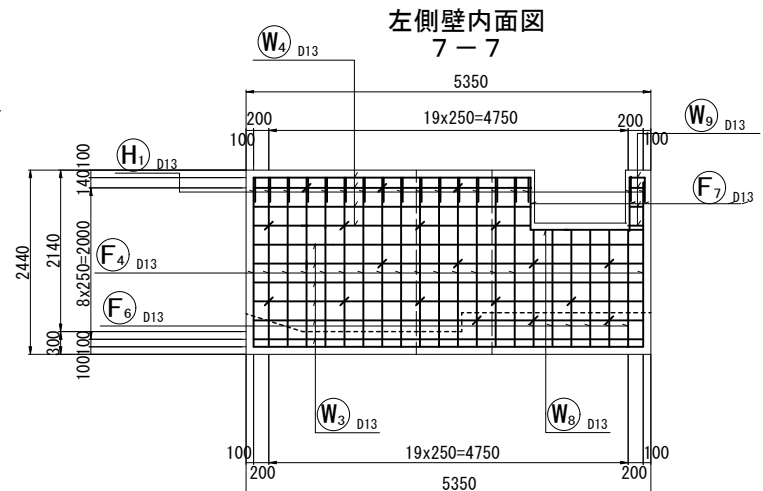
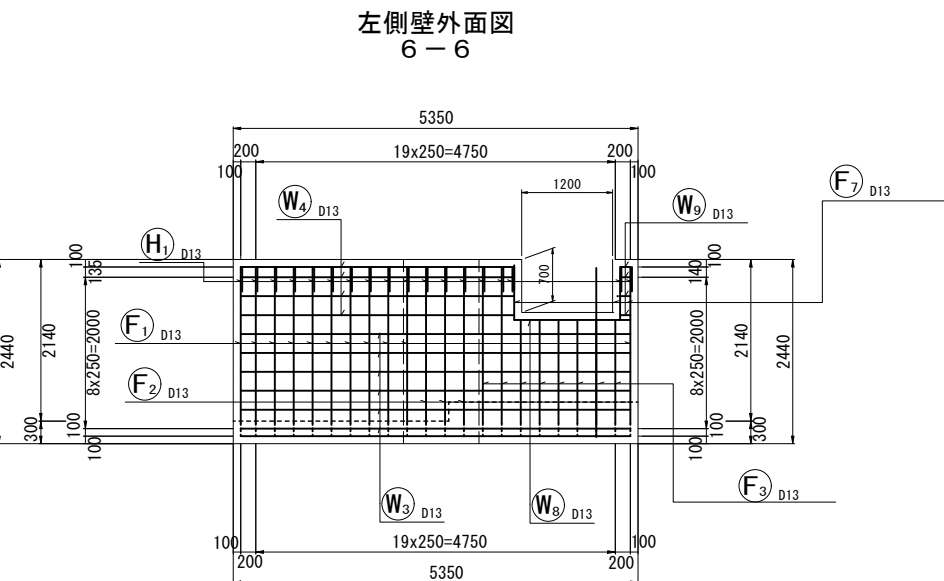
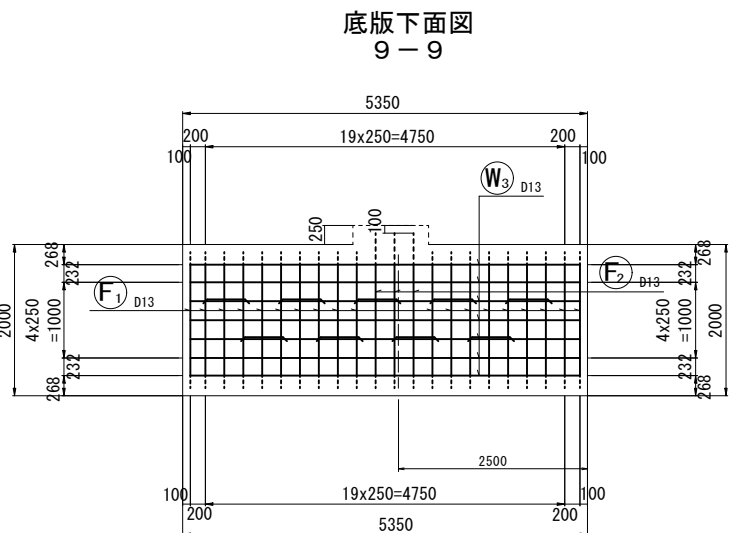
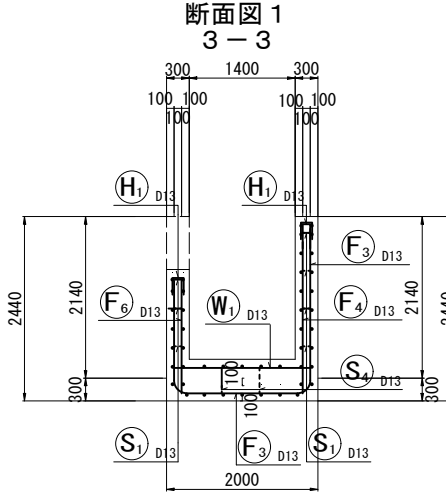
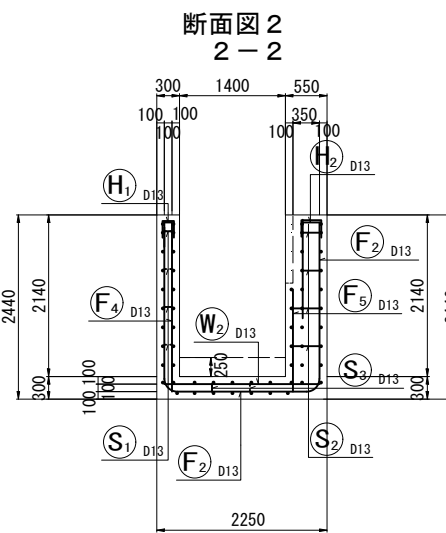
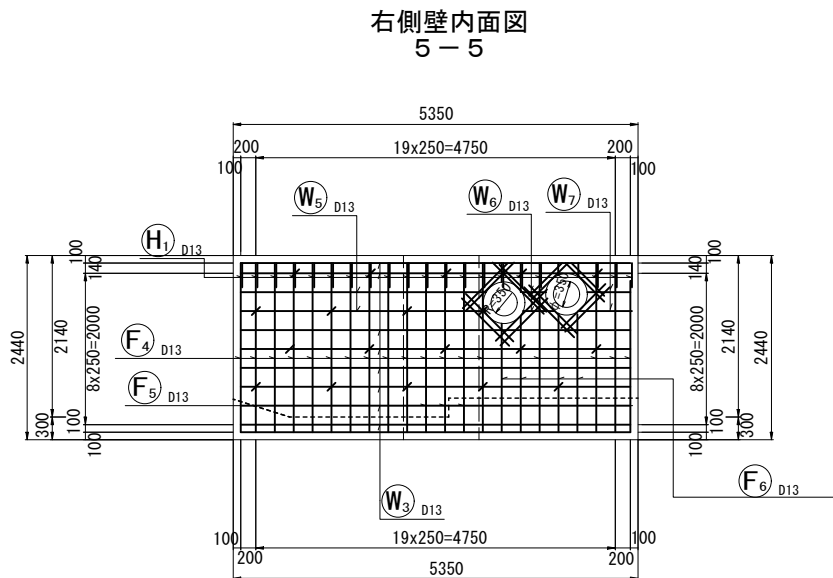
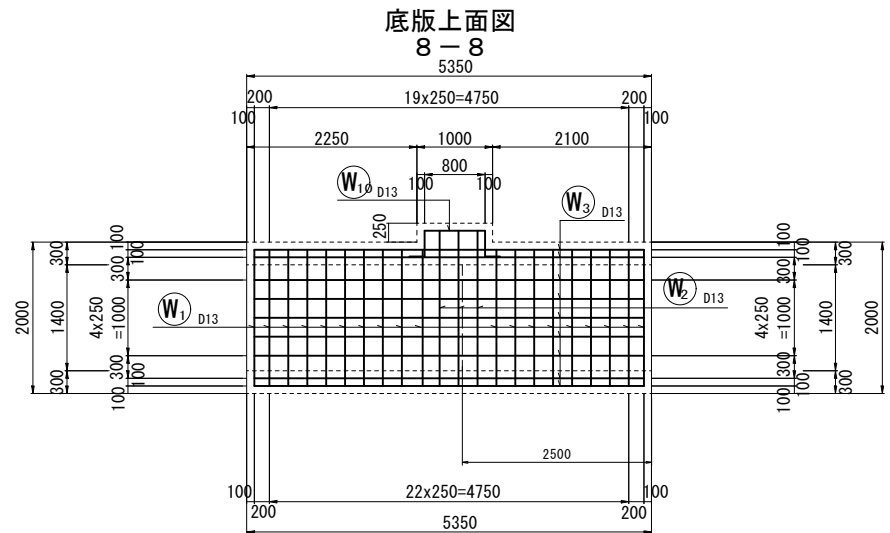
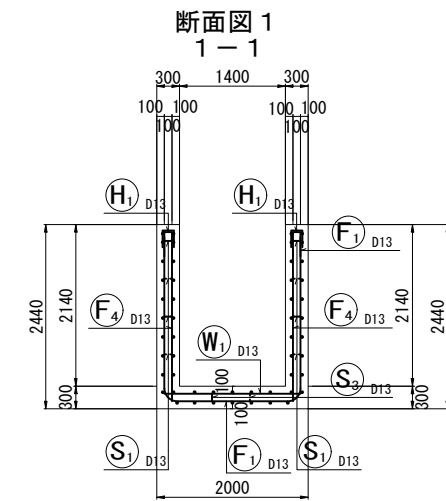
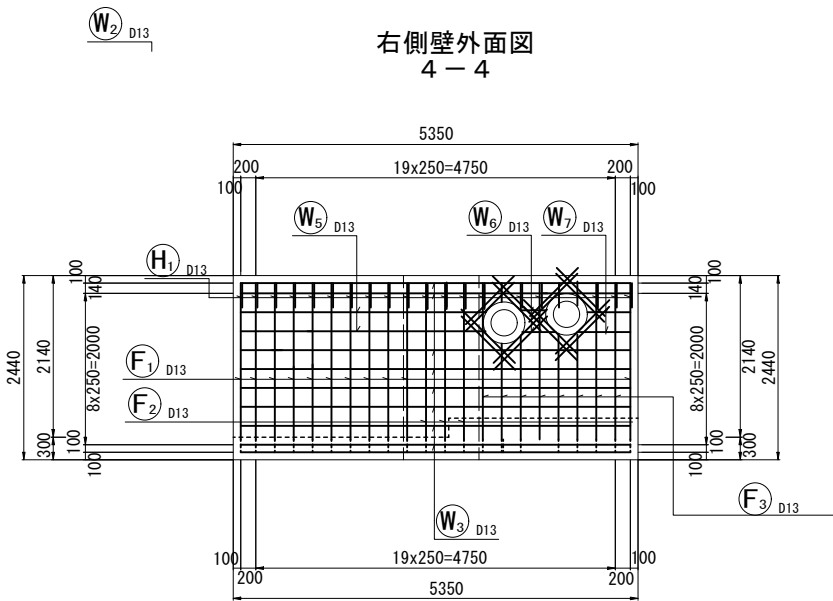
下部水密詳細図

$$S=1/5$$



注記： 指示無き材質はSS400とする。

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事   |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図 面 名 | ワイヤー式鋼板転倒ゲート（上流側） |
| 縮 尺   | 図示                |
| 図面番号  | 60                |
| 会 社 名 |                   |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町         |


転倒ゲート躯体配筋図（１）（上流側）  
S = 1 : 50



鉄筋組立図







位置図

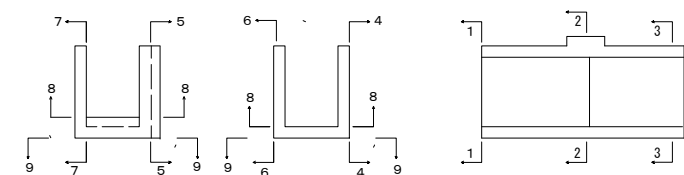



|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事  |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内     |
| 図面名  | 転倒ゲート躯体配筋図(1)上流側 |
| 縮尺   | 1:50             |
| 図面番号 | 61               |
| 会社名  |                  |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町        |

S = 1 : 50


## 加工図

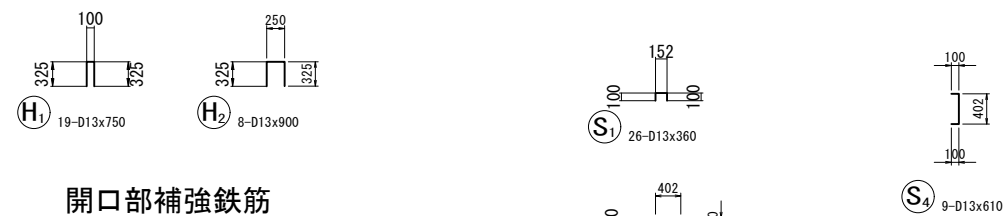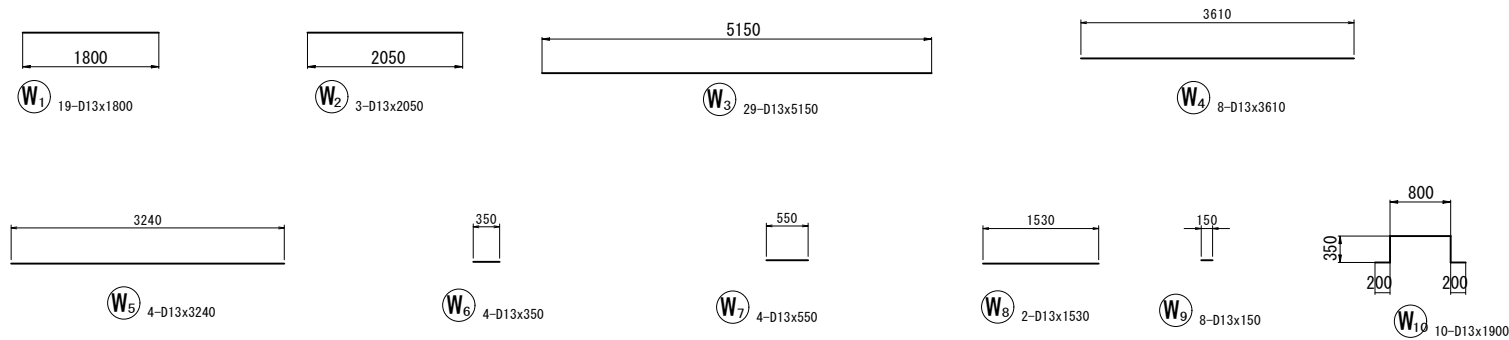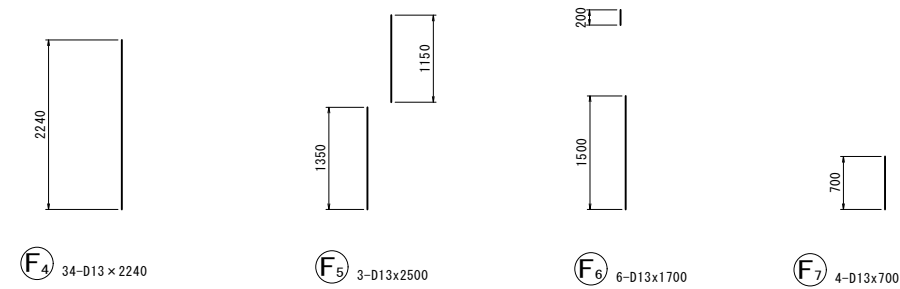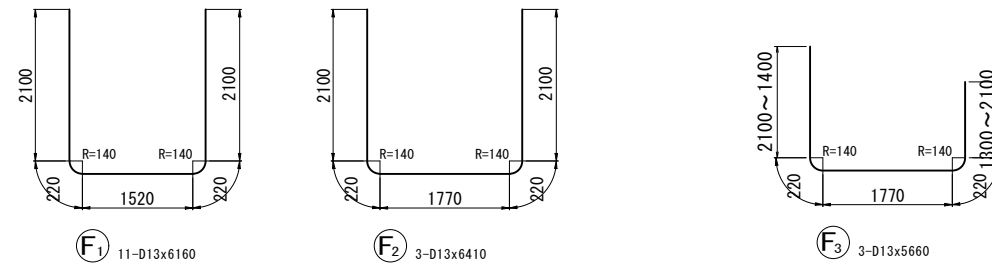

## 開口部補強鉄筋



円形鉄筋 4-D13x×1930

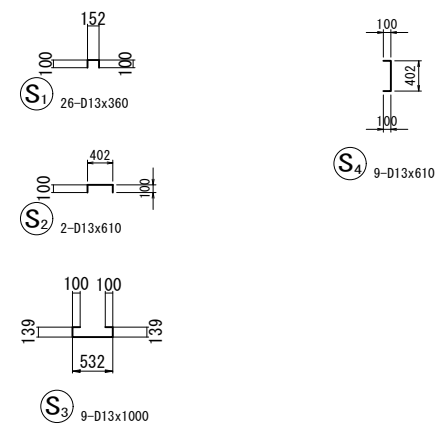

## 鉄筋表

[illegible]

|       |                  |
|-------|------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基礎造成(第2期)工事  |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内     |
| 図 面 名 | 転倒ゲート躯体配筋図(2)上流側 |
| 縮 尺   | 1:50             |
| 図面番号  | 62               |
| 会 社 名 |                  |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町        |



L 型 擁 壁 標 準 断 面 図

(大臣認定品)

S=1：25

(H=1.000～3.000m)

(H=3.250～5.000m)

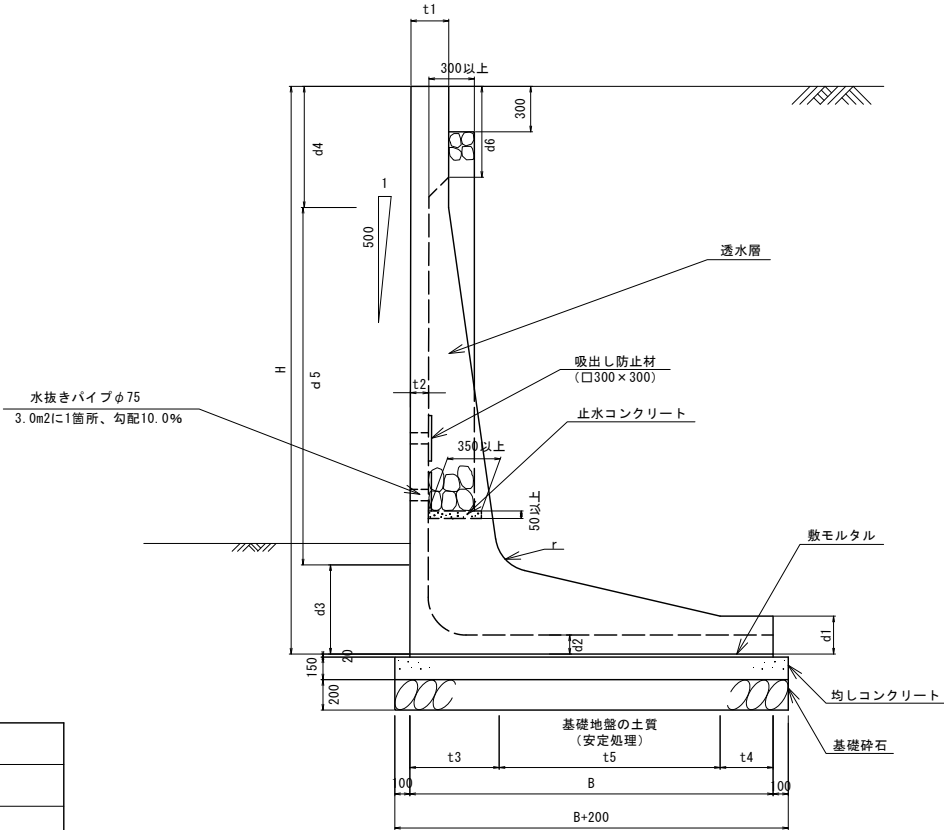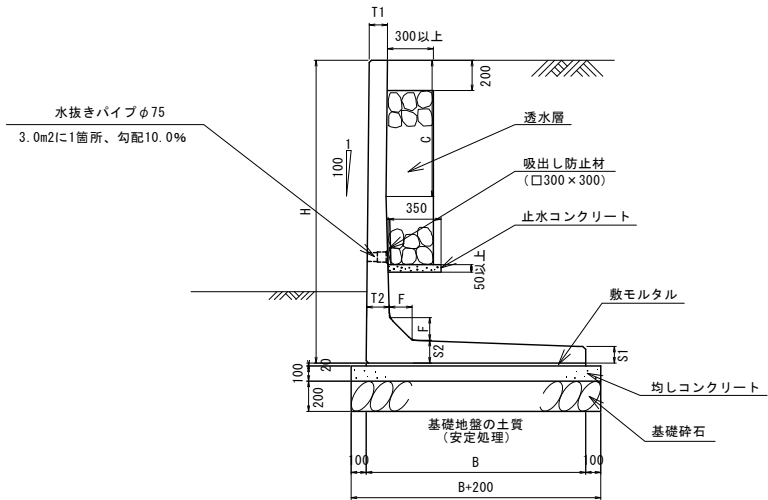

寸法表

| 高  さ (H) | B    | T 1 | T 2 | S 1 | S 2 | F   | C   | 摘 要 |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.000    | 750  | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | —   | ○   |
| 1.100    | 900  | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | —   |     |
| 1.200    | 900  | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | —   |     |
| 1.250    | 900  | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | —   |     |
| 1.300    | 1100 | 120 | 130 | 110 | 130 | 120 | 700 | ○   |
| 1.400    | 1100 | 120 | 130 | 110 | 130 | 120 | 800 | ○   |
| 1.500    | 1100 | 120 | 130 | 110 | 130 | 120 | 900 |     |
| 1.600    | 1250 | 120 | 140 | 110 | 140 | 150 | 750 |     |
| 1.700    | 1250 | 120 | 140 | 110 | 140 | 150 | 850 | ○   |
| 1.750    | 1250 | 120 | 140 | 110 | 140 | 150 | 900 |     |
| 1.800    | 1450 | 120 | 150 | 110 | 150 | 150 | 700 | ○   |
| 1.900    | 1450 | 120 | 150 | 110 | 150 | 150 | 800 | ○   |
| 2.000    | 1450 | 120 | 150 | 110 | 150 | 150 | 900 |     |
| 2.100    | 1650 | 120 | 160 | 110 | 160 | 200 | 750 |     |
| 2.200    | 1650 | 120 | 160 | 110 | 160 | 200 | 850 | ○   |
| 2.250    | 1650 | 120 | 160 | 110 | 160 | 200 | 900 |     |
| 2.300    | 1800 | 120 | 180 | 110 | 180 | 200 | 700 |     |
| 2.400    | 1800 | 120 | 180 | 110 | 180 | 200 | 800 |     |
| 2.500    | 1800 | 120 | 180 | 110 | 180 | 200 | 900 | ○   |
| 2.600    | 2000 | 120 | 200 | 150 | 200 | 200 | 750 | ○   |
| 2.700    | 2000 | 120 | 200 | 150 | 200 | 200 | 850 | ○   |
| 2.750    | 2000 | 120 | 200 | 150 | 200 | 200 | 900 |     |
| 2.800    | 2150 | 120 | 220 | 150 | 220 | 200 | 700 | ○   |
| 2.900    | 2150 | 120 | 220 | 150 | 220 | 200 | 800 | ○   |
| 3.000    | 2150 | 120 | 220 | 150 | 220 | 200 | 900 | ○   |

土質・地盤種別


|      |            |
|------|------------|
| 土質   | 第 1 種      |
|      | 砂れき、砂利混じり砂 |
| 盛土形状 |            |

寸法表

| 高  さ (H) | B    | t 1 | t 2 | t 3 | t 4 | t 5  | d 1 | d 2 | d 3 | d 4  | d 5  | d 6 | r   | 摘 要 |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 3.250    | 2100 | 250 | 120 | 520 | 250 | 1330 | 250 | 120 | 520 | 800  | 1930 | 600 | 250 | ○   |
| 3.500    | 2250 | 250 | 120 | 560 | 300 | 1390 | 250 | 120 | 560 | 800  | 2140 | 600 | 250 |     |
| 3.750    | 2400 | 250 | 120 | 590 | 350 | 1460 | 250 | 125 | 590 | 800  | 2360 | 600 | 250 | ○   |
| 4.000    | 2500 | 250 | 120 | 625 | 300 | 1575 | 250 | 125 | 625 | 800  | 2575 | 600 | 250 | ○   |
| 4.250    | 2650 | 250 | 120 | 660 | 350 | 1640 | 250 | 125 | 660 | 800  | 2790 | 600 | 250 |     |
| 4.500    | 2800 | 250 | 130 | 670 | 350 | 1780 | 300 | 130 | 670 | 1000 | 2830 | 600 | 300 | ○   |
| 4.750    | 2900 | 250 | 130 | 705 | 350 | 1845 | 300 | 130 | 705 | 1000 | 3045 | 600 | 300 | ○   |
| 5.000    | 3000 | 250 | 130 | 735 | 350 | 1915 | 300 | 130 | 735 | 1000 | 3265 | 600 | 300 | ○   |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | L型擁壁標準断面図       |
| 縮 尺   | 1：25            |
| 図面番号  | 63              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)

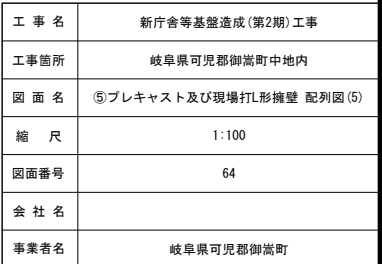


⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 配列図(6)


⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)

正面展開図


V=1: 50  
H=1: 100

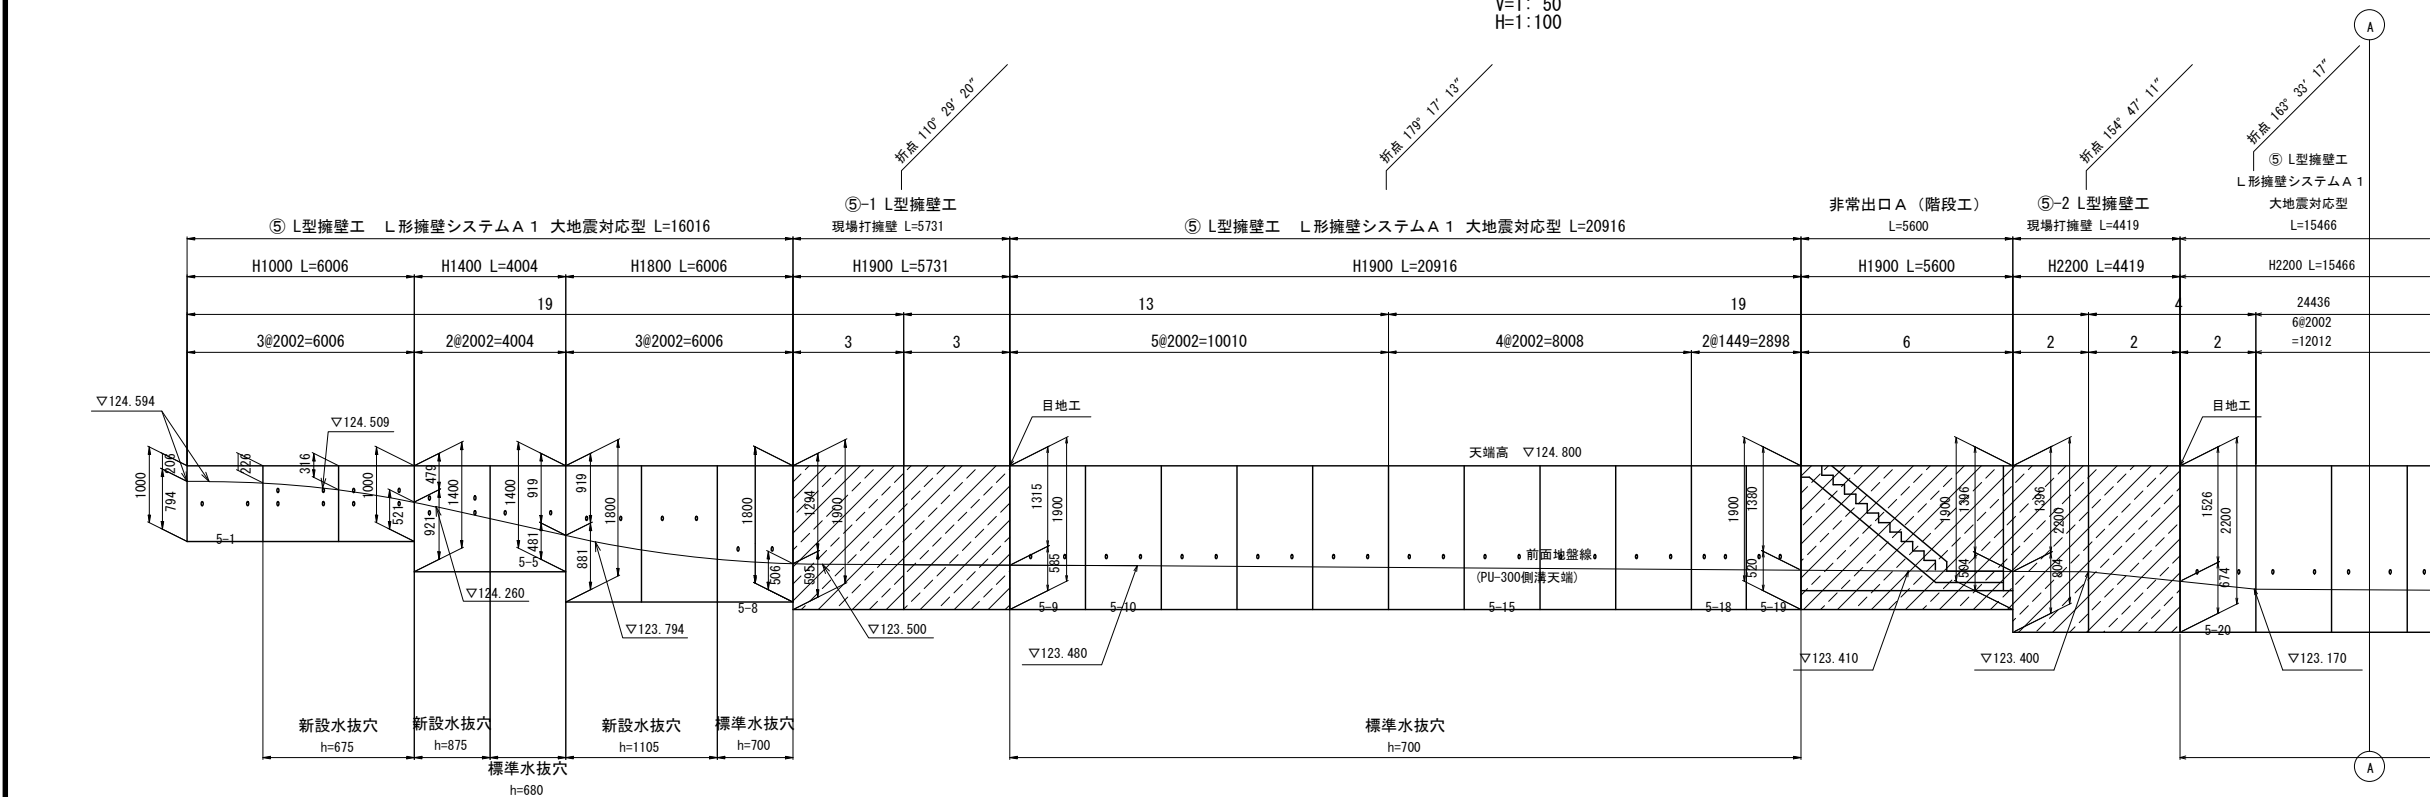

DL=119.000

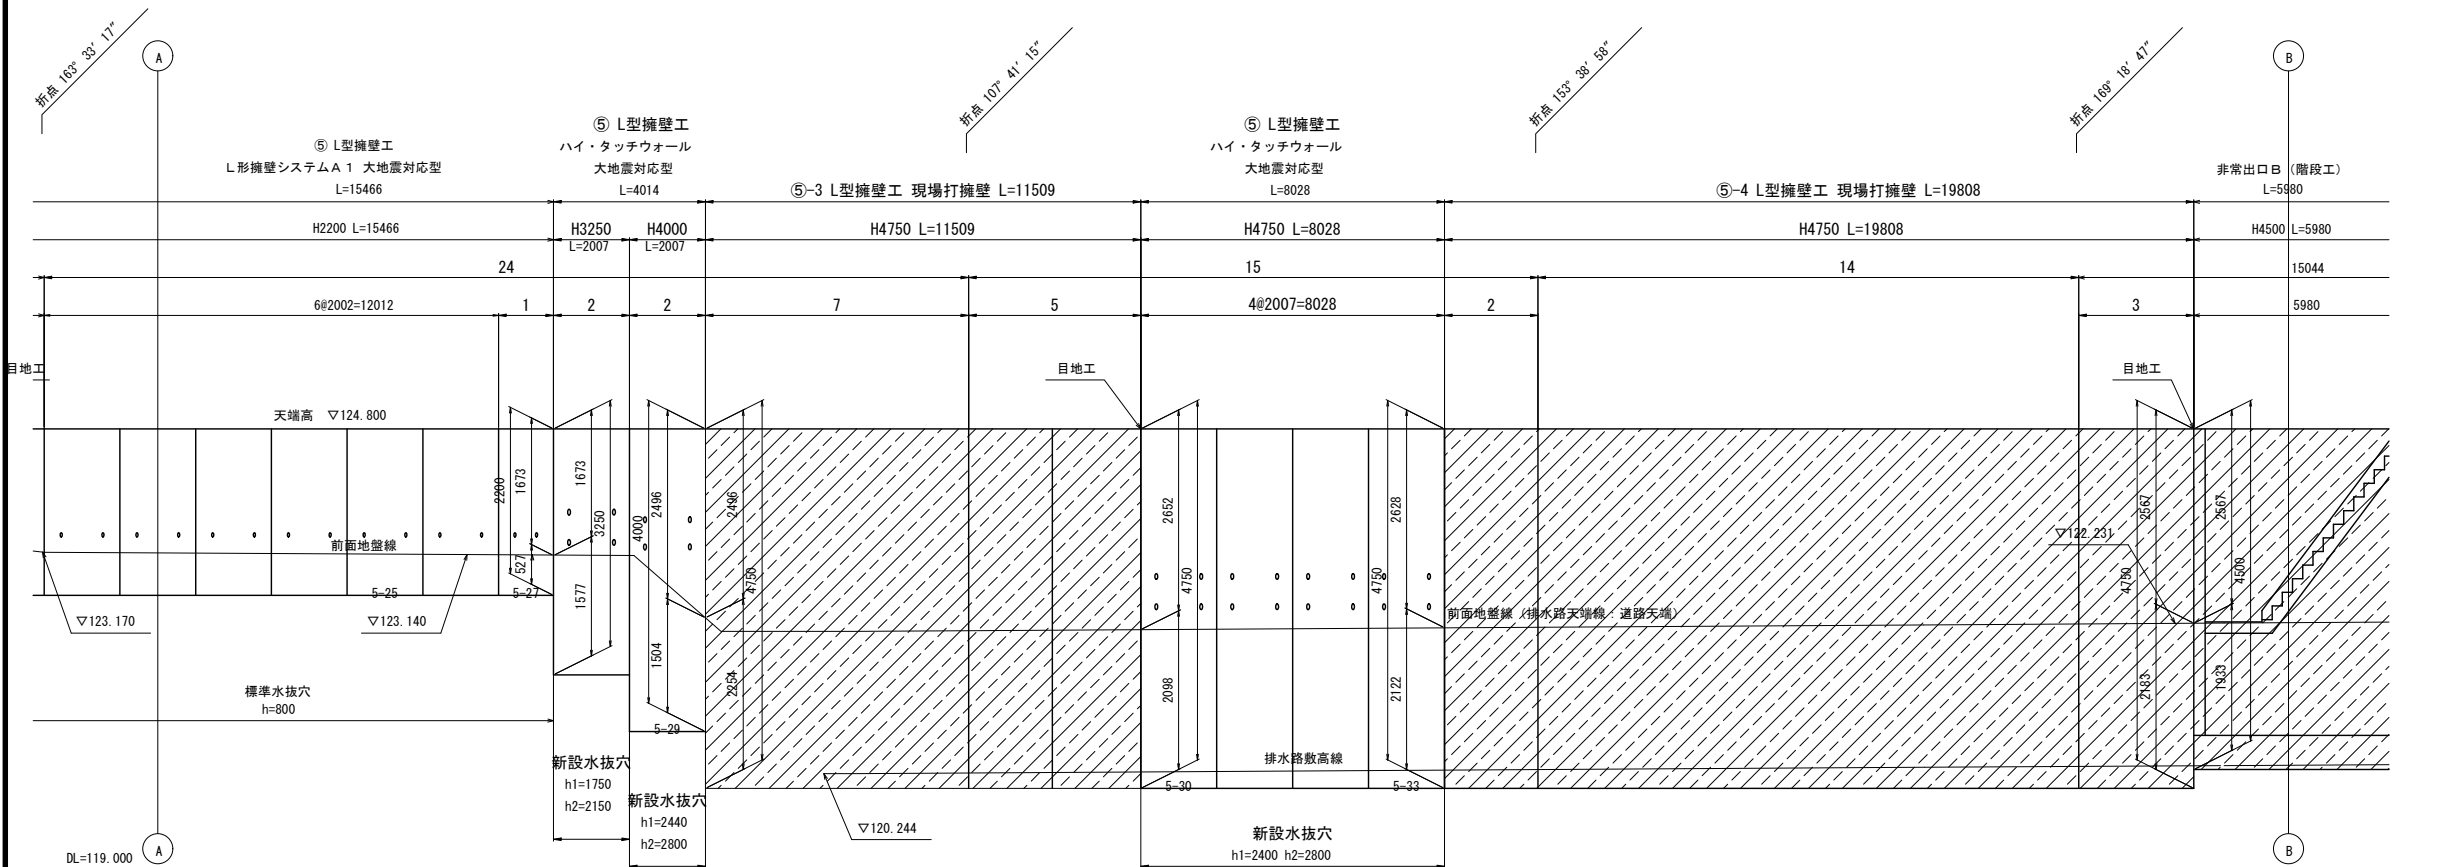

施工箇所位置図

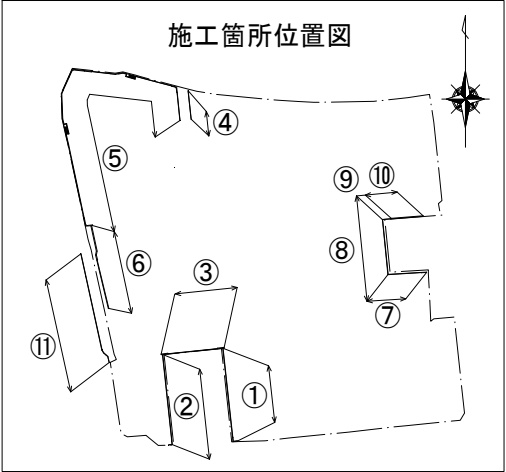


|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図 面 名 | ⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 配列図(6) |
| 縮 尺   | 1:100                  |
| 図面番号  | 65                     |
| 会 社 名 |                        |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町              |

⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 配列図(7)

⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)

正面展開図

V=1: 50  
H=1:100

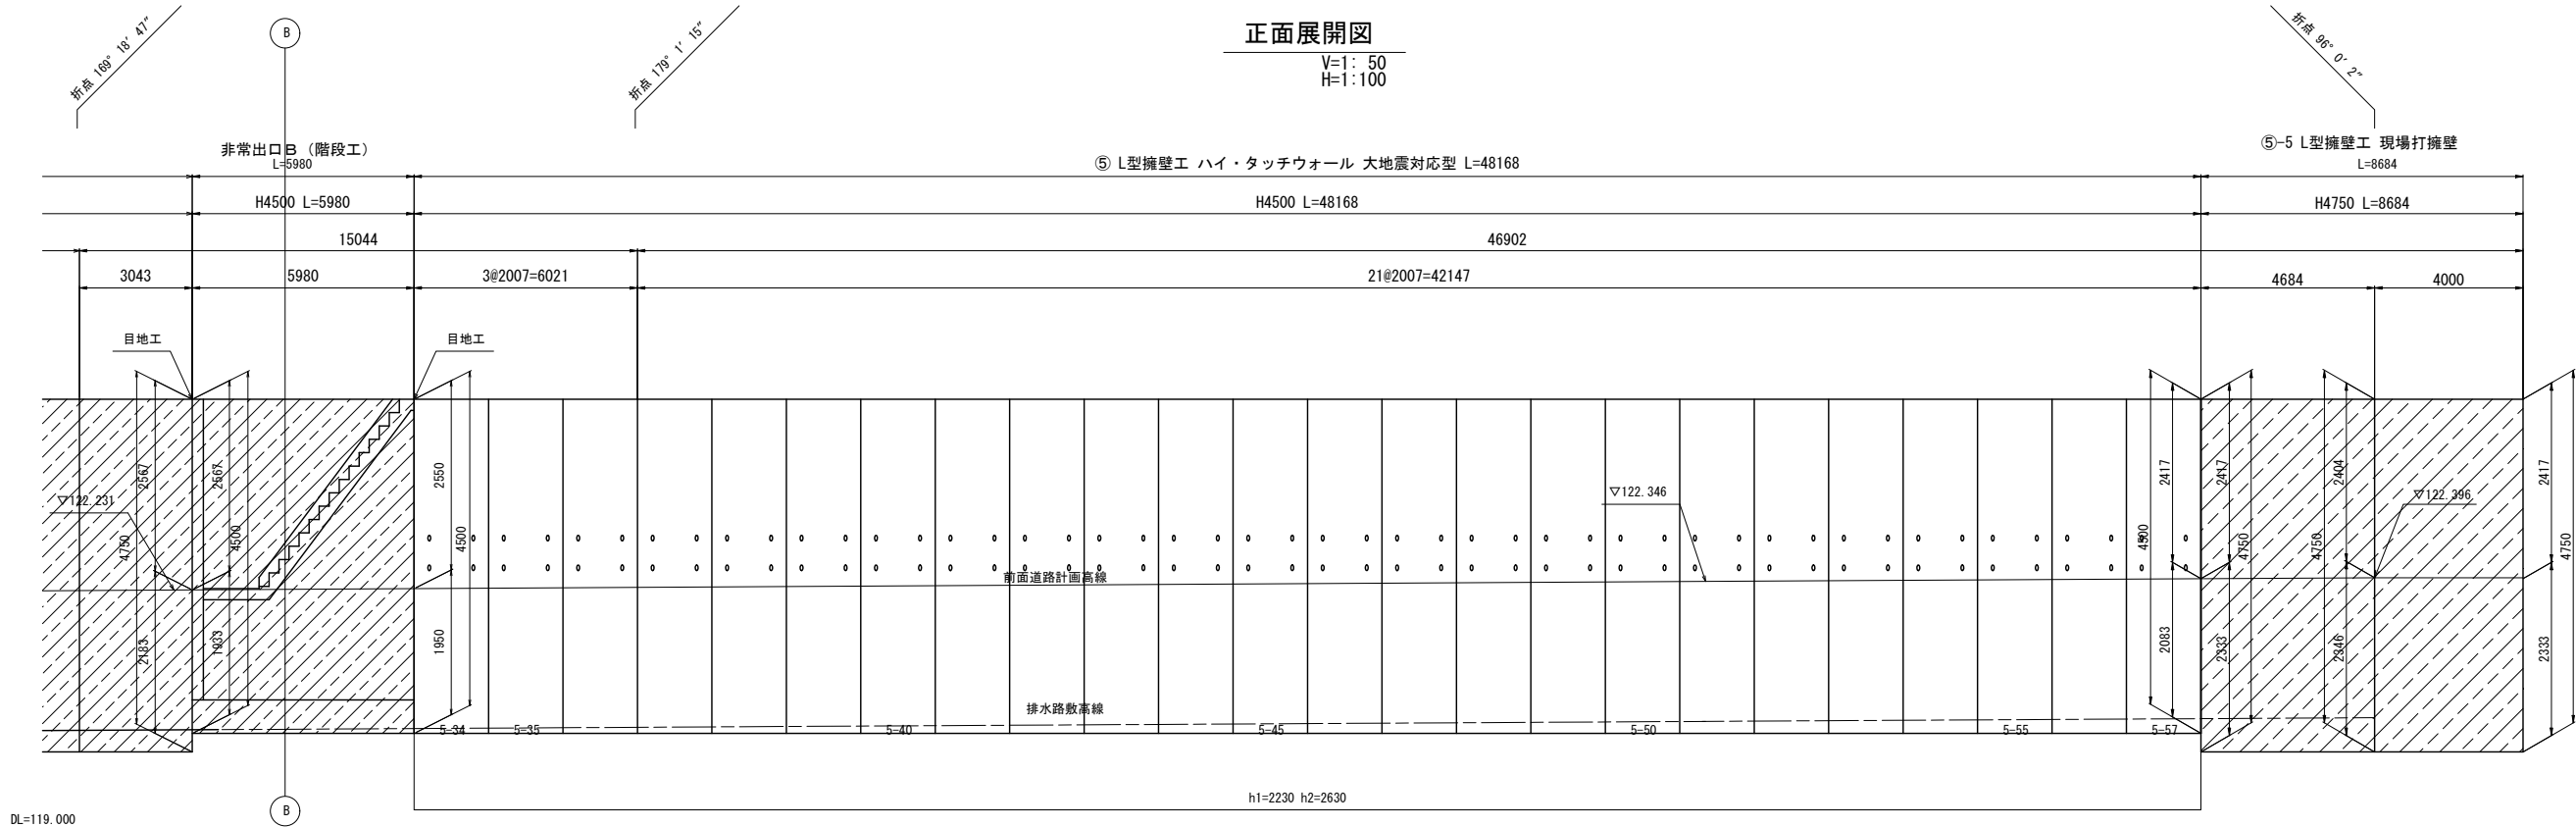


標準断面図

S=1:30


L形擁壁システムA 1

大地震対応型

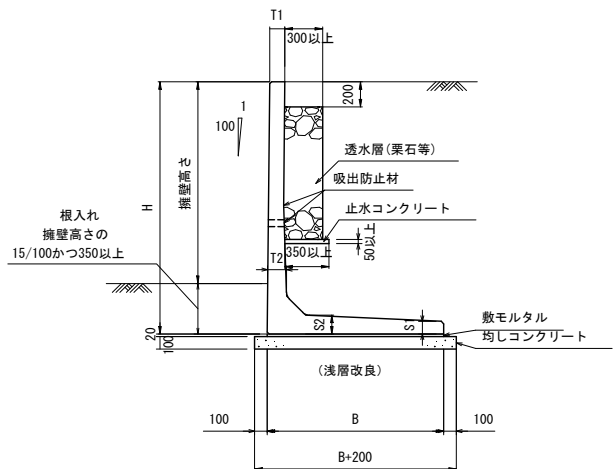

ハイ・タッチウォール

大地震対応型

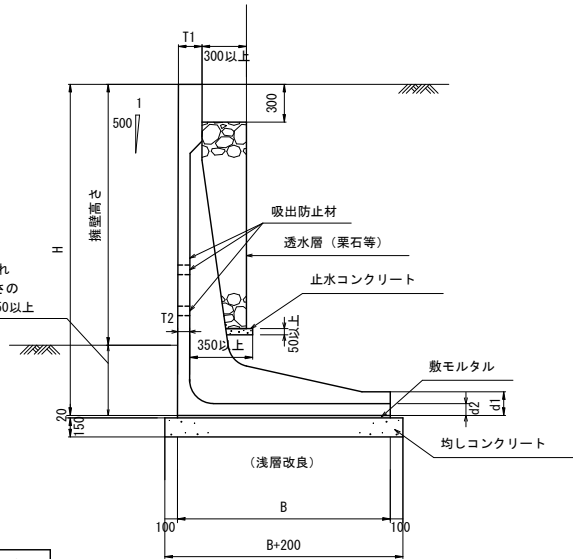


寸法表

| H    | B    | T1  | T2  | S1  | S2  | 必要地耐力KN/㎡ |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1000 | 750  | 120 | 120 | 100 | 100 | 56.275    |
| 1400 | 1100 | 120 | 130 | 110 | 130 | 61.693    |
| 1800 | 1450 | 120 | 150 | 110 | 150 | 81.031    |
| 1900 | 1450 | 120 | 150 | 110 | 150 | 87.961    |
| 2200 | 1650 | 120 | 160 | 110 | 160 | 99.440    |

寸法表

| H    | B    | T1  | T2  | d1  | d2  | 必要地耐力KN/㎡ |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 3250 | 2250 | 250 | 120 | 250 | 120 | 139.088   |
| 4000 | 2500 | 250 | 120 | 250 | 125 | 180.002   |
| 4500 | 2800 | 250 | 130 | 300 | 130 | 200.073   |
| 4750 | 3000 | 250 | 130 | 300 | 130 | 206.251   |

施工箇所位置図

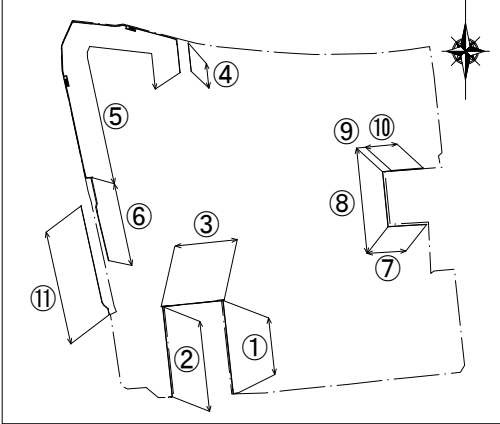

⑤ L型擁壁工 製品数量表

一式当り

| 製品番号               | サ イ ズ |        | 規 格 | 数 量  | 参考質量    | 摘 要 |
|--------------------|-------|--------|-----|------|---------|-----|
|                    | H     | × L    |     |      |         |     |
| L形擁壁システムA 1 大地震対応型 |       |        |     |      |         |     |
| 5-1~3              | 1000  | × 2000 | 標 準 | 3 本  | 900 kg  |     |
| 5-4~5              | 1400  | × 2000 | 標 準 | 2 本  | 1370 kg |     |
| 5-6~8              | 1800  | × 2000 | 標 準 | 3 本  | 2010 kg |     |
| 5-9~17             | 1900  | × 2000 | 標 準 | 9 本  | 2070 kg |     |
| 5-18,<br>5-19      | 1900  | × 1447 | 調整用 | 2 本  | 1500 kg |     |
| 5-20~26            | 2200  | × 2000 | 標 準 | 7 本  | 2500 kg |     |
| 5-27               | 1900  | × 1450 | 調整用 | 1 本  | 1810 kg |     |
| 合 計                |       |        |     | 27 本 |         |     |

※製品1本あたり、施工延びを2mm考慮する

⑤ L型擁壁工 製品数量表

一式当り

| 製品番号              | サイズ  |        | 規格 | 数量   | 参考質量     | 摘要 |
|-------------------|------|--------|----|------|----------|----|
|                   | H    | × L    |    |      |          |    |
| ハイ・タッチウォール 大地震対応型 |      |        |    |      |          |    |
| 5-28              | 3250 | × 2000 | 標準 | 1 本  | 5870 kg  |    |
| 5-29              | 4000 | × 2000 | 標準 | 1 本  | 7520 kg  |    |
| 5-34～57           | 4500 | × 2000 | 標準 | 24 本 | 9380 kg  |    |
| 5-30～33           | 4750 | × 2000 | 標準 | 4 本  | 10610 kg |    |
| 合計                |      |        |    | 30 本 |          |    |

※製品1本あたり、施工延びを7mm考慮する

⑤プレキャスト擁壁

材料表(⑤ L型擁壁工)

一式当り

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量    |
|----------|-----------|----|-------|
| 数モルタル    | 1:3       | m3 | 4.84  |
| 均しコンクリート | 18-B-40BB | m3 | 35.48 |
| 同上型枠     |           | m2 | 28.54 |
| 透水層(栗石等) |           | m3 | 51.97 |
| 止水コンクリート |           | m3 | 1.97  |
| 吸出防止材    | (30×30)   | 枚  | 172   |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図面名  | ⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 配列図(7) |
| 縮尺   | 1:100                  |
| 図面番号 | 66                     |
| 会社名  |                        |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町              |


⑤プレキャスト現場打L形擁壁 基礎工(5)

⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)

平面図

S=1:100

施工箇所位置図

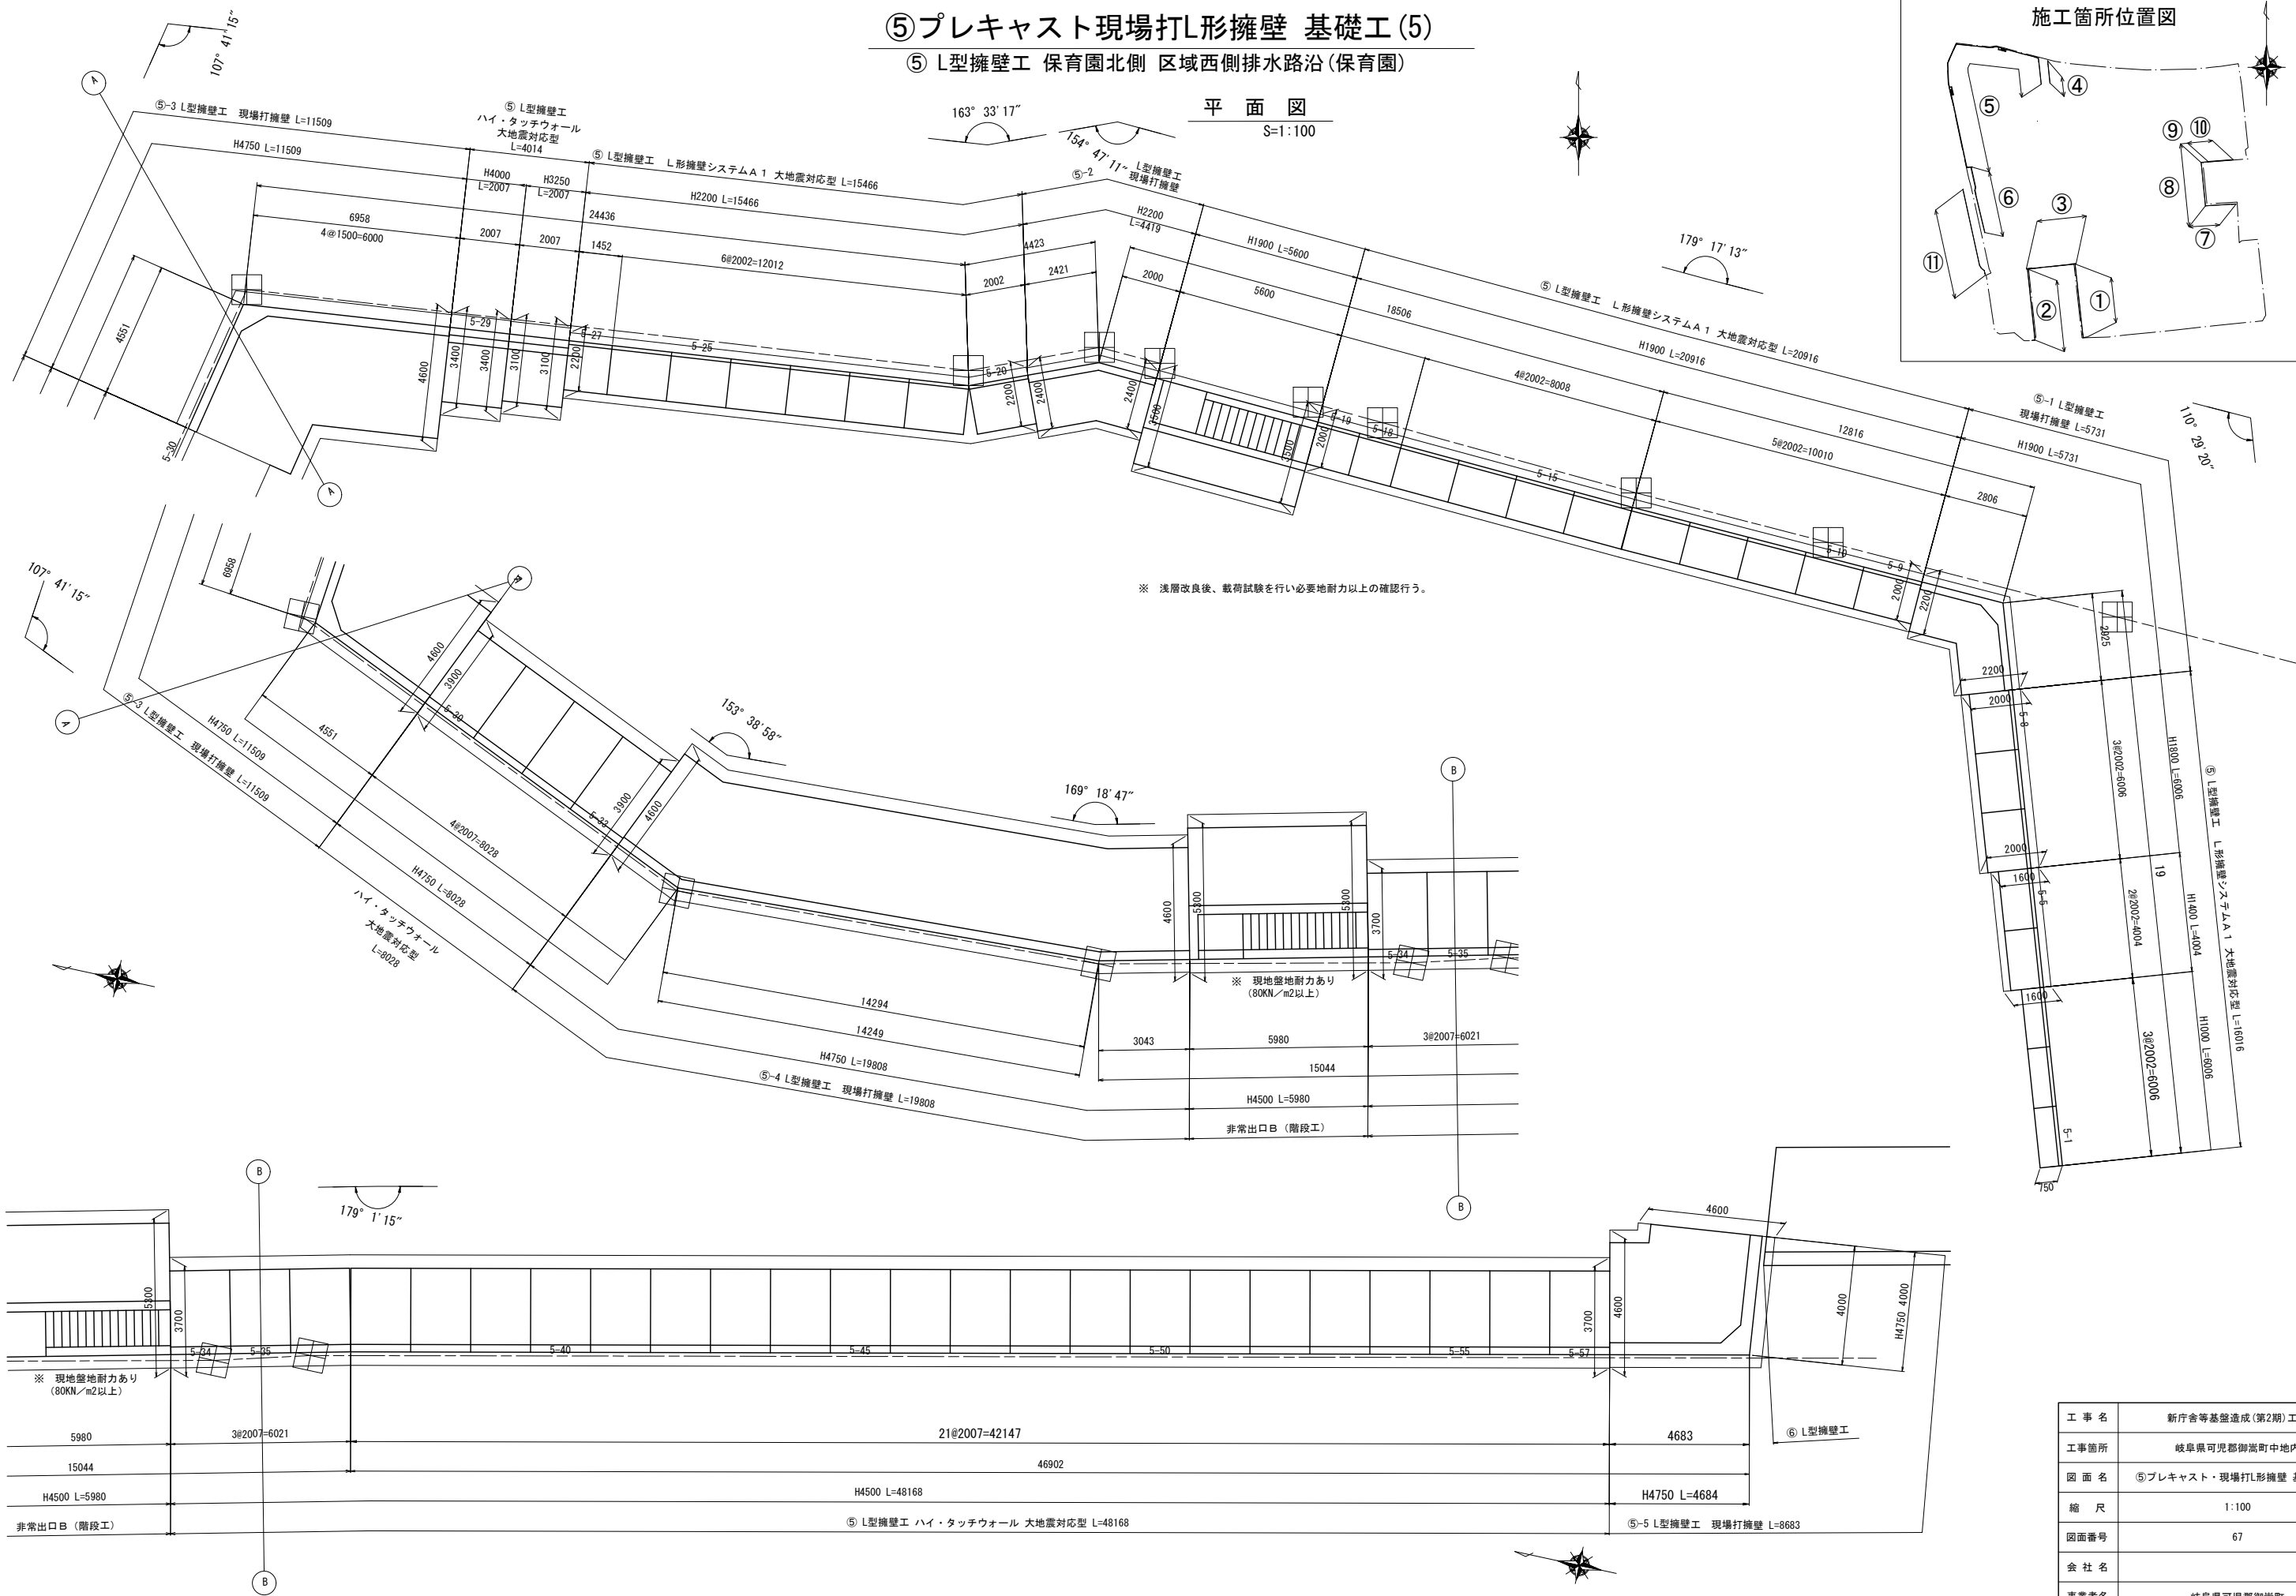


|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図 面 名 | ⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 基礎工(5) |
| 縮 尺   | 1:100                  |
| 図面番号  | 67                     |
| 会 社 名 |                        |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町              |

⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 基礎工(6)


⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)

正面展開図

V=1: 50  
H=1: 100

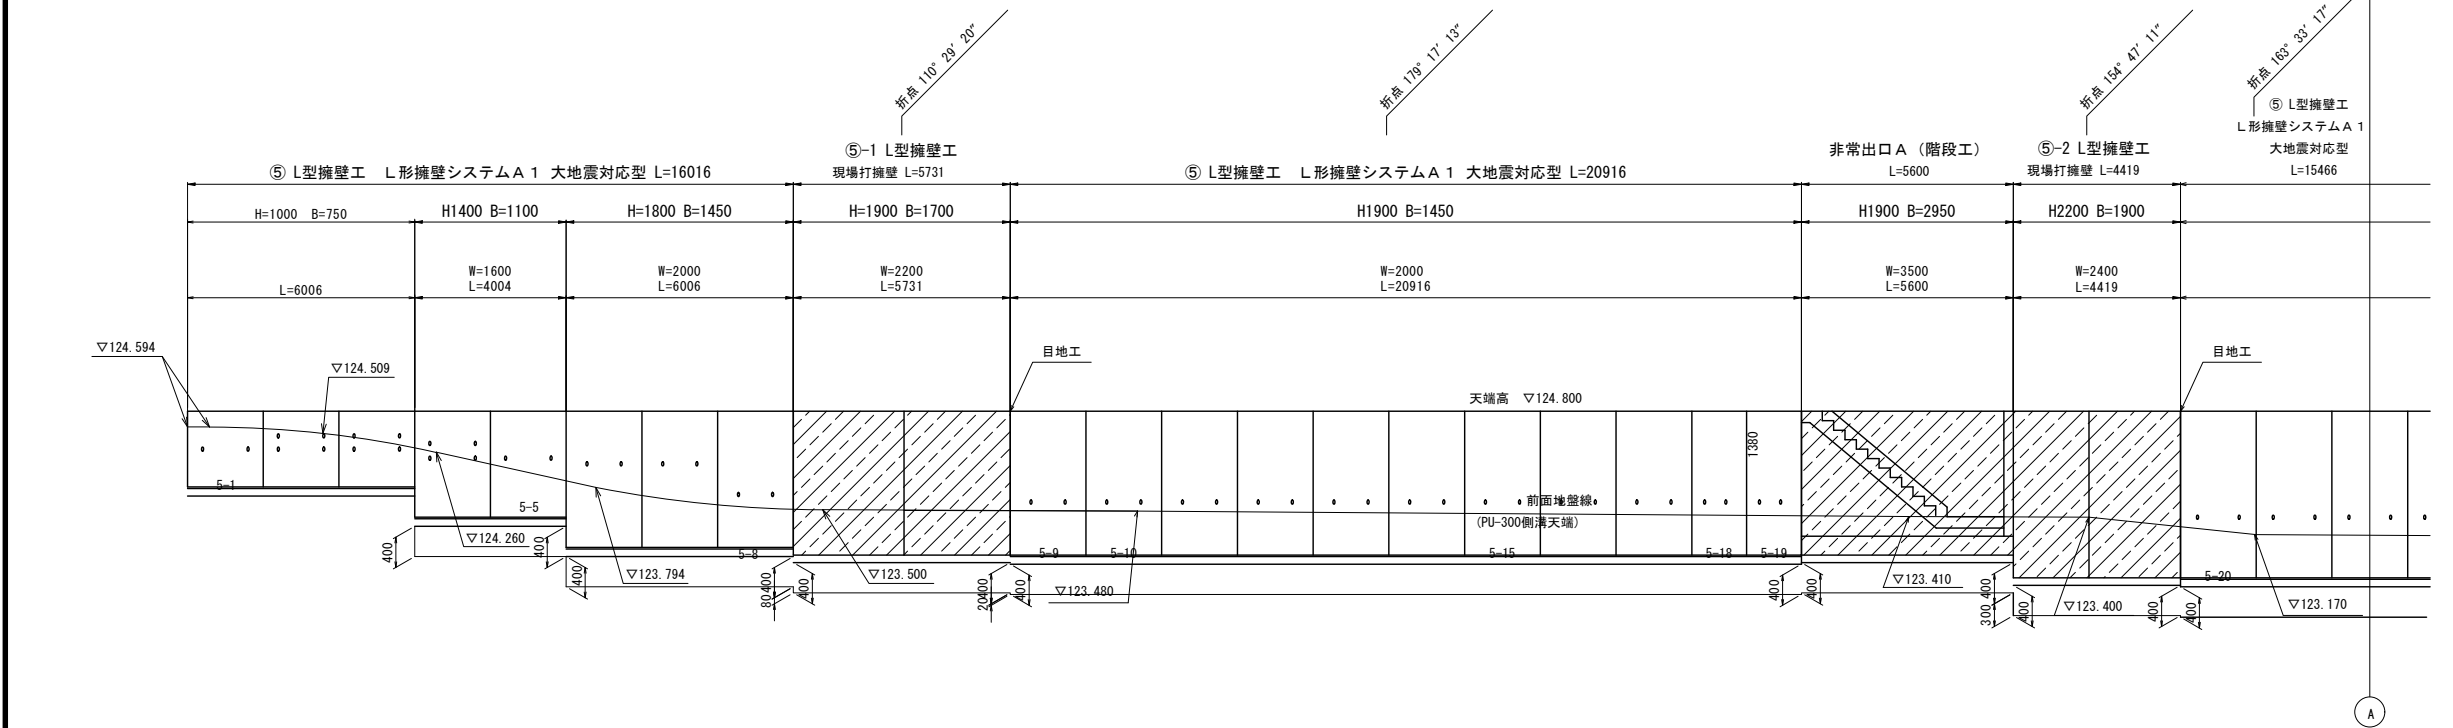


DL=119.000

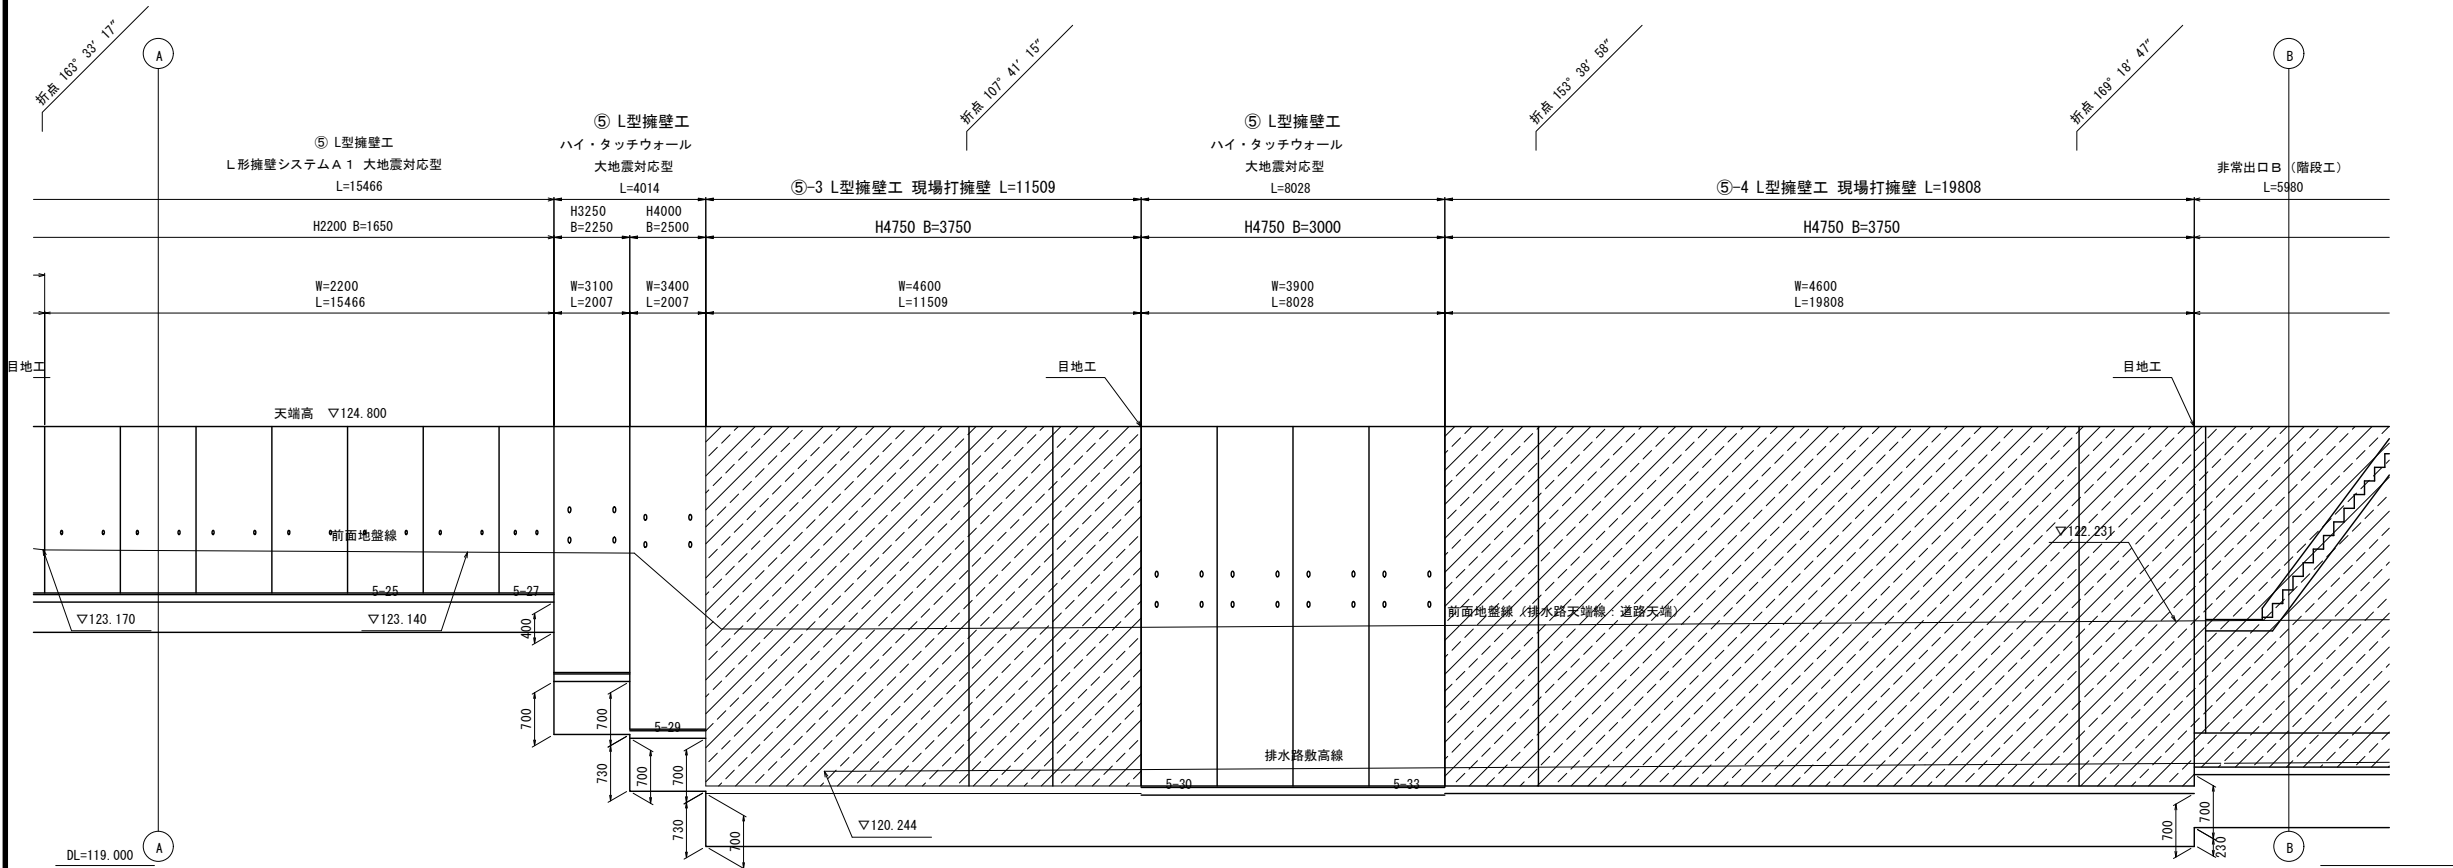

DL=119.000

施工箇所位置図

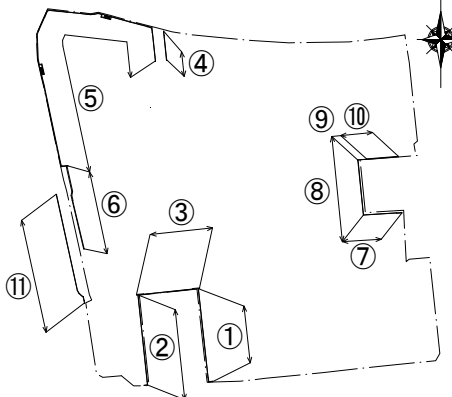


|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図 面 名 | ⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 基礎工(6) |
| 縮 尺   | 1:100                  |
| 図面番号  | 68                     |
| 会 社 名 |                        |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町              |

⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 基礎工(7)

⑤ L型擁壁工 保育園北側 区域西側排水路沿(保育園)


正面展開図

V=1: 50  
H=1:100

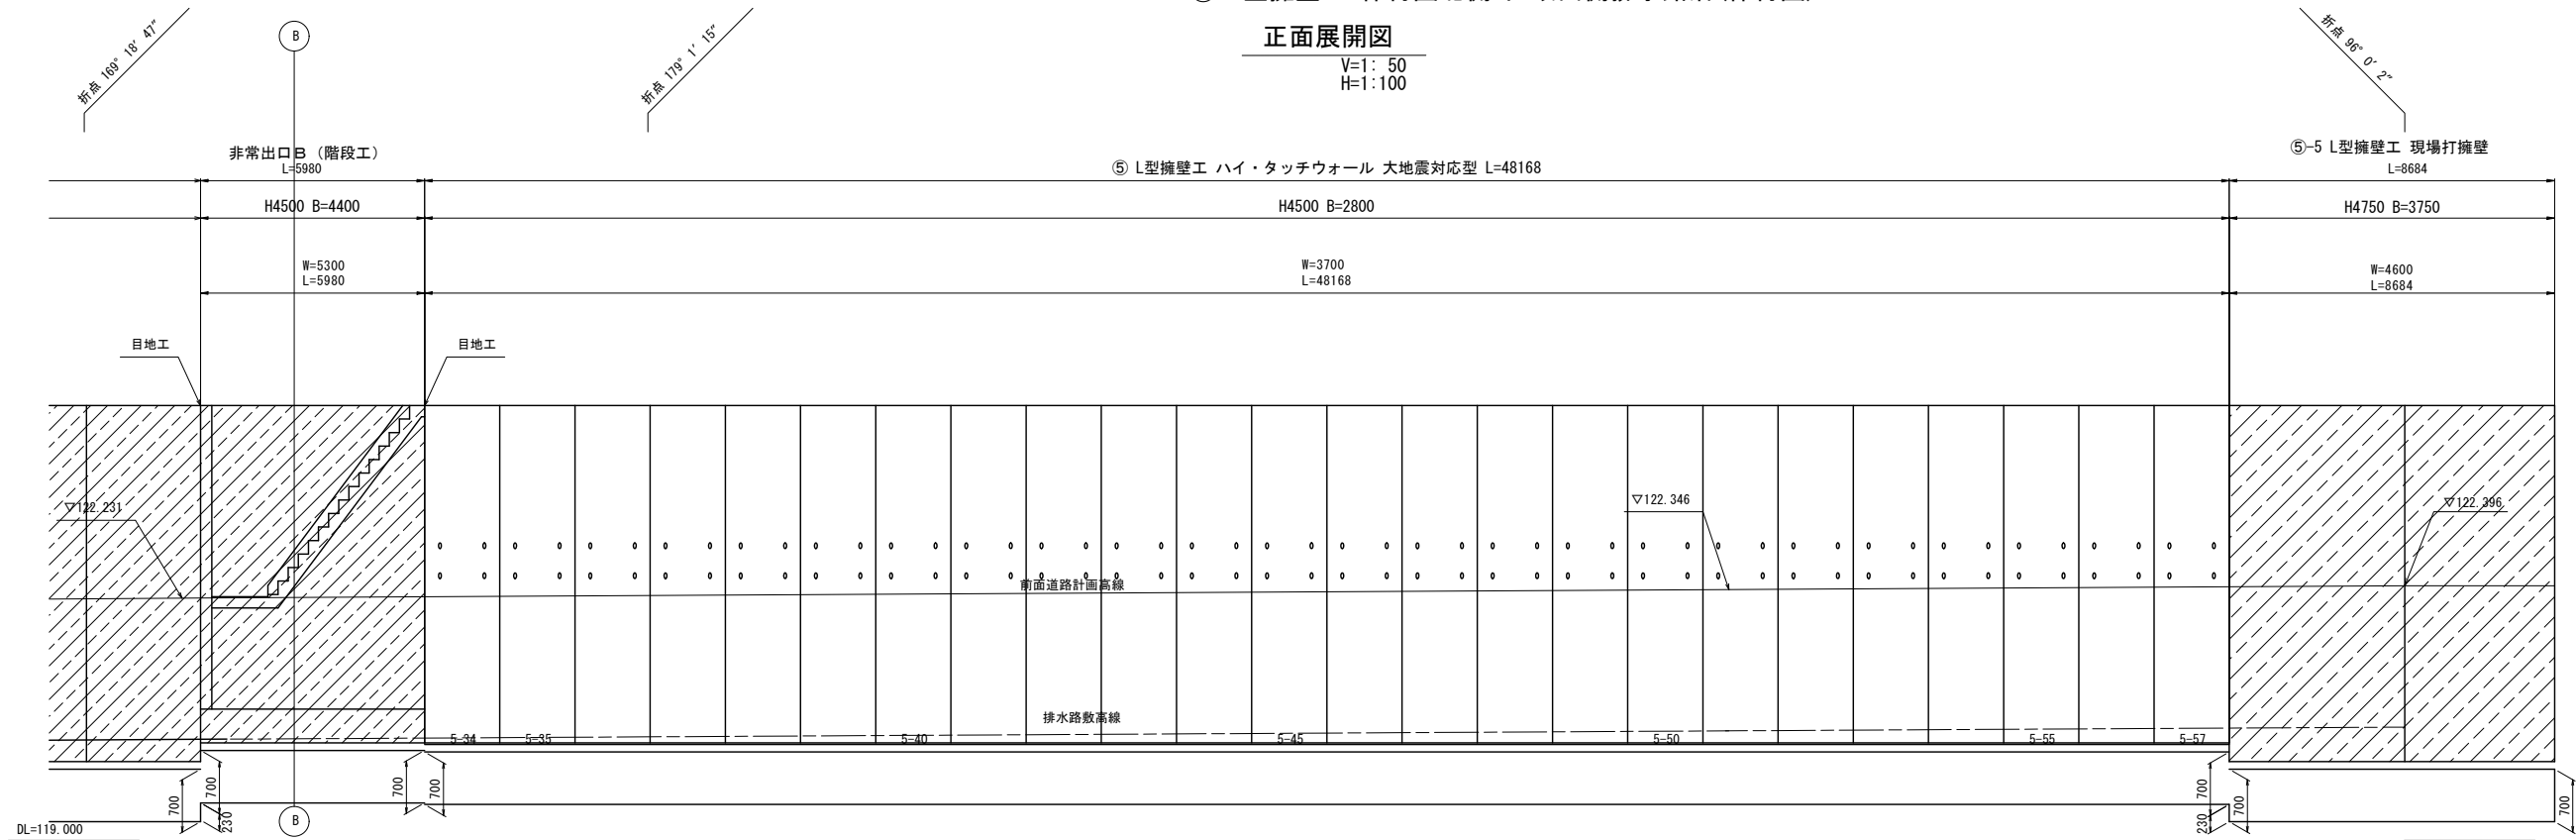

基礎工断面図


S=1:50

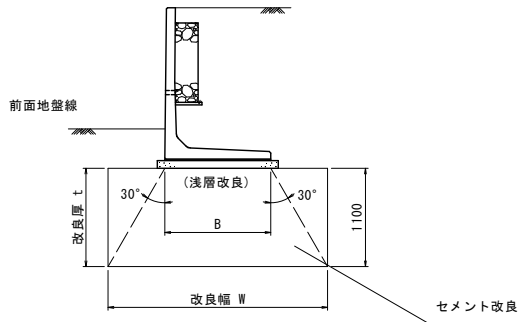

擁壁⑤セメント改良 数量表 (浅層改良) 一式当り

| 寸法 (m)          |                | 数量 (m2) | 適用                    |
|-----------------|----------------|---------|-----------------------|
| t               | W × L          |         |                       |
| 0.400           | 1.600 × 4.004  | 6.40    | 固化材50kg/m3            |
|                 | 2.000 × 6.006  | 12.01   | 〃                     |
|                 | 2.200 × 5.731  | 12.61   | 〃                     |
|                 | 2.000 × 20.916 | 41.83   | 〃                     |
|                 | 3.500 × 5.600  | 19.60   | 〃                     |
|                 | 2.400 × 4.419  | 10.61   | 〃                     |
|                 | 2.200 × 15.466 | 34.03   | 〃                     |
| 0.700           | 3.100 × 2.007  | 6.22    | 〃                     |
|                 | 3.400 × 2.007  | 6.82    | 〃                     |
|                 | 4.600 × 11.509 | 52.94   | 〃                     |
|                 | 3.900 × 8.028  | 31.31   | 〃                     |
|                 | 4.600 × 19.808 | 91.12   | 〃                     |
|                 | 5.300 × 5.980  | 31.69   | 〃                     |
|                 | 3.700 × 48.168 | 178.22  | 〃                     |
|                 | 4.600 × 8.684  | 39.95   | 〃                     |
| 計 改良厚 t=0.4m    |                | 137.09  | 改良 55m3/固化材 2,750kg   |
| 計 改良厚 t=0.7m    |                | 438.27  | 改良 307m3/固化材 15,350kg |
| 合計 改良厚 t=1.0m以下 |                | 575.36  | 改良 362m3/固化材 18,100kg |









施工箇所位置図

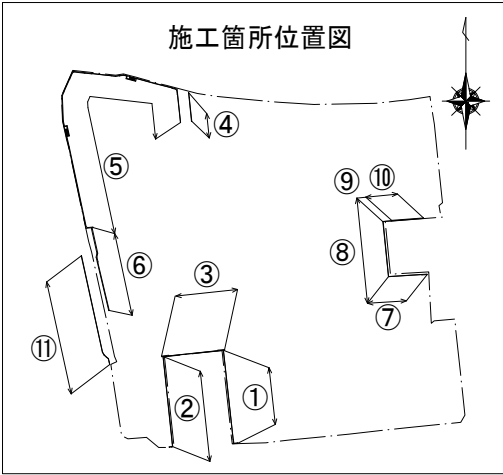


|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事        |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内           |
| 図 面 名 | ⑤プレキャスト・現場打L形擁壁 基礎工(7) |
| 縮 尺   | 1:100                  |
| 図面番号  | 69                     |
| 会 社 名 |                        |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町              |

⑤-1現場打L型擁壁標準配筋図（H＝1.90m）

S＝1：50

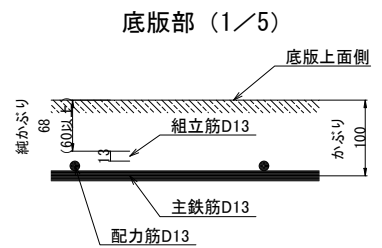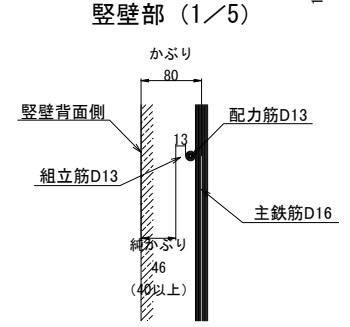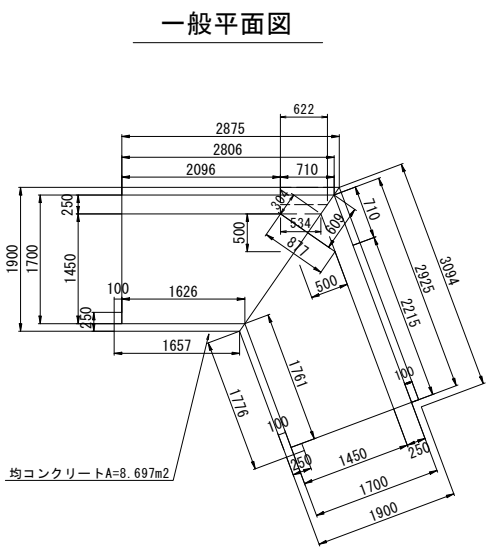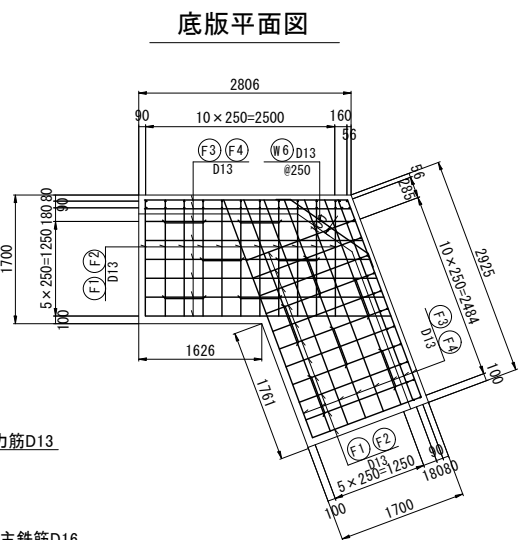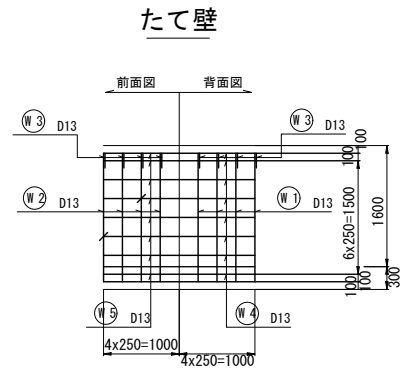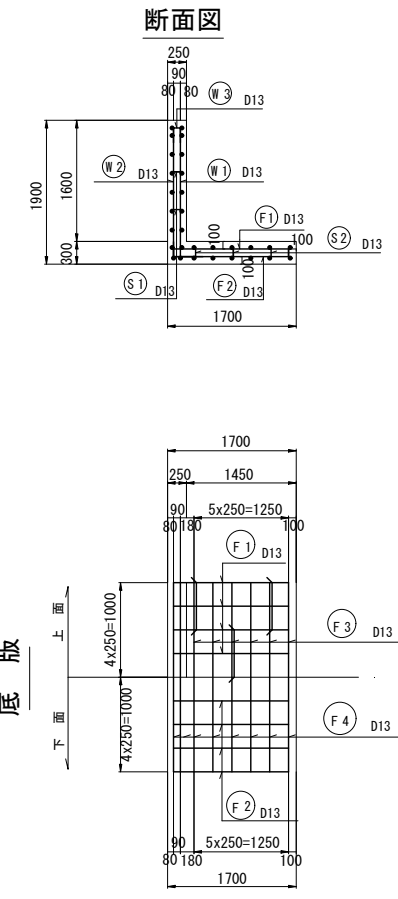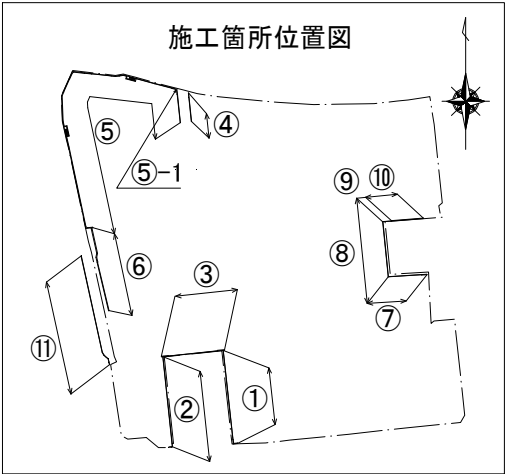

一般断面図  
S＝1：50

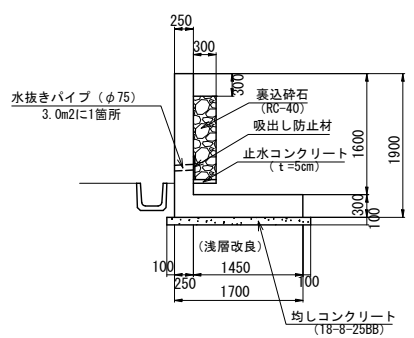


鉄筋加工表

| 種類 | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L 1        | L 2  | L 3 | L 4 |
|----|----|-----|----|------|------------|------|-----|-----|
| W1 | 1  | D13 | 23 | 2000 | 299        | 1700 |     |     |
| W2 | 1  | D13 | 25 | 2000 | 299        | 1700 |     |     |
| W3 | 2  | D13 | 22 | 480  | 90         | 195  |     |     |
| W4 | 2  | D13 | 16 | 2980 | 2730, 2830 | 100  |     |     |
| W5 | 2  | D13 | 16 | 2940 | 2690, 2780 | 100  |     |     |
| W6 | 6  | D13 | 7  | 1620 | 1230       | 195  |     | 702 |
| F1 | 2  | D13 | 22 | 1720 | 1520       | 100  |     |     |
| F2 | 4  | D13 | 22 | 1820 | 1520       | 100  | 195 |     |
| F3 | 3  | D13 | 12 | 3130 | 2890, 3360 |      |     |     |
| F4 | 3  | D13 | 16 | 3070 | 2780, 3360 |      |     |     |
| S1 | 2  | D13 | 12 | 350  | 142        | 100  |     |     |
| S2 | 5  | D13 | 12 | 980  | 526        | 126  | 100 |     |

鉄筋表（隅角部、全体）  
1式当たり

| 記号  | 径   | 長さ(mm) | 本数 | 単位質量(kg/m) | 1本当り質量(kg) | 質量(kg) | 摘要 |
|-----|-----|--------|----|------------|------------|--------|----|
| W1  | D13 | 2000   | 23 | 0.995      | 1.990      | 46     |    |
| W2  | D13 | 2000   | 25 | 0.995      | 1.990      | 50     |    |
| W3  | D13 | 480    | 22 | 0.995      | 0.478      | 11     |    |
| W4  | D13 | 2980   | 16 | 0.995      | 2.965      | 48     |    |
| W5  | D13 | 2940   | 16 | 0.995      | 2.925      | 47     |    |
| W6  | D13 | 1620   | 7  | 0.995      | 1.612      | 12     |    |
| F1  | D13 | 1720   | 22 | 0.995      | 1.711      | 38     |    |
| F2  | D13 | 1820   | 22 | 0.995      | 1.811      | 40     |    |
| F3  | D13 | 3130   | 12 | 0.995      | 3.114      | 38     |    |
| F4  | D13 | 3070   | 16 | 0.995      | 3.055      | 49     |    |
| S1  | D13 | 350    | 12 | 0.995      | 0.348      | 5      |    |
| S2  | D13 | 980    | 12 | 0.995      | 0.975      | 12     |    |
| D13 |     |        |    |            |            | 396 kg |    |
| 合計  |     |        |    |            |            | 396 kg |    |

隅角部補強詳細図  
S＝1：30

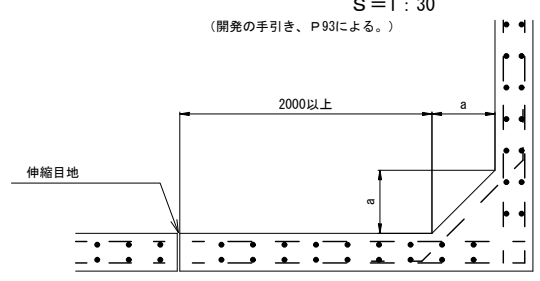

※ 擁壁の高さ3.0m以下のとき a＝50cm  
擁壁の高さ3.0mを超えるとき a＝60cm  
補強筋は、たて壁の配力筋と同径、同ピッチとする。

材料表  
(1式)

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量    | 摘要         |
|----------|-----------|----|-------|------------|
| 基面整正     |           | m2 | 8.7   |            |
| 均しコンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.87  |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 1.33  |            |
| 躯体コンクリート | 24-8-25BB | m3 | 4.51  |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 22.00 |            |
| 止水コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.08  |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 0.29  |            |
| 目地工      | t＝20mm    | m2 | 0.91  | エラストイト     |
| 裏込碎石     | R C-40    | m3 | 1.71  |            |
| 水抜きパイプ   | φ-75      | m  | 0.75  | 0.250m/本当り |
| 吸出防止材    | □300×300  | 枚  | 3     |            |
| 鉄筋       | D 13      | kg | 396   | SD345      |


|                |             |
|----------------|-------------|
| 基礎地盤反力 (kN/m2) |             |
| 必要地耐力          | 80.656kN/m2 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事          |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内             |
| 図面名  | ⑤-1現場打L型擁壁標準配筋図（H＝1.90m） |
| 縮尺   | 1：50                     |
| 図面番号 | 70                       |
| 会社名  |                          |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町                |


非常出口 A (階段工) 一般図

非常出口 A (階段工)  
S=1:50


平面图

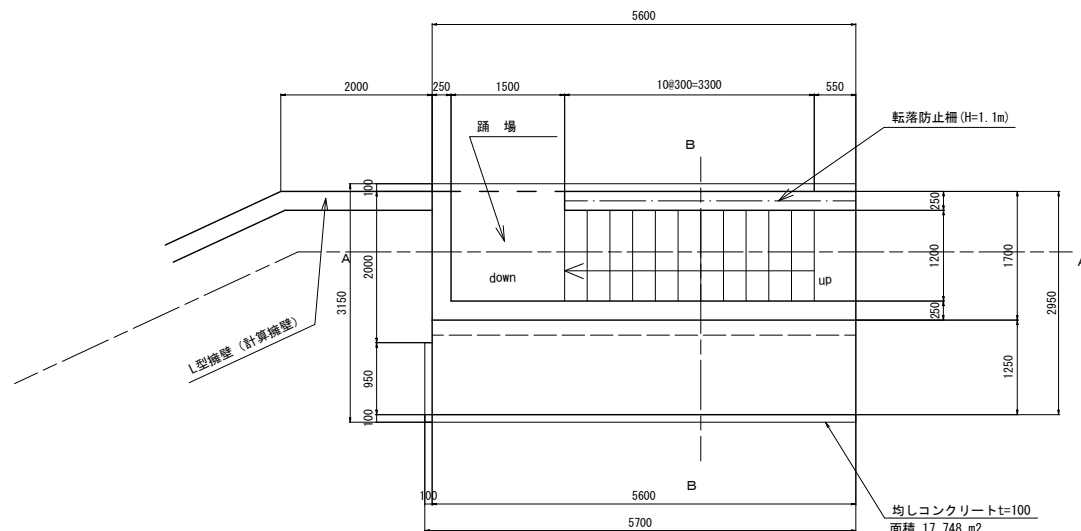


A—A 断面図

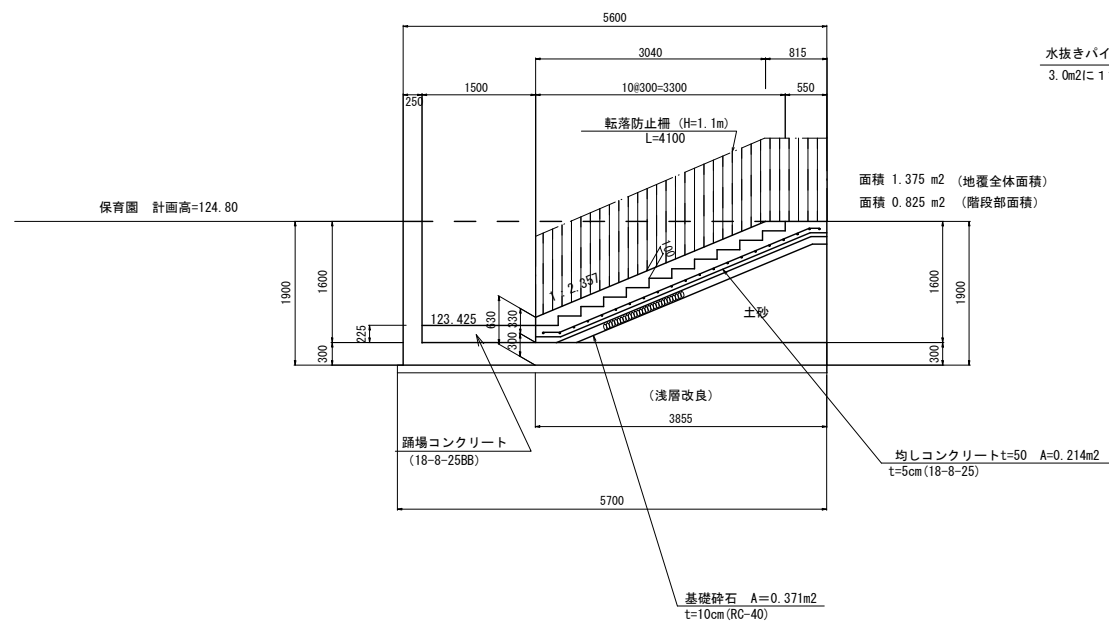

側面図



正 面 圖

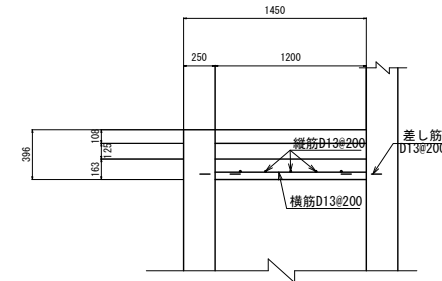


### 材料表


|                | 名 称      | 規 格       | 単 位 | 数 量   | 摘 要            |
|----------------|----------|-----------|-----|-------|----------------|
| 逆丁型擁壁          | 基面整正     |           | m2  | 18    |                |
|                | 均しコンクリート | 18-8-25B8 | m3  | 1.78  |                |
|                | 同上型枠     |           | m2  | 1.77  |                |
|                | 鉄筋コンクリート | 24-8-25B8 | m3  | 8.95  |                |
|                | 同上型枠     |           | m2  | 37.96 |                |
|                | 止水コンクリート | 18-8-25B8 | m3  | 0.08  |                |
|                | 同上型枠     |           | m2  | 0.31  |                |
|                | 裏込砕石     | R C-40    | m3  | 1.76  |                |
|                | 水抜きパイプ   | φ-75      | m   | 0.75  | 0.250m／本当り     |
| 階段部            | 吸出防止材    | □300×300  | 枚   | 3     |                |
|                | 鉄筋 (D13) |           | k g | 675   |                |
|                | 基礎砕石     | R C-40    | m2  | 4.45  | t=100mm (0.45) |
|                | 均しコンクリート | 18-8-25B8 | m3  | 0.26  |                |
|                | 同上型枠     |           | m2  | 0.10  |                |
|                | コンクリート   | 24-8-25B8 | m3  | 0.99  |                |
|                | 同上型枠     |           | m2  | 1.83  |                |
|                | 踊場コンクリート | 18-8-25B8 | m3  | 0.49  |                |
|                | 鉄筋 (D13) |           | k g | 59    |                |
| 転落防止柵 (H=1.1m) |          | m         | 4.1 |       |                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 基礎地盤反力 (kN/m <sup>2</sup> ) |                         |
| 必要地耐力                       | 44.892kN/m <sup>2</sup> |

B-B 断面図

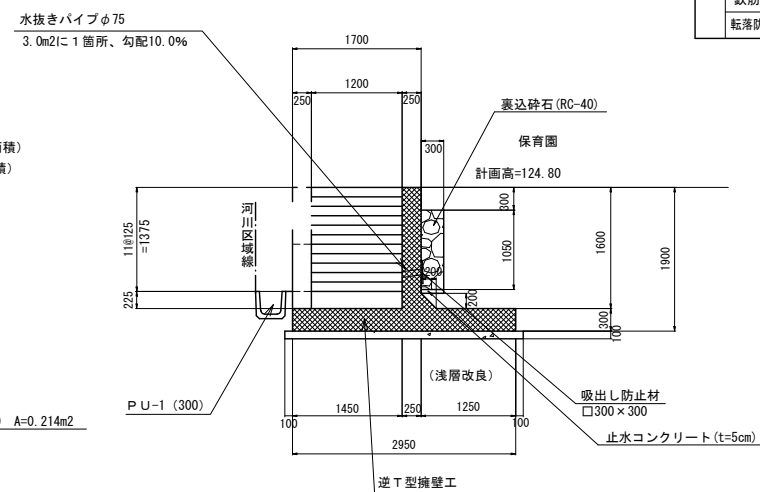


### 施工箇所位置図

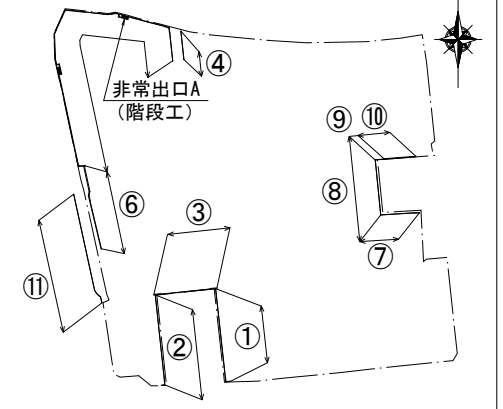


階段部鉄筋加工図

横筋  $D13 \times 1840 \times 0.995 \times 21 \text{本} = 39 \text{ kg}$



縦筋  $D13 \times 3930 \times 0.995 \times 5 \text{本} = 20 \text{ kg}$

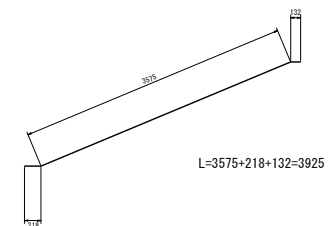

階段部鉄筋量=39+20=59 k g  
階段部一式鉄筋量=692+59=751 k g


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図 面 名 | 非常出口 A (階段工)一般図 |
| 縮 尺   | 図示              |
| 図面番号  | 71              |
| 会 社 名 |                 |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町       |

非常出口 A（階段）逆 T 型擁壁・付帯壁配筋図


S=1:50

逆T型擁壁配筋図

断面図

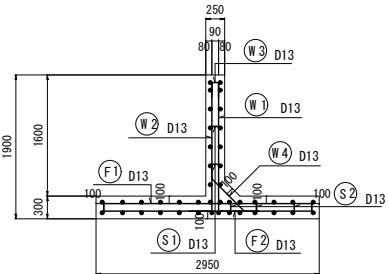


たて壁

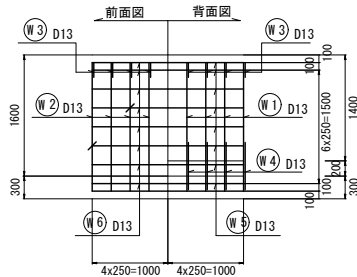


付帯壁配筋図


階段壁側面図（D-D断面図）

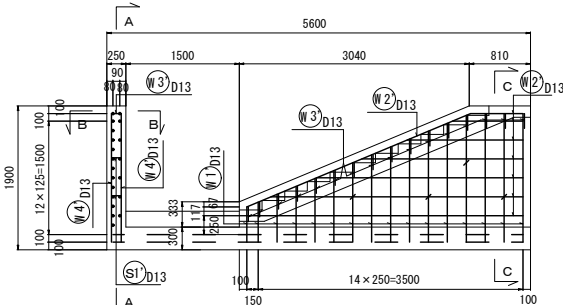


C-C断面図

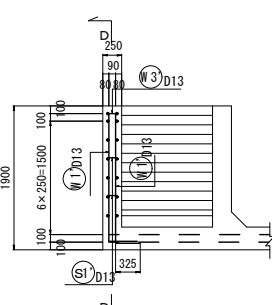


A-A断面図




B-B断面図




施工箇所位置図

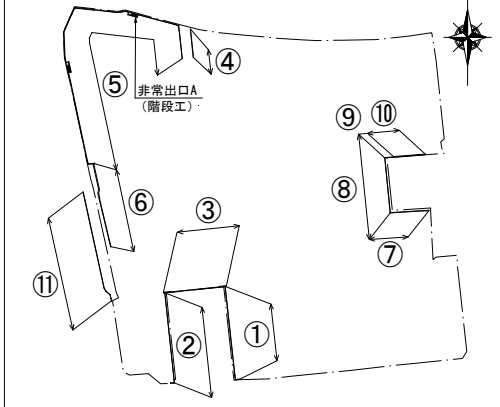

縦壁部（1/5）

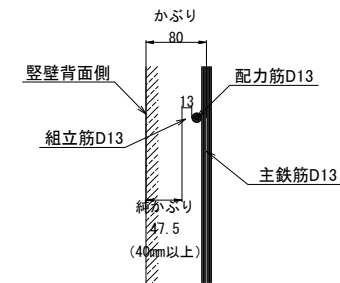

底板部（1/5）

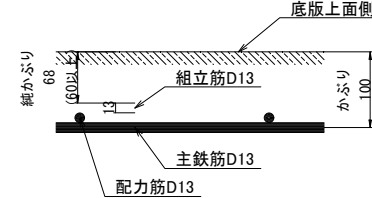

鉄筋加工表

| 鉄筋加工表 |    |     |    |      |      |      |     |     |
|-------|----|-----|----|------|------|------|-----|-----|
| 形式 1  |    |     |    |      |      |      |     |     |
| 形式 2  |    |     |    |      |      |      |     |     |
| 形式 3  |    |     |    |      |      |      |     |     |
| 形式 4  |    |     |    |      |      |      |     |     |
| 形式 5  |    |     |    |      |      |      |     |     |
| 種別    | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L 1  | L 2  | L 3 | L 4 |
| W1    | 1  | D13 | 4  | 2000 | 299  | 1700 |     |     |
| W2    | 1  | D13 | 4  | 2000 | 299  | 1700 |     |     |
| W3    | 2  | D13 | 4  | 480  | 90   | 195  |     |     |
| W4    | 3  | D13 | 4  | 1000 | 606  | 195  | 195 | 429 |
| W5    | 4  | D13 | 8  | 1000 | 1000 |      |     |     |
| W6    | 4  | D13 | 8  | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F1    | 2  | D13 | 4  | 2950 | 2750 | 100  |     |     |
| F2    | 2  | D13 | 4  | 2950 | 2750 | 100  |     |     |
| F3    | 4  | D13 | 6  | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F4    | 4  | D13 | 6  | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F5    | 4  | D13 | 14 | 1000 | 1000 |      |     |     |
| S1    | 2  | D13 | 3  | 350  | 142  | 100  |     |     |
| S2    | 5  | D13 | 3  | 980  | 526  | 126  | 100 |     |

鉄筋表（m当たり：全体）

逆T型擁壁 1 式当たり

| 記 号                  | 径   | 長 さ(mm) | 本 数 | 単位質量 (kg/m) | 1 本当り質量 (kg) | 質 量(kg)        | 摘 要 |
|----------------------|-----|---------|-----|-------------|--------------|----------------|-----|
| W1                   | D13 | 2000    | 4   | 0.995       | 1.990        | 8              |     |
| W2                   | D13 | 2000    | 4   | 0.995       | 1990         | 8              |     |
| W3                   | D13 | 480     | 4   | 0.995       | 0.478        | 2              |     |
| W4                   | D13 | 1000    | 4   | 0.995       | 0.856        | 4              |     |
| W5                   | D13 | 1000    | 8   | 0.995       | 0.995        | 8              |     |
| W6                   | D13 | 1000    | 8   | 0.995       | 0.995        | 8              |     |
| F1                   | D13 | 2950    | 4   | 0.995       | 2.935        | 12             |     |
| F2                   | D13 | 2950    | 4   | 0.995       | 2.935        | 12             |     |
| F3                   | D13 | 2800    | 6   | 0.995       | 0.995        | 6              |     |
| F4                   | D13 | 1000    | 6   | 0.995       | 0.995        | 6              |     |
| F5                   | D13 | 1000    | 14  | 0.995       | 0.995        | 14             |     |
| S1                   | D13 | 350     | 3   | 0.995       | 0.348        | 1              |     |
| S2                   | D13 | 980     | 3   | 0.995       | 0.975        | 3              |     |
| 逆 T 型擁壁 L=5.600m（全長） |     |         |     | D13         | 92 kg        | →92×5.60=515kg |     |
| 合 計                  |     |         |     |             | 95 kg        | → 515 kg       |     |

鉄筋加工表

| 鉄筋加工表 |    |     |    |      |          |          |     |     |
|-------|----|-----|----|------|----------|----------|-----|-----|
| 形式 1  |    |     |    |      |          |          |     |     |
| 形式 2  |    |     |    |      |          |          |     |     |
| 形式 3  |    |     |    |      |          |          |     |     |
| 形式 4  |    |     |    |      |          |          |     |     |
| 種別    | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L 1      | L 2      | L 3 | L 4 |
| W1'   | 1  | D13 | 6  | 2000 | 299      | 1700     |     |     |
| W1'   | 1  | D13 | 26 | 1380 | 299      | 1680~470 |     |     |
| W2'   | 3  | D13 | 14 | 2180 | 3650~700 |          |     |     |
| W2'   | 3  | D13 | 2  | 3210 | 3210     |          |     |     |
| W3'   | 2  | D13 | 22 | 480  | 90       | 195      |     |     |
| W4'   | 3  | D13 | 12 | 1700 | 1700     |          |     |     |
| W5'   | 4  | D13 | 20 | 1940 | 325      | 1520     | 90  |     |
| S1    | 2  | D13 | 7  | 350  | 142      | 100      |     |     |

鉄筋表（階段袖部）




1 式当たり

| 記 号 | 径   | 長 さ(mm) | 本 数 | 単位質量 (kg/m) | 1 本当り質量 (kg) | 質 量(kg) | 摘 要   |
|-----|-----|---------|-----|-------------|--------------|---------|-------|
| W1' | D13 | 2000    | 6   | 0.995       | 1.990        | 12      |       |
| W1' | D13 | 1380    | 26  | 0.995       | 1.373        | 36      | (平均長) |
| W2' | D13 | 2180    | 14  | 0.995       | 2.169        | 31      | (平均長) |
| W2' | D13 | 3210    | 2   | 0.995       | 3.194        | 7       |       |
| W3' | D13 | 480     | 22  | 0.995       | 0.478        | 11      |       |
| W4' | D13 | 1700    | 12  | 0.995       | 1.692        | 21      |       |
| W5' | D13 | 1940    | 20  | 0.995       | 1.931        | 39      |       |
| S1  | D13 | 350     | 7   | 0.995       | 0.349        | 3       |       |
|     |     |         |     | D13         |              | 160 kg  |       |
|     |     |         |     | 合計          |              | 160 kg  |       |

合計鉄筋量（逆 T 型擁壁部含む）  
鉄筋量（合計）=515+160=675 kg

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事         |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内            |
| 図 面 名 | 非常出口 A（階段）逆 T 型擁壁・付帯配筋図 |
| 縮 尺   | 図示                      |
| 図面番号  | 72                      |
| 会 社 名 |                         |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町               |

S=1 : 50

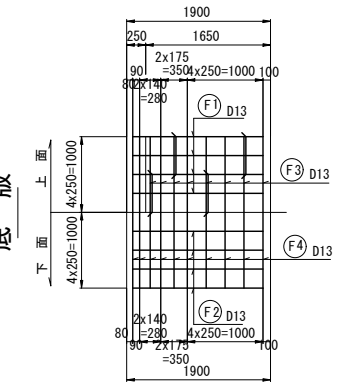

かごり

\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|
















---

 $S=1 \cdot$ 

| 名 称 | 相 格 | 单 位 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

103

⑤-3現場打L型擁壁標準配筋図 (H=4.75m)

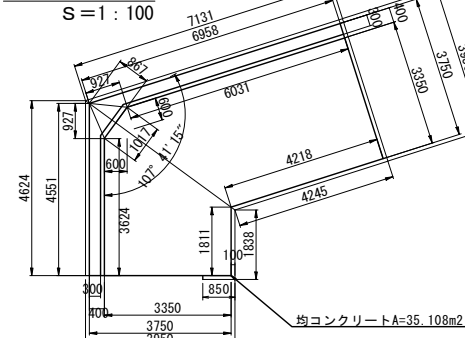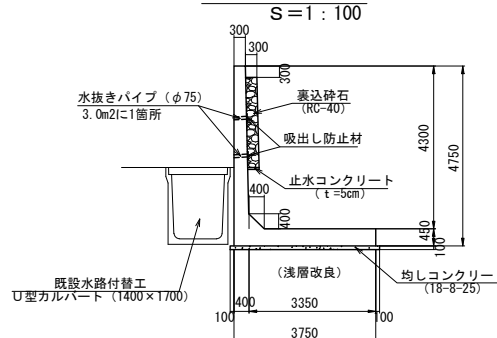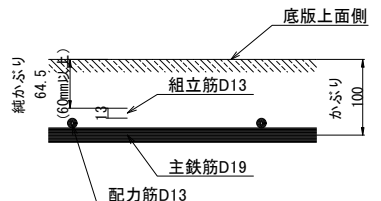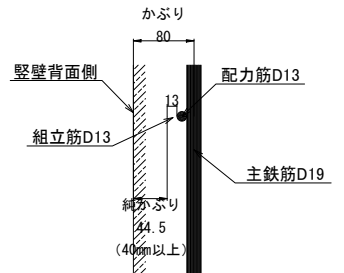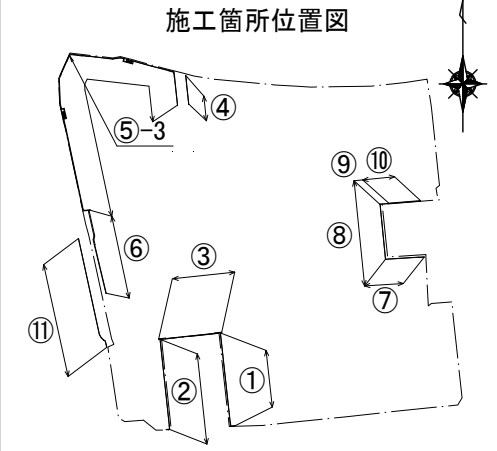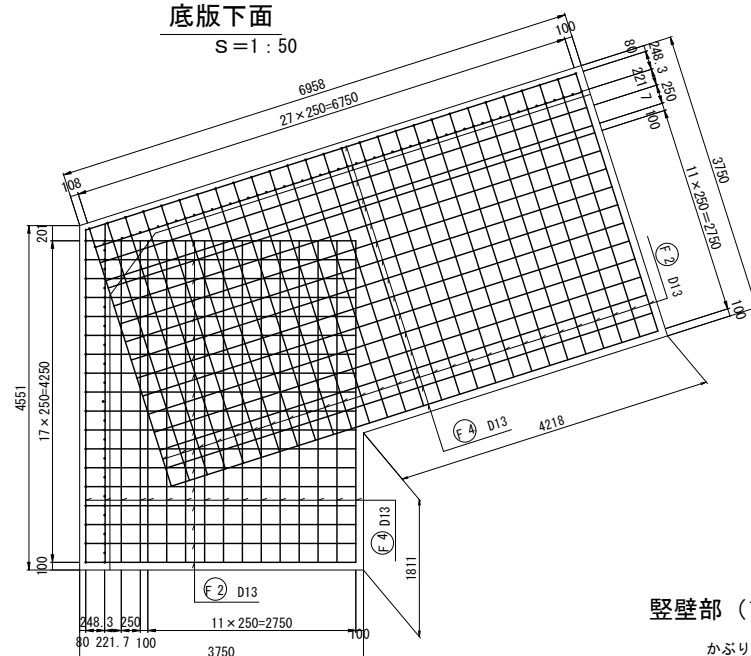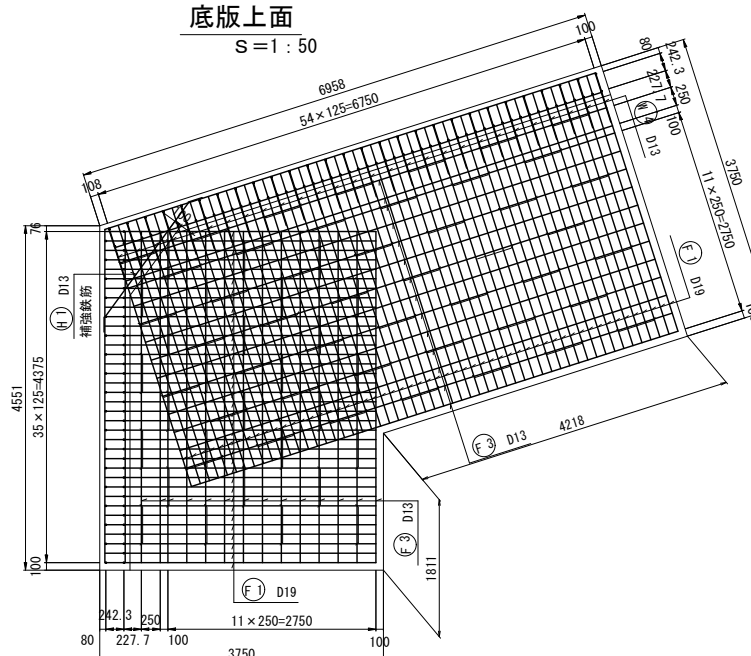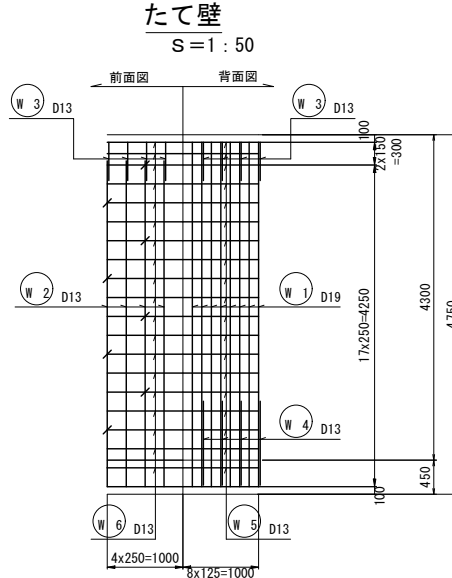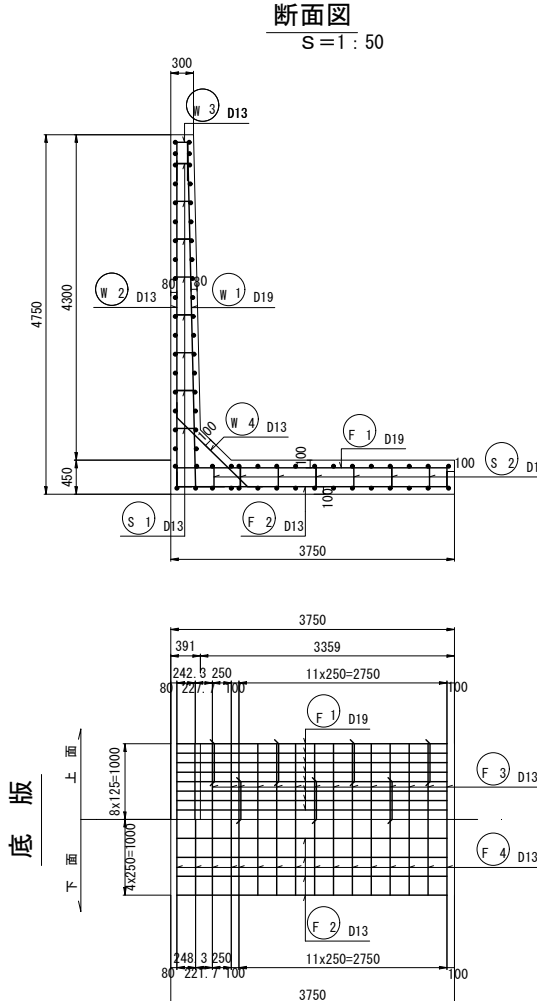

材料表 ⑤-3現場打L型擁壁工


(1 式)

| 名 称      | 規 格      | 単 位            | 数 量    | 摘 要        |
|----------|----------|----------------|--------|------------|
| 基礎整正     |          | m <sup>2</sup> | 35     |            |
| 均しコンクリート | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 3.51   |            |
| 同上型枠     |          | m <sup>2</sup> | 2.57   |            |
| 躯体コンクリート | 24-8-25  | m <sup>3</sup> | 33.67  |            |
| 同上型枠     |          | m <sup>2</sup> | 111.58 |            |
| 止水コンクリート | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 0.16   |            |
| 同上型枠     |          | m <sup>2</sup> | 0.56   |            |
| 目地工      | t=20mm   | m <sup>2</sup> | 3.27   | エラストイト     |
| 表込砕石     | R C -40  | m <sup>3</sup> | 8.00   |            |
| 水抜きパイプ   | φ-75     | m              | 3.85   | 0.350m/本当り |
| 吸出防止材    | □300×300 | 枚              | 11     |            |
| 鉄 筋      | D-19     | K g            | 1846   | SD345      |
|          | D-13     |                | 1453   |            |
| 足場工      | 柱 組      | m <sup>2</sup> | 95.38  |            |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 基礎地盤反力 (KN/m <sup>2</sup> ) |                          |
| 必要地耐力                       | 172.909KN/m <sup>2</sup> |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 工 事 名 | 新庁舎等基盤造成(第2期) 工事  |
| 工事箇所  | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図 面 名 | ⑤-3現場打 L 型擁壁標準配筋図 |
| 縮 尺   | 図示                |
| 図面番号  | 74                |
| 会 社 名 |                   |
| 事業者名  | 岐阜県可児郡御嵩町         |

鉄筋加工表

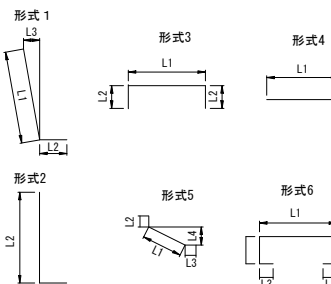










| 種別 | 形式 | 径   | 本数 | 長さ         | L 1       | L 2  | L 3 | L 4 |
|----|----|-----|----|------------|-----------|------|-----|-----|
| W1 | 1  | D19 | 91 | 4940       | 4551      | 380  | 106 |     |
| W2 | 2  | D13 | 46 | 4500       | 195       | 4305 |     |     |
| W3 | 3  | D13 | 46 | 1160       | 142       | 505  |     |     |
| W4 | 5  | D13 | 46 | 1700       | 1307      | 195  | 195 | 914 |
| W5 | 4  | D13 | 19 | 11130      | 6750、4375 |      |     | 背面  |
| W6 | 4  | D13 | 19 | 11220      | 6810、4410 |      |     | 前面  |
| F1 | 3  | D19 | 91 | 4070       | 3570      | 250  |     |     |
| F2 | 3  | D13 | 46 | 3960       | 3570      | 195  |     |     |
| F3 | 4  | D13 | 14 | 11130      | 6750、4375 |      |     | 背面  |
| F4 | 4  | D13 | 16 | 11220      | 6810、4410 |      |     | 前面  |
| S1 | 3  | D13 | 92 | 450        | 204、286   | 100  |     |     |
| S2 | 6  | D13 | 74 | 1290       | 532       | 279  | 100 |     |
| H1 | 5  | D13 | 17 | 2100 (平勾型) | 1534、1872 | 195  | 195 |     |

鉄筋表

1式当たり

[illegible]

⑤-4現場打L型擁壁標準配筋図（H＝4.75m）

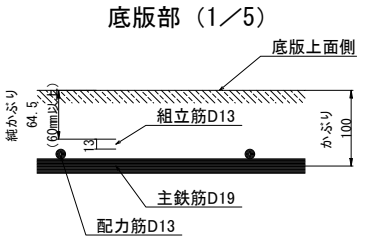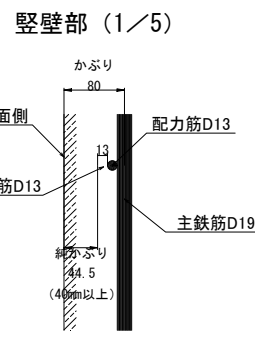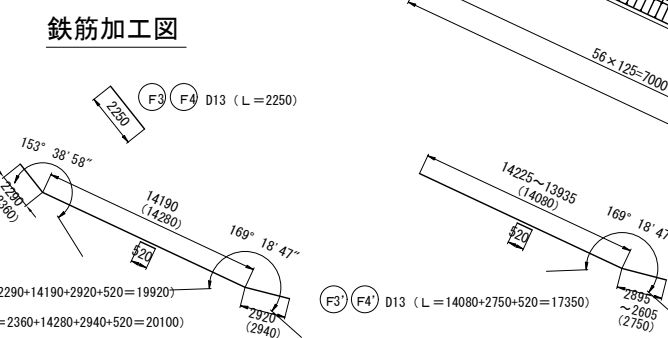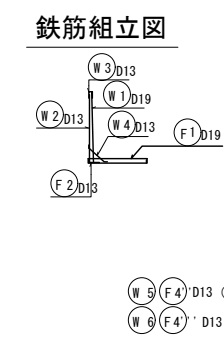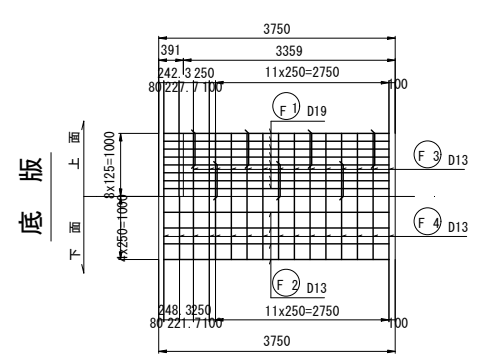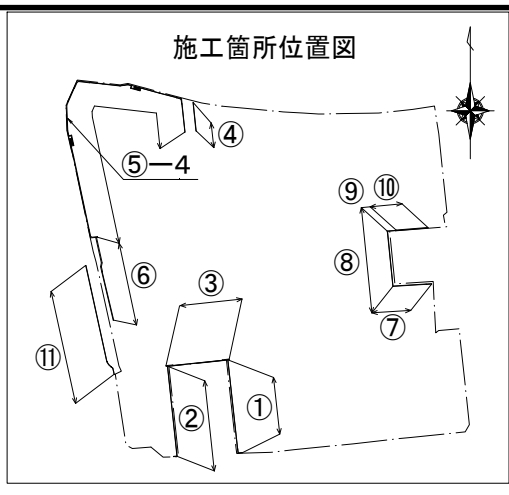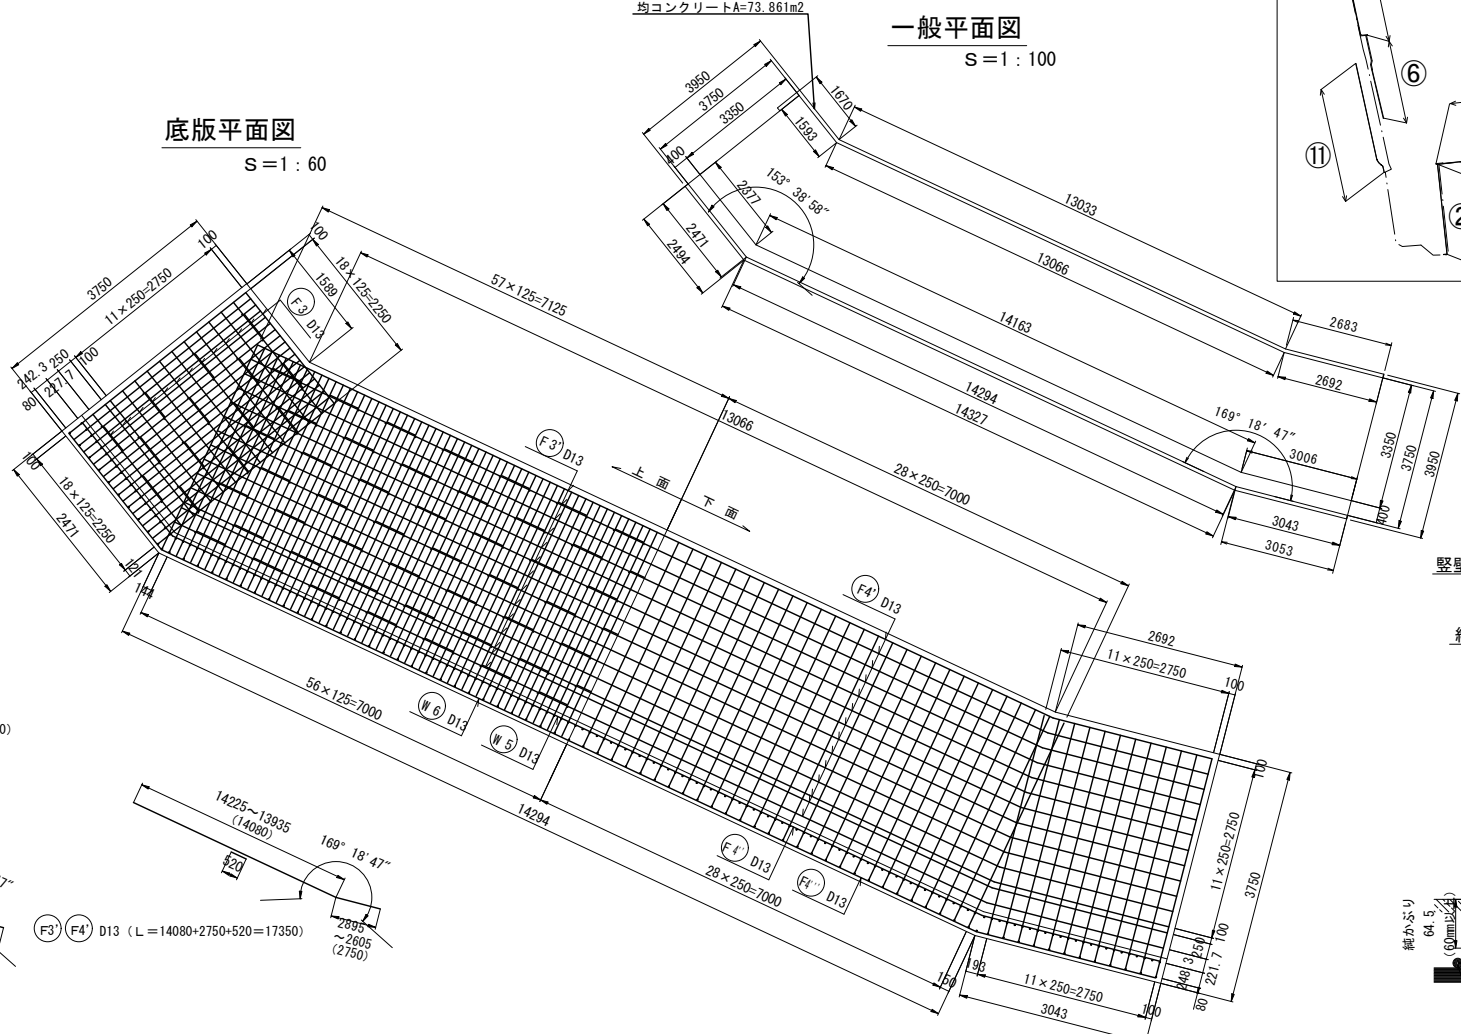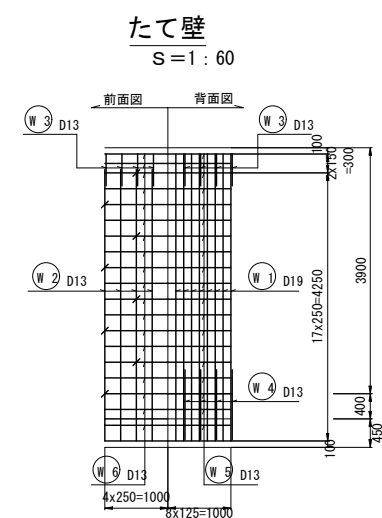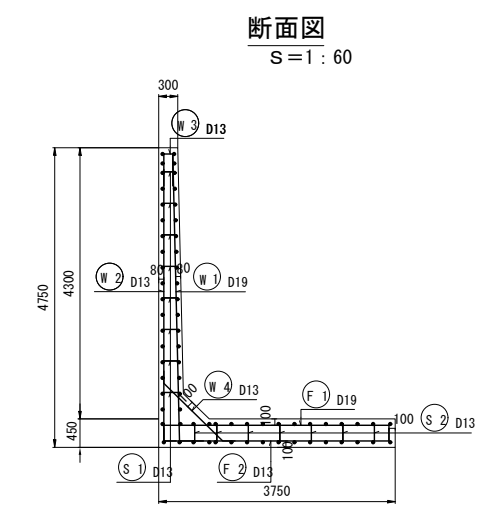


鉄筋加工表

| 種別    | 形式        | 径   | 本数 | 長さ   | L1      | L2   | L3  | L4  |
|-------|-----------|-----|----|------|---------|------|-----|-----|
| W1    | 1         | D19 | 91 | 4940 | 4551    | 380  | 106 |     |
| W2    | 2         | D13 | 46 | 4500 | 195     | 4305 |     |     |
| W3    | 3         | D13 | 46 | 1160 | 142     | 505  |     |     |
| W4    | 5         | D13 | 46 | 1700 | 1307    | 195  | 195 | 914 |
| W5、W6 | 別途鉄筋加工図参照 |     |    |      |         |      |     |     |
| F1    | 3         | D19 | 91 | 4070 | 3570    | 250  |     |     |
| F2    | 3         | D13 | 46 | 3960 | 3570    | 195  |     |     |
| F3、F4 | 別途鉄筋加工図参照 |     |    |      |         |      |     |     |
| S1    | 3         | D13 | 92 | 450  | 204、286 | 100  |     |     |
| S2    | 6         | D13 | 74 | 1290 | 532     | 279  | 100 |     |

鉄筋表

| 記号      | 径   | 長さ(mm) | 本数  | 単位質量(kg/m) | 1本当り質量(kg) | 質量(kg)  | 摘要    |
|---------|-----|--------|-----|------------|------------|---------|-------|
| W1      | D19 | 4940   | 156 | 2.25       | 11.115     | 1734    |       |
| W2      | D13 | 4500   | 81  | 0.995      | 4.478      | 363     |       |
| W3      | D13 | 1160   | 81  | 0.995      | 1.155      | 94      |       |
| W4      | D13 | 1700   | 81  | 0.995      | 1.692      | 138     |       |
| W5、F4'  | D13 | 19920  | 20  | 0.995      | 19.820     | 397     |       |
| W6、F4'' | D13 | 20100  | 20  | 0.995      | 20.000     | 400     |       |
| F1      | D19 | 4070   | 156 | 2.25       | 9.158      | 1429    |       |
| F2      | D13 | 3960   | 81  | 0.995      | 3.940      | 320     |       |
| F3、F4   | D13 | 2250   | 28  | 0.995      | 2.239      | 63      |       |
| F3'、F4' | D13 | 17350  | 28  | 0.995      | 17.263     | 484     |       |
| S1      | D13 | 450    | 164 | 0.995      | 0.448      | 74      | (平均長) |
| S2      | D13 | 1290   | 127 | 0.995      | 1.284      | 164     |       |
|         |     |        |     | D19        |            | 3163 kg |       |
|         |     |        |     | D13        |            | 2497 kg |       |
| 合計      |     |        |     |            |            | 5660 kg |       |

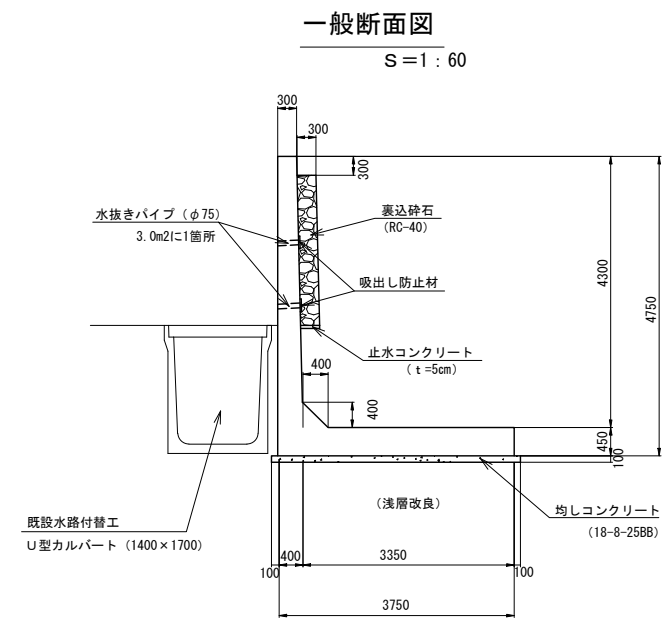

材料表 (1式)

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量     | 摘要         |
|----------|-----------|----|--------|------------|
| 基面整正     |           | m2 | 74     |            |
| 均しコンクリート | 18-8-25B8 | m3 | 7.86   |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 4.52   |            |
| 躯体コンクリート | 24-8-25B8 | m3 | 62.53  |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 195.73 |            |
| 止水コンクリート | 18-8-25B8 | m3 | 0.29   |            |
| 同上型枠     |           | m2 | 1.01   |            |
| 目地工      | t=20mm    | m2 | 3.27   | エラストイト     |
| 裏込砕石     | RC-40     | m3 | 14.66  |            |
| 水抜きパイプ   | φ-75      | m  | 6.30   | 0.350m/本当り |
| 吸出し防止材   | □300×300  | 枚  | 18     |            |
| 鉄筋       | D-19      | kg | 3163   | SD345      |
|          | D-13      |    | 2497   |            |
| 足場工      | 枠組        | m2 | 169.22 |            |

基礎地盤反力 (kN/m2)


|       |              |
|-------|--------------|
| 必要地耐力 | 172.909kN/m2 |
|-------|--------------|

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事           |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内              |
| 図面名  | ⑤-4現場打L型擁壁標準配筋図 (H＝4.75m) |
| 縮尺   | 図示                        |
| 図面番号 | 75                        |
| 会社名  |                           |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町                 |


非常出口B（階段工）一般図

非常出口B（階段工）  
S=1:50

平面図

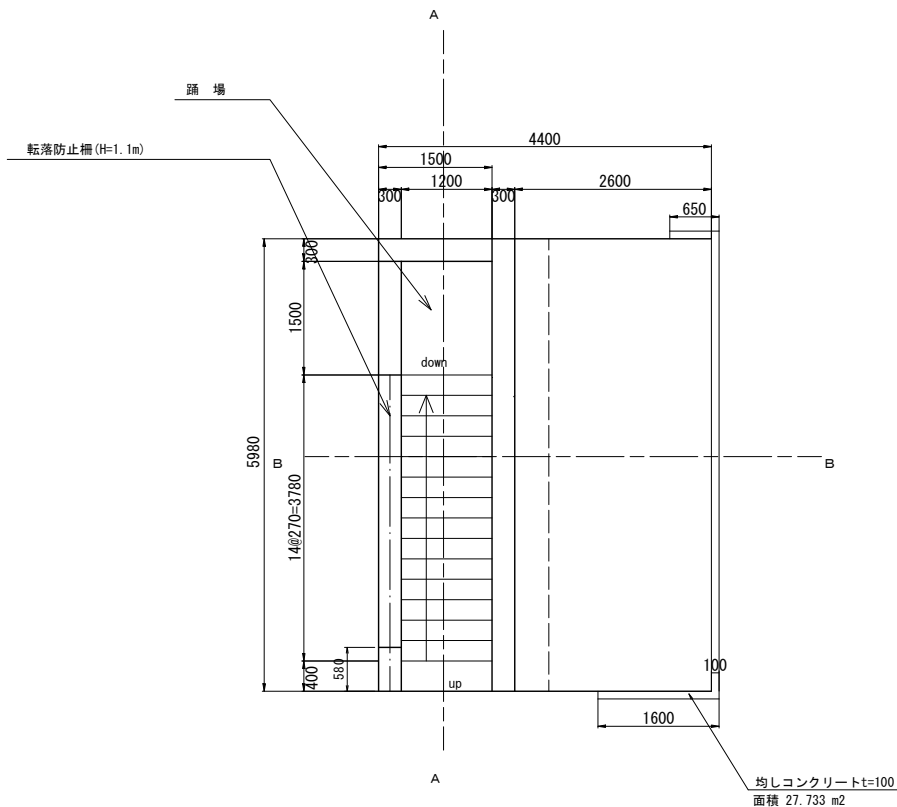

B-B断面図

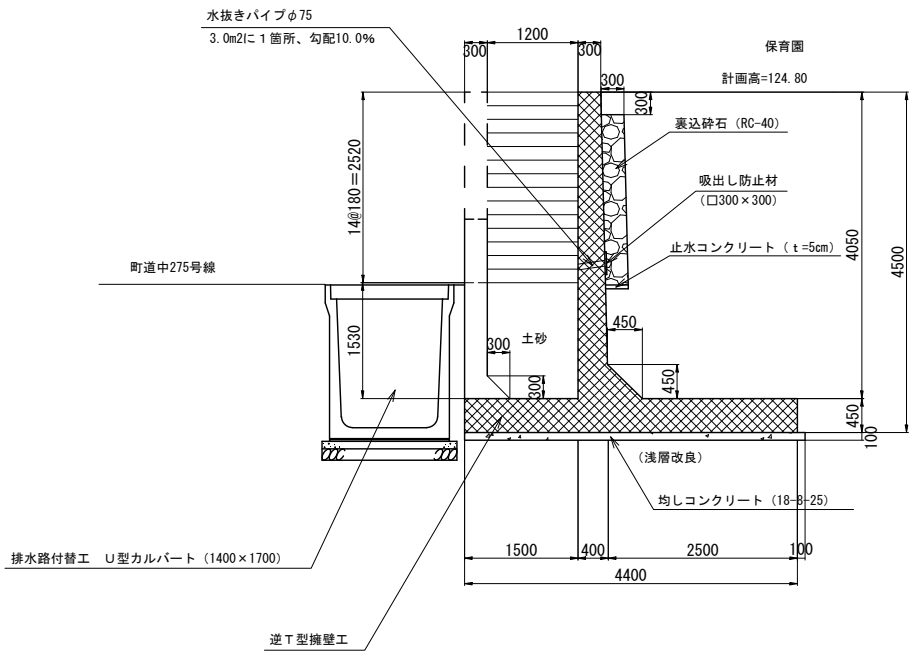


材料表

| 名称        | 規格       | 単位             | 数量     | 摘要                            |
|-----------|----------|----------------|--------|-------------------------------|
| 逆T型擁壁     |          |                |        |                               |
| 基面整正      |          | m <sup>2</sup> | 28     |                               |
| 均しコンクリート  | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 2.73   |                               |
| 同上型枠      |          | m <sup>2</sup> | 2.16   |                               |
| 鉄筋コンクリート  | 24-8-25  | m <sup>3</sup> | 26.84  |                               |
| 同上型枠      |          | m <sup>2</sup> | 105.54 |                               |
| 止水コンクリート  | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 0.09   |                               |
| 同上型枠      |          | m <sup>2</sup> | 0.33   |                               |
| 目地工       | t=20mm   | m <sup>2</sup> | 3.00   | エラストイト                        |
| 裏込砕石      | R C-40   | m <sup>3</sup> | 4.04   |                               |
| 水抜きパイプ    | φ75      | m              | 2.10   | 0.350m/本当り                    |
| 吸出防止材     | □300×300 | 枚              | 6      |                               |
| 鉄筋 (D19)  |          | k g            | 833    | SD345                         |
| 鉄筋 (D16)  |          | k g            | 239    |                               |
| 鉄筋 (D13)  |          | k g            | 1330   |                               |
| 階段部       |          |                |        |                               |
| 基面整正      |          | m <sup>2</sup> | 7      |                               |
| 基礎砕石      | R C-40   | m <sup>2</sup> | 7.22   | t=100mm (0.72m <sup>3</sup> ) |
| 均しコンクリート  | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 0.39   |                               |
| 同上型枠      |          | m <sup>2</sup> | 0.06   |                               |
| 鉄筋コンクリート  | 24-8-25  | m <sup>3</sup> | 1.31   |                               |
| 同上型枠      |          | m <sup>2</sup> | 3.20   |                               |
| 踊り場コンクリート | 18-8-25  | m <sup>3</sup> | 0.32   |                               |
| 鉄筋 (D13)  |          | k g            | 74     | SD345                         |
| 足場工       | 枠組       | m <sup>2</sup> | 74.93  |                               |


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 基礎地盤反力 (KN/m <sup>2</sup> ) |                         |
| 必要地耐力                       | 73.722KN/m <sup>2</sup> |

階段詳細図  
S=1:30


側面図



正面図

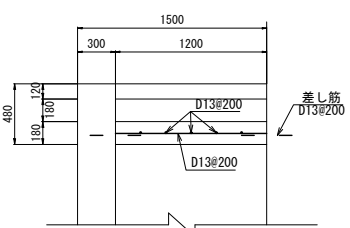


施工箇所位置図

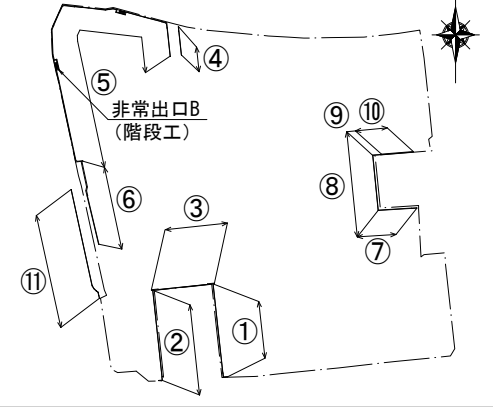


階段部鉄筋加工図

横筋 D13×2000×0.995×25本=50 k g



L=1200+400×2=2000


縦筋 D13×4800×0.995×5本=24 k g

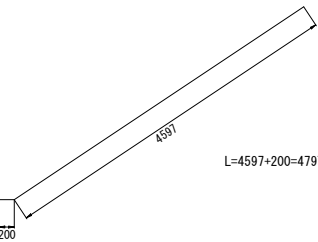

L=4597+200=4797

階段部鉄筋量=50+24=74 k g  
階段部一式鉄筋量=2390+74=2464 k g

A-A断面図

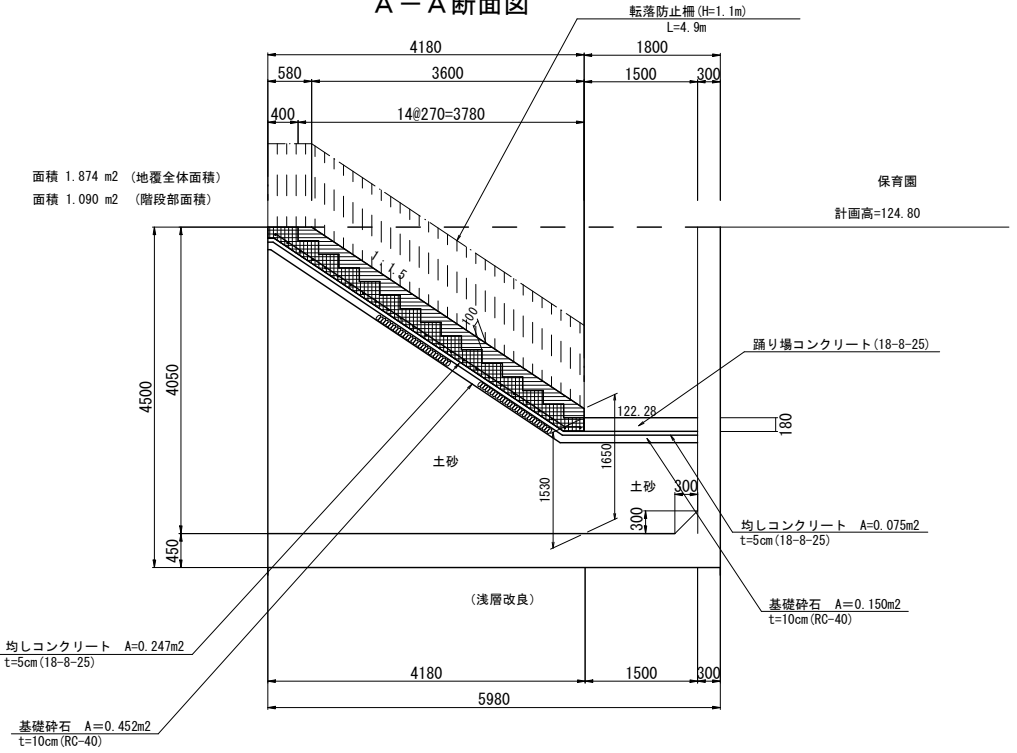


|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事 |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内    |
| 図面名  | 非常出口B（階段工）一般図   |
| 縮尺   | 図示              |
| 図面番号 | 76              |
| 会社名  |                 |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町       |


非常出口B（階段）逆T型擁壁配筋図

S=1:50


施工箇所位置図

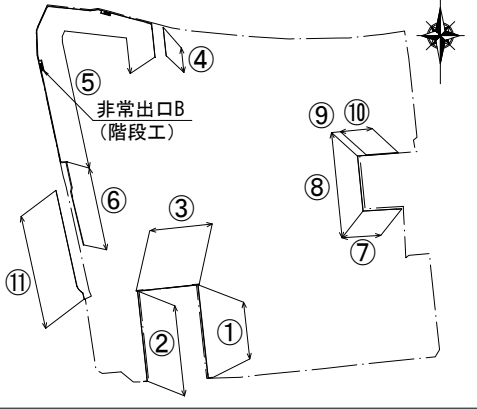


断面図

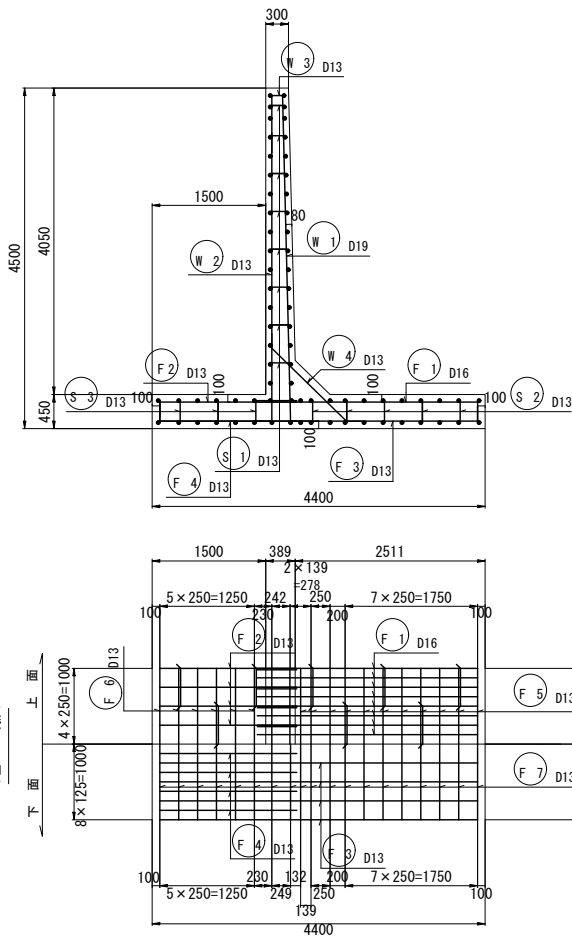

たて壁

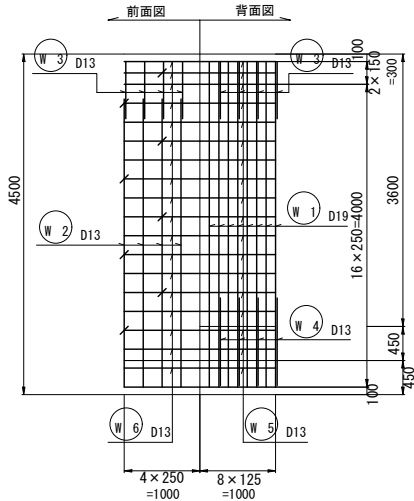


B-B断面図




付帯壁配筋図


A-A断面図

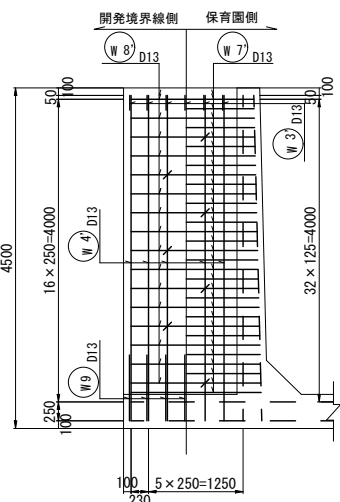


階段壁側面図（D-D断面図）

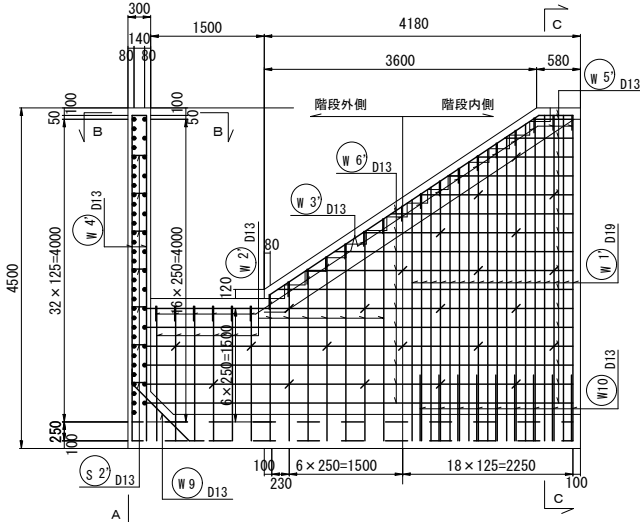

C-C断面図

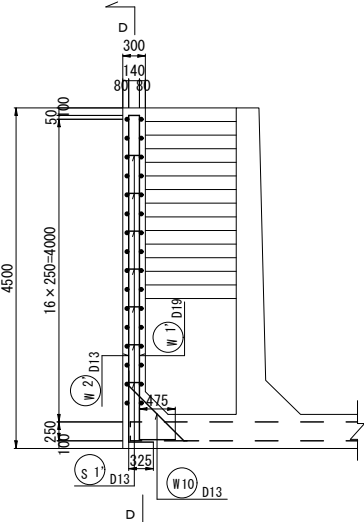

鉄筋組立図



鉄筋加工表

| 鉄筋加工表 |    |     |    |      |          |           |     |     |  |
|-------|----|-----|----|------|----------|-----------|-----|-----|--|
| 種別    | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L 1      | L 2       | L 3 | L 4 |  |
| W1'   | 1  | D19 | 4  | 4680 | 380      | 4300      |     |     |  |
| W1'   | 1  | D19 | 29 | 3490 | 380      | 4270~1940 |     |     |  |
| W1'   | 1  | D19 | 12 | 2160 | 380      | 1780      |     |     |  |
| W2'   | 1  | D13 | 2  | 4500 | 195      | 4300      |     |     |  |
| W2'   | 1  | D13 | 15 | 3310 | 195      | 4270~1940 |     |     |  |
| W2'   | 1  | D13 | 6  | 1980 | 195      | 1780      |     |     |  |
| W3'   | 2  | D13 | 23 | 530  | 140      | 195       |     |     |  |
| W4'   | 3  | D13 | 12 | 4300 | 4300     |           |     |     |  |
| W5'   | 3  | D13 | 6  | 5640 | 5640     |           |     |     |  |
| W5'   | 3  | D13 | 11 | 2180 | 3900~450 |           |     |     |  |
| W5'   | 3  | D13 | 1  | 4270 | 4270     |           |     |     |  |
| W6'   | 3  | D13 | 6  | 5640 | 5640     |           |     |     |  |
| W6'   | 3  | D13 | 11 | 2180 | 3900~450 |           |     |     |  |
| W6'   | 3  | D13 | 1  | 4270 | 4270     |           |     |     |  |
| W7'   | 4  | D13 | 32 | 2140 | 325      | 1720~1630 | 140 |     |  |
| W8'   | 4  | D13 | 16 | 2140 | 325      | 1720~1630 | 140 |     |  |
| W9    | 5  | D13 | 6  | 1460 | 1065     | 195       | 195 | 753 |  |
| W10   | 5  | D13 | 23 | 1420 | 1030     | 195       | 195 | 729 |  |
| S1'   | 2  | D13 | 23 | 400  | 195      | 100       |     |     |  |
| S2'   | 2  | D13 | 7  | 400  | 192      | 100       |     |     |  |

鉄筋表（階段袖部）

| 記号  | 径   | 長さ(mm) | 本数 | 単位質量(kg/m) | 1本当り質量(kg) | 質量(kg) | 摘要    |
|-----|-----|--------|----|------------|------------|--------|-------|
| W1' | D19 | 4680   | 4  | 2.25       | 10.530     | 43     |       |
| W1' | D19 | 3490   | 29 | 2.25       | 7.853      | 228    | (平均長) |
| W1' | D19 | 2160   | 12 | 2.25       | 4.860      | 59     |       |
| W2' | D13 | 4500   | 2  | 0.995      | 4.478      | 9      |       |
| W2' | D13 | 3310   | 15 | 0.995      | 3.293      | 50     | (平均長) |
| W2' | D13 | 1980   | 6  | 0.995      | 1.970      | 12     |       |
| W3' | D13 | 530    | 23 | 0.995      | 0.528      | 13     |       |
| W4' | D13 | 4300   | 12 | 0.995      | 4.279      | 52     |       |
| W5' | D13 | 5640   | 6  | 0.995      | 5.612      | 34     |       |
| W5' | D13 | 2180   | 11 | 0.995      | 2.169      | 24     | (平均長) |
| W5' | D13 | 4270   | 1  | 0.995      | 4.249      | 5      |       |
| W6' | D13 | 5640   | 6  | 0.995      | 5.612      | 34     |       |
| W6' | D13 | 2180   | 11 | 0.995      | 2.169      | 24     | (平均長) |
| W6' | D13 | 4270   | 1  | 0.995      | 4.249      | 5      |       |
| W7' | D13 | 2140   | 32 | 0.995      | 2.130      | 69     | (平均長) |
| W8' | D13 | 2140   | 16 | 0.995      | 2.130      | 35     | (平均長) |
| W9  | D13 | 1460   | 6  | 0.995      | 1.453      | 9      |       |
| W10 | D13 | 1420   | 23 | 0.995      | 1.413      | 33     |       |
| S1' | D13 | 400    | 23 | 0.995      | 0.398      | 10     |       |
| S2' | D13 | 400    | 7  | 0.995      | 0.398      | 3      |       |
|     |     |        |    |            | D19        | 330 kg |       |
|     |     |        |    |            | D13        | 421 kg |       |
|     |     |        |    |            | 合計         | 751 kg |       |

合計鉄筋量（逆T型擁壁部含む）  
鉄筋量（合計）=1651+751=2402 kg


鉄筋加工表

| 種別 | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L 1  | L 2  | L 3 | L 4 |
|----|----|-----|----|------|------|------|-----|-----|
| W1 | 1  | D19 | 8  | 4690 | 4301 | 380  | 106 |     |
| W2 | 2  | D13 | 4  | 4000 | 195  | 3805 |     |     |
| W3 | 3  | D13 | 4  | 1660 | 142  | 755  |     |     |
| W4 | 4  | D13 | 4  | 1770 | 1377 | 195  | 195 | 962 |
| W5 | 5  | D13 | 18 | 1000 | 1000 |      |     |     |
| W6 | 5  | D13 | 18 | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F1 | 6  | D16 | 8  | 3170 | 2911 | 250  |     |     |
| F2 | 6  | D13 | 4  | 2010 | 1810 | 195  |     |     |
| F3 | 7  | D13 | 4  | 4650 | 4200 | 250  | 195 |     |
| F4 | 6  | D13 | 4  | 2060 | 1810 | 250  |     |     |
| F5 | 5  | D13 | 11 | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F6 | 5  | D13 | 6  | 1000 | 1000 |      |     |     |
| F7 | 5  | D13 | 19 | 1000 | 1000 |      |     |     |
| S1 | 3  | D13 | 8  | 450  | 201  | 100  |     |     |
| S2 | 8  | D13 | 5  | 1290 | 529  | 278  | 100 |     |
| S3 | 8  | D13 | 3  | 1280 | 526  | 276  | 100 |     |


鉄筋表（m当たり：全体）

| 記号                 | 径   | 長さ(mm) | 本数 | 単位質量(kg/m) | 1本当り質量(kg) | 質量(kg)              | 摘要    |
|--------------------|-----|--------|----|------------|------------|---------------------|-------|
| W1                 | D19 | 4690   | 8  | 2.25       | 10.553     | 84                  |       |
| W2                 | D13 | 4000   | 4  | 0.995      | 3.980      | 16                  |       |
| W3                 | D13 | 1660   | 4  | 0.995      | 1.652      | 7                   |       |
| W4                 | D13 | 1770   | 4  | 0.995      | 1.761      | 8                   |       |
| W5                 | D13 | 1000   | 18 | 0.995      | 0.995      | 18                  |       |
| W6                 | D13 | 1000   | 18 | 0.995      | 0.995      | 18                  |       |
| F1                 | D16 | 3170   | 8  | 1.56       | 4.945      | 40                  |       |
| F2                 | D13 | 2010   | 4  | 0.995      | 2.000      | 8                   |       |
| F3                 | D13 | 4650   | 4  | 0.995      | 4.627      | 19                  |       |
| F4                 | D13 | 2060   | 4  | 0.995      | 2.050      | 8                   |       |
| F5                 | D13 | 1000   | 11 | 0.995      | 0.995      | 11                  |       |
| F6                 | D13 | 1000   | 6  | 0.995      | 0.995      | 6                   |       |
| F7                 | D13 | 1000   | 19 | 0.995      | 0.995      | 19                  |       |
| S1                 | D13 | 450    | 8  | 0.995      | 0.448      | 4                   | (平均長) |
| S2                 | D13 | 1290   | 5  | 0.995      | 1.284      | 6                   |       |
| S3                 | D13 | 1280   | 3  | 0.995      | 1.274      | 4                   |       |
| 逆T型擁壁 L=5.980m（全長） |     |        |    | D19        | 84 kg      | →84×5.98=502.32 kg  |       |
|                    |     |        |    | D16        | 40 kg      | →40×5.98=239.20 kg  |       |
|                    |     |        |    | D13        | 152 kg     | →152×5.98=908.96 kg |       |
| 合計                 |     |        |    |            | 282 kg     | →1,650.48 kg        |       |

堅壁部（1/5）

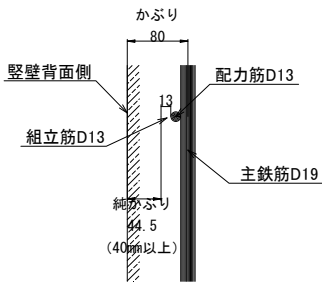

底版部（1/5）

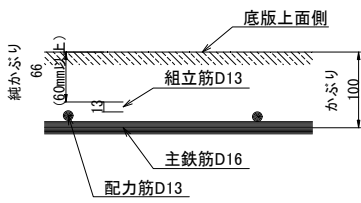


|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事   |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内      |
| 図面名  | 非常出口B（階段）逆T型擁壁配筋図 |
| 縮尺   | 1:50              |
| 図面番号 | 77                |
| 会社名  |                   |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町         |


⑤-5現場打L型擁壁標準配筋図（H＝4.75m）

S＝1：50


断面図

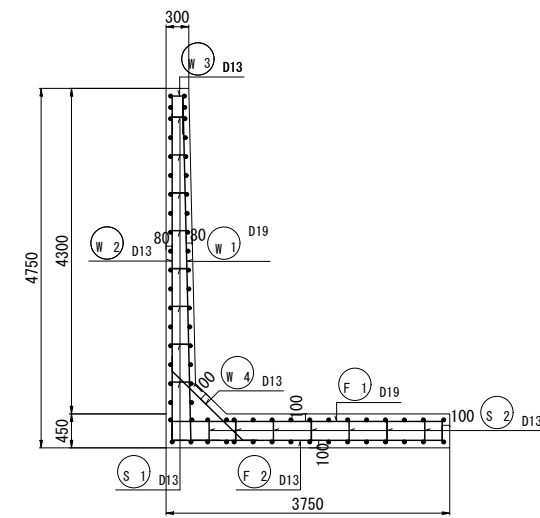


たて壁

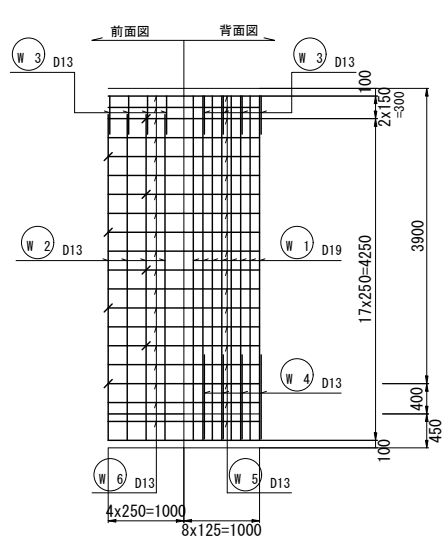


底板平面図

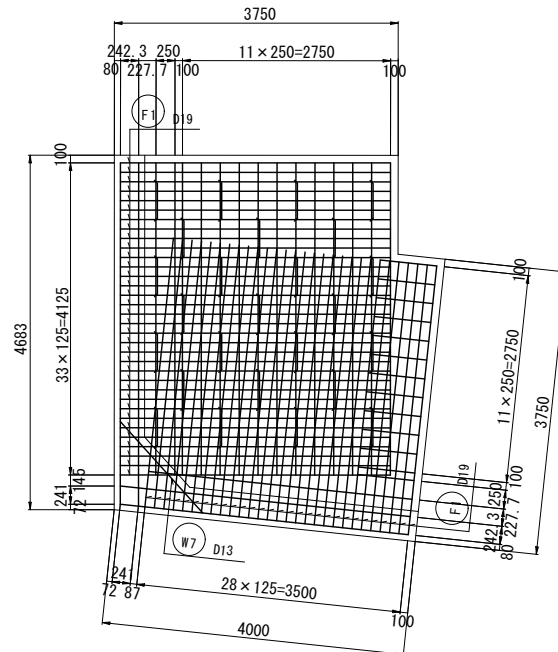


縦壁部（1／5）

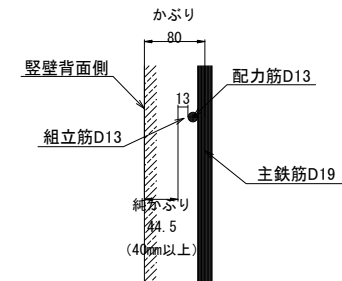


底板部（1／5）

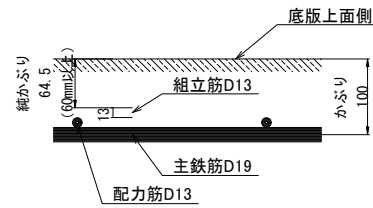


施工箇所位置図

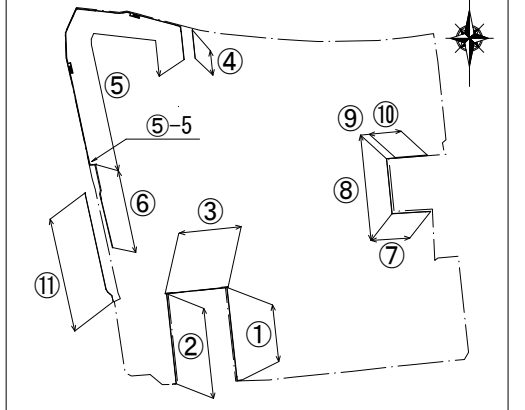

一般平面図

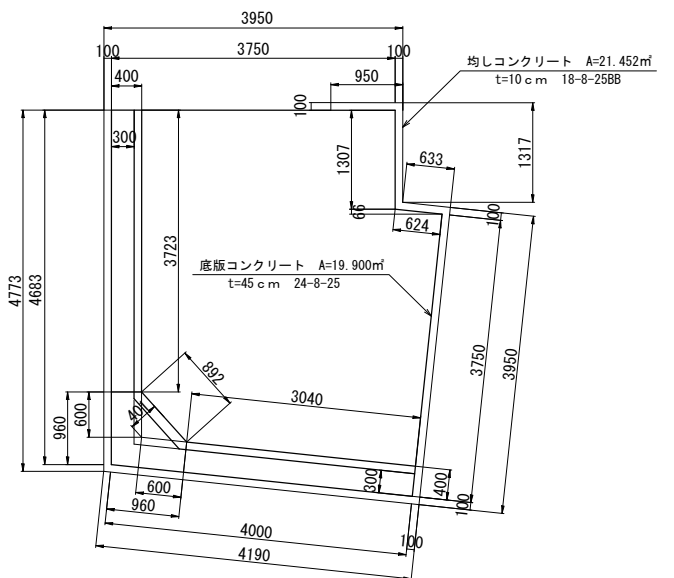

鉄筋組立図



鉄筋加工表

| 形式1   |    |     |    |      |          |      |     |    |
|-------|----|-----|----|------|----------|------|-----|----|
| 形式2   |    |     |    |      |          |      |     |    |
| 形式3   |    |     |    |      |          |      |     |    |
| 形式4   |    |     |    |      |          |      |     |    |
| 形式5   |    |     |    |      |          |      |     |    |
| 形式6   |    |     |    |      |          |      |     |    |
| 種別    | 形式 | 径   | 本数 | 長さ   | L1       | L2   | L3  | L4 |
| W1    | 1  | D19 | 61 | 4940 | 4551     | 380  | 106 |    |
| W2    | 2  | D13 | 32 | 4500 | 195      | 4305 |     |    |
| W3    | 3  | D13 | 32 | 1160 | 142      | 505  |     |    |
| W4    | 5  | D13 | 32 | 1700 | 1307     | 195  | 914 |    |
| W5    | 4  | D13 | 19 | 4540 | 4540     |      |     |    |
| W6    | 4  | D13 | 19 | 4520 | 4520     |      |     |    |
| W7    | 5  | D13 | 17 | 2280 | 1630     | 325  | 325 |    |
| F1    | 3  | D19 | 61 | 4070 | 3570     |      |     |    |
| F2    | 3  | D13 | 32 | 3960 | 3570     | 195  |     |    |
| F3、F4 | 4  | D13 | 28 | 4130 | 4130     |      |     |    |
|       | 4  | D13 | 4  | 4530 | 4530     |      |     |    |
|       | 4  | D13 | 2  | 3500 | 3500     |      |     |    |
|       | 4  | D13 | 26 | 750  | 750      |      |     |    |
| S1    | 4  | D13 | 4  | 3850 | 3830     |      |     |    |
|       | 3  | D13 | 40 | 450  | 204, 286 | 100  |     |    |
| S2    | 6  | D13 | 28 | 1290 | 532      | 279  | 100 |    |


鉄筋表

1式当たり

| 記号    | 径   | 長さ(mm) | 本数 | 単位質量(kg/m) | 1本当り質量(kg) | 質量(kg) | 摘要      |
|-------|-----|--------|----|------------|------------|--------|---------|
| W1    | D19 | 4940   | 63 | 2.25       | 11.115     | 700    |         |
| W2    | D13 | 4500   | 32 | 0.995      | 4.478      | 144    |         |
| W3    | D13 | 1160   | 32 | 0.995      | 1.155      | 37     |         |
| W4    | D13 | 1700   | 32 | 0.995      | 1.692      | 55     |         |
| W5    | D13 | 4540   | 19 | 0.995      | 4.518      | 86     |         |
|       | D13 | 3860   | 19 | 0.995      | 3.841      | 73     |         |
| W6    | D13 | 4520   | 19 | 0.995      | 4.498      | 86     |         |
|       | D13 | 3830   | 19 | 0.995      | 3.811      | 73     |         |
| W7    | D13 | 2280   | 17 | 0.995      | 2.269      | 39     |         |
| F1    | D19 | 4070   | 63 | 2.25       | 9.158      | 577    |         |
|       | D13 | 3960   | 32 | 0.995      | 3.940      | 127    |         |
|       | D13 | 4130   | 28 | 0.995      | 4.110      | 116    |         |
|       | D13 | 4530   | 4  | 0.995      | 4.508      | 19     |         |
| F3、F4 | D13 | 3500   | 2  | 0.995      | 3.483      | 7      |         |
|       | D13 | 750    | 26 | 0.995      | 0.747      | 20     |         |
|       | D13 | 3850   | 4  | 0.995      | 3.831      | 16     |         |
|       | D13 | 3850   | 4  | 0.995      | 3.831      | 16     |         |
| S1    | D13 | 450    | 40 | 0.995      | 0.448      | 18     | (平均長)   |
| S2    | D13 | 1290   | 28 | 0.995      | 1.284      | 36     |         |
| 合計    |     |        |    |            |            |        | 2229 kg |

一般断面図

S＝1：50

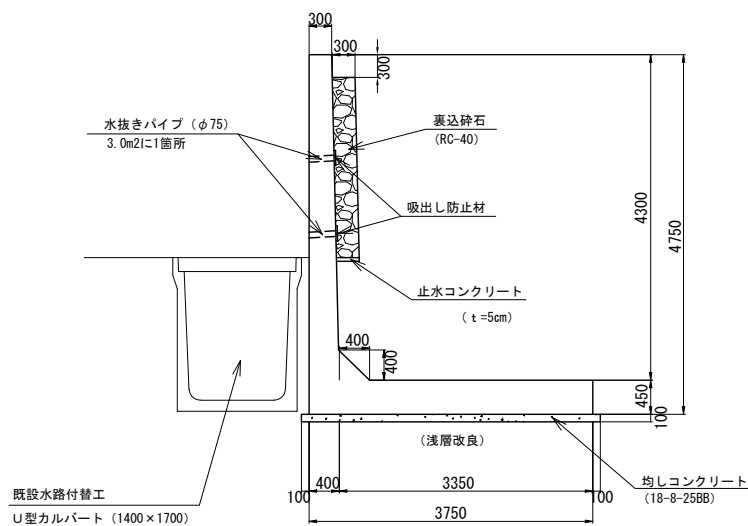

材料表

(1式)

| 名称       | 規格        | 単位             | 数量    | 摘要         |
|----------|-----------|----------------|-------|------------|
| 基面整正     |           | m <sup>2</sup> | 21    |            |
| 均しコンクリート | 18-8-25BB | m <sup>3</sup> | 2.45  |            |
| 同上型枠     |           | m <sup>2</sup> | 1.89  |            |
| 躯体コンクリート | 24-8-25BB | m <sup>3</sup> | 24.21 |            |
| 同上型枠     |           | m <sup>2</sup> | 82.41 |            |
| 止水コンクリート | 18-8-25BB | m <sup>3</sup> | 0.12  |            |
| 同上型枠     |           | m <sup>2</sup> | 0.33  |            |
| 裏込砕石     | R C-40    | m <sup>3</sup> | 5.05  |            |
| 水抜きパイプ   | φ75 VP    | m              | 2.45  | 0.350m/本当り |
| 吸出し防止材   | □300×300  | 枚              | 7     |            |
| 鉄筋       | D-19      | kg             | 1277  | SD345      |
|          | D-13      |                | 952   |            |
| 足場工      | 枠組        | m <sup>2</sup> | 71.58 |            |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 基礎地盤反力 (kN/m <sup>2</sup> ) |                          |
| 必要地耐力                       | 172.909kN/m <sup>2</sup> |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 新庁舎等基盤造成(第2期)工事           |
| 工事箇所 | 岐阜県可児郡御嵩町中地内              |
| 図面名  | ⑤-5現場打L型擁壁標準配筋図 (H＝4.75m) |
| 縮尺   | 1:50                      |
| 図面番号 | 78                        |
| 会社名  |                           |
| 事業者名 | 岐阜県可児郡御嵩町                 |